

Fecha Pago Anticipo	21/10/2016
Fecha Elab. Compro.	01/11/2016
N° de Oficio:	GO / C-0333 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 1 2016 10:35AM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
24/10/2016	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel \$ 128.00	San Gabriel \$ 73.00	San Gabriel *(275.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD:	REVISIÓN DE VICIOS OCULTOS			
25/10/2016	Cañadas de Obregón \$ 75.00	Cañadas de Obregón \$ 128.00	Cañadas de Obregón \$ 73.00	San Juan de los Lagos *(330.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD:	VERIFICACIÓN DE OBRA			
26/10/2016	Cañadas de Obregón \$ 75.00	Cañadas de Obregón \$ 128.00	Cañadas de Obregón \$ 73.00	San Juan de los Lagos *(330.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD:	VERIFICACIÓN DE OBRA			
27/10/2016	Lagos de Moreno \$ 100.00	Lagos de Moreno \$ 170.00	Lagos de Moreno \$ 100.00	Lagos de Moreno *(330.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD:	VERIFICACIÓN DE OBRA			
28/10/2016	Lagos de Moreno \$ 100.00	Lagos de Moreno \$ 170.00	Lagos de Moreno \$ 100.00	Sin Hospedaje *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD:	VERIFICACIÓN DE OBRA			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURAS - GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROS.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61349	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	24/10/2016	VIÁTICOS \$:	2,833.00	2,233.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DIA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	269,308.00 Km. / 269,289.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	28/10/2016	PEAJE \$:	1,000.00	552.00	76.15	\$ 448.00	KM. RECORRIDO	981.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	RURA 2016 (APARJURAL 5074 3075) DESARR.				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO +	0 + 1,500 + 0 = 1,500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1,070.00	
JUST. VALES EXCE:	SE REQUIEREN PARA LA COMISIÓN						SALDO EN VALES RECORRIDO =	430.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,833.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 3,385.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 3,833.00
	SALDO	\$ 448.00

Hugo Ernesto Gonzalez Magallanes
 COMISIONADO
 HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES
 RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA



[Signature]
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el Director o Gerente o Jefe de Oficina.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: GO / C-0333 / 2016

DEL DÍA: 23/10/2016 AL DÍA: 28/10/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:**24 OCTUBRE DEL 2016**

ACTIVIDADES: SE REALIZO LA ENTREGA AL MUNICIPIO LOS TRABAJOS QUE SE HABIAN RETRASADO POR FALTA DE LA CONEXION ELECTRICA EN LA CAJA COLECTORA DE OJO DE AGUA DE APANGO DEL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO, PARA LO CUAL ESTUBO PRESENTE PERSONAL DEL MUNICIPIO, LOS DIRIGENTES DEL COMITE PRO-CONSTRUCCION DE LA ENTIDAD Y PERSONAL DE LA CEA.

25 OCTUBRE DEL 2016

ACTIVIDADES: SE REALIZO UNA VISITA A LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR EN LA CUCHARA, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLOS DE LA BARRANCA (EL MAESTRANZO), MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO, EN LA CUAL SE VERIFICA EL PROCESO DE LA MISMA Y HACIENDOLE VARIAS INSTRUCCIONES PARA LA EJECUCION DE LA MISMA, DE LA CUAL SE ANEXA COPIA DE LA MISMA.

NOS TRASLADAMOS A LA OBRA DE SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA, MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OREGON, Y SE REALIZA UNA VERIFICACION DE LA OBRA, PARA POSTERIORMENTE HACER UNA MINUTA DE TRABAJO.

26 OCTUBRE DEL 2016.

ACTIVIDADES: SE REALIZA UN REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA, EN EL RECORRIDO DONDE SE VERIFICA LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS.




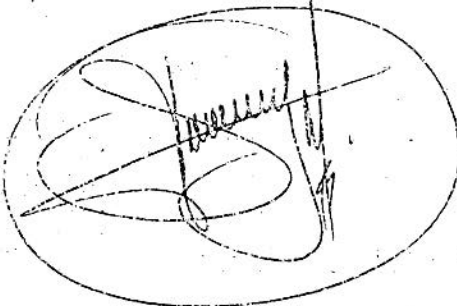
27 Y 28 DE OCTUBRE DEL 2016

ACTIVIDADES: DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE COLECTORES SANITARIOS EN LAS LOCALIDADES DE BUENAVISTA, EL BAJIO, ORILLA DEL AGUA Y TORRECILLAS, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, SE REALIZO UNA VERIFICACION DE OBRA EN COJUNTO CON PERSONAL DE CONTRALORIA INTERNA DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, Y POR PARTE DEL MUNICIPIO LOS INSPECTORES DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS, LA CONTRATISTA GA URBANIZACION, DE LA CUAL SE ANEXA COPIA DE LA MISMA.

COMENTARIOS:

NO SE INCLUYE FACTURAS DE HOSPEDAJES POR SER MAS ALTO QUE SALE LO DE LA COMISION.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	Nº OFICIO: GO/C-0333/2016
DEL DÍA: 24/10/2016	AL DÍA: 28/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	 



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 6-0005828534 CARRIL:6 B

01106200-06006820-223EBB68-F456CFA1

26/10/2016 EFECTIVO 08:16:03
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 47.41 7.59 55.00

01106200-06006820-223EBB68-F456CFA1

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 5-0003640987 CARRIL:5 A

01305100-03887698-BEDE4C43-10BFAB72

26/10/2016 EFECTIVO 08:48:11
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00

01305100-03887698-BEDE4C43-10BFAB72

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 7-0002131546 CARRIL:6 A

01706100-02387273-6812FD21-8D7890C4

26/10/2016 EFECTIVO 09:15:18
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 77.59 12.41 90.00

01706100-02387273-6812FD21-8D7890C4



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/en/linea/seguro

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/en/linea/seguro

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/en/linea/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
FOLIO = 7-0006235951 CARRIL:3 B

01703200-07276706-DE4DC139-DBDD243A

28/10/2016 EFECTIVO 17:13:21
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

01703200-07276706-DE4DC139-DBDD243A

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 3-0004833583 CARRIL:4 B

01604200-05083859-42C13350-6ED54E46

28/10/2016 EFECTIVO 16:52:44
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 110.34 17.66 128.00

01604200-05083859-42C13350-6ED54E46



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/en/linea/seguro

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/en/linea/seguro

Atentamente.

Hugo Ernesto Gonzalez Magallanes
Ing. Hugo Ernesto Gonzalez Magallanes
Residente Supervisor de Obra.
Comisión Estatal del Agua de Jalisco.



COMISIÓN ESTATAL DEL

**AGUA
JALISCO**

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx
E.S. 1150Z
TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACIÓN AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752

TRE100421EC6
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición
, JALISCO

==== COPIA =====
TICKET #280061

=====

FOLIO	:	0004161651
FECHA	:	24/10/2016, 08:51 (41616510)
POSICION:		2
TERMINAL:		1

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision estatal del agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - Guadalajara, Jalisco.
CEA070225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U. M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	53.547	LTS	13.98	748.59

SUBTOTAL: 648.05
IVA: 100.54
TOTAL: 748.59

(setecientos cuarenta y ocho pesos 59/100 M.N.)

TARJETA : 19000359
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.: *
VEHICULO: JN 61349 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 263308
RENDIM. : 5.83 Kms/Lts

Atentamente.

Ing. Hugo Ernesto Gonzalez Magallanes
Residente Supervisor de Obra.
Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

----- (F I R M A) -----



COMISIÓN ESTATAL DEL

AGUA JALISCO

MINUTA DE TRABAJO No 022

FECHA: 24 DE OCTUBRE 2014


OBRA: Obra de Captación Electrificación y Equipamiento, Línea de Conducción, Red de Distribución, Tanque, y Rehabilitación de Tanque, incluye: 200 Tomas Domiciliarias, en las Localidades de Apango y Ojo de Agua de Apango, Municipio de San Gabriel, Jalisco.

CONTRATO: CEA-ZR-CI-023-2015.

SE HIZO ACTO DE PRESENCIA EN LA CAJA COLECTORA PARA VER EL AVANCE DE LA OBRA, LA CUAL SUSTENTARA EL AGUA AL TANQUE DE \$5,000.00 LTS Y A SU VEZ REVISOR LA LINEA DE CONDUCCION DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DE APANGO, DEL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL JALISCO, A LA CUAL ASISTIO EL MUNICIPIO ENCARBADO POR EL C. MARCO ANTONIO LOPEZ POR EL COMITE PRO-CONSTRUCCION, LA SRA MARINA JACOBO BELTRAN POR LA EMPRESA SECINSA SA DE CV, EL ADEL. ANTONIO TADEO SANDOVAL, POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, SERGIO CAMPOS RODRIGO EL UIC, FERNANDO OROZ TRABAJADORES SOCIALES; Y EL RESIDENTE SUPERVISOR, ALDO E GONZALEZ TRABAJADOR, LOS CUALES CONSTATARON QUE NO HAY FUGA EN LA LINEA, NI EN LA CAJA COLECTORA POR LO QUE NO HAY PROBLEMA PARA ACEPTAR LA OBRA, COMO OBRA TERMINADA Y ACEPTADA.

SE MENCIONA QUE SE HACE ENTREGA DEL CLODOR AL MUNICIPIO


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE, FIRMANDO LOS QUE SE HAN APARESCEN.


FIRMA Y NOMBRE

Marina Jacobo B
MARINA JACOBO B
FIRMA Y NOMBRE




MARCO ANTONIO LOPEZ
FIRMA Y NOMBRE


ADEL. ANTONIO TADEO
FIRMA Y NOMBRE

SECINSA SA DE CV **JALISCO**
GOBIERNO DEL ESTADO 



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR LA CUCHARA, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLOS DE LA BARRANCA (EL MAESTRANZO), MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

CONTRATO: CEA-ZR-CI-048-2014

EN RECORRIDO POR EL LARGO TOTAL DE LA OBRA, SE OBSERVA QUE A LA FECHA SE TIENE EL TOTAL DE LA EXCAVACIÓN, A EXCEPCIÓN DE UN TRAMO DE 40 MTS APROXIMADO DONDE SE ENCUENTRAN UNAS CRESTAS DE MATERIAL TIPO III, SOBRE LA EXCAVACIÓN YA PARA DARLE LA ALTURA DE PROYECTO, DE IGUAL MANERA YA SE CUENTA CON LAS ANILLETAS Y TAPAS PARA LOS POZOS DE VISITA, Y CON LA TUBERIA DE PVC DE 200 MM DE DIAMETRO, Y LAS SILLETAS Y COIDOS PARA LA INSTALACION DE LOS MATERIALES DE OBRA

MAS NO ASI, SE VISUALIZA QUE SE CONSTRUYE UN POZO DE VISITA N° CON BLOCK DE ALCRETO, Y QUE SE CUENTA CON MAS BLOCK PARA EL FORJADO DE LOS DEMAS POZOS YA EN EL LUGAR DE CADA POZO, JUNTO CON SU ANILETA Y TAPA EL CUAL NO CUMPLE, YA QUE LA ESPECIFICACION DEL CATALOGO DE CONCEPTOS DICE: POZO DE VISITA "COMUN" HASTA 1.25 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PUNTIILLA DE PEDACERA DE LADRILLO APISONADA, BASE DE MAMPUESTA DE PIEDRA ASENTADA JUNTEADA Y APUNADO EN MURO INTERIOR COMPLETO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MURO 4 TERZON CON LADRILLO ROJO RECOCIDO, ESCALONES DE FOTO, ACARREOS 1ERA ESTACION = 20 MTS DE DISTANCIA, NO INCLUYE EXCAVACION NI RELLENOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. POR TAL MOTIVO EL POZO DE VISITA QUE ESTA FORJADO TENDRA QUE SER DEMOLIDO SIN QUE ESTO CAUSE GASTO O COBRO PARA LA CEA.

DE IGUAL MANERA LA TUBERIA INSTALADA TENDRA QUE SER LEVANTADA PARA COLGARLE SU PUNTIILLA APISONADA, AL IGUAL QUE EL ACOSTILLADO Y SU RELLENO TENDRA QUE SER CON MATERIAL DE BANCO COMO VIENE EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

DE LA MISMA FORMA SE OBSERVA QUE SE CUENTA CON SOLO 4 PERSONAS (2 OFICIALES, 2 AYUDANTES) Y SIN RESIDENTE DE OBRA, POR LO QUE LOS TRABAJOS NO HAY QUIEN LOS SUPERVISE, ADEMÁS SE INFORMA LA FALTA DE LA SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA (LONA DE IDENTIFICACION) NO EXISTE

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE MINUTA



MINUTA DE TRABAJO No.

FECHA: 26/Octubre/2016


CONTRATO: CEA-22-C1-068-2016

CONSTRUCCION DE COLECTOR LA WCHAEA, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLOS DE LA BARRANCA (EL MAESTRANZO) MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.

Se Realiza Visita al sitio de los trabajos y se hace recorrido por toda la obra en compañía del Ing. Alberto Bañuelos García residente de la contratista G.A. Urbanización S.A. de C.V. y se llegaron a los siguientes Acuerdos

1. Los precios de visita se elaborarán de acuerdo a catálogo clave 2060 02 y especificaciones. En proyecto
2. Se tendrá que realizar la plantilla con material producto de Banco de acuerdo a proyecto
3. Se pondrá filtro de grava de 1/2" en las zonas requeridas y que presenten filtraciones de manantial freático.
4. Los Rebanos de Zanjas se elaborarán con material propio de banco debido a que el material producto de excavación es altamente arcilloso.

continúa →


 FIRMA Y NOMBRE
 Ing. Alberto Bañuelos García
 Residente G.A. Urbanización
 S.A. de C.V.


 FIRMA Y NOMBRE
 Ing. Inés del C. Chávez López
 Resd. Supervisor de Obra CEA

FIRMA Y NOMBRE

FIRMA Y NOMBRE



MINUTA DE TRABAJO No.

FECHA: 20 Octubre 2016

CONTRATO: CEA-ZR-C1-068-2016

- 4'. Se le solicita las pruebas hidrostáticas; y de Mecánica de suelos (compactación)
- 5. Se le pide a la contratista los señalamientos de información de obra.
- 6. Se le pide a la contratista los requerimientos ambientales.

Se observa un avance de Obra:

- 1. El total de limpieza y traceo del terreno
- 2. La totalidad de la excavación.
- 3. Arranque del pozo No 74
- 4. El total de la tubería de P.V.C. Sanitario
- 5. La totalidad de las mangas de P.V.C.
- 7. 1 500 ladrillos rojos recolectados
- 8. 1/2 TON de cemento
- 9. 56 m3 de Mat. de Banco.
- 10. 4 juegos de Brocal y tapa
- 11. 14 m3 de Arena de Río.

FIRMA Y NOMBRE

Ing. Alberto Bañuelos García
Res. de la G.A. Urbanización

FIRMA Y NOMBRE

Ing Inés del Carmen Chávez López
Residente Supervisor de Obra

FIRMA Y NOMBRE

FIRMA Y NOMBRE



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA

FECHA DE REPORTE :26-Octube-2016

OBRA: Sustitución Y Ampliación De La Línea De Conducción Y Red De Agua Potable, En La Localidad De La Cueva, Municipio De Cañadas De Obregón".

CONTRATO.: CEA-ZR-CI-055-2016

UBICACIÓN: la Cueva, Municipio de Cañadas de Obregon.


OBJETIVO DEL REPORTE:

CONOCER CONCRETAMENTE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA , ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y ACCIONES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO CON LA FINALIDAD DE PROPONER ACCIONES QUE LLEVEN A LA CONCLUSION DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, Y SOBRE TODO LA TERMINACION CON CALIDAD EN LA OBRA

PROGRAMACION

	INICIA	TERMINA		
PROGRAMA DE OBRA	22-ago-16	19-nov-16		
PROGRAMA DE OBRA DIFERIDO				
PRORROGA	10-sep-16	08-dic-16		
PROGRAMA DE OBRA REAL				
	FISICO	FINANCIERO		
AVANCE PROGRAMADO %	47%	47%		
AVANCE REAL %	47%	9%		
	CONTRATO	ESTIMADO	SALDO	POR ESTIMAR
IMPORTE CON I.V.A.	5,492,098.00	\$478,567.08	\$5,013,530.92	5,013,530.92

FOTOGRAFIA (MAS SIGNIFICATIVA)

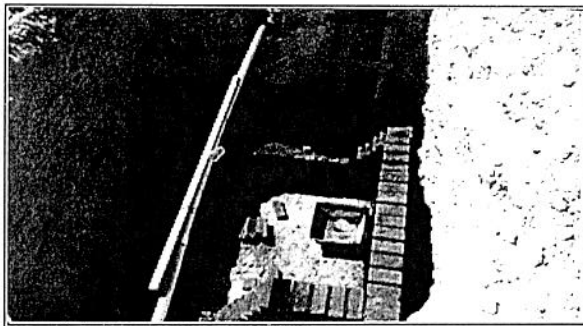

Forjado de Caja de Valvula N° 11- Tipo 8

ACTUALMENTE SE TRABAJA EN LA RED DE LA ZONA BAJA, EN LOS CRUCEROS N° 70, 75 Y 76, = 135.39 MT, DE ACUERDO A PROYECTO, ADEMÁS EN EL CRUCERO N° 70 AL 71 SOBRE EL PUENTE SE REALIZÓ LOS TRABAJOS POR UN COSTADO DEL MISMO PUENTE PARA NO DAÑAR LA ESTRUCTURA DEL PUENTE, EN UNA LONGITUD DE 15 MT, Y SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN EN LA ZONA BAJA DEL CRUCERO N° 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 Y 39 CON UNA LONGITUD DE 516.36 ML, (135.39 + 516.36 = 651.75 ML), PARA UN SUB - TOTAL PARCIAL DE TUBERÍA INSTALADA AL DÍA DE HOY. DE LA ZONA ALTA SE TIENE INSTALADA DEL CRUCERO N° 3, 4, 5, 6, 7, 8 AL 16 CON UNA DISTANCIA DE 559.50 ML, INCLUYENDO UN TRAMO NUEVO QUE CRUZA ENTRE LA IGLESIA Y LA DELEGACIÓN DE 35 MT, SE CUENTA TAMBIÉN CON LA EXCAVACIÓN DEL CRUCERO N° 4 AL 12 SOLO LA EXCAVACIÓN CON UNA DISTANCIA DE 200.00 MT. SE OBSERVA QUE SE TRABAJA EN LOS FORJADOS DE LAS CAJA DE VALVULAS 76, 74, 78, 41, 16, 15, 11, 17 Y 4 DE LA MISMA FORMA SE LE AUTORIZA A UTILIZAR EL MARTILLO EN LAS ZONAS DE LAS CAJAS DE VALVULAS POR ENCONTRARSE ZONAS CON MATERIAL TIPO III, ASÍ COMO EN LAS CEPAS DONDE SE ALOJARAN LA TUBERÍA DE 2' DE DIÁMETRO DE PVC Y DE 4' DE DIÁMETRO DE PAD, DE IGUAL MANERA SE TRABAJA EN LOS PUNTOS DEL 43 AL 44, (5.09 ML), 44 AL 45 (10.00 ML), Y DEL 51 AL 52 (93.91 ML), CON LOS ENCOFRADOS DE LA TUBERÍA LA CUAL CORRE POR EL RIO, O CAUSE DEL ARROYO, DONDE YA SE REALIZÓ EL PRIMER ENCOFRADO CON PIEDRA EN EL PUNTO 19 AL 19' PASO EN EL RIO QUE ABASTECE AGUA A TRES VIVIENDAS AL PASO DEL MISMO, CON UNA LONGITUD DE 7.00 METROS.

PENDIENTES POR ATENDER A LA FECHA:

EL LUNES 31 DE OCTUBRE SE HARÁ LA MECÁNICA DE SUELOS DONDE SE DESPLANTARÁ EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 120.00 M3, POR LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR EL RESULTADO LO MÁS PRONTO POSIBLE A ESTA RESIDENCIA.

OBSERVACION:


Hugo E. González Magallanes

Ing. Hugo E. González Magallanes
ELABORO REPORTE


26 de Octubre 2016.

OBRA: Sustitución Y Ampliación De La Línea De Conducción Y Red De Agua Potable, En La Localidad De La Cueva, Municipio De Cañadas De Obregón".

Contrato: CEA-ZR-CI-055-2016

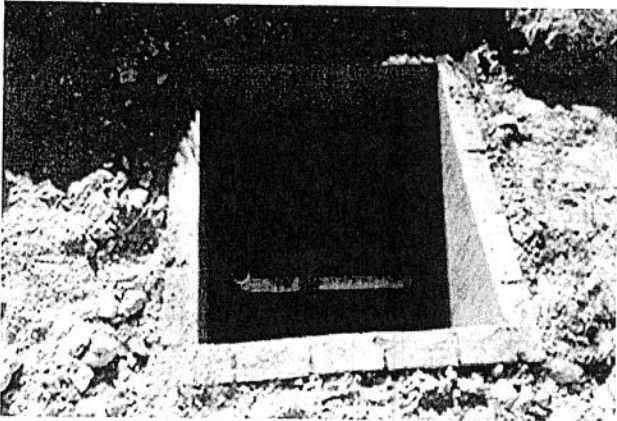

Forjado de Cajas de Valvulas N° 76, Tipo 1.

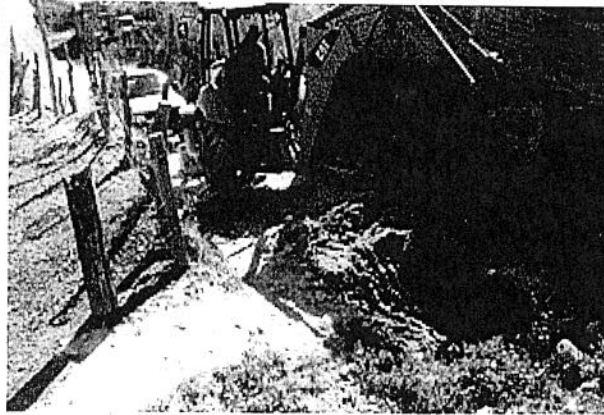


Excavación de Caja de Valvula N° 78, Tipo 1.



Excavación de Cepa del Punto N° 3 AL Punto N° 4.



Excavación de Cepa del Punto N° 4 AL Punto N° 12

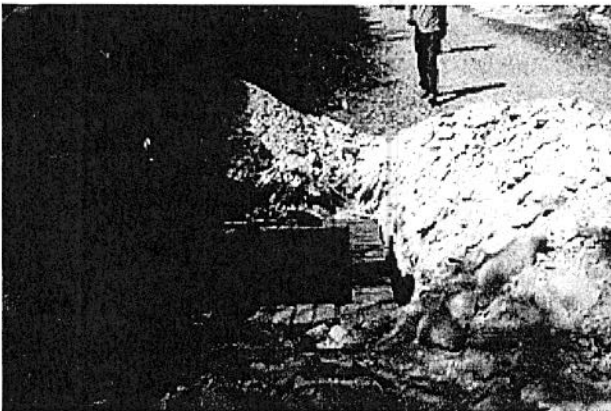


Construcción de cajas de Valvulas N° 15




Construcción de cajas de Valvulas N° 16, Tipo 3.

26 de Octubre 2016.


OBRA: Sustitución Y Ampliación De La Línea De Conducción Y Red De Agua Potable, En La Localidad De La Cueva, Municipio De Cañadas De Obregón".
Contrato: CEA-ZR-CI-055-2016

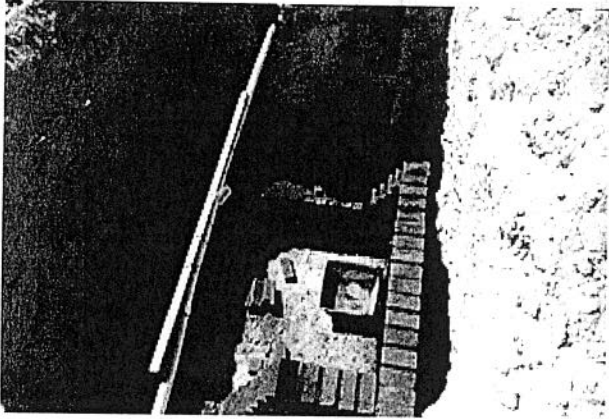

Forjado de Caja de Valvulas N° 11

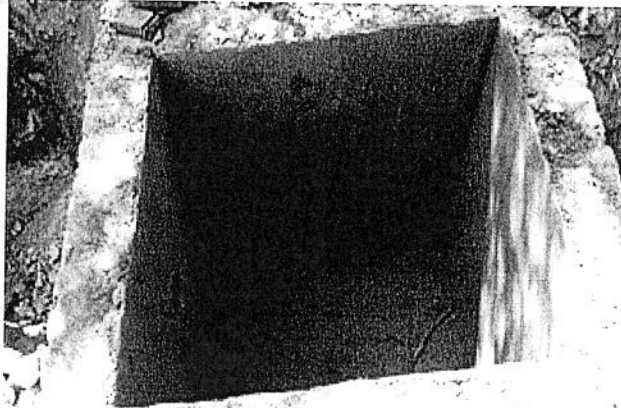

Caja de Valvula N° 17 (Falta Tapaloza).

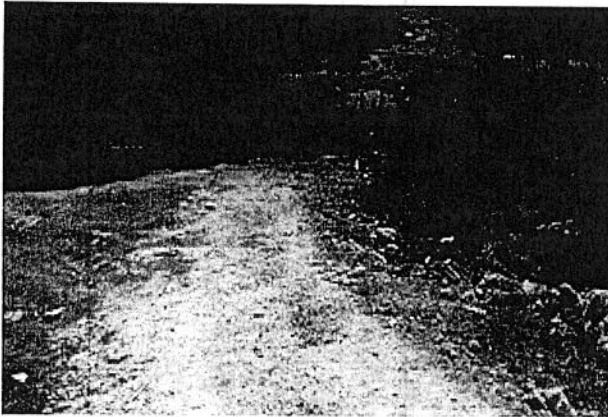


Vista del Punto N° 19 al 19'



Area con encofrado por paso del rio.




Descimbra del encofrado punto N° 43 al N° 44

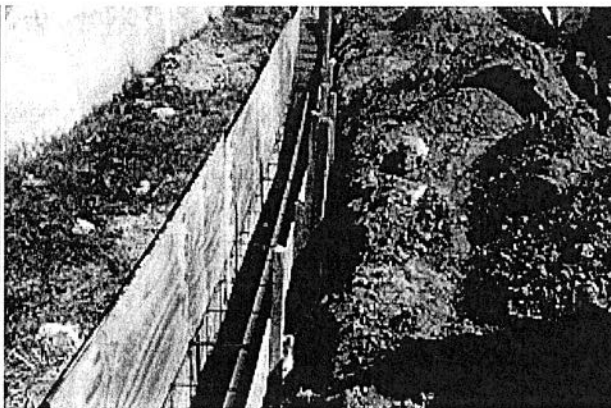

Cimbra para colado del encofrado.

26 de Octubre 2016.


OBRA: Sustitución Y Ampliación De La Línea De Conducción Y Red De Agua Potable, En La Localidad De La Cueva, Municipio De Cañadas De Obregón".
Contrato: CEA-ZR-CI-055-2016

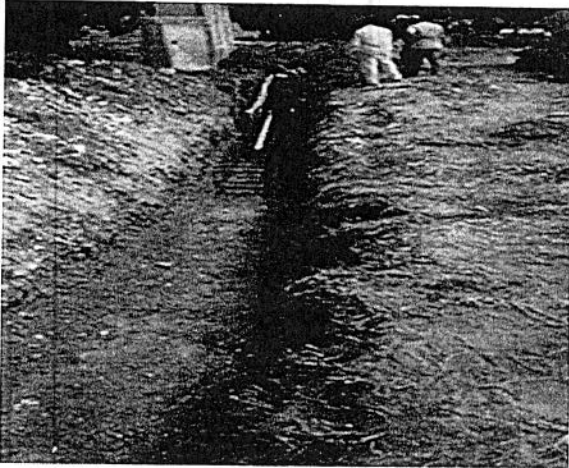

Encofrado de Tubería del punto 51 al 52



Area con Material tipo III, del punto 51 al 52

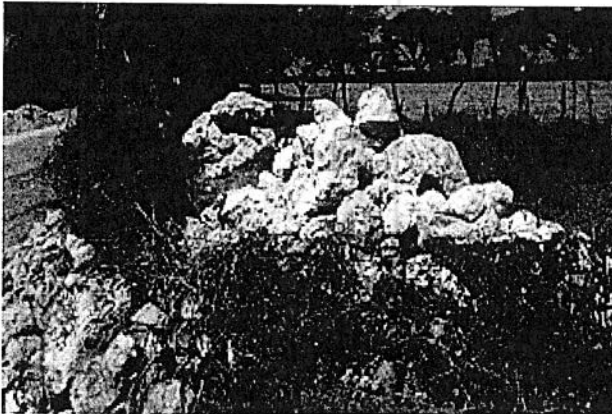

Material tipo III Producto de la Excavación.



Maquinaria en Obra y Vehiculo para Apoyo de Obra.



OBRA: Construcción de Colectores Sanitarios en las Localidades de Buenavista, el Bajío, Orilla del Agua y Torrecillas, Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

Contrato: CEA-ZR-LP-073-2016.

EN RECORRIDO DE OBRA CON PERSONAL DE CONTRALORIA INTERNA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL SUPERINTENDENTE DE OBRA DE LA CONTRATISTA Y EL MUNICIPIO Y EL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, SE OBSERVA EN LOS TRAMOS DE BUENAVISTA II, DEL POZO N° 2 AL POZO DE VISITA N° 23 SE ENCUENTRAN TERMINADOS, PERO SIN FUNCIONAMIENTO, POR NO ESTAR TERMINADO EL COLECTOR DE TORRECILLAS, AUN ASI SE REALIZA UNA REVISIÓN DE LOS POZOS DE VISITA EN BUENAVISTA II, EN CUANTO A LOS DESPLANTES DE LOS MISMOS Y ACABADOS POR SU PARTE INTERIOR, EL ING DE LA CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR EL MIÉRCOLES 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, UN PLANO DE OBRA TERMINADA DE ESA LOCALIDAD, Y PARA CUAL SE LE HARA LA ENTREGA AL MUNICIPIO PARA SU VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN,

DE LOS TRABAJOS EN BUENAVISTA I, EL AVANCE ES EL SIGUIENTE DEL POZO DE VISITA N° 12 AL POZO N° 23, YA SE TIENE INSTALADA TUBERIA, TRABAJOS DE REVENOS, Y FORAJOS DE POZOS DE VISITA (10 Pza), DEL POZO DE VISITA N° 8 AL POZO N° 12 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXCAVACIÓN Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC, EN ESTE TRAMO SE TRABAJA CON FILTRO DE GRAVA POR SITUACIÓN DE LA PRESENCIA DE MANTOS FREÁTICOS, SE HACE LA PETICIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO QUE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN POR DEBAJO DEL PUENTE ENTRE EL POZO N° 8 Y 9, SE REALICE POR LA PARTE DE LA CALLE, YA QUE ABAJO DEL PUENTE SE ENCUENTRA UNA PLANCHA DE MAMPONERIA DE UN ESPESOR DE 1.00 MT DE ESPESOR SE ANEXA CENQUIS CON PROPUUESTAS DEL CAMBIO O MODIFICACIÓN Y OFICIO DE PETICIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO.

DEL COLECTOR DE TORRECILLAS YA SE TIENE A PORTA DEL POZO N° 2 AL POZO N° 13 EL CUAL CONECTA CON EL COLECTOR DE BUENAVISTA II, EN ESTE COLECTOR SE VIENE TRABAJANDO CON LOS POZOS DE VISITA DE 12 POZOS HAY 6 YA FORAJADOS.



Hoja 1/4

Hago

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO





EN EL COLECTOR DEL LINDERO SE TRABAJA DEL POZO N° 8
AL POZO N° 12, CON UNA DISTANCIA 385 MT LINEALES EN LOS
CUALES SE OBSERVA QUE YA ESTA INSTALADA LA TUBERIA Y
SE TRABAJA EN LOS RELLENOS Y FORAJOS DE POZOS DE
VISITA,

SE LE INSTRUYE A LA CONTRATISTA PRESENTAR A LA MAYOR
BREVEDAD LOS CAMBIOS DE PROYECTOS Y REFLECTARLOS EN LA
BITACORA ELECTRONICA, DE IGUAL FORMA PARA LA ENTREGA DEL
TRAMO DEL COLECTOR DE BUENAVISTA SE LE SOLICITA HACER UNA
PROGRAMACION PARA REALIZAR LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS Y
PRUEBAS DE COMPACTACION DEL TRAMO A ENTREGAR AL MUNICIPIO


SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE MINUTA
Y FIRMAN LOS QUE AQUI APARECEN.

Hoja 2/4




COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO


Puente: Lagos de Moreno Jalisco
Buena Vista I

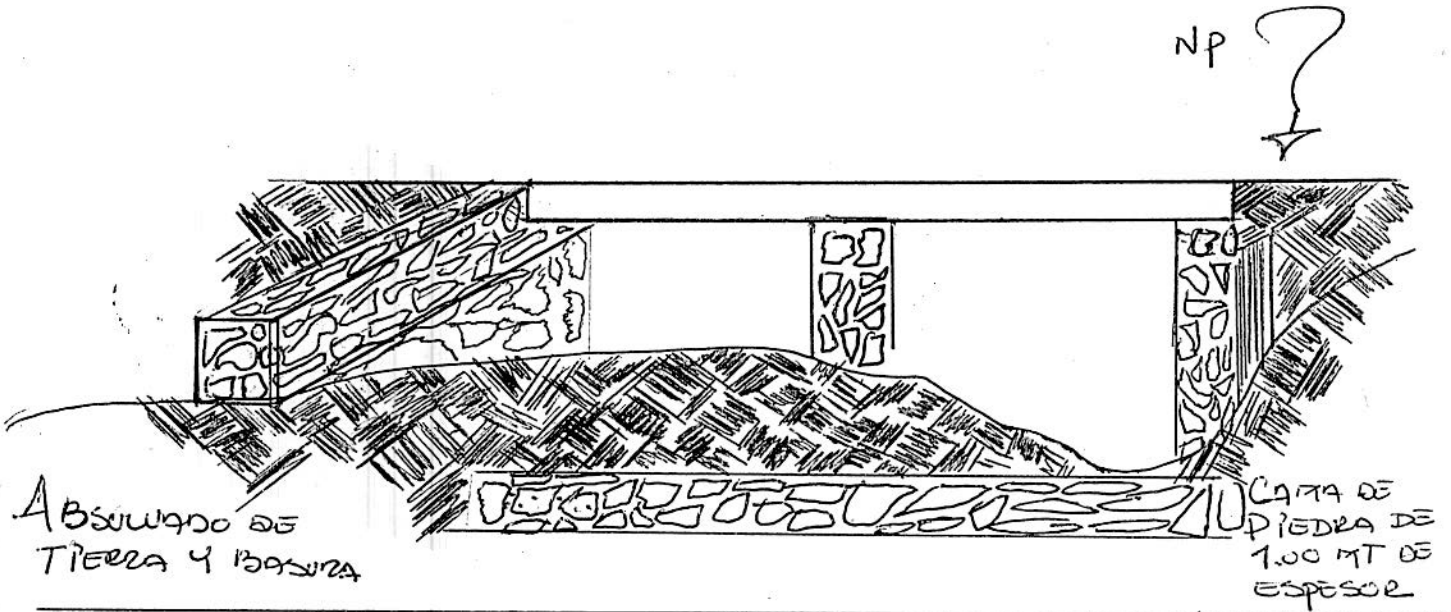


CROQUIS N° 1
PROYECTO

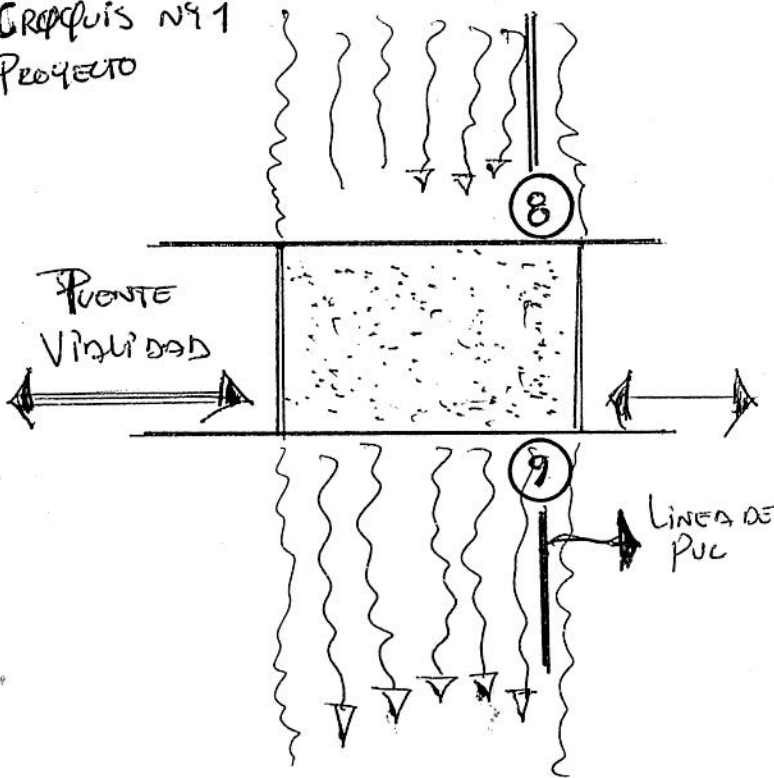

CROQUIS N° 2
PROPUESTA

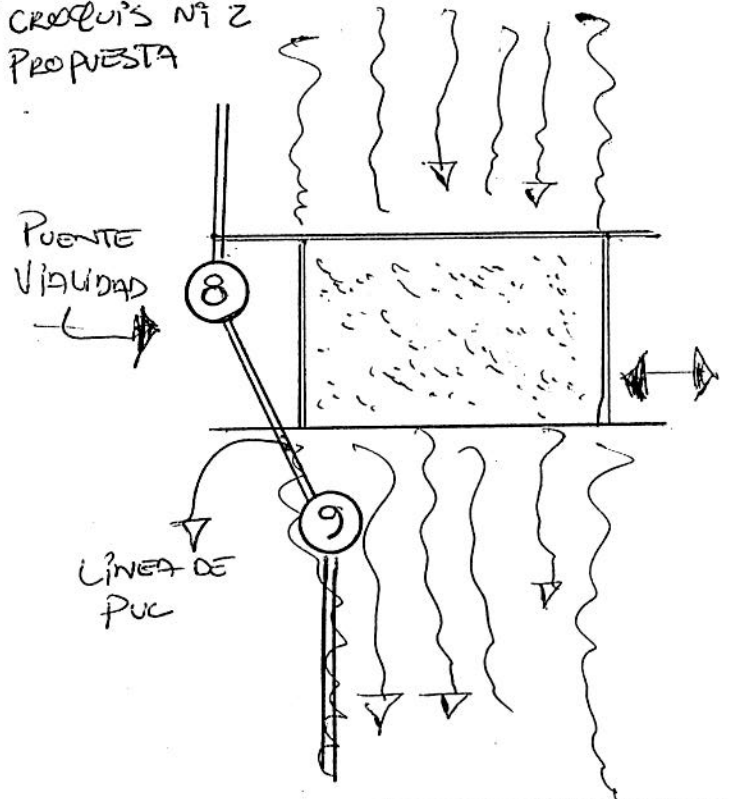

Hoja 3/4



[Handwritten signature]

Hoja

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO


Av. Francia No. 1726, Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco, México
Tels. (33) 3030-9200 y 01 800 087 9200
ceajalisco.gob.mx




COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO


Sin otro asunto que tratar se cierra la presente, y firman en ella los que aquí aparecen.


Ing. Hugo E. Gonzalez Magallanes
Residente Supervisor de Obras.
Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

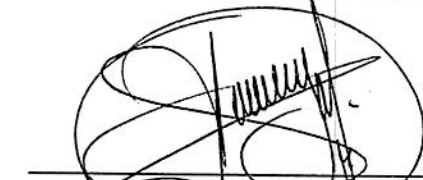
Municipio de Lagos de Moreno.
DOMINGO MARTINEZ




GA Urbanización, S.A. de C.V.
Luis Alejandro Velazquez Vera
Superintendente de Obra


ING. EMMANUEL ROJAS D.
GERENTE DE AUDITORIA
INTERNA DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



ING. JOSE DE JESUS GONZALEZ S.
AUDITOR J.R. DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Hoja 4/4

DÍA	MES	AÑO
20	10	2016
N° DE OFICIO		GO / C-0333 / 2016 F

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
24/10/2016	San Gabriel	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	\$ 275.00
ACTIVIDAD: REVISIÓN DE VICIOS OCULTOS					
25/10/2016	Cañadas de Obregón	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	\$ 330.00
ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE OBRA					
26/10/2016	Cañadas de Obregón	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	\$ 330.00
ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE OBRA					
27/10/2016	Lagos de Moreno	\$ 100.00	\$ 170.00	\$ 100.00	\$ 330.00
ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE OBRA					
28/10/2016	Lagos de Moreno	\$ 100.00	\$ 170.00	\$ 100.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE OBRA					

FECHA SALIDA:	24/10/2016	VIÁTICOS \$:	2,833.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61349
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	5	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	28/10/2016	PEAJE \$:	1,000.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	268,308.00
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) DESARROLLO	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:	SE REQUIEREN PARA LA COMISION			EFE. VALES EXCEDENTE:	1,500
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 3,833.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

 COMISIONADO HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
---	---

PAGADO

21 OCT 2016

CAJA