




COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	04/07/2016
Fecha Elab. Compro.	11/07/2016
N° de Oficio	GSM / C-0656 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN Jul 11 2016 2:14 PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	DAVID TORNERO GARCIA	PUESTO:	AYUDANTE DE VIDEO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORO DOCUMENTO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE. DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/07/2016	MUNICIPIO Cocula \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION D EQUIPO DE BOMBEO POZO 5	Cocula \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cocula \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/07/2016	MUNICIPIO Cocula \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION D EQUIPO DE BOMBEO POZO 5	Cocula \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cocula \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/07/2016	MUNICIPIO Cocula \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION D EQUIPO DE BOMBEO POZO 5	Cocula \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cocula \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/07/2016	MUNICIPIO Cocula \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION D EQUIPO DE BOMBEO POZO 5	Cocula \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cocula \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)


(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.


RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61309	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	05/07/2016	VIÁTICOS \$:	1,029.00	1,104.00	0.00	\$ -75.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL-FINAL:	92,010.00 Km. / 92,757.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	08/07/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	747.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobrar	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0:00 Hrs						GASOLINA POR KM RECORRIDO	340.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,029.00 (MIL VEINTINUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,104.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 1,029.00
	SALDO	\$ -75.00

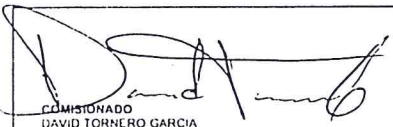
 COMISIONADO
 DAVID TORNERO GARCIA
 AYUDANTE DE VIDEO


 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

(1) Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
DAVID TORNERO GARCIA	N° OFICIO: GSM / C-0656 / 2016
DEL DÍA: 05/07/2016	AL DÍA: 08/07/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

25 de julio 2016

Me traslade al municipio de cocula Jalisco en el vehículo jn61309 para el retiro del equipo de bombeo pozo 3 se retiró grua del pozo 8 al Pozo 3 para acondicionar acceso e instalar grua para dar inicio con el retiro del equipo de bombeo del pozo 3 sacando 5 tubos

26 de julio 2016


Se continuo con el retiro del equipo de bombeo sacando 15 tubos de 6" de 6.40 m, cable de 3x2 awg , Poliducto de 3/4 , bomba de 40 HP Con 17 pasos , Motor de 40 HP s/m ,

26 de julio de 2016

Se hicieron las conexiones del motor Marca Altamira de 60 HP, 460 volts, bomba Altamira 60 HP, 460 volts , 7 pasos y se inició con la instalación de la columna instalando 10 tramos de 6",


27 de julio 2016

Se terminó de instalar el equipo de bombeo de 6" ,cable de 3x2 , Poliducto 3/4 ,Con los siguientes resultados volts 456/464/476 Nivel Estatico a 83 m, dando 26 lps,al estar haciendo pruebas el cople se desprendio el cople se dejo vehiculo en almacen de francia

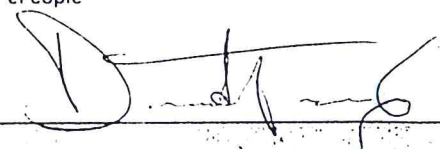

COMENTARIOS:


ninguno

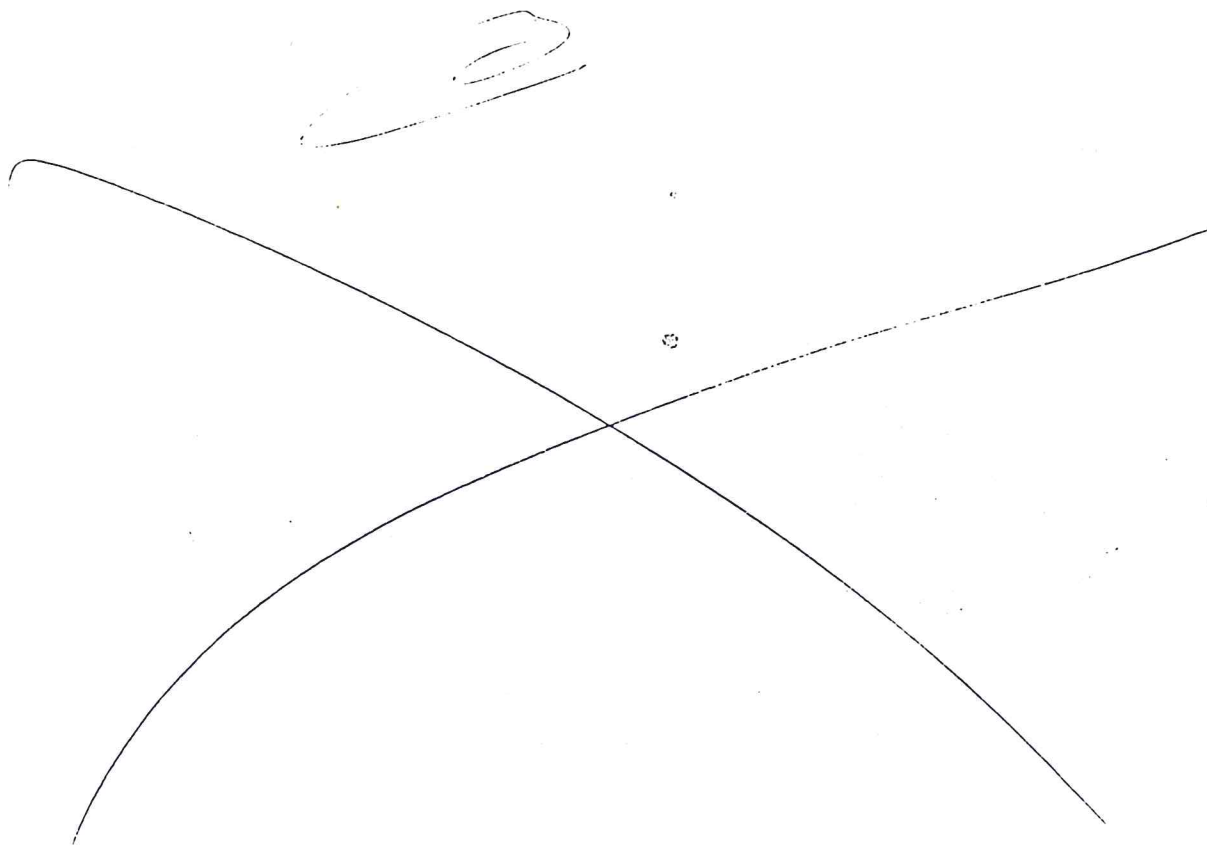

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
DAVID TORNERO GARCIA	N° OFICIO: GSM / C-0656 / 2016
DEL DÍA: 05/07/2016	AL DÍA: 08/07/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COCULA, JALISCO</p>	<p>VICTOR MARTINEZ CH DIR. SERV. PUBLICOS</p>