



# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

## RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	03/08/2016
Fecha Elab. Compro.	09/08/2016
N° de Oficio:	GSM / C-0817 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 9 2016 11:04AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	PUESTO:	JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/08/2016	MUNICIPIO Arandas \$ 100.00 GD: (1) 0.00	Arandas \$ 170.00	Arandas \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	Traslado para supervisión de instalación y prueba de equipo de bombeo del pozo No. 13			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JT 93642	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	04/08/2016	VIÁTICOS \$:	370.00	370.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil. / 9.5 Km.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2014
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	47,437.00 Km. / 47,824.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	04/08/2016	PEAJE \$:	400.00	110.00	15.18	\$ 290.00	KM. RECORRIDO	387.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **770.00** ( SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 480.00  
MENOS ANTICIPO \$ 770.00  
SALDO \$ 290.00

COMISIONADO  
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES  
JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.




INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	N° OFICIO: GSM / C-0817 / 2016
DEL DÍA: 04/08/2016	AL DÍA: 04/08/2016

### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

En coordinación con el Ing. José María Orosco V y Arq. José Guadalupe López Hernández, Director Operativo y Jefe Operativo del Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Arandas Jalisco (SIMAPAAJ), del Ing. J Jesús López, Residente Supervisor de Obra de CEA. Jalisco y del Arq. Alberto Muñoz G., Residente de Obra por parte de empresa contratista Consorcio I Constructora S. A. de C. V., se acudió a realizar la instalación del equipo de bombeo del pozo profundo No. 13 de Arandas Jalisco, Se instaló la bomba Marca Franklin Electric, modelo 475SR100F86 con motor nuevo modelo 2396048541 de tres fases 100 H. P., 460 volts, columna de bombeo de 6" de diámetro y 188 metros de longitud y 180 metros de cable nuevo calibre 3 X 2/0 AWG. El equipo quedó probado y operando correctamente con los siguientes valores:  
Gasto 34.70 L. P. S., Corriente 135 amperes., tensión 472 volts y factor de potencia de 87%.

### COMENTARIOS:

Se anexa copia de la minuta de campo y trabajos realizados.

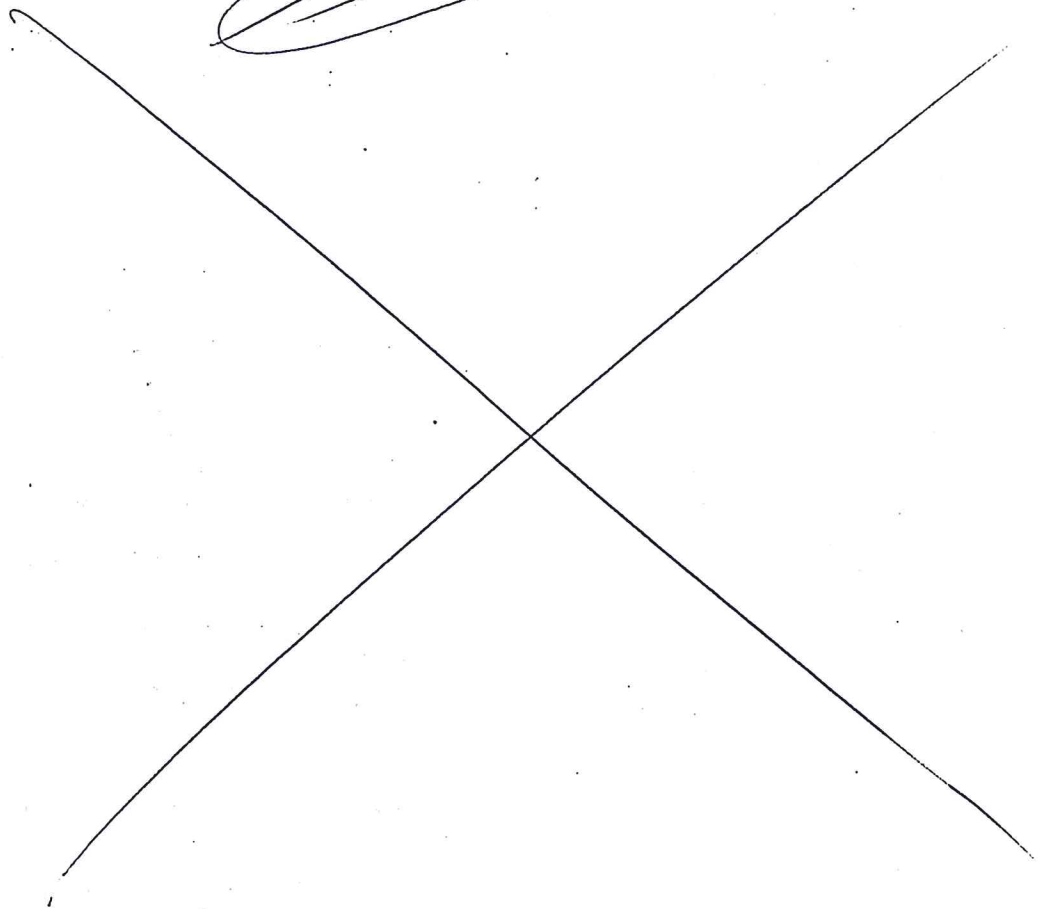

PLAZA DE COBRO: LA JOYA  
TRAMO: GUADAJALARA - ZAPOTLANEJO  
FOLIO = 5-0009404394 CARRIL:5 B

01105200-09617571-74ED9E21-73E43DFD

EFFECTIVO  
04/08/2016 08:26:04  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 47.41 7.59 55.00

01105200-09617571-74ED9E21-73E43DFD



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.  
Condiciones generales en: [www.redviacorta.mx/servicios/seguro](http://www.redviacorta.mx/servicios/seguro)

PLAZA DE COBRO: LA JOYA  
TRAMO: GUADAJALARA - ZAPOTLANEJO  
FOLIO = 8-0007380675 CARRIL:8 A

01108100-07504426-5DAF828A-5B30B654

EFFECTIVO  
04/08/2016 20:11:53  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 47.41 7.59 55.00



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.  
Condiciones generales en: [www.redviacorta.mx/servicios/seguro](http://www.redviacorta.mx/servicios/seguro)

Estos boletos amparan el pago de peajes de la comisión GSM / C-0817 / 2016 F

Rogelio Barragán Cervantes





COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS  
GERENCIA DE SERVICIO A MUNICIPIOS

JALISCO  
GOBIERNO DEL ESTADO



MINUTA DE TRABAJO N° 01

LUGAR: ARANDAS, JALISCO

ASISTENTES

FECHA:

NOMBRE	CARGO	FIRMAS
ARQ. JOSE GPE. LOPEZ HDEZ	JEFE OPERATIVO SIMAPAT	[Signature]
ING. JOSE MC. OROZCO V.	DIRECTOR OPERATIVO SIMAPAT	[Signature]
ARQ. ALBERTO MUÑOZ G.	RESIDENTE OBRA NEORD	[Signature]
ING. ROGELIO BARRAGAN C.	JEFE DE SERVICIO	[Signature]
ING. J. JESUS LOPEZ J.	RESIDENTE SUP. OBRA	[Signature]

DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 23, FRACCIÓN XXIX DE LA LEY DE AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO SE HACE CONSTAR EL APOYO PRUEBA ARLANQUE BRINDADO POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO AL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO MOTIVADO POR PRUEBAS DE EQUIPAMIENTO POZO N° 13 EN LA LOCALIDAD DE ARANDAS, JALISCO

En la Ciudad de ARANDAS, JALISCO Siendo las 17:30 Hs. del día 04-AGOSTO-2016  
Se reunieron por parte de ORGANISMO OPERADOR DESENTRALIZADO SIMAPAT Comisión Estatal del Agua de Jalisco, el C. ING. J. JESUS LOPEZ J. con puesto de RESIDENTE SUPERVISOR y por parte de EMPRESA CONTRATISTA el C. ARQ. ALBERTO MUÑOZ GARCIA con puesto de RESIDENTE DE OBRA quien autoriza la realización de los trabajos de

bajo su responsabilidad y riesgo

\* SE SUPERVISÓ LA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO INCONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. MISHA QUE QUEDA OPERANDO CORRECTAMENTE CON NUMERO DE SERIE DE LA BOMBA O MODELO H75 SR 100 F86 MARCA FRANKLIN ELECTRIC Y MOTOR DE 100 HP MODELO 2386 048541 DE TRES FASES 460 VOLT, Y COLUMNA DE BOMBEO DE 188.0 mts.

DATOS DE OPERACION: GASTO, 34.7 LPS  
CORRIENTE, 135 AMP  
VOLTAJE, 472  
FACTOR POTENCIA 87%  
ND


VALORES ACEPTABLES DENTRO DE PROYECTO DE REQUIPAMIENTO.  
Se terminaron los trabajos solicitados a las 17:30 Hs. del día 04-08-2016

NOTA: SE INSTALO CABLE NUEVO CON CAL. 3x2/0  
COLUMNA DE BOMBEO DE 188 mts.



# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	Nº OFICIO: GSM / C-0817 / 2016
DEL DÍA: 04/08/2016	AL DÍA: 04/08/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>SIMAPAAJ Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Arandas, Jalisco. Organismo Público Descentralizado.</p>	<p>Lic. Luis Miguel Mtz.</p>