

Fecha Pago Anticipo	26/08/2016
Fecha Elab. Compro.	30/08/2016
N° de Oficio:	GSM / C-0931 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 30 2016 2:44PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	PUESTO:	JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO
ACOMPAÑA A:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

ELABORÓ DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
29/08/2016	MUNICIPIO San Miguel el Alto \$ 83.00 GD.: (1) 0.00	San Miguel el Alto \$ 132.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: REVISIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	29/08/2016	VIÁTICOS \$:	215.00	215.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	29/08/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =		0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =		0.00
JUST. VALES EXCE:					SALDO EN VALES RECORRIDO =		0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **215.00** (DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 215.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 215.00
	SALDO	\$ 0.00

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES
JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	N° OFICIO: GSM / C-0931 / 2016
DEL DÍA: 29/08/2016	AL DÍA: 29/08/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:


29 de agosto 2016.- En coordinación con el Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, Director de Apoyo a Municipios, Biol. Luis Aceves Martínez, Director de de Operación de P. T. A. R.'s Arq. Luis Fernando Horner Valencia, Jefe de Control de Obras, Arq. Miguel Ángel Elias, Supervisor de Obras y Biól. Rafael Basulto Rivera, Coordinador de operación de P.T.A.R.'s Zona Lago de CEA, Jalisco, del Lic. Luis Fernando Padilla Director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de San Miguel El Alto, Jalisco, y del Ing. Francisco Javier Barragán por parte de la Cia. Constructora Consorcio Empresarial DABAR S. A. de C. V., se realizó revisión de la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de San Miguel el Alto, Jalisco.

Se inició con la revisión del Centro de Control de Motores, subestación eléctrica, estructuras de pretratamiento, reactor biológico, filtro banda, sedimentadores de lodos primario y secundario así como del canal de desinfección de luces ultravioletas. Se realizaron pruebas de equipos de bombeo y aireación. Pero no en su totalidad ya que no se tiene suficiente agua en los reactores. Pero se observó que la mayor parte de equipos están en condiciones de operar, solo será necesario instalar el transformador de 300 KVA que se tiene suministrado, así como adecuar el cableado del equipo de medición de C. F. E. con transformadores de corriente, ya que será necesario que el municipio regularice su contrato de servicio eléctrico solicitando ampliación de carga de 140 hasta 210 KW, para lo cual se comprometió la constructora a entregar la certificación por ampliación de carga en el servicio de 70 KW.

Por su parte se comprometió el Lic. Luis Fernando Padilla, Director del Sistema Operador de Agua Potable, a iniciar esta semana con la limpieza general de la Planta de Tratamiento. Mientras que la CEA iniciara los trabajos de rehabilitación, pruebas y puesta en operación de la misma planta.

COMENTARIOS:

S. / C.

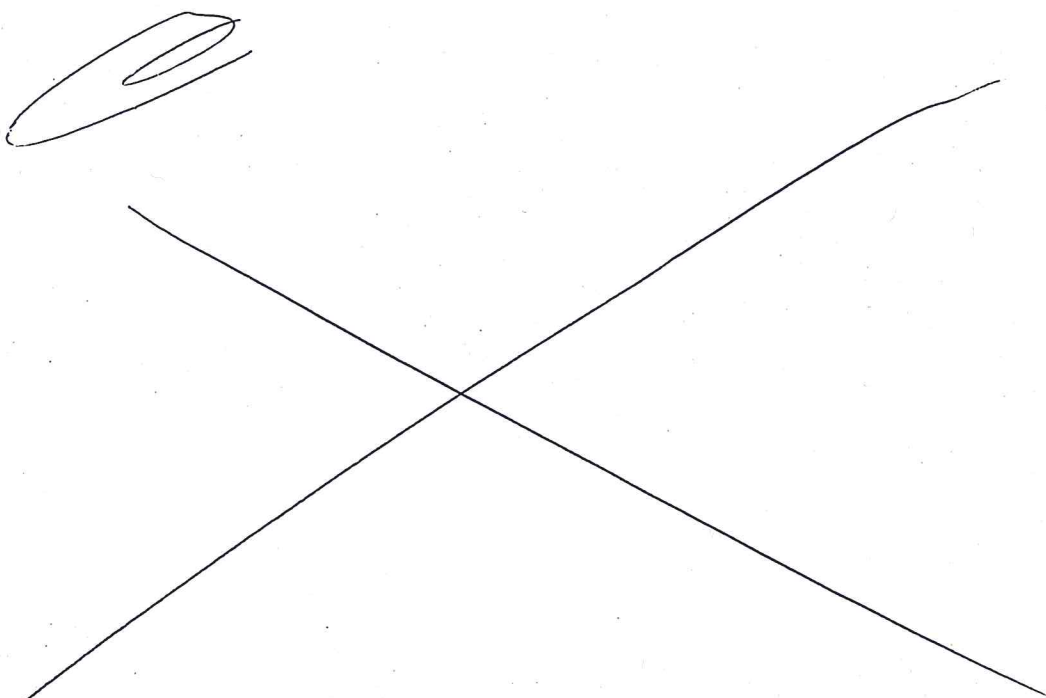

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	Nº OFICIO: GSM / C-0931 / 2016
DEL DÍA: 29/08/2016	AL DÍA: 29/08/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
