

Fecha Pago Anticipo	13/12/2016
Fecha Elab. Compro.	02/01/2017
N° de Oficio:	GTC / C-0600 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 2 2017 1:48PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO:	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ	PUESTO:	TECNICO EN POTABILIZACION
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ - TECNICO EN POTABILIZACION		STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/12/2016	MUNICIPIO Zapotlán el Grande \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: monitoreo de cloro libre residual y suoperción de equipos de desinfección, caseta de cloración	Zapotlán el Grande \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Zapotlán el Grande \$ 100.00	Zapotlán el Grande *(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/12/2016	MUNICIPIO Tecalitlán \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: monitoreo de cloro libre residual y suoperción de equipos de desinfección, caseta de cloración	Tecalitlán \$ 128.00 - GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Zapotlán el Grande \$ 100.00	Zapotlán el Grande *(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/12/2016	MUNICIPIO Tuxpan \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: monitoreo de cloro libre residual y suoperción de equipos de desinfección, caseta de cloración	Tuxpan \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tuxpan \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/12/2016	MUNICIPIO Pihuamo \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: monitoreo de cloro libre residual y suoperción de equipos de desinfección, caseta de cloración	Pihuamo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Pihuamo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JD 52664	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	19/12/2016	VIÁTICOS \$:	828.00	1,225.00	0.00	\$ -397.00	TIPO / CILINDROS / REND:	PICK UP / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2004	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	157,927.00 Km. / 158,794.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	22/12/2016	PEAJE \$:	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	KM. RECORRIDO	867.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =		0 + 1,500 + 0 = 1,500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =		970.00	
JUST. VALES EXCE:	visita a diversos municipios					SALDO EN VALES RECORRIDO =		530.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:		0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:		0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:		0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,328.00** (MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,225.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,328.00
	SALDO	\$ 103.00

COMISIONADO
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ
TECNICO EN POTABILIZACION

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJALISCO

PAGADO

GENERCIA ADMINISTRATIVA DE LA UEAS

N° 15 02-ene-17
CASAS

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: GTC / C-0600 / 2016

DEL DÍA: 19/12/2016 AL DÍA: 22/12/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Durante las actividades realizadas en la comisión se visitaron los municipios de:

Zapotlan el Grande

Se realizó el monitoreo de cloro libre residual en la localidad de Atequizayan, se visitó la fuente de abastecimiento, la cual consta de 1 pozo profundo, 1 equipos de desinfección, encontrando en el monitoreo de cloro libre residual, una cloración dentro de Norma, se recolectaron Muestras en diferentes puntos de la red.

Tuxpan

Localidad de El Nuevo Poblado, se abastese de un pozo y cuenta con un equipo de desinfección, se procedió a la revisión del equipo dosificador, el cual opera adecuadamente y los niveles de cloro libre residual se encontraron dentro de norma.

Tecalitlan

Localidad de La Purísima, se abastese de 1 pozo profundo, al realizar el monitoreo de cloro libre residual por distintos punto de la red de distribución en la localidad, estos se encontraron dentro de norma, por lo que se procedió a supervisar los sistemas de desinfección, los cuales se encontraron operando adecuadamente..

Pihuamo

En este municipio solo se supervisan las localidades de:

Barreras:

Esta localidad se abastese de un manantial,. Al momento de realizar el monitoreo de cloro libre residual, se encontraron valores dentro de norma, el dosificador esta instalado en el tanque regulador, y los valores se encontraron dentro de norma.

Guayabo:

Esta localidad se abastese de un manantial Al momento de realizar el monitoreo de cloro libre residual por diversos puntos de la red, se encontraron valores dentro de norma, el dosificador está instalado en el tanque regulador, y los valores se encontraron dentro de norma.


Techaluta de Monte Negro:


Localidad de el zapote se abastese de pozo profundo, al realizar el monitoreo de cloro libre residual se encontró dentro de norma, al realizar la supervisión del equipo dosificador este se encontró operando adecuadamente.

Localidad de el anoca se abastese de pozo profundo, al realizar el monitoreo de cloro libre residual se encontró dentro de norma, al realizar la supervisión del equipo dosificador este se encontró operando adecuadamente.







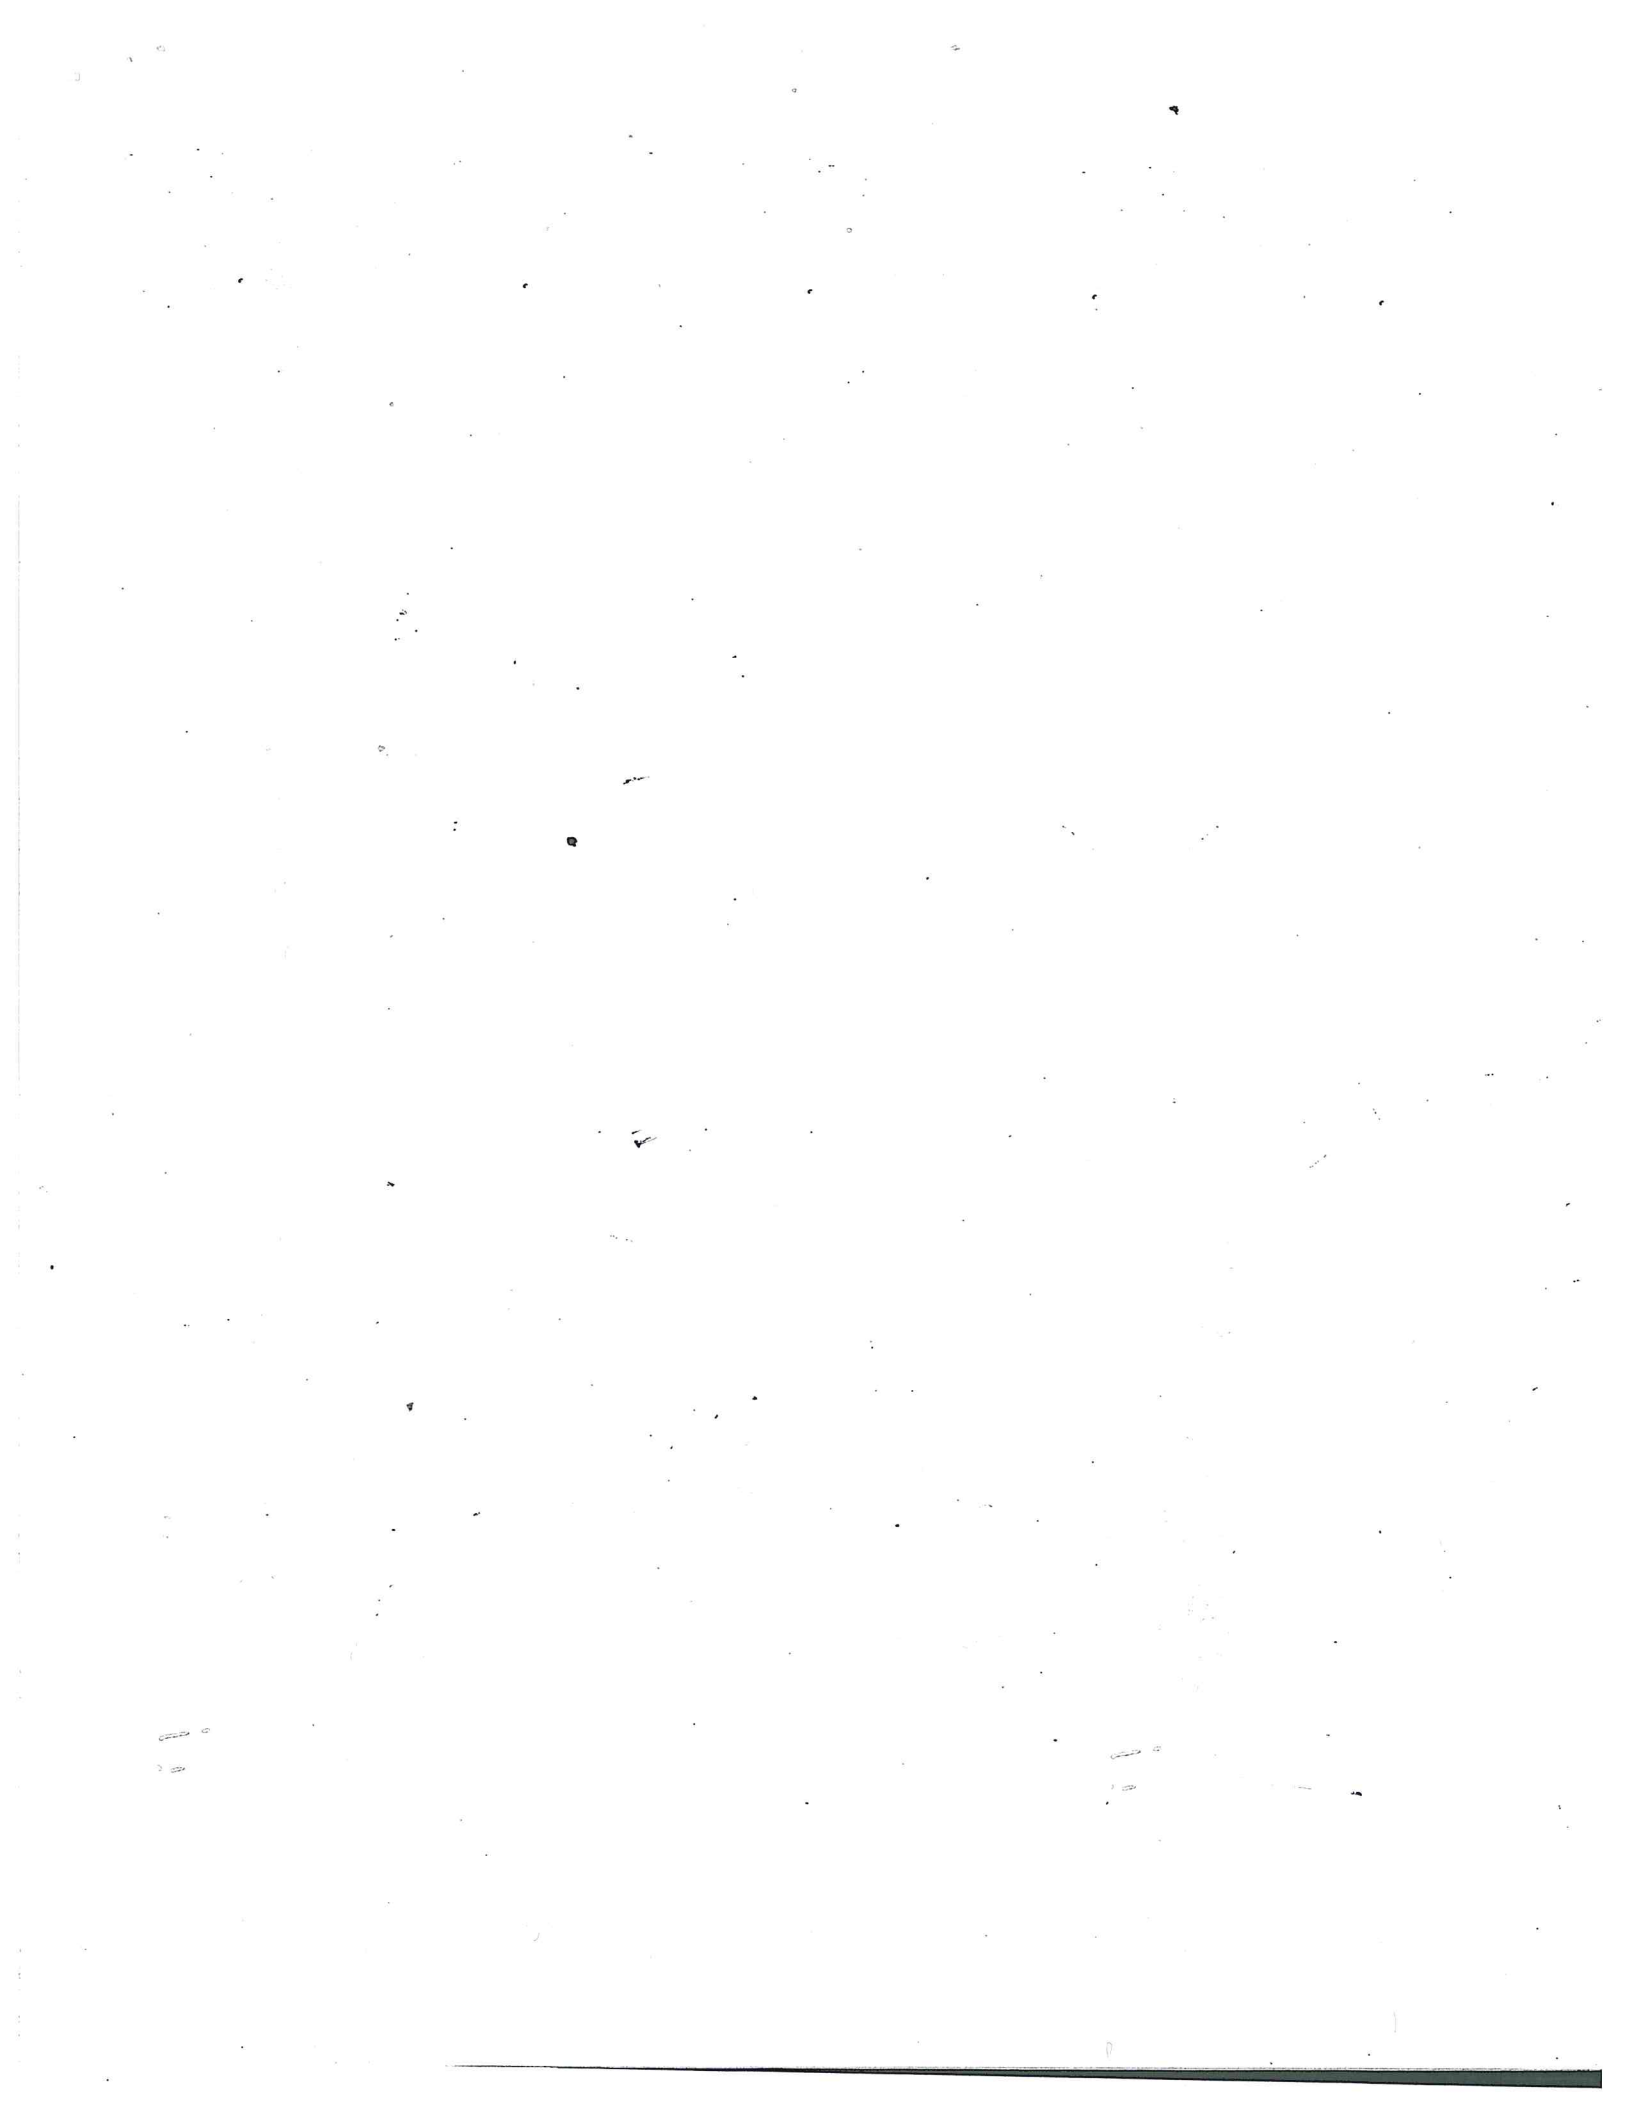

COMENTARIOS:

se autoriza la comprobacion de esta comision y se regresan los vales de gasolina no utilizados.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: GTC / C-0600 / 2016
DEL DÍA: 19/12/2016 AL DÍA: 21/12/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
     <p>TESORERIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE</p>  <p>GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS PIHUAMO, JAL.</p>	  <p>DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL.</p>