

GECLAN, S.A. DE C.V.  
Av. de los Laureles #258  
Col. El Viga  
C.P. 45140 Zapopan, Jal. Mex.  
efragonzalez@geclan.com.mx  
Tel. 33 38110194

LOCALIZACIÓN OBRA



| REV   | FECHA | DESCRIPCION | REVISO | APROBO |
|-------|-------|-------------|--------|--------|
| NOTAS |       |             |        |        |

PROYECTO  
POZO DE AGUA POTABLE POBLADO SAN LUCIANO  
CLIENTE  
H. AYTO. DE JOCOTEPEC, JALISCO  
Domicilio Conocido en Sn. Luciano.  
UBICACIÓN  
Mpio. de Jocotepec, Jalisco.

PLANO  
"SUBESTACION PARTICULAR DE 45 KVA  
TIPO POSTE"  
POZO DE AGUA POTABLE SAN LUCIANO

| FOR                   | FECHA                     | FIRMA   |
|-----------------------|---------------------------|---------|
| DIBUJO                | GEF-2015                  |         |
| REVISO                | EGG                       | 01/2015 |
| APROBO                | EGG                       | 01/2015 |
| ENCARGADO DE PROYECTO | ING. EFRAIN GONZALEZ CRUZ |         |
| CED. PROF.            | 3147012                   |         |
| FIRMA                 |                           |         |

| TAMAÑO       | ESCALA | UND                | OPC | TIPO   | REV |
|--------------|--------|--------------------|-----|--------|-----|
| 432x279      | 1:500  | MTS                | RCP | E      | A   |
| NO. PROYECTO |        | NO. DIBUJO DE OBRA |     | NÚMERO |     |
|              |        | 001-MT y BT        |     | 001    |     |

PLANO DEFINITIVO



LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISION JALISCO ZONA CHAPAL  
CERTIFICA HABER REVISADO Y AUTORIZA EL PRESENTE PROYECTO DE  
ELECTRIFICACION CON VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DEL DIA  
MES AÑO 2015

REVISO

Vo. Bo.


SIMBOLOGIA

- Linea M.T. Existente CFE 3F-4H 23KV
- Poste Existente M.T. CFE
- Poste Proyecto M.T. PCB 12-750
- Linea de M.T. Proyecto 3F-4H ACSR 110 AWG
- Transformador Particular Tipo Poste de 45 KVA 23,000-440/257V
- Relevada Sección de suelo tipo RSA
- Juego de Cortacircuitos fusible para cortios de Acometida Particular
- Juego de Aparatos para protección de la Subestación contra descargas ambientales
- Sistema de Tierra Física
- Equipo de Medición CFE
- Interrupor General de 2070 A
- Arrancador

| CUADRO DE CARGAS |     |           |               |
|------------------|-----|-----------|---------------|
| No.              | KVA | HP. BOMBA | KVA TOTAL KVA |
| E1               | 45  | 30        | 30            |



R.D. POBLADO SAN LUCIANO

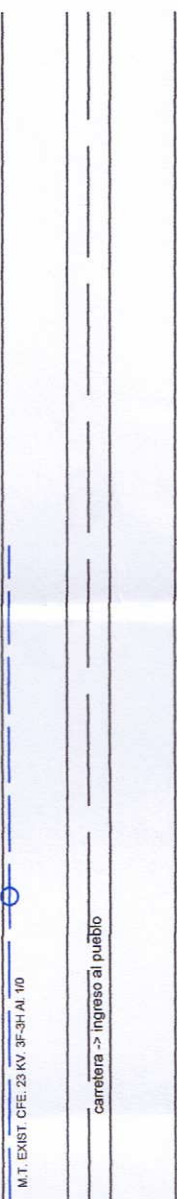

| CUADRO DE DISPOSITIVOS |            |              |               |
|------------------------|------------|--------------|---------------|
| No.                    | Int-Relais | M.T. Exal.   | M.T. Proyecto |
| 01                     | 13-EX(IST) | VR30VRD200   | VA33NRD30     |
| 02                     | 12-750     | RD3NRD3N-CGF | RD3NRD3N      |
| 03                     | 12-750     | RD3NRD3N     | RD3NRD3N      |
| 04                     | 12-750     | AD3N         | AD3N          |
| 05                     | 12-750     | NS3N         | NS3N          |

| CUADRO DE DISPOSITIVOS |           |           |               |               |           |   |
|------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------|---|
| No.                    | Alt-Revis | M.I. Exal | M.I. Proyecto | B.I. Proyecto | Retenidas | K |
| 01                     | 19-EXIST  | VR30RD30  | VA30NRD30     |               |           | K |
| 02                     | 12-750    |           | RD3NRD3N-CCF  |               | RSA       | K |
| 03                     | 12-750    |           | RD3NRD3N      |               | RD3NRD3N  | K |
| 04                     | 12-750    |           | RD3N          |               | RSA       | K |