



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	09/10/2020
Fecha Elab. Compro.	19/10/2020
Nº de Oficio:	SCCA / C-0320 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 19 2020 8:28AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO:	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/10/2020	MUNICIPIO	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00	Poncitlán \$ 196.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ATEQUIZA Y PONCITLÁN Y SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA OPERACIÓN DE LA PTAR DE JOCOTEPEC			
15/10/2020	MUNICIPIO	Zapotlanejo \$ 86.00	Tlajomulco de Zúñiga \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ZAPOTLANEJO QUE BENEFICARÁ A VARIAS LOCALIDADES Y SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN PRESA EL AHOAGADO			
16/10/2020	MUNICIPIO	Tala \$ 86.00	Tequila \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TALA Y TEQUILA, JALISCO			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEH/CULO - PLACAS:	JN 61341	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	14/10/2020	VIÁTICOS \$:	911.00	911.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	104,066.00 Km. / 104,524.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	16/10/2020	PEAJE \$:	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	KM. RECORRIDO	458.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,411.00 (MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 911.00

MENOS ANTICIPO \$ 1,411.00

SALDO \$ 500.00

COMISIONADO
CRUZ EDUARDO CASTILLO
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

19 OCT. 2020

RECIBIDO

Caja

Se autoriza al Biol. Hugo Orlando Caramubias para realizar esta Comprobación

Valida
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 19 2020 8:29AM

Nº de Oficio: SCCA / C-0320 / 2020

Página: 1/3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CRUZ EDUARDO CASTILLO	Nº OFICIO: SCCA / C-0320 / 2020
DEL DÍA: 14/10/2020	AL DÍA: 16/10/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

14 DE OCTUBRE DE 2020

EN ESTE DÍA SE REALIZA LA SUPERVISIÓN EN TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INICIANDO CON ATEQUIZA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, PONCITLÁN Y JOCOTEPEC, EN DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

P.T.A.R DE ATEQUIZA, JALISCO

NUEVAMENTE SE VUELVE A LLAMAR LA ATENCIÓN DADO A QUE LOS CONTENEDORES PARA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS SE ENCONTRABAN REBASADOS EN SU CAPACIDAD, DURANTE EL RECORRIDO EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN SE PUDIERON OBSERVAR TIRADAS VARIAS ENVOLTURAS DE PRODUCTOS Y EMBASES, POR LO CUAL SE LE COMENTA AL ENCARGADO DE LA OBRA POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA QUE EN ESE MOMENTO PUSIERA A DOS PERSONAS PARA RECOGER LA BASURA, YA CUENTA CON LOS CONTENEDORES PARA RESIDUOS PELIGROSOS SOLAMENTE FALTA ETIQUETARLOS, EN LOS SITIOS PARA RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL COMO SON CHATARRA Y PEDACERA DE MADERA, HACE FALTA QUE SE COLOQUE PERFECTAMENTE LA MALLA NARANJA, SE LE LLAMÓ LA ATENCIÓN AL ENCARGADO DEBIDO A QUE VARIOS TRABAJADORES NO PORTABAN SU EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, EN CUANTO A LOS TRANSPLANTES QUE SE REALIZARÍA DE ALGUNOS SAUCES SIEMPRE NO SE LLEVARÁN A CABO DADO A QUE SOLAMENTE SE REALIZARON PODAS EN SUS RAMAS PARA NO INTERFERIR EN LOS PANELES SOLARES.

P.T.A.R PONCITLÁN, JALISCO

DE LA MALEZA QUE FUE CORTADA EN LAS DOS LAGUNAS CON LAS QUE CUENTA ESTA PLANTA DE TRATAMIENTO A PESAR DE QUE SE ADVIRTIÓ DE QUE ESTABA PROHIBIDO REALIZAR QUEMA DE CUALQUIER MATERIAL DENTRO DE LA PLANTA, REALIZARON TODO LO CONTRARIO DADO A QUE PARTE DE LA MALEZA QUE SE ENCONTRABA SECA, LA PRENDIERON TOMANDO FOTOGRAFÍAS DE LOS INDICIOS, OTRA PARTE DE MALEZA TODAVÍA PERMANECE EN EL ÁREA, POR LO CUAL SE LE INDICA AL ENCARGADO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR QUE NO SE VAYA A QUEMAR Y QUE ESTO LE SERÍA COMENTADO AL SUPERVISOR DE OBRA DE LA CEA ARMANDO DELGADILLO, SE OBSERVA ALGUNAS MANCHAS DE ACEITE QUE TODAVÍA FALTA POR LEVANTARSE DENTRO DEL ÁREA CONSTRUCTIVA, SE OBSERVARON MÁS CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, Y UN MEJOR ORDENAMIENTO EN CUANTO A LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL COMO SON CHATARRA Y PEDACERA DE MADERA DE LA MISMA FORMA SE OBSERVA QUE YA NO SE ENCUENTRA TIRADERO DE AGUA RESIDUAL DE LA HIDROCRIBA LA CUAL INVADIA PARTE DEL CAMINO DE INGRESO, SE DA LA INDICACIÓN DE TOMAR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y QUE TODO EL PERSONAL CUENTE CON CUBREBOCAS PARA SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

P.T.A.R. JOCOTEPEC, JALISCO

SE REALIZA SUPERVISIÓN AMBIENTAL SOBRE LA OPERACIÓN DE ESTA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LA CUAL SE ENCONTRO OPERANDO DE FORMA ADECUADA, EL AGUA TRATADA SE PUDO OBSERVAR COMPLETAMENTE CLARA, AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN NO SE ENCONTRABA GENERANDO MALOS OLORES, SOLAMENTE EN LOS REACTORES BIOLÓGICOS PRESENTABA EL OLOR CARACTERISTICO A UN PROCESO ESTABILIZADO, EN UNO DE LOS CLARIFICADORES SECUNDARIOS SE PUDO OBSERVAR LA CREACIÓN DE UN ALGA VERDE, SIN EMBARGO EL AGUA QUE PASA POR ESTA ESTRUCTURA SE ENCUENTRA CLARA, AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN SE ENCONTRABA AGREGÁNDOLE AL ALGA HIPOCLORITO DE SODIO PARA SU DESINTEGRACIÓN. SE VISUALIZARON TRES CONTENEDORES DE GAS CLORO DE 908 KGS. SU DESINFECCIÓN DEL AGUA TRATADA AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN LA REALIZABAN CON GAS CLORO. EN CUANTO A SUS ÁREAS VERDES QUE SE ENCUENTRA EN ESTA PTAR SE ENCUENTRA CON PASTO Y PLANTAS DE ORNATO ASÍ COMO ARBOLADO CON UN BUEN MANTENIMIENTO, SOLAMENTE SE SUGIRIO COLOCAR GUIAS JUNTO A LA MALLA PARA FORMAR UNA BARRERA ECOLÓGICA.



OBSERVACIONES:

15 DE OCTUBRE DE 2020

EN ESTE DÍA SE ACUDE A REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO EN LA PLANTA QUE BENEFIARÁ A VARIAS LOCALIDADES EN DONDE SE PUEDE OBSERVAR, UN MEJORAMIENTO EN LAS INDICACIONES QUE LES FUERON REALIZADAS ESPECIFICAMENTE EN LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL COMO SON SU SEPARACIÓN DE ESCOMBROS, CHATARRA Y PEDACERA DE MADERA, LOS CUALES YA SE ENCUENTRAN SEPARADAS FALTANDO SOLAMENTE LA DELIMITACIÓN CON VARILLA Y MALLA NARANJA, SE OBSERVÓ QUE LA MAYORÍA DEL ÁREA YA SE ENCUENTRA CIRCULADA CON MALLA CICLÓNICA, SIN EMBARGO UNA PARTE DE ESCOMBROS QUEDARON EN LA PARTE DE AFUERA DE LA PTAR, POR LO CUAL SE DA LA INDICACIÓN AL ENCARGADO DE LA OBRA DE QUE SE PASARA UNA PERSONA Y TODO EL ESCOMBRO INGRESARLO DENTRO DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DESTINADO PARA ESTOS MATERIALES, SE ENCONTRARON CONTENEDORES PARA BASURAS, SOLAMENTE QUE DURANTE EL RECORRIDO DE LA OBRA SE PUDIERON OBSERVAR ALGUNAS MANCHAS DE ACEITE EN EL SUELO LA CUAL SE PIDIO QUE SE RECOGIERAN Y SE COLOCARAN EN LOS CONTENEDORES PARA RESIDUOS PELIGROSOS. SE DA LA INDICACIÓN DE QUE TODO EL PERSONAL HAGA USO DEL CUBREBOCAS EN LAS HORAS QUE SE ENCUENTREN TRABAJANDO EN LA PLANTAL.

PRESA EL AHOGADO

SE REALIZA SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA PRESA EL AHOGADO PARA IR RECABANDO INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA MALEZA QUE SE ENCUENTRA EN ESTE LUGAR PARA POSTERIORMENTE REALIZAR LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ANTE LA PROFEPA Y LA SEMARNAT, POR LO CUAL SE TOMARON DATOS Y FOTOGRAFÍAS EN VARIAS ÁREAS QUE COMPRENDE ESTE CUERPO DE AGUA.

16 DE OCTUBRE DE 2020

EN ESTE DÍA SE REALIZA SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LOS SITIOS EN DONDE SE LLEVA A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TALA Y TEQUILA, JALISCO, EN DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

P.T.A.R TALA, JALISCO








SE OBSERVARON VARIOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DISPERSOS POR VARIAS ÁREAS DE LA CONSTRUCCIÓN, TAMBIÉN SE ENCONTRARON DISPERSOS PEDACERA DE ALAMBRE Y VARILLA POR LO CUAL SE DIO LA INDICACIÓN AL ENCARGADO DE LA OBRA PARA QUE REALICE LA LIMPIEZA EN TODA EL ÁREA DE ESTOS MATERIALES, SE ENCONTRÓ A UNA PERSONA ORINANDO JUNTO A UNOS MONTONES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN POR LO CUAL SE INDICA QUE OBLIGUE A TODO AL PERSONAL PARA QUE UTILICEN LOS DOS SANITARIOS MÓVILES QUE SE ENCUENTRAN EN OBRA, SE ENCONTRARON VARIOS CONTENEDORES CON GASOLINA LOS CUALES SE ENCONTRABAN SOBRE SUELO NATURAL SIN NINGUNA MEDIDA PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN, ASÍ COMO UN TAMBO IMPREGNADO EN TODA SU ÁREA DE ACEITE POR LO CUAL SE SOLICITÓ A LA EMPRESA LA REALIZACIÓN DE UN ALMACÉN TEMPORAL PARA EL ALMACENAMIENTO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR SEPARADOS UNOS DE OTROS Y CON SUS DEBIDOS LETREROS, DE IGUAL MANERA SE SOLICITÓ QUE SE MANEJARA UNA BITÁCORA DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE VAYAN GENERANDO. SE ENCONTRO MADERA QUE NO SE ENCONTRABA CON UN ORDENAMIENTO POR LO CUAL SE PIDIO SU REALIZACIÓN AL ENCARGADO.

P.T.A.R. DE TEQUILA, JALISCO

EN ESTA PLANTA DE TRATAMIENTO SE OBSERVA QUE YA SE ENCUENTRA CON ASFALTO PARTE DE LA VIALIDAD, SIN EMBARGO MANTIENEN UN DESORDEN EN TODA LA MADERA QUE FUE UTILIZADA PARA LA CIMBRA DE LAS ESTRUCTURAS DADO A QUE POR EL INGRESO MANEJAN UNA PARTE Y AUN LADO DE LAS ESTRUCTURAS MANEJAN OTRA GRAN CANTIDAD DE ESTOS MATERIALES, RAZÓN POR LA CUAL SE DA LA INDICACIÓN DE QUE SI YA NO SE VA UTILIZAR TODA ESTA MADERA SE MANDE A DISPOSICIÓN FINAL, REFIRIENDO EL ENCARGADO QUE SE ESTÁ DONANDO A TRABAJADORES QUE ASÍ LO REQUIEREN, POR OTRA PARTE DE LOS BAÑOS PROVISIONALES QUE TENÍAN EN UN PRINCIPIO Y LOS CUALES SE ENCONTRABAN CON MADERA SE ORDENO SU RETIRO, DADO A QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON DOS SANITARIOS MÓVILES EN EL ÁREA, SE ENCONTRÓ LA OBRA SEMILIMPIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, SE DA LA INDICACIÓN PARA QUE TODO EL PERSONAL HAGA USO DEL CUBREBOCAS DURANTE SU JORNADA LABORAL.

COMENTARIOS PARA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020 SE TENÍA PROGRAMADO ACUDIR AL NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN DENOMINADO TEMACAPULIN

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CRUZ EDUARDO CASTILLO	Nº OFICIO: SCCA / C-0320 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

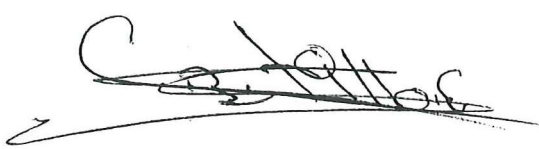SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 14/10/20 Hora: 07:13	 ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 16/10/20 Hora: 15:54
 ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 14/10/20 Hora: 20:29	
 SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 15/10/20 Hora: 07:29	
 ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 15/10/20 Hora: 15:35	
 SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 16/10/20 Hora: 07:25	



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SCCA/C-0320/2020 F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 19 de octubre 2020.

Comisionado: Cruz Eduardo Castillo


Cargo y/o nombramiento: Jefe de Departamento (Auditor Ambiental).

En seguimiento al oficio de comisión No. SCCA/C-0320/2020 F del C. Cruz Eduardo Castillo con nombramiento de: Jefe de Departamento (Auditor Ambiental) se hace del conocimiento que en este oficio de comisión se tenía programado para acudir el día 15 de octubre de 2020 al Nuevo Centro de Población denominado Temacapulin para realizar supervisión ambiental, sin embargo se me gira la instrucción para que este día acuda a realizar supervisión ambiental al sitio en donde se lleva la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Zapotlanejo, la cual beneficiará a varias localidades, así como realizar supervisión ambiental a la Presa El Ahogado para recabar información de la situación en la que se encuentra respecto a su maleza acuática, esto para los informes de cumplimiento que se tiene que realizar para el Control de Maleza Acuática en Arroyo el Ahogado, Presa El Ahogado, presa derivadora El Salto y la incorporación del Río Santiago desde Ocotlán hasta los municipios de Juanacatlán y El Salto.

Por lo cual se cambió el destino para el día 15 de octubre de 2020 en lugar de acudir al Nuevo Centro de Población Temacapulin, en Canadas de Obregón se acude a Zapotlanejo y Presa El Ahogado, se realiza la devolución del peaje que destinado para Cañadas y se programará posteriormente su supervisión.







Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente







Ing. Armando Brígido Muñoz Juárez
Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua












c.c.p. Ing. Cruz Eduardo Castillo.- Para su conocimiento.

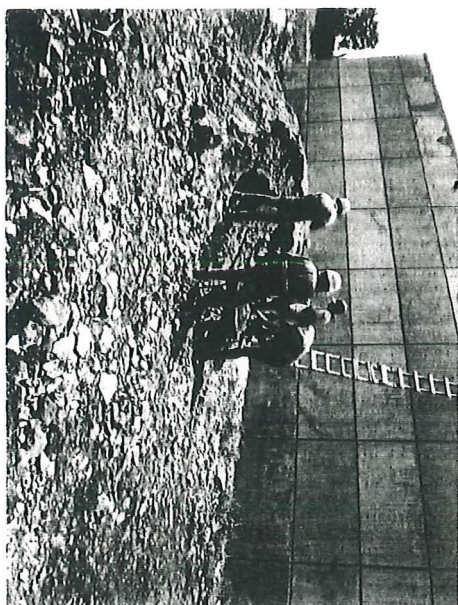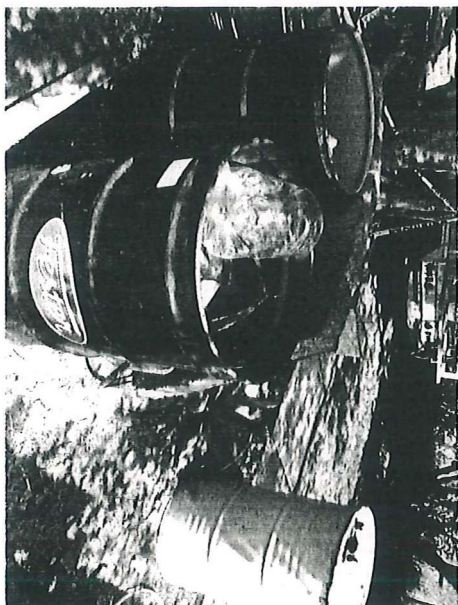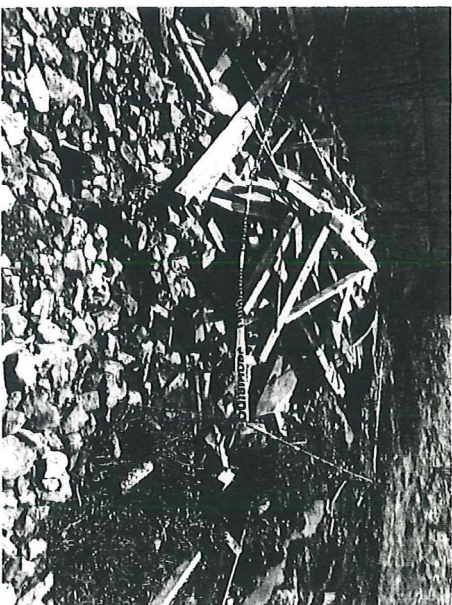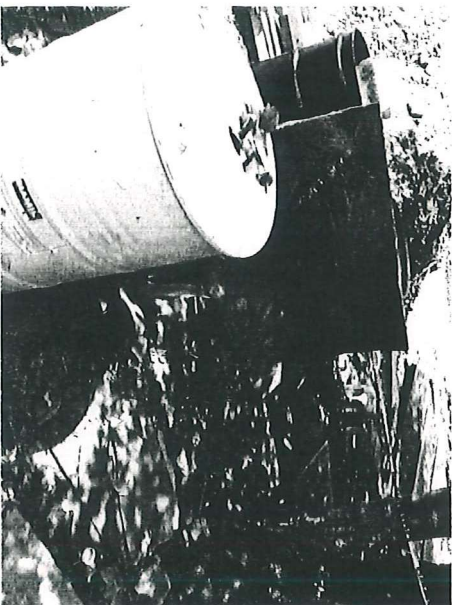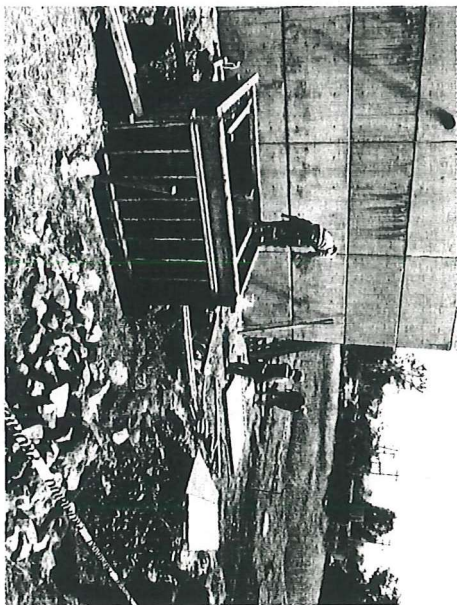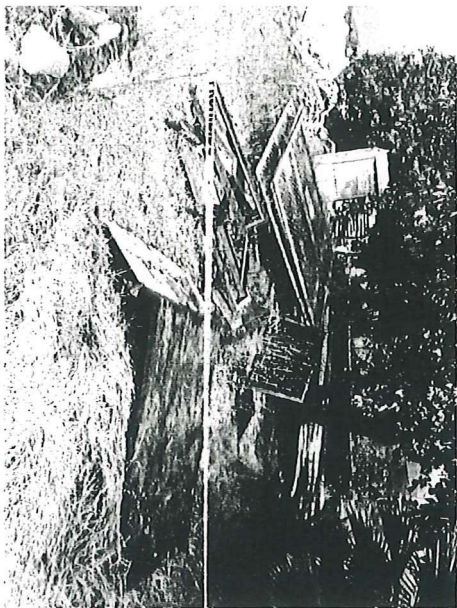









[Handwritten signature]

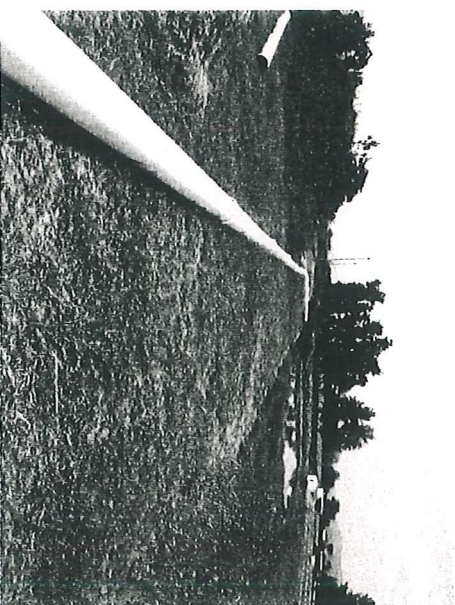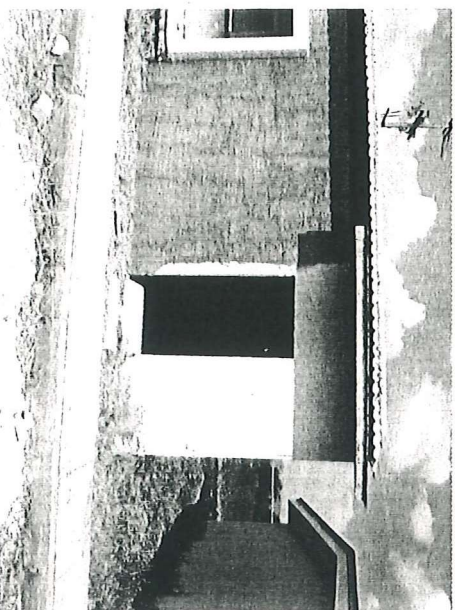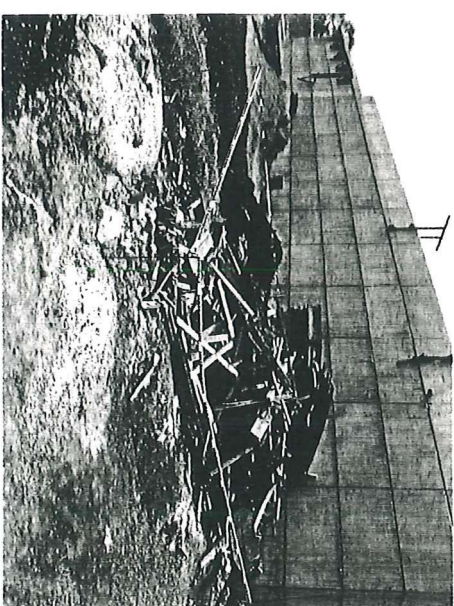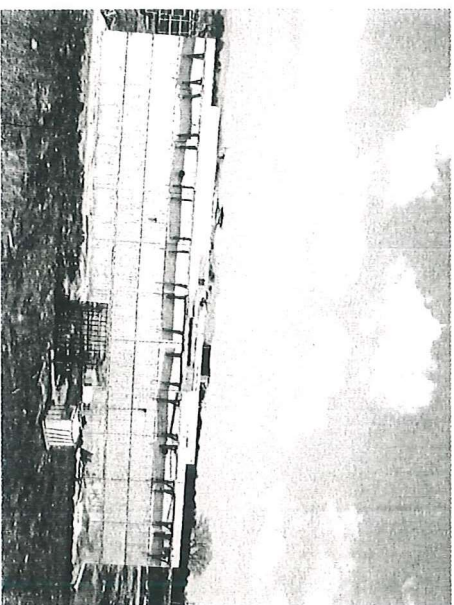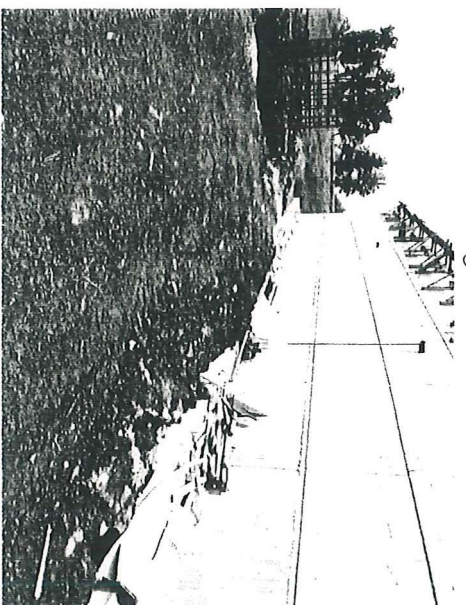









Galileo

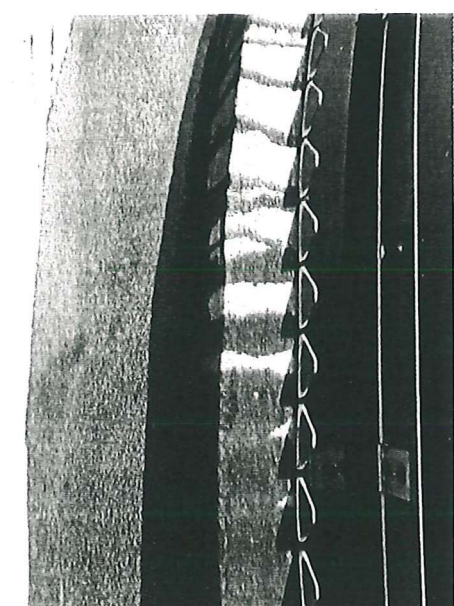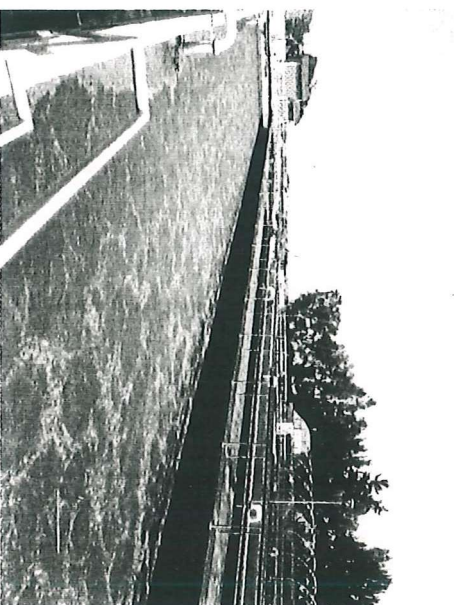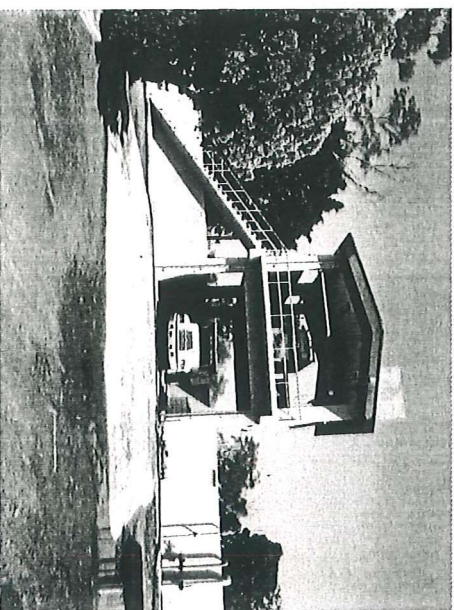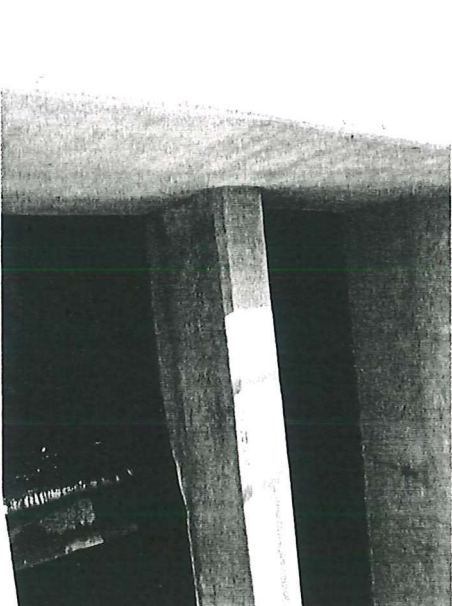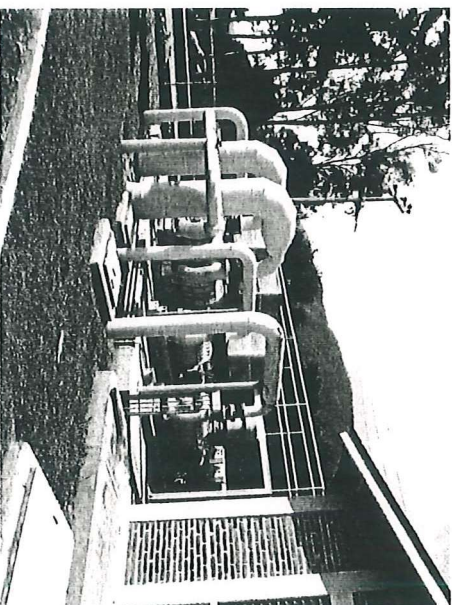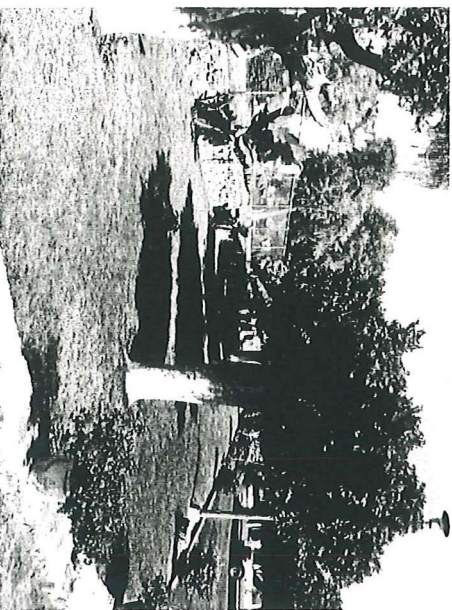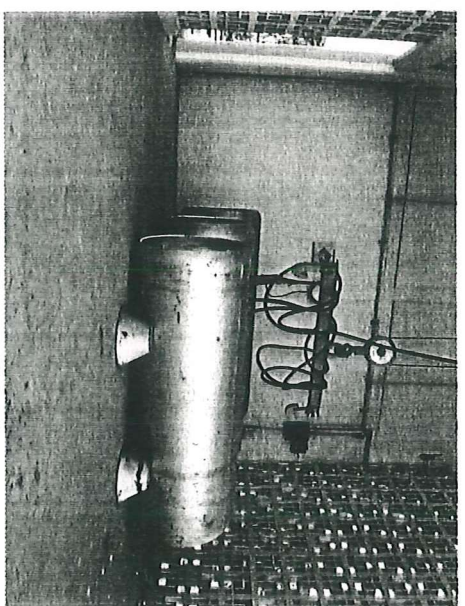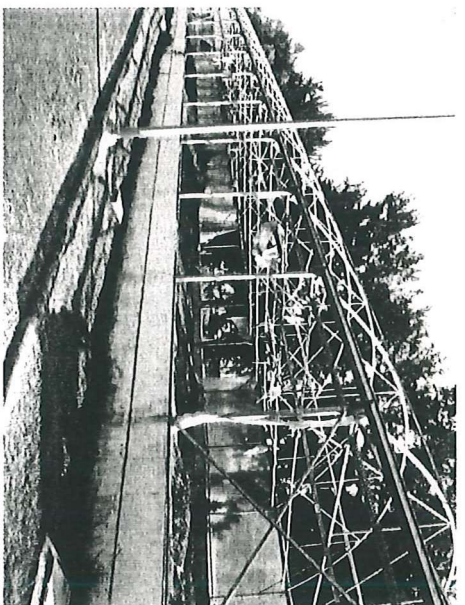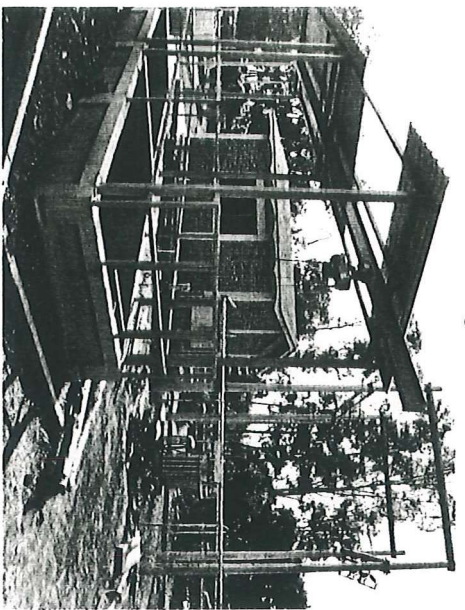








[Handwritten signature]

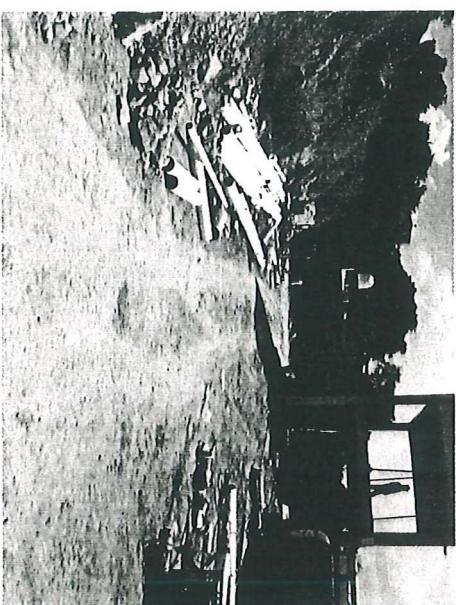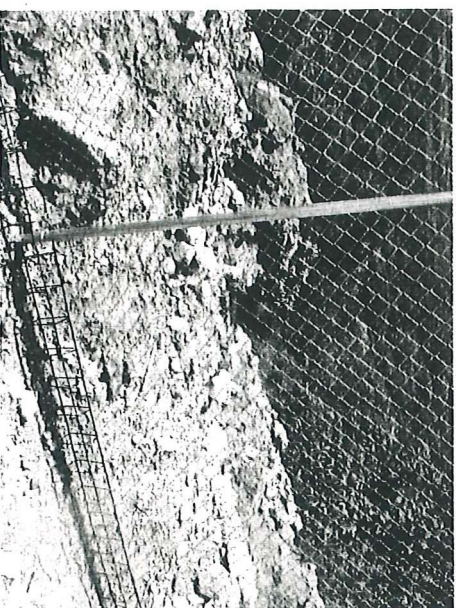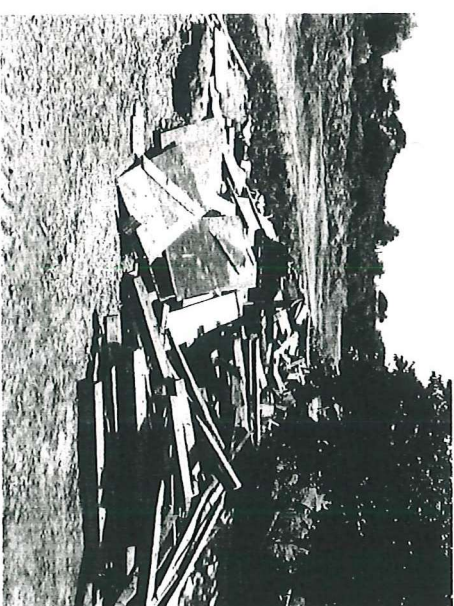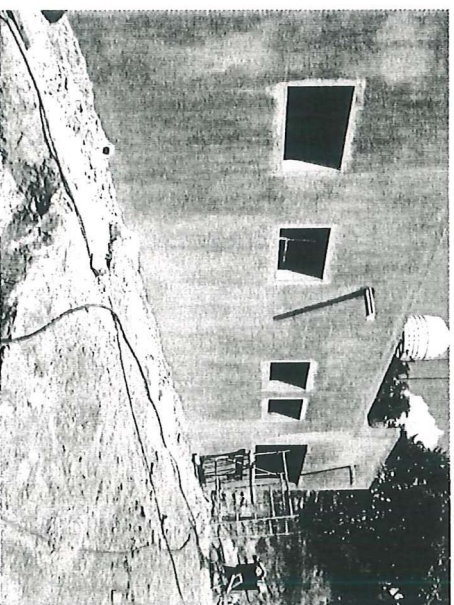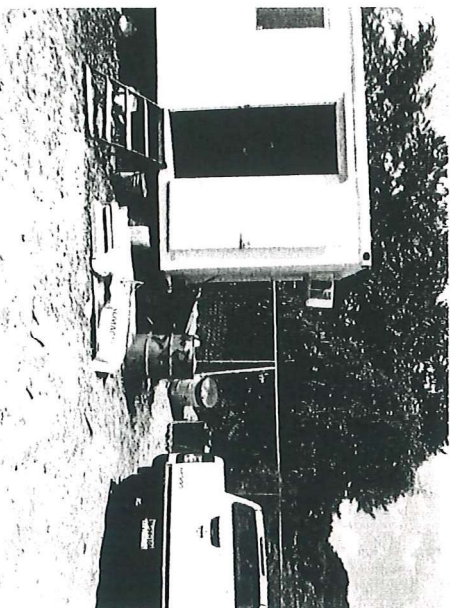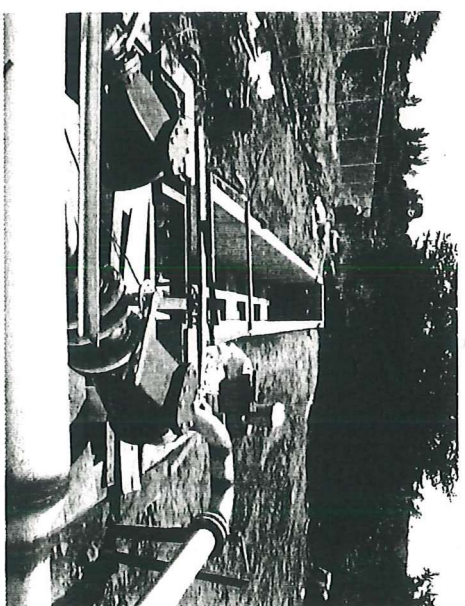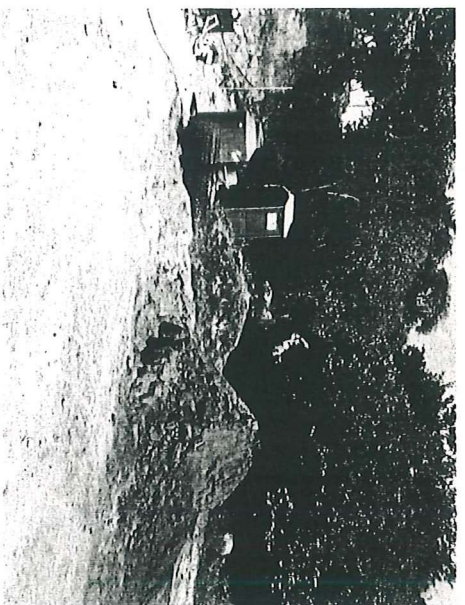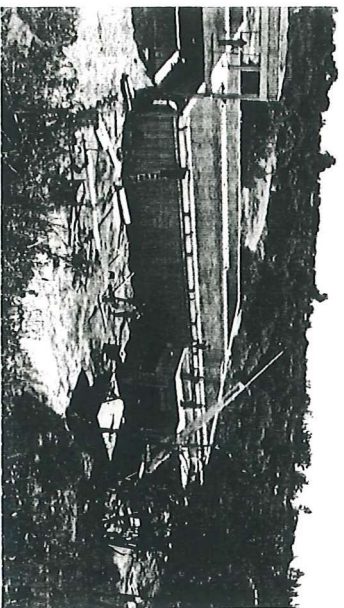





[Handwritten signature]

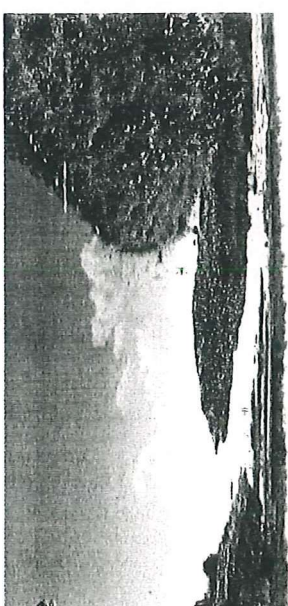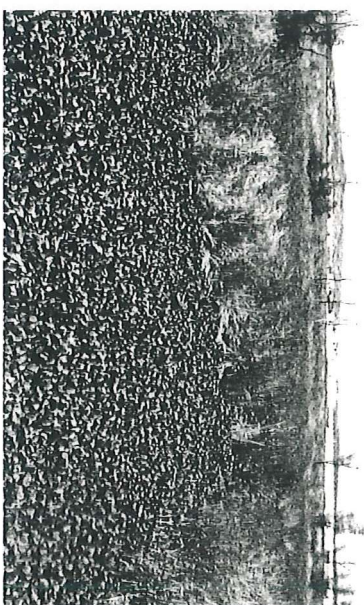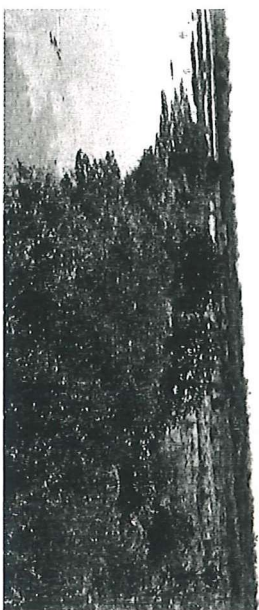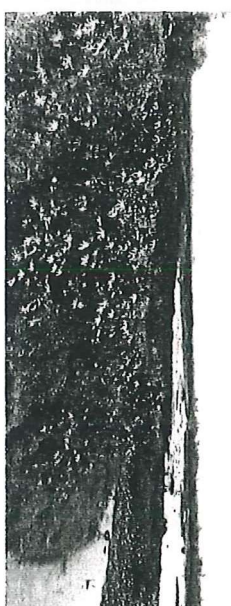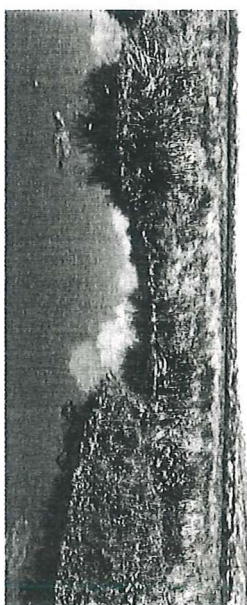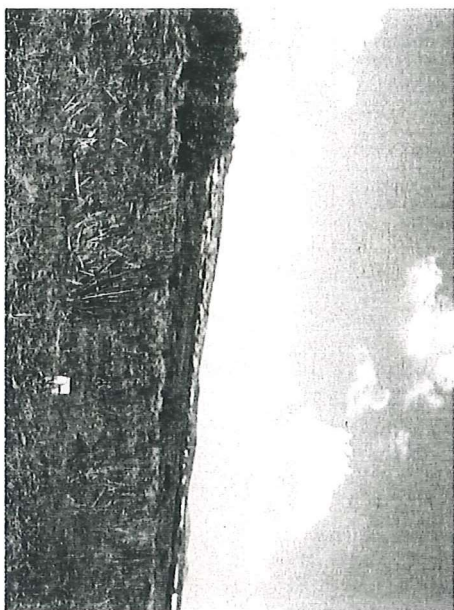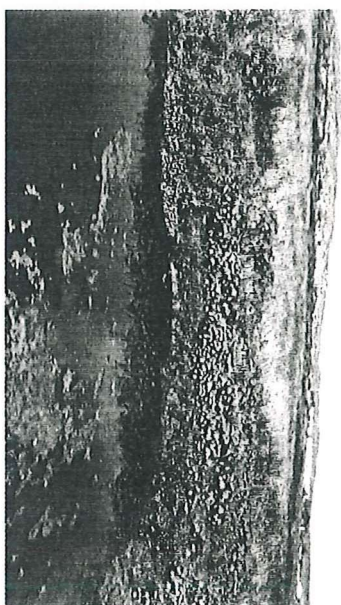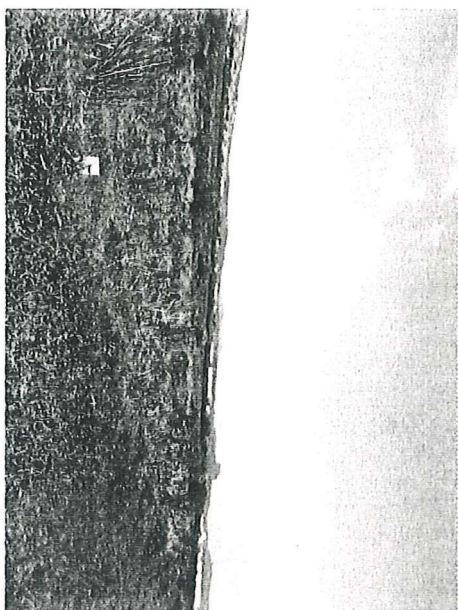

[Handwritten signature]

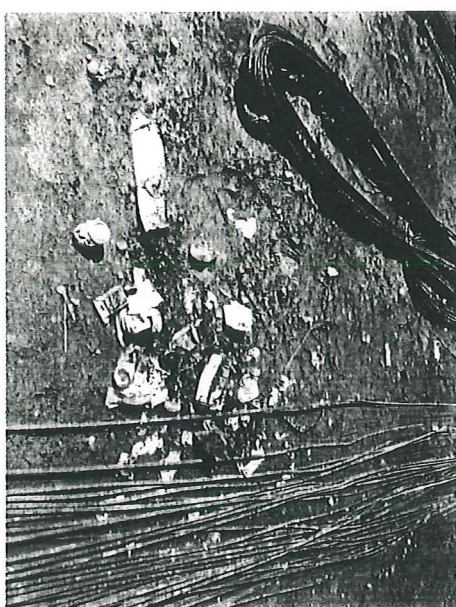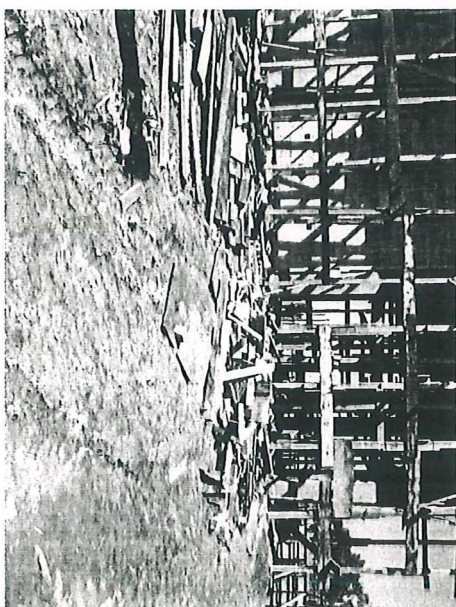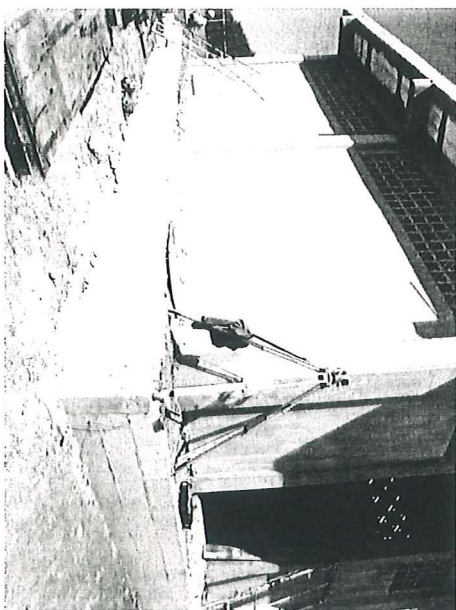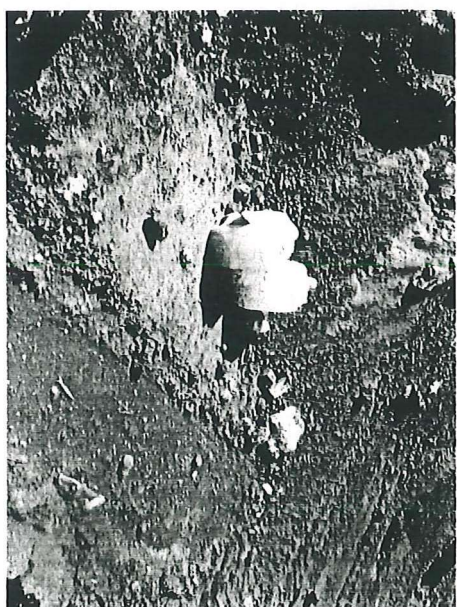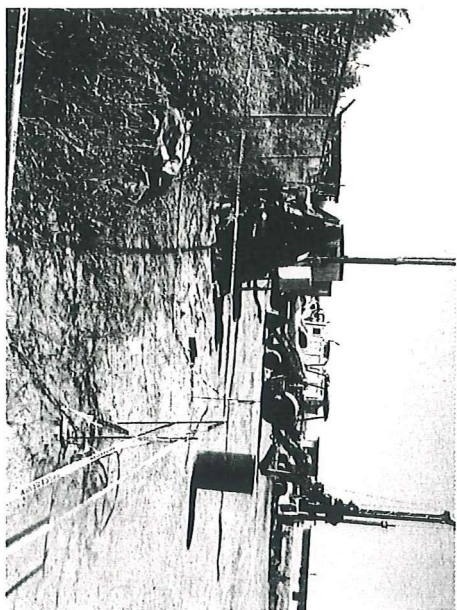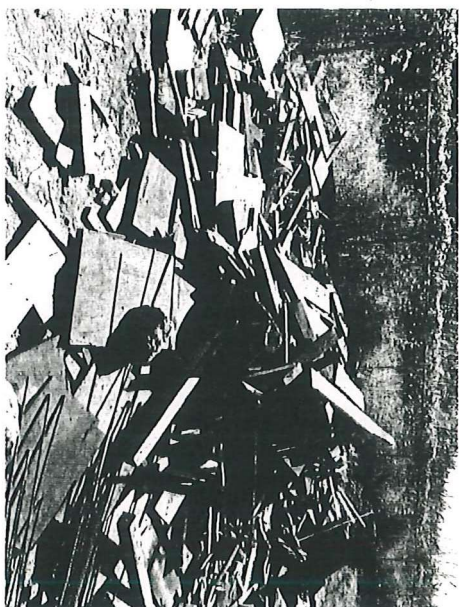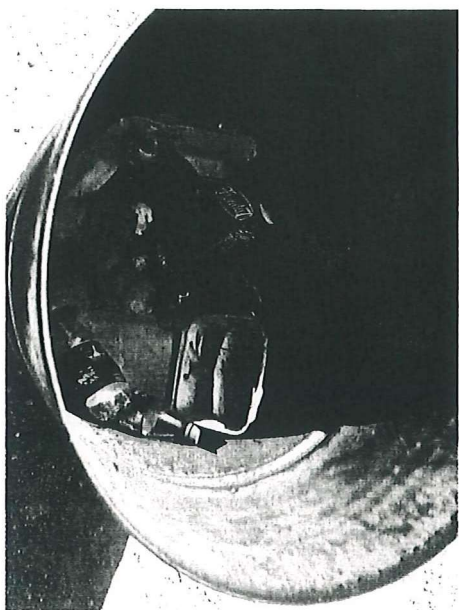

[Handwritten signature]

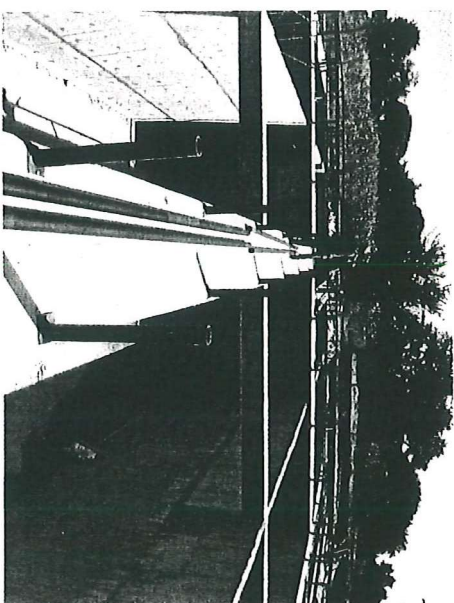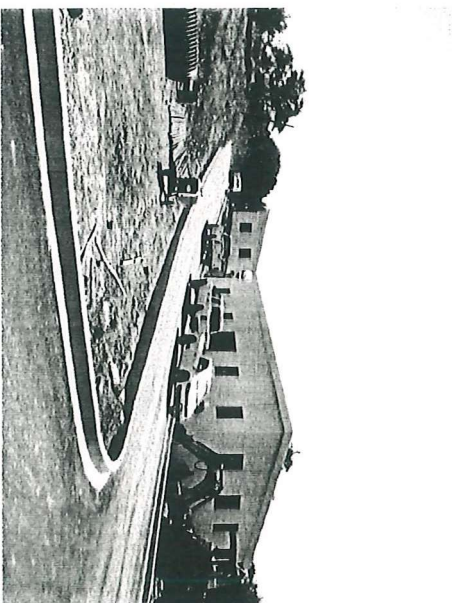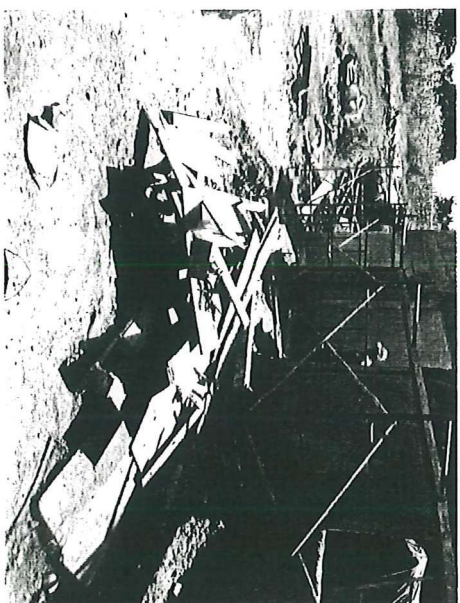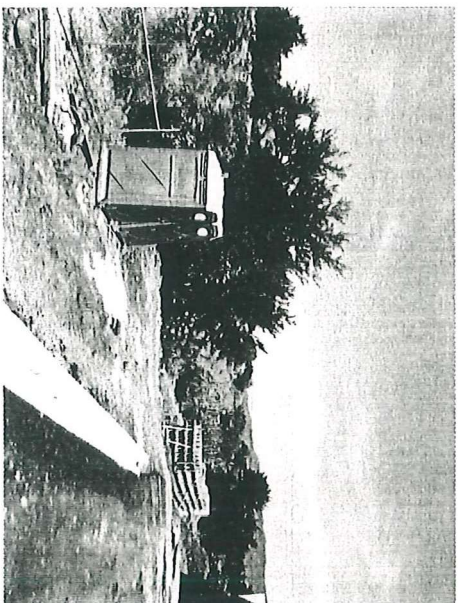

Handwritten signature

