

FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE
LPLSC-53/2018 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTA DE EMERGENCIA" (1ra. Vuelta)
(Sistema de Evaluación Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jal. a los 29 Veintinueve días del mes de Mayo del año 2018, siendo las 14:00 horas, en la Unidad Centralizada de Compras, en el primer piso del DOMICILIO, se reunieron el Representante de la Unidad Centralizada de Compras, un representante del área requirente y el integrante designado por el Comité, a efecto de emitir el fallo de la **Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC-053/2018 "SERVICIO MANTENIMIENTO PLANTA DE EMERGENCIA" (1ra. Vuelta)** de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículos 96, 97 y 98 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley, así como lo previsto en el **numeral 6.4 de las Bases**, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES

- 1.- Con fecha 15 Quince de Mayo de 2018, en cumplimiento al artículo 72 numeral 1 fracción I de La Ley, fue publicada la convocatoria correspondiente a la Licitación **LPLSC-053/2018 "SERVICIO MANTENIMIENTO PLANTA DE EMERGENCIA" (1ra.vuelta)**
- 2.- El día 21 veintiuno del mes de Mayo del año 2018, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 97 del Reglamento de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma, el Lic. Miguel Angel Puga Aguiñaga Director De Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, y el Lic. Héctor Plazola Méndez, Director de Servicios Generales, como representante del área requirente, en la que no hubo asistencia de Licitantes.
- 3.- Con fecha 25 veinticinco de Mayo del año 2018 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano de Control Interno de la Convocante, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos asentados en el acta correspondiente, presentando propuestas el siguiente licitante:


- 1.- **CARJAU SA DE CV**
- 2.- **HORTENCIA MORFIN VEGA**
- 3.- **ACINI MANAGEMENT S DE RL DE CV**
- 4.- **CRISTHOPER MIGUEL LEAL LOPEZ**
- 5.- **PALMER SERVICIO DE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV**

Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes:


CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y económicas, y conforme al Dictamen realizado por el, Lic. Héctor Plazola Méndez, Director de Servicios Generales así mismo suscrito por el Lic. Miguel Angel Puga Aguiñaga fungiendo como titular de la Unidad Centralizada de Compras y por el miembro designado por el Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco, la Sra. Rosa María Nava Cázares, representante del Consejo Nacional de Comercio Exterior A.C., a continuación se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los aspectos técnicos y económicos requeridos por la convocante en las bases del proceso **LPLSC-053/2018 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTAS DE EMERGENCIA" (1ra. Vuelta)**

ASPECTOS TÉCNICOS			LICITANTES									
			CARJAU SA DE CV		HORTENCIA MORFIN VEGA		ACINI MANAGEMENT S DE RL DE CV		CRISTHOPER MIGUEL LEAL LOPEZ		PALMER SERVICIOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	1	SERVICIO preventivo a planta de emergencia en CAMHET, que consta de: Mantenimiento a Motor diesel. 1.- cambio de aceite y filtros 2.-cambio de anticongelante 3.-reapriete de conexiones electricas y mecanicas 4.- suministro e instalacion de 2 baterias tipo (L-31TR-750A) 937 AMP.12V. 5.- prueba de protecciones 6.- pruebas en manual , automatico , en vacio y con carga. 7.- purgado de sistema de combustible 8.- revision de bandas y mangueras 9.- limpieza general.10.- lavado con hidrolavadora. Tablero de Transferencia. 1.- revision de operacion (sensor de voltaje, tiempos de transferencia, re transferencia, arranque y paro)2.- simulacion de fallas(baja presion de aceite , alta temperatura de anticongelantes, sobre velocidad y tiempo de arranque).3.- ajuste de temporizador de transferencia y re transferencia. 4.- limpieza de tablero 5.- reapriete de conexiones. Mantenimiento de Generador. 1.- revision visual de fijacion y posicionamiento de accesorios. 2.-revision de nivel de tension de salida del generador. 3.- chequeo de cables sueltos , flojos, pelados, quemados.4.- chequeo de terminales flojos , rotos. 5.-verificacion de ruidos anormales. 6 - prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos.7.- medicion de voltaje , frecuencia, y amperaje.8.- chequeo, limpieza y prueba de interruptores automaticos.(elaboracion de bitacora de mantenimiento)	X		X		X		X		X	
2	1	SERVICIO preventivo a planta de emergencia en 100 CORAZONES que consta de: Mantenimiento a Motor diesel. 1.- cambio de aceite y filtros 2.- cambio de anticongelante 3.-reapriete de conexiones electricas y mecanicas 4.- suministro e instalacion de 2 baterias tipo (L-31TR-750A) 937 AMP.12V. 5.- prueba de protecciones 6.- pruebas en manual , automatico , en vacio y con carga. 7.- purgado de sistema de combustible.8.- revision de bandas y mangueras. 9.- limpieza general.10.- lavado con hidrolavadora. Tablero de Transferencia 1.- revision de operacion (sensor de voltaje, tiempos de transferencia, re transferencia, arranque y paro)2.- simulacion de fallas(baja presion de aceite , alta temperatura de anticongelantes, sobre velocidad y tiempo de arranque).3.- ajuste de temporizador de transferencia y re transferencia. 4.- limpieza de tablero.5.- reapriete de conexiones. Mantenimiento de Generador. 1.- revision visual de fijacion y posicionamiento de accesorios. 2.-revision de nivel de tension de salida del generador. 3.- chequeo de cables sueltos , flojos, pelados, quemados.4.- chequeo de terminales flojos , rotos. 5.-verificacion de ruidos anormales. 6.- prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos.7.- medicion de voltaje , frecuencia, y amperaje.8.- chequeo, limpieza y prueba de interruptores automaticos. Corregir fuga en el radiador de liquido refrigerante en la union de tuberia de disipacion de calor y la base del tanque superior del radiador.(elaboracion de bitacora de mantenimiento)	X		X		X		X		X	

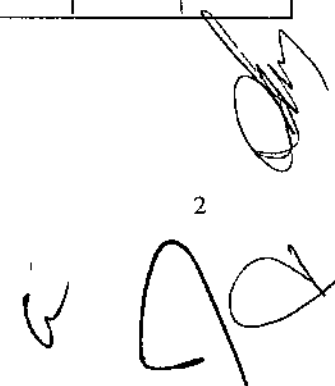

3	1	<p>SERVICIO preventivo a 3 plantas de emergencia en TROMPO MAGICO que consta de: Mantenimiento a Motor diesel. 1.- cambio de aceite y filtros 2.-cambio de anticongelante 3.-reapriete de conexiones electricas y mecanicas 4.- suministro e instalacion de 2 baterias tipo (L-31TR-750A) 937 AMP, 12V. 5.- prueba de protecciones 6.- pruebas en manual , automatico , en vacio y con carga. 7.- purgado de sistema de combustible.8.- revision de bandas y mangueras. 9.- limpieza general.10.- lavado con hidrolavadora. Tablero de Transferencia. 1.- revision de operacion (sensor de voltaje, tiempos de transferencia, re transferencia, arranque y paro).2.- simulacion de fallas(baja presion de aceite , alta temperatura de anticongelantes, sobre velocidad y tiempo de arranque).3.- ajuste de temporizador de transferencia y re transferencia. 4.- limpieza de tablero.5.- reapriete de conexiones. Mantenimiento de Generador. 1.- revision visual de fijacion y posicionamiento de accesorios. 2.-revision de nivel de tension de salida del generador. 3.- chequeo de cables sueltos , flojos, pelados, quemados 4.- chequeo de terminales flojos , rotos. 5.-verificacion de ruidos anormales. 6.- prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos 7.- medicion de voltaje , frecuencia, y amperaje.8.- chequeo, limpieza y prueba de interruptores automaticos.Suministro y colocacion de baterias nuevas para las 3 plantas de emergencia (elaboracion de bitacora de mantenimiento)</p>	x	x	x	x	x	x
4	1	<p>SERVICIO preventivo a 2 planta de emergencia en CIUDAD NINEZ que consta de: Mantenimiento a Motor diesel. 1.- cambio de aceite y filtros 2.- cambio de anticongelante 3.-reapriete de conexiones electricas y mecanicas 4.- suministro e instalacion de 2 baterias tipo (L-31TR-750A) 937 AMP, 12V. 5.- prueba de protecciones 6.- pruebas en manual , automatico , en vacio y con carga. 7.- purgado de sistema de combustible.8.- revision de bandas y mangueras. 9.- limpieza general.10.- lavado con hidrolavadora. Tablero de Transferencia. 1.- revision de operacion (sensor de voltaje, tiempos de transferencia, re transferencia, arranque y paro).2.- simulacion de fallas(baja presion de aceite , alta temperatura de anticongelantes, sobre velocidad y tiempo de arranque).3.- ajuste de temporizador de transferencia y re transferencia. 4.- limpieza de tablero.5.- reapriete de conexiones. Mantenimiento de Generador. 1.- revision visual de fijacion y posicionamiento de accesorios. 2.-revision de nivel de tension de salida del generador. 3.- chequeo de cables sueltos , flojos, pelados, quemados 4.- chequeo de terminales flojos , rotos. 5.-verificacion de ruidos anormales. 6.- prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos 7.- medicion de voltaje , frecuencia, y amperaje.8.- chequeo, limpieza y prueba de interruptores automaticos.(elaboracion de bitacora de mantenimiento)</p>	x	x	x	x	x	

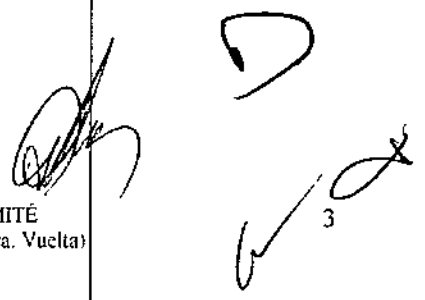


Handwritten signatures and a circled number 3.

5	1	<p>SERVICIO preventivo a planta de emergencia en OFICINAS CENTRALES que consta de: Mantenimiento a Motor diesel. 1.- cambio de aceite y filtros 2.-cambio de anticongelante 3.-reapriete de conexiones eléctricas y mecánicas 4.-suministro e instalación de 2 baterías tipo (L-31TR-750A) 937 AMP.12V. 5.- prueba de protecciones 6.- pruebas en manual , automatico , en vacío y con carga. 7.- purgado de sistema de combustible 8.- revision de bandas y mangueras. 9.- limpieza general 10.- lavado con hidrolavadora. Tablero de Transferencia. 1.- revision de operacion (sensor de voltaje, tiempos de transferencia, re transferencia, arranque y paro)2.- simulacion de fallas(baja presion de aceite , alta temperatura de anticongelantes, sobre velocidad y tiempo de arranque).3.- ajuste de temporizador de transferencia y re transferencia. 4.- limpieza de tablero.5 - reapriete de conexiones. Mantenimiento de Generador. 1.- revision visual de fijacion y posicionamiento de accesorios 2.-revision de nivel de tension de salida del generador. 3.- chequeo de cables sueltos , flojos, pelados, quemados 4.- chequeo de terminales flojos , rotos. 5.-verificacion de ruidos anormales. 6.- prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos.7.- medicion de voltaje , frecuencia, y amperaje.8.- chequeo, limpieza y prueba de interruptores automaticos (elaboracion de bitacora de mantenimiento)</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	1	<p>SERVICIO preventivo a planta de emergencia en CRI que consta de: Mantenimiento a Motor diesel. 1.- cambio de aceite y filtros 2.-cambio de anticongelante 3.-reapriete de conexiones eléctricas y mecánicas 4.- suministro e instalación de 2 baterías tipo (L-31TR-750A) 937 AMP.12V. 5 - prueba de protecciones 6.- pruebas en manual , automatico , en vacío y con carga. 7.- purgado de sistema de combustible.8 - revision de bandas y mangueras. 9 - limpieza general 10 - lavado con hidrolavadora. Tablero de Transferencia. 1.- revision de operacion (sensor de voltaje, tiempos de transferencia, re transferencia, arranque y paro)2.- simulacion de fallas(baja presion de aceite , alta temperatura de anticongelantes, sobre velocidad y tiempo de arranque).3.- ajuste de temporizador de transferencia y re transferencia. 4.- limpieza de tablero.5 - reapriete de conexiones. Mantenimiento de Generador. 1.- revision visual de fijacion y posicionamiento de accesorios 2.-revision de nivel de tension de salida del generador. 3.- chequeo de cables sueltos , flojos, pelados, quemados 4.- chequeo de terminales flojos , rotos. 5.-verificacion de ruidos anormales 6.- prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos.7.- medicion de voltaje , frecuencia, y amperaje.8.- chequeo, limpieza y prueba de interruptores automaticos (elaboracion de bitacora de mantenimiento)</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

7	1	<p>SERVICIO preventivo a planta de emergencia en CLINICA DE ATENCION ESPECIAL que consta de: Mantenimiento a Motor de Gas. 1.- cambio de aceite y filtros 2.-cambio de anticongelante 3.- reapriete de conexiones electricas y mecanicas 4.- suministro e instalacion de 2 baterias tipo (L-31TR-750A) 937 AMP. 12V. 5.- prueba de protecciones 6.- pruebas en manual , automatico , en vacio y con carga. 7.- purgado de sistema de combustible.8.- revision de bandas y mangueras. 9.- limpieza general.10.- lavado con hidrolavadora Tablero de Transferencia. 1.- revision de operacion (sensor de voltaje, tiempos de transferencia, re transferencia, arranque y paro.)2.- simulacion de fallas(baja presion de aceite , alta temperatura de anticongelantes, sobre velocidad y tiempo de arranque).3.- ajuste de temporizador de transferencia y re transferencia. 4.- limpieza de tablero.5.- reapriete de conexiones. Mantenimiento de Generador. 1.- revision visual de fijacion y posicionamiento de accesorios. 2.-revison de nivel de tension de salida del generador. 3.- chequeo de cables sueltos , flojos, pelados, quemados 4.- chequeo de terminales flojos , rotos. 5.-verificacion de ruidos anormales. 6.- prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos.7.- medicion de voltaje , frecuencia, y amperaje 8.- chequeo, limpieza y prueba de interruptores automaticos.(elaboracion de bitacora de mantenimiento)</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	1	<p>SERVICIO preventivo a planta de emergencia Movil de MUJERES AVANZANDO que consta de Mantenimiento a Motor diesel. 1.- cambio de aceite y filtros 2.-cambio de anticongelante 3.-reapriete de conexiones electricas y mecanicas 4.- suministro e instalacion de 2 baterias tipo (L-31TR-750A) 937 AMP. 12V. 5.- prueba de protecciones 6.- pruebas en manual , automatico , en vacio y con carga. 7.- purgado de sistema de combustible.8.- revision de bandas y mangueras. 9.- limpieza general.10.- lavado con hidrolavadora Tablero de Transferencia. 1.- revision de operacion (sensor de voltaje, tiempos de transferencia, re transferencia, arranque y paro.)2.- simulacion de fallas(baja presion de aceite , alta temperatura de anticongelantes, sobre velocidad y tiempo de arranque).3.- ajuste de temporizador de transferencia y re transferencia. 4.- limpieza de tablero.5.- reapriete de conexiones. Mantenimiento de Generador. 1.- revision visual de fijacion y posicionamiento de accesorios. 2.-revison de nivel de tension de salida del generador. 3.- chequeo de cables sueltos , flojos, pelados, quemados 4.- chequeo de terminales flojos , rotos. 5.-verificacion de ruidos anormales. 6.- prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos 7.- medicion de voltaje , frecuencia, y amperaje 8.- chequeo, limpieza y prueba de interruptores automaticos.(elaboracion de bitacora de mantenimiento)</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ASPECTOS ECONÓMICOS			LICITANTES									
			CARJAU SA DE CV		HORTENCIA MORFIN VEGA		ACINI MANAGEMENT S DE RL DE CV		CRISTHOPER MIGUEL LEAL LOPEZ		PALMER SERVICIOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1	SERVICIO preventivo a planta de emergencia en CAMHET, que consta de: Mantenimiento a Motor diesel. 1.- cambio de aceite y filtros 2.-cambio de anticongelante 3.-reapriete de conexiones electricas y mecanicas 4.- suministro e instalacion de 2 baterias tipo (L-31TR-750A) 937 AMP. 12V. 5.- prueba de protecciones 6.- pruebas en manual , automatico , en vacio y con carga. 7.- purgado de sistema de combustible.8 - revision de bandas y mangueras 9 - limpieza general.10 - lavado con hidrolavadora. Tablero de Transferencia. 1.- revision de operacion (sensor de voltaje, tiempos de transferencia, re transferencia, arranque y paro).2.- simulacion de fallas(baja presion de aceite , alta temperatura de anticongelantes, sobre velocidad y tiempo de arranque).3.- ajuste de temporizador de transferencia y re transferencia. 4.- limpieza de tablero.5.- reapriete de conexiones. Mantenimiento de Generador. 1.- revision visual de fijacion y posicionamiento de accesorios. 2.-revision de nivel de tension de salida del generador. 3.- chequeo de cables sueltos , flojos, pelados, quemados 4.- chequeo de terminales flojos , rotos. 5.-verificacion de ruidos anormales. 6.- prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos 7.- medicion de voltaje , frecuencia y amperaje.8 - chequeo, limpieza y prueba de interruptores automaticos (elaboracion de bitacora de mantenimiento)	22,074.00	22,074.00	32,607.53	32,607.53	32,854.67	32,854.67	20,130.55	20,139.55	23,800.00	23,800.00

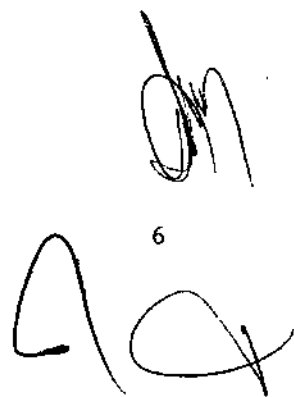


2	1	<p>SERVICIO preventivo a planta de emergencia en 100 CORAZONES que consta de: Mantenimiento a Motor diesel. 1.- cambio de aceite y filtros 2.- cambio de anticongelante 3.- reapriete de conexiones electricas y mecanicas 4.- suministro e instalacion de 2 baterias tipo (L-31TR-750A) 937 AMP. 12V. 5.- prueba de protecciones 6.- pruebas en manual , automatico , en vacio y con carga. 7.- purgado de sistema de combustible. 8.- revision de bandas y mangueras. 9.- limpieza general. 10.- lavado con hidrolavadora. Tablero de Transferencia. 1.- revision de operacion (sensor de voltaje, tiempos de transferencia, re transferencia, arranque y paro.) 2.- simulacion de fallas (baja presion de aceite , alta temperatura de anticongelantes, sobre velocidad y tiempo de arranque) 3.- ajuste de temporizador de transferencia y re transferencia. 4.- limpieza de tablero. 5.- reapriete de conexiones</p> <p>Mantenimiento de Generador. 1.- revision visual de fijacion y posicionamiento de accesorios. 2.- revision de nivel de tension de salida del generador. 3.- chequeo de cables sueltos , flojos, pelados, quemados 4 - chequeo de terminales flojos , rolos. 5.-verificacion de ruidos anormales. 6.- prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos. 7.- medicion de voltaje , frecuencia, y amperaje. 8 - chequeo, limpieza y prueba de interruptores automaticos. Corregir fuga en ai radiador de liquido refrigerante en la union de tuberia de disipacion de calor y la base del tanque superior del radiador. (elaboracion de bitacora de mantenimiento)</p>	54,951.00	54,951.00	37,562.33	37,562.33	36,911.30	36,911.30	25,336.35	25,336.35	30,400.00	30,400.00
3	1	<p>SERVICIO preventivo a 3 plantas de emergencia en TROMPO MAGICO que consta de: Mantenimiento a Motor diesel. 1.- cambio de aceite y filtros 2.-cambio de anticongelante 3.- reapriete de conexiones electricas y mecanicas 4.- suministro e instalacion de 2 baterias tipo (L-31TR-750A) 937 AMP. 12V. 5.- prueba de protecciones 6 - pruebas en manual , automatico , en vacio y con carga 7.- purgado de sistema de combustible. 8.- revision de bandas y mangueras. 9.- limpieza general. 10.- lavado con hidrolavadora. Tablero de Transferencia. 1.- revision de operacion (sensor de voltaje, tiempos de transferencia, re transferencia, arranque y paro.) 2.- simulacion de fallas (baja presion de aceite , alta temperatura de anticongelantes, sobre velocidad y tiempo de arranque). 3.- ajuste de temporizador de transferencia y re transferencia. 4.- limpieza de tablero 5.- reapriete de conexiones. Mantenimiento de Generador.</p>	100,243	100,243.00	56,510.94	56,510.94	56,368.22	56,368.22	60,328.65	60,328.65	72,500.00	72,500.00

[Handwritten signatures and marks]

		1.- revision visual de fijacion y posicionamiento de accesorios. 2.-revision de nivel de tension de salida del generador. 3.- chequeo de cables sueltos , flojos, pelados, quemados 4.- chequeo de terminales flojos , rotos. 5.-verificacion de ruidos anormales. 6.- prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos. 7.- medicion de voltaje , frecuencia, y amperaje. 8.- chequeo, limpieza y prueba de interruptores automaticos Suministro y colocacion de baterias nuevas para las 3 plantas de emergencia. (elaboracion de bitacora de mantenimiento)										
4	1	SERVICIO preventivo a 2 planta de emergencia en CIUDAD NIÑEZ que consta de: Mantenimiento a Motor diesel. 1.- cambio de aceite y filtros 2.- cambio de anticongelante 3.- reapriete de conexiones electricas y mecanicas 4.- suministro e instalacion de 2 baterias tipo (L-31TR-750A) 937 AMP. 12V. 5.- prueba de protecciones 6 - pruebas en manual , automatico , en vacio y con carga. 7.- purgado de sistema de combustible 8.- revision de bandas y mangueras. 9 - limpieza general. 10 - lavado con hidrolavadora. Tablero de Transferencia. 1.- revision de operacion (sensor de voltaje, tiempos de transferencia, re transferencia, arranque y paro) 2.- simulacion de fallas (baja presion de aceite , alta temperatura de anticongelantes, sobre velocidad y tiempo de arranque) 3.- ajuste de temporizador de transferencia y re transferencia. 4.- limpieza de tablero. 5.- reapriete de conexiones. Mantenimiento de Generador. 1.- revision visual de fijacion y posicionamiento de accesorios. 2.-revision de nivel de tension de salida del generador. 3.- chequeo de cables sueltos , flojos, pelados, quemados 4.- chequeo de terminales flojos , rotos. 5.-verificacion de ruidos anormales. 6.- prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos. 7.- medicion de voltaje , frecuencia, y amperaje. 8.- chequeo, limpieza y prueba de interruptores automaticos (elaboracion de bitacora de mantenimiento)	69,134.00	69,134.00	32,607.53	32,607.53	32,236.67	32,236.67	40,219.10	40,219.10	48,520.00	48,520.00

5	1	<p>SERVICIO preventivo a planta de emergencia en OFICINAS CENTRALES que consta de: Mantenimiento a Motor diesel. 1.- cambio de aceite y filtros 2.- cambio de anticongelante 3.- reapriete de conexiones electricas y mecanicas 4.- suministro e instalacion de 2 baterias tipo (L-31TR-750A) 937 AMP. 12V. 5.- prueba de protecciones 6.- pruebas en manual , automatico , en vacio y con carga. 7.- purgado de sistema de combustible.8.- revision de bandas y mangueras. 9.- limpieza general.10.- lavado con hidrolavadora. Tablero de Transferencia. 1.- revision de operacion (sensor de voltaje, tiempos de transferencia, re transferencia, arranque y paro.)2.- simulacion de fallas(baja presion de aceite , alta temperatura de anticongelantes, sobre velocidad y tiempo de arranque).3.- ajuste de temporizador de transferencia y re transferencia. 4.- limpieza de tablero 5.- reapriete de conexiones. Mantenimiento de Generador. 1.- revision visual de fijacion y posicionamiento de accesorios. 2.-revision de nivel de tension de salida del generador. 3.- chequeo de cables sueltos , flojos, pelados, quemados 4.- chequeo de terminales flojos , rotos. 5.-verificacion de ruidos anormales. 6 - prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos 7.- medicion de voltaje , frecuencia. y amperaje.8.- chequeo, limpieza y prueba de interruptores automaticos.(elaboracion de bitacora de mantenimiento)</p>	20,306.00	20,306.00	32,607.53	32,607.53	32,858.31	32,858.31	20,109.55	20,109.55	24,220.00	24,220.00
6	1	<p>SERVICIO preventivo a planta de emergencia en CRI que consta de: Mantenimiento a Motor diesel. 1.- cambio de aceite y filtros 2.- cambio de anticongelante 3.- reapriete de conexiones electricas y mecanicas 4.- suministro e instalacion de 2 baterias tipo (L-31TR-750A) 937 AMP. 12V. 5.- prueba de protecciones 6.- pruebas en manual , automatico , en vacio y con carga. 7.- purgado de sistema de combustible.8.- revision de bandas y mangueras. 9.- limpieza general.10.- lavado con hidrolavadora. Tablero de Transferencia. 1.- revision de operacion (sensor de voltaje, tiempos de transferencia, re transferencia, arranque y paro.)2.- simulacion de fallas(baja presion de aceite , alta temperatura de anticongelantes, sobre velocidad y tiempo de arranque).3.- ajuste de temporizador de transferencia y re transferencia. 4.- limpieza de tablero 5.- reapriete de conexiones. Mantenimiento de Generador. 1.- revision visual de fijacion y posicionamiento de accesorios. 2.-revision de nivel de tension de salida del generador. 3.- chequeo de cables sueltos , flojos, pelados, quemados 4.-</p>	20,176.00	20,176.00	32,607.53	32,607.53	32,769.33	32,769.33	20,109.55	20,109.55	24,220.00	24,220.00

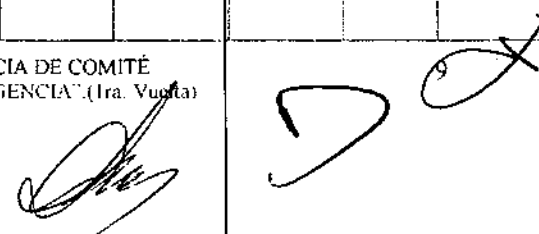

		chequeo de terminales flojos , rotos. 5.-verificacion de ruidos anormales. 6.- prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos.7.- medicion de voltaje , frecuencia, y amperaje.8 - chequeo, limpieza y prueba de interruptores automaticos.(elaboracion de bitacora de mantenimiento)										
7	1	SERVICIO preventivo a planta de emergencia en CLINICA DE ATENCION ESPECIAL que consta de: Mantenimiento a Motor de Gas 1.- cambio de aceite y filtros 2.-cambio de anticongelante 3.-reapriete de conexiones electricas y mecanicas 4.- suministro e instalacion de 2 baterias tipo (L- 31TR-750A) 937 AMP.12V. 5.- prueba de protecciones 6.- pruebas en manual , automatico , en vacio y con carga. 7.- purgado de sistema de combustible.8.- revision de bandas y mangueras. 9.- limpieza general.10.- lavado con hidrolavadora. Tablero de Transferencia. 1.- revision de operacion (sensor de voltaje, tiempos de transferencia re transferencia, arranque y paro.)2.- simulacion de fallas(baja presion de aceite , alta temperatura de anticongelantes, sobre velocidad y tiempo de arranque) 3.- ajuste de temporizador de transferencia y re transferencia. 4.- limpieza de tablero.5.- reapriete de conexiones Mantenimiento de Generador. 1.- revision visual de fijacion y posicionamiento de accesorios. 2.-revision de nivel de tension de salida del generador. 3.- chequeo de cables sueltos , flojos, pelados, quemados 4.- chequeo de terminales flojos , rotos. 5.-verificacion de ruidos anormales. 6.- prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos.7.- medicion de voltaje , frecuencia, y amperaje 8 - chequeo, limpieza y prueba de interruptores automaticos.(elaboracion de bitacora de mantenimiento)	13,415.50	13,415.50	32,607.53	32,607.53	33,652. 12	33,652.12	20,109.55	20,109.55	24,220.00	24,220.00

8	1	<p>SERVICIO preventivo a planta de emergencia Movil de MUJERES AVANZANDO que consta de Mantenimiento a Motor diesel. 1.- cambio de aceite y filtros 2.-cambio de anticongelante 3.-reaprieta de conexiones electricas y mecanicas 4.- suministro e instalacion de 2 baterias tipo (L-31TR-750A) 937 AMP. 12V. 5.- prueba de protecciones 6.- pruebas en manual , automatico , en vacio y con carga. 7.- purgado de sistema de combustible.8.- revision de bandas y mangueras. 9.- limpieza general.10.- lavado con hidrolavadora. Tablero de Transferencia 1.- revision de operacion (sensor de voltaje, tiempos de transferencia, re transferencia, arranque y paro)2.- simulacion de fallas(baja presion de aceite , alta temperatura de anticongelantes, sobre velocidad y tiempo de arranque).3.- ajuste de temporizador de transferencia y re transferencia. 4.- limpieza de tablero.5.- reapriete de conexiones. Mantenimiento de Generador. 1.- revision visual de fijacion y posicionamiento de accesorios. 2.-revision de nivel de tension de salida del generador. 3.- chequeo de cables sueltos , flojos, pelados, quemados 4.- chequeo de terminales flojos , rotos 5.-verificacion de ruidos anormales. 6.- prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos.7.- medicion de voltaje , frecuencia, y amperaje.8.- chequeo, limpieza y prueba de interruptores automaticos.(elaboracion de bitacora de mantenimiento)</p>	17,043.00	17,043.00	45,235.67	45,235.67	45,789.23	45,789.23	20,548.92	20,548.92	24,650.00	24,650.00	
		SUBTOTAL	317,342.50	SUBTOTAL	302,346.59	SUBTOTAL	303,439.85	SUBTOTAL	226,901.22	SUBTOTAL	272,530.00	SUBTOTAL	272,530.00
		IVA	50,774.80	IVA	48,375.45	IVA	48,550.38	IVA	36,304.20	IVA	43,604.80	IVA	43,604.80
		TOTAL	368,117.30	TOTAL	350,722.04	TOTAL	351,990.23	TOTAL	263,205.41	TOTAL	316,134.80	TOTAL	316,134.80


(Handwritten signatures and initials)

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES									
		CARJAU SA DE CV		HORTENCIA MORFIN VEGA		ACINI MANAGEMENT S DE RL DE CV		CRISTHOPER MIGUEL LEAL LOPEZ		PALMER SERVICIOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	
NUMERO	DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ANEXO 5 (PROPUESTA TÉCNICA)	x		x		x		x		x	
2	ANEXO 8 (INTERVENIR EN ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS)	x		x		x		x		x	
3	ANEXO 4 (ACREDITACIÓN)	x		x		x		x		x	
4	CARTA DE NO IMPEDIMENTO DE PARTICIPACIÓN	x		x		x		x		x	
5	ANEXO 9 (CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD)	x		x		x		x		x	
6	ANEXO 6 (OFERTA ECONÓMICA)	x		x		x		x		x	
7	ANEXO 10 (CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS)	x		x		x		x		x	

RESULTANDO

PRIMERO.- Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del proceso de adquisición identificado como **LPLSC-053/2018 "SERVICIO MANTENIMIENTO PLANTA DE EMERGENCIA"(1ra. Vuelta)** se resuelve adjudicar en forma íntegra las partidas al licitante, **CRISTHOPER MIGUEL LEAL LOPEZ**. Hasta por un monto de **\$263,205.41 (Doscientos sesenta y tres mil doscientos cinco pesos M.N 410/100 M.N.)** Impuesto al Valor Agregado Incluido; toda vez que su propuesta cumple con todos los requerimiento técnicos y administrativos solicitados en bases, además de ser la oferta que ofrece las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Sistema DIF Jalisco, lo anterior con fundamento en el artículo 72 del Reglamento de La Ley.

SEGUNDA.- Al Licitante que no se le adjudico la(s) partida(s) cotizada(s), es en razón de que su precio fue superior al del adjudicado, a pesar de haber cumplido con los aspectos técnicos requeridos.

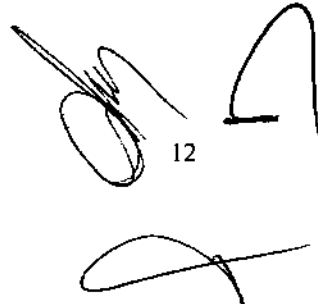


TERCERA.- En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, se hará acreedor a cubrir como pena convencional lo señalado en el apartado en el punto 18.2 de las Bases que rigen el presente proceso.

CUARTA.- Las condiciones de pago por parte del organismo serán como se indica en el punto 15 de la convocatoria

QUINTA.- Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.


SEXTA.- Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de fallo, siendo las 14:20 hrs, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

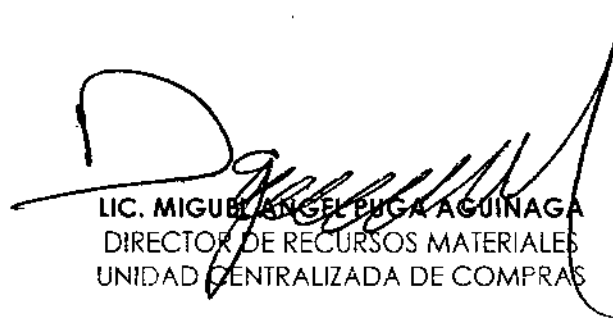

LIC. MIGUEL ÁNGEL PUGA ACUINAGA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS



SRA. ROSA MARÍA NAVA CAZARES
REPRESENTANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, AC.
INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DIF JALISCO

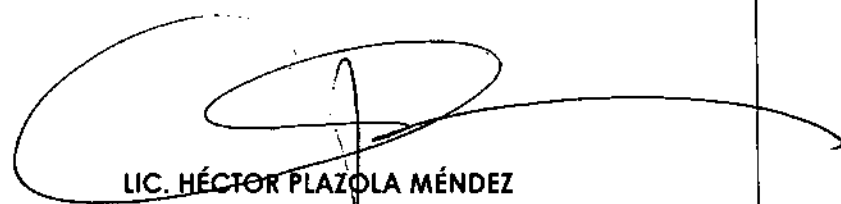

LIC. HÉCTOR PLAZOLA MÉNDEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
ÁREA REQUIRENTE

