

Fecha Pago Anticipo	11/04/2019
Fecha Elab. Compro.	03/05/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0162 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 3 2019 8:38AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	-------------------------------------	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/04/2019	Jamay	Sin Desayuno. \$ 0.00	Jamay \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION Y POR LA TARDE EN PTAR DE JAMAY SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY			
12/04/2019	Chapala	Chapala \$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y ATEQUIZA			
15/04/2019	Jamay	Jamay \$ 73.00	Jamay \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY			
16/04/2019	La Barca	La Barca \$ 92.00	La Barca \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA			
17/04/2019	Jamay	Jamay \$ 73.00	La Barca \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY Y LA BARCA			
20/04/2019	Chapala	Chapala \$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
22/04/2019	La Barca	La Barca \$ 92.00	Chapala \$ 128.00	Chapala \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA Y CHAPALA			
23/04/2019	Ocotlán	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN Y ATEQUIZA			
24/04/2019	Chapala	Chapala \$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS			
25/04/2019	La Barca	La Barca \$ 92.00	La Barca \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA			
26/04/2019	Jamay	Jamay \$ 73.00	Jamay \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY			
29/04/2019	Jamay	Jamay \$ 73.00	Jamay \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS			
30/04/2019	Ocotlán	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN			
02/05/2019	Chapala	Chapala \$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA, SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y ATEQUIZA			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado. (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA. GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	11/04/2019	VIATICOS \$:	2,825.00	3,099.00	0.00	\$ -274.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DIA(S) COMISIÓN:	14	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	02/05/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO - EXCEDENTE - VALES CORRIDOS	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0:00 Hrs					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	

RECIBO
 03 MAY 2019
 CAJA

J. VENEGAS

VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPORADO:	0.00 - 0.00
SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00
\$ VALES A REGESAR :	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,825.00** (DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 3,099.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,825.00
SALDO \$ -274.00

VENEGAS
COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR


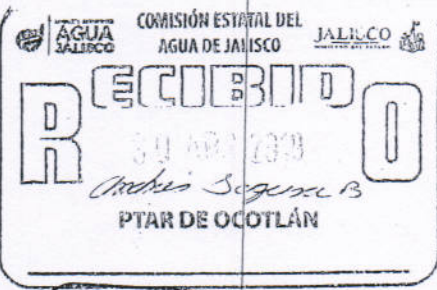
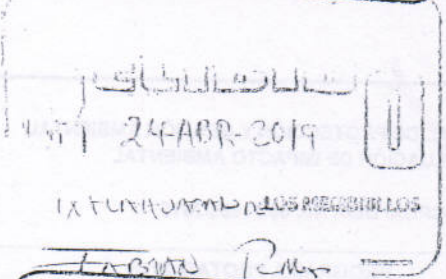



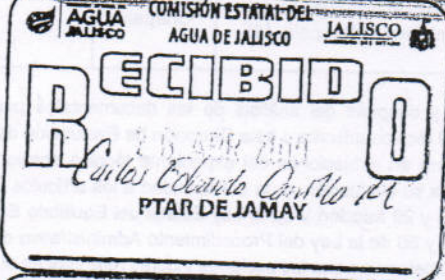
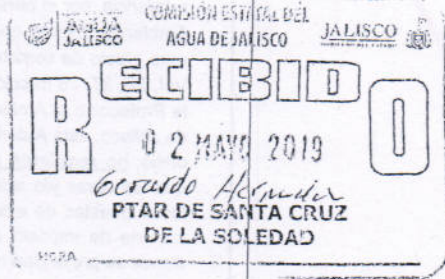

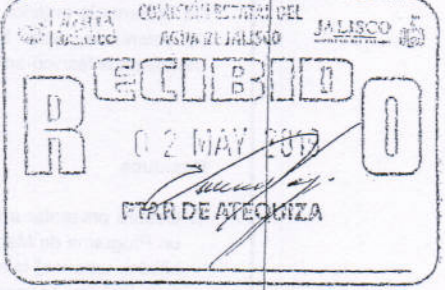
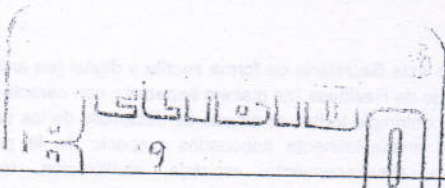
(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA .

RECIBIDO
03 MAY 2019
[Signature]
CAJA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: DPTAR / C-0162 / 2019
 DEL DÍA: 11/04/2019 AL DÍA: 03/05/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE VENEGAS LUMBRERAS	Nº OFICIO: DPTAR / C-0162 / 2019
DEL DÍA: 11/04/2019	AL DÍA: 03/05/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	
	
	
	
	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: VENEGAS]



Guadalajara, Jalisco; a 02 de Mayo del 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Gerente de Contabilidad
Presente

NOTA INFORMATIVA

Por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades de mantenimientos correctivos a equipos electromecánicos de las PTAR's operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en los recorridos programados en la Generación de los oficios de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR atendidas.


Por lo anterior en la siguiente tabla hago de su conocimiento los cambios realizados en el Oficio de Comisión No. DPTAR/C-0162/2019 F, los cuales fueron:


	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
15/abril/2019	La barca	jamay
16/abril/2019	Ocotlan	La barca
17/abril/2019	San Nicolas e Ixtlahuacan de los membrillos	Jamay y la barca
20/abril/2019	Sincomisión se atendió contingencia de día sábado	La barca y san Antonio tlayacapan
22/abril/2019	La barca	La barca, san Antonio tlayacapan y Chapala
25/abril/2019	Santa cruz de la soledad, el salto y Juanacatlan	La barca
29/abril/2019	jamay	Jamay e Ixtlahuacan de los membrillos
02/abril/2019	San Nicolas de Ibarra y atequiza	San Nicolas de Ibarra, atequiza y santa cruz de la soledad


Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente


C. José Venegas Iumbreras
Operador A


Biol. Luis Aceves Martínez
Director de Área PTAR


C. José Madrigal González
Jefe de operación de plantas

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: DPTAR / C-0162 / 2019

DEL DÍA: 11/04/2019 AL DÍA: 02/05/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo a N° de oficio DPTAR /C-0162/2019 del día 11/04/2019 al 02/05/2019

11/04/2019 Por la mañana se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación y por la tarde PTAR Jamay se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo de influente y se desmonta bomba de riego por mal funcionamiento para trasladarla a taller.

12/04/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se desmonta bomba de RL N°1 por mal funcionamiento para trasladarse a taller a reparación y se saca con polipasto manual bomba N°3 de carcamo de influente y se retira basura de impulsor quedando limpia y a disposición de planta. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo de influente. PTAR Atequiza se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de equipos de aeracion y se desmonta equipo de aeracion N° 5 por mal funcionamiento para trasladarlo a taller a reparación.

15/04/2019 PTAR Jamay se revisa equipo de sedimentador N°1 eliminando cortocircuito en líneas de alimentación eléctricas y se cambió relevador de sobrecarga y se instala bomba de riego recién reparada ambos equipos quedan a disposición de planta.

16/04/2019 PTAR La barca se sufre desperfecto en vehiculo oficial placas JN 61023 y se espera grua para remolcar a taller a GDL

17/04/2019 PTAR Jamay se instala contactor en arrancador de equipo sedimentador N°1. PTAR La barca se habilita funcionamiento de equipo filtro banda eliminando cortocircuito en líneas de alimentación eléctricas en ducto cambiando 30 mt de cable N° 10 y se elimina cortocircuito en registro de conexión de equipo de aeracion N°4 de modulo N°2 añadiendo 2 mt de cable ambos equipos quedan a disposición de planta.

20/04/2019 PTAR La barca se recoge vehiculo oficial para atender contingencia en planta san Antonio tlayacapan y por la tarde se deja vehiculo oficial en resguardo en planta. PTAR San Antonio tlayacapan se atiende contingencia revisión general de equipo de aeracion N°2 y encontrando fusible dañado el cual se reemplaza por otro de las mismas características probando su funcionamiento el cual es correcto en voltaje y amperaje queda a disposición.

22/04/2019 PTAR La barca se revisa voltajes en equipo de filtro banda y equipo de aeracion N°4 de modulo N°2 y se recoge vehiculo oficial para seguir con comisión. PTAR San Antonio tlayacapan se recoge escalera telescópica para trabajos en planta la barca. PTAR Chapala se realiza cambio de apartar rayos en línea N°2 de acometida de CEF y se reporta caída de cuchilla a CFE de línea 2 de exterior de planta se restablece servicio de energía eléctrica en planta quedando estable el voltaje y se ponen a funcionar equipos en general de planta.

23/04/2019 PTAR Ocotlan seda acomodo correcto a equipo de mezclador N°2 de reactor biológico quedando trabajando normal. PTAR Atequiza se deja en almacén de planta dos apartas rayos y un fusible.

24/04/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se instala bomba N°1 de RL recién reparada probando su funcionamiento el cual es correcto queda a disposición de planta. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se observa fuga de lubricación en equipo de sedimentador y se habilita funcionamiento de bombas de riego.

25/04/2019 se instala equipo de sedimentador N°1 recién reparado y queda funcionando normalmente y se da limpieza en registros de equipo de filtro banda y se sujeta tirante de equipo de aeracion N°4 de modulo N°2 y se instala bomba de cloración N°1 recién reparada probando su funcionamiento el cual es correcto quedando a disposición de planta.

26/04/2019 PTAR Jamay se verifica funcionamiento de sedimentador N°1 y conexiones de en registros eléctricos quedando operando normal y se deja vehiculo oficial en resguardo.

29/04/2019 PTAR Jamay se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de cavidad progresiva y bombas de retorno de lodos y se recoge vehiculo oficial para seguir con comisión. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se

COMENTARIOS:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo a N° de oficio DPTAR /C-0162/2019 del día 11/04/2019 al 02/05/2019

11/04/2019 Por la mañana se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación y por la tarde PTAR Jamay se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo de influente y se desmonta bomba de riego por mal funcionamiento para trasladarla a taller.

12/04/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se desmonta bomba de RL N°1 por mal funcionamiento para trasladarse a taller a reparación y se saca con polipasto manual bomba N°3 de carcamo de influente y se retira basura de impulsor quedando limpia y a disposición de planta. PTAR

Ixtlahuacan de los membrillos se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo de influente. PTAR Atequiza se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de equipos de aeracion y se desmonta equipo de aeracion N° 5 por mal funcionamiento para trasladarlo a taller a reparación.

15/04/2019 PTAR Jamay se revisa equipo de sedimentador N°1 eliminando cortocircuito en líneas de alimentación eléctricas y se cambió relevador de sobrecarga y se instala bomba de riego recién reparada ambos equipos quedan a disposocion de planta.

16/04/2019 PTAR La barca se sufre desperfecto en vehiculo oficial placas JN 61023 y se espera grua para remolcar a taller a GDL

17/04/2019 PTAR Jamay se instala contactor en arrancador de equipo sedimentador N°1. PTAR La barca se habilita funcionamiento de equipo filtro banda eliminando cortocircuito en líneas de alimentación eléctricas en ducto cambiando 30 mt de cable N° 10 y se elimina cortocircuito en registro de conexión de equipo de aeracion N°4 de modulo N°2 añadiendo 2 mt de cable ambos equipos quedan a disposición de planta.

20/04/2019 PTAR La barca se recoge vehiculo oficial para atender contingencia en planta san Antonio tlayacapan y por la tarde se deja vehiculo oficial en resguardo en planta. PTAR San Antonio tlayacapan se atiende contingencia revisión general de equipo de aeracion N°2 y encontrando fusible dañado el cual se reemplaza por otro de las mismas características probando su funcionamiento el cual es correcto en voltaje y amperaje queda a disposición.

22/04/2019 PTAR La barca se revisa voltajes en equipo de filtro banda y equipo de aeracion N°4 de modulo N°2 y se recoge vehiculo oficial para seguir con comisión. PTAR San Antonio tlayacapan se recoge escalera telescópica para trabajos en planta la barca. PTAR Chapala se realiza cambio de apartar rayos en línea N°2 de acometida de CEF y se reporta caída de cuchilla a CFE de línea 2 de exterior de planta se restablece servicio de energía eléctrica en planta quedando estable el voltaje y se ponen a funcionar equipos en general de planta.

23/04/2019 PTAR Ocotlan seda acomodo correcto a equipo de mezclador N°2 de reactor biológico quedando trabajando normal. PTAR Atequiza se deja en almacén de planta dos apartas rayos y un fusible.

24/04/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se instala bomba N°1 de RL recién reparada probando su funcionamiento el cual es correcto queda a disposición de planta. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se observa fuga de lubricación en equipo de sedimentador y se habilita funcionamiento de bombas de riego.

25/04/2019 se instala equipo de sedimentador N°1 recién reparado y queda funcionando normalmente y se da limpieza en registros de equipo de filtro banda y se sujeta tirante de equipo de aeracion N°4 de modulo N°2 y se instala bomba de cloración N°1 recién reparada probando su funcionamiento el cual es correcto quedando a disposición de planta.

26/04/2019 PTAR Jamay se verifica funcionamiento de sedimentador N°1 y conexiones de en registros eléctricos quedando operando normal y se deja vehiculo oficial en resguardo.

29/04/2019 PTAR Jamay se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de cavidad progresiva y bombas de retorno de lodos y se recoge vehiculo oficial para se guir con comisión. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se

J. VENTAS