



Comisión Estatal del Agua Jalisco

# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

## RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo: 01/03/2019  
 Fecha Elaboración Comprob.: 19/03/2019  
 N° de Oficio: DPTAR / C-0030 / 2019 F  
 RESUMEN COM: Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 19 2019 8:58AM

DIRECTOR: LUIS ACEVES MARTINEZ  
 COMISIONADO: ALEJANDRO MAYA CORIA  
 ACOMPAÑA: [ ] PUESTO: Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R  
 INGENIERO ELECTROMECANICO  
 ELABORÓ DOCUMENTO: ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECANICO  
 PUESTO: [ ]

STATUS: Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE/COMPROBADO
01/03/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISION Y COMPROVACION Y MAS TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE EL SALTO Y JUANACATLAN					
04/03/2019	Chapala \$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS					
05/03/2019	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN					
06/03/2019	La Barca \$ 92.00	La Barca \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA					
07/03/2019	Tapalpa \$ 92.00	Tapalpa \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: SE PRESTA APOYO A H AYUNTAMIENTO DE TAPALPA EN PTAR DE JUANACATLAN					
08/03/2019	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN					
11/03/2019	Jamay \$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY, SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y ATEQUIZA					
12/03/2019	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN					
13/03/2019	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán \$ 166.00	Ocotlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN					
14/03/2019	La Barca \$ 92.00	La Barca \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA					
15/03/2019	Jamay \$ 73.00	Jamay \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY					
16/03/2019	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN					

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	TIPO/CILINDROS/REND.	MARCA/MODELO	KM. INICIAL/FINAL	KM. RECORRIDO	COMBUSTIBLE EN COMISION
FECHA SALIDA:	01/03/2019	VIATICOS \$	2,094.00	2,759.00	0.00	\$ -665.00	JN 61023	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	Ford / 2007	246,361.00 Km. / 247,589.00 Km.	1,228.00 Km.	ANTICIPO - EXCEDENTE GAS COMPROB.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	CON RECARGA					0 + 0 + 0 = 0
DIA(S) COMISION:	12	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00						GASOLINA POR KM RECORRIDO
FECHA DE REGRESO:	16/03/2019	PEAJES \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00						2,200.00
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00						SALDO EN VALES RECORRIDO
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019									0.00
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.											VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO
JUST. VALES EXCE:												0.00 - 0.00
												SALDO VALES MANIOBRAS
												0.00
												VALES A REGRESAR
												0.00 \$

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,094.00

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

RECIBO DE COMPROBACION DE VIATICOS  
 19 MAR 2019  
 CAJA

Vialicos CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 19 2019 8:58AM

N° de Oficio: DPTAR / C-0030 / 2019

Página: 1/4

~~EFECTIVO A FAVOR~~

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,759.00

MENOS ANTICIPO \$ 2,094.00

SALDO \$ 665.00

~~COMISIONADO~~  
ALEJANDRO MAYA CORIA  
INGENIERO ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACION COMISION  
DIRECTOR

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.



**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C**

ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: DPTAR / C-0030 / 2019

DEL DÍA: 01/03/2019 AL DÍA: 19/03/2019



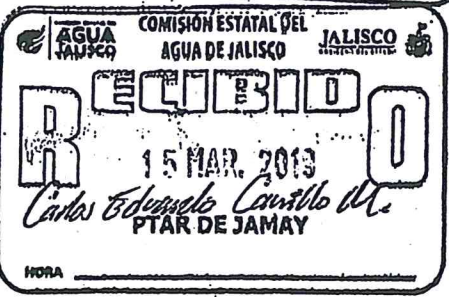
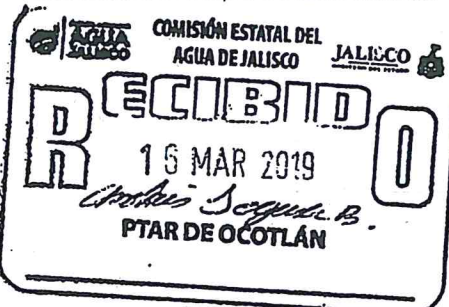

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>RECIBIDO 01 MAR 2019 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PTAR'S Aida</p>	<p>RECIBIDO 06 MAR 2019 Andrés Segura B. PTAR DE OCOTLÁN</p>
<p>RECIBIDO 01 MAR 2019 Antonio Ascencio PTAR DE EL SALTO</p>	<p>RECIBIDO 11 MAR 2019 Raul E.E. PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD</p>
<p>RECIBIDO 01-MAR-2019 PTAR DE GUANACATLAN</p>	<p>RECIBIDO 11 MAR 2019 Andrés Segura B. PTAR DE OCOTLÁN</p>
<p>RECIBIDO 07 MAR 2019 Andrés Segura B. PTAR DE SAN NICOLÁS DE IBARRA</p>	<p>RECIBIDO 12 MAR 2019 Andrés Segura B. PTAR DE OCOTLÁN</p>
<p>RECIBIDO 04-MAR-2019 Betlala PTAR DE LOS MEMBRILLOS</p>	<p>RECIBIDO 08 MAR 2019 ALEJANDRO VAZQUEZ PTAR DE OCOTLÁN</p>
	<p>RECIBIDO 13 MAR 2019 Andrés Segura B. PTAR DE OCOTLÁN</p>



07-03-19  
Andrés Segura B.

Andrés Segura B.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.  
ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: DPTAR / C-0030 / 2019  
DEL DÍA: 01/03/2019 AL DÍA: 19/03/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>14 MAR 2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE LA BARCA</p> <p>HORA _____</p>	
 <p>AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>15 MAR 2019</p> <p><i>Carlos Eduardo Castillo M.</i></p> <p>PTAR DE JAMAY</p> <p>HORA _____</p>	
 <p>AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>16 MAR 2019</p> <p><i>Antonio Segura B.</i></p> <p>PTAR DE OCOTLÁN</p> <p>HORA _____</p>	
	

**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C**  
ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: DPTAR / C-0030 / 2019  
DEL DÍA: 01/03/2019 AL DÍA: 16/03/2019

**RESULTADO DE LA COMISIÓN**

**ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DÍAS DESDE EL 01-MARZO-2019 HASTA EL DÍA 14-MARZO-2019 SEGÚN COMISIÓN DPTAR/C-0030/2019F.**

- 01-MARZO-2019. Por la mañana en oficinas de La CEA de calle Francia se realizan oficios de comisión y comprobación, por la tarde en ptar Salto se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración y en ptar de Juanacatlán se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de natas, lixiviados y retorno de lodos.
- 04-MARZO-2019. En ptar de San Nicolás De Ibarra se revisa y registra condición actual de operación de bombas de riego, las bombas de sistema de cloro no se utilizan por el cambio a hipoclorito. En ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se revisa funcionamiento de bombas de retorno de lodos y de natas, los tres equipos en condiciones normales de operación.
- 05-MARZO-2019. En cárcamo no.1 de Ocotlán se revisa condición actual de operación de bomba no.3 en donde se encontró falla en perilla de control de paro y en estación de botones las cuales se habilitaron y se deja bomba operando consumiendo promedio de 106 amp lo cual es normal, queda bajo observación de personal de planta en turno, la bomba no.2 presenta consumo de 96 amp., este consumo lo presentan de ya hace mucho tiempo de funcionamiento y siempre a permanecido en esas lecturas.
- 06-MARZO-2019. En ptar de La Barca se revisa sedimentadores en donde se encontró que el no.2 presenta falla en motor ya que su consumo amperaje es desfasado y su contactor se cambio debido a que se encontraba en corto circuito por el consumo desfasado que se presentaba. espesador de lodo también en su motor se encuentra dañado de baleros, flecha y acoplamiento por lo que es desmontado para traslado a taller de reparación igual que motor de sedimentador no.2.
- 07-MARZO-2019. Se presta apoyo a H Ayuntamiento de Talpa en Juanacatlán en su planta de tratamiento en donde se encuentra que se requiere de 2 arrancadores para motor de 20 hp a tensión reducida para equipos de aeración, también se revisa bombas de cárcamo de influente en donde bomba no.2 está dañada de embobinado, bombano.1 presenta buen funcionamiento, bomba no.3 está fuera de cárcamo para limpieza de impulsor a cargo de personal de planta, se recomienda para el buen funcionamiento de estas bombas que se instale perillas de control de nivel.
- 08-MARZO-2019. En ptar de Ocotlán en cárcamo no.1 se realiza ajuste de tornillería en arrancador de bomba no.3 la cual presenta consumo de 106 amp. Y activa correctamente con perillas de control de nivel, y en nuestra estancia no presenta falla alguna, de igual forma la bomba no.2 presenta consumo de 96 amp.
- 11-MARZO-2019. En ptar se recoge vehículo para continuar con comisión y los equipos electromecánicos en planta sin problema por el momento. En ptar de Santa Cruz De La Soledad se revisa alumbrado exterior y se encuentra completo, los voltajes son estables y correctos. En ptar de Atéquizta también los voltajes son correctos y estables y se requiere de cambio de 2 juegos de lámpara de alumbrado exterior.
- 12-MARZO-2019. En ptar de Ocotlán en coordinación con camión grúa en cárcamo no.1 se saca bomba de 90 hp no.3 para revisión de impulsor, se instala y se prueba funcionamiento siendo este correcto de igual forma bomba no.2 mismo cárcamo, se nos da indicación de traslado a cárcamo no.5 a realizar actividad en la instalación de bomba recién reparada en posición no.1, pero al comenzar revisión se detecta la falta de cable de alimentación de bombas de cárcamo no.5, el coordinador de zona está presente y será el encargado de reportar a quien corresponda, por el momento se suspende actividad en cárcamo.
- 13-MARZO-2019. En ptar de Ocotlán en cárcamo no.5 por la mañana se detecta nuevamente faltante de más cable en ductos de alimentación eléctrica para bombas de cárcamo no.5 por lo que se suspende actividad y se acude a ministerio público a poner denuncia por parte de encargado de ptar.
- 14-MARZO-2019. En ptar de La Barca en coordinación con camión grúa se saca bomba no.2 de cárcamo de influente

**COMENTARIOS**

**ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DÍAS DESDE EL 01-MARZO-2019 HASTA EL DÍA 14-MARZO-2019 SEGÚN COMISIÓN DPTAR/C-0030/2019F.**

- 01-MARZO-2019. Por la mañana en oficinas de La CEA de calle Francia se realizan oficios de comisión y comprobación, por la tarde en ptar de El Salto se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración y en ptar de Juanacatlán se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de natas, lixiviados y retorno de lodos.
- 04-MARZO-2019. En ptar de San Nicolás De Ibarra se revisa y registra condición actual de operación de bombas de riego, las bombas de sistema



de cloro no se utilizan por el cambio a hipoclorito. En ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se revisa funcionamiento de bombas de retención de lodos y de natas, los tres equipos en condiciones normales de operación.

05-MARZO-2019. En cárcamo no.1 de Ocotlán se revisa condición actual de operación de bomba no.3 en donde se encontró falla en perilla de control de paro y en estación de botones las cuales se habilitaron y se deja bomba operando consumiendo promedio de 106 amp lo cual es normal, queda bajo observación de personal de planta en turno, la bomba no.2 presenta consumo de 96 amp., este consumo lo presentan ya hace mucho tiempo de funcionamiento y siempre a permanecido en esas lecturas.

06-MARZO-2019. En ptar de La Barca se revisa sedimentadores en donde se encontró que el no.2 presenta falla en motor ya que su consumo amperaje es desfasado y su contactor se cambio debido a que se encontraba en corto circuito por el consumo desfasado que se presenta en el espesador de lodo también en su motor se encuentra dañado de baleros, flecha y acoplamiento por lo que es desmontado para traslado a reparación igual que motor de sedimentador no.2.

07-MARZO-2019. Se presta apoyo a H Ayuntamiento de Talpa en Juanacatlán en su planta de tratamiento en donde se encuentra que se requieren de 2 arrancadores para motor de 20 hp a tensión reducida para equipos de aeración, también se revisa bombas de cárcamo de influente en donde bomba no.2 está dañada de embobinado, bombano.1 presenta buen funcionamiento, bomba no.3 está fuera de cárcamo para limpieza impulsor a cargo de personal de planta, se recomienda para el buen funcionamiento de estas bombas que se instale perillas de control de nivel.

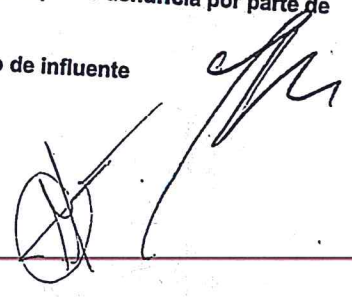
08-MARZO-2019. En ptar de Ocotlán en cárcamo no.1 se realiza ajuste de tornillería en arrancador de bomba no.3 la cual presenta consumo de 106 amp. Y activa correctamente con perillas de control de nivel, y en nuestra estancia no presenta falla alguna, de igual forma la bomba no.2 presenta consumo de 96 amp.

11-MARZO-2019. En ptar se recoge vehículo para continuar con comisión y los equipos electromecánicos en planta sin problema por el momento. En ptar de Santa Cruz De La Soledad se revisa alumbrado exterior y se encuentra completo, los voltajes son estables y correctos. En ptar de Atéquiza también los voltajes son correctos y estables y se requiere de cambio de 2 juegos de lámpara de alumbrado exterior.

12-MARZO-2019. En ptar de Ocotlán en coordinación con camión grúa en cárcamo no.1 se saca bomba de 90 hp no.3 para revisión de impulsor se instala y se prueba funcionamiento siendo este correcto de igual forma bomba no.2 mismo cárcamo, se nos da indicación de traslado a cárcamo no.5 a realizar actividad en la instalación de bomba recién reparada en posición no.1, pero al comenzar revisión se detecta la falta de cable de alimentación de bombas de cárcamo no.5, el coordinador de zona está presente y será el encargado de reportar a quien corresponde por el momento se suspende actividad en cárcamo.

13-MARZO-2019. En ptar de Ocotlán en cárcamo no.5 por la mañana se detecta nuevamente faltante de más cable en ductos de alimentación eléctrica para bombas de cárcamo no.5 por lo que se suspende actividad y se acude a ministerio público a poner denuncia por parte de personal encargado de ptar.

14-MARZO-2019. En ptar de La Barca en coordinación con camión grúa se saca bomba no.2 de cárcamo de influente





Guadalajara, Jalisco; a 19 de Marzo del 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz  
Gerente de Contabilidad  
Presente

### NOTA INFORMATIVA

Por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades de mantenimientos correctivos a equipos electromecánicos de las PTAR 's operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en los recorridos programados en la Generación de los oficios de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR atendidas.

Por lo anterior en la siguiente tabla hago de su conocimiento los cambios realizados en el Oficio de Comisión No. DPTAR/C-0030/2019 F, los cuales fueron:


FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
05/03/2019	jamay	Ocotlan
11/03/2019	jamay	Jamay, santa cruz de la soledad y atequiza
12/03/2019	San Nicolas de Ibarra y santa cruz de la soledad	Ocotlan
15/03/2019	El salto y Juanacatlan	jamay

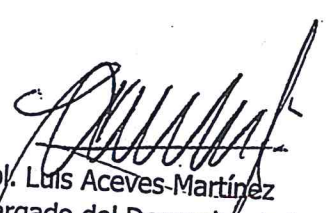
Cabe hacer mención que estos cambios fueron hechos con anuencia del Coordinador de Zona.

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

  
Ing. Alejandro Maya Coria  
Ingeniero electromecánico

  
Biol. Luis Aceves-Martínez  
Encargado del Despacho de la  
Dir. De Operación de PTAR

  
C. José Madrigal González  
Operador General de Zona Lago

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"





E04855  
VALES FUSION, S.A. DE C.V.  
AV WASHINGTON # 56  
FERROCARRIL  
GUADALAJARA, JALISCO  
VFU-131129-2W3  
Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedicion  
44460

===== COPIA =====  
NOTA #1798572  
=====

FOLIO : 0005913630  
FECHA : 11/03/2019, 14:31 (59136300)  
POSICION: 3  
TERMINAL: 2

>>>>> CREDITO <<<<<<<  
> PAGO CON TARJETA <  
CLIENTE 041900004  
( R ) Comision Estatal del Agua de Jal  
Francia . 1726  
Moderna  
44190 - GUADALAJARA, JAL  
CEA070225JK4

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	67.442	LTR	21.13	1425.05

SUBTOTAL: 1232.44  
IVA: 192.61  
TOTAL: 1425.05

(un mil cuatrocientos veinticinco pesos 05 /100 M.N.)

TARJETA : 19000360  
RUTA :  
NRO.ECO.:  
NRO.PAT.: CEA  
VEHICULO: JN 61023 (PTARS)  
FORD-F-150

ODOMETRO: 247335  
RENDIM. : 5.71 Kms/Lts

( F I R M A )



Ya puede facturar sus tickets del mes  
en curso por internet en:  
<http://www.gaxsa.com.mx>

00059136300

ATIO/ControlGAS [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)

