



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo:	26/03/2019
Fecha Elab. Compro:	01/04/2019
Nº de Oficio:	DSM/C-0119 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 1 2019 10:39AM

DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Director de Área de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	ROGELIO BARRAGAN CERVAANTES	PUESTO:	Jefe de Servicio y Apoyo Operativo
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORO DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVAANTES - Jefe de Servicio y Apoyo Operativo STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA			
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA
27/03/2019	MUNICIPIO San Martín Hidalgo \$ 73.00	San Martín Hidalgo \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD: (*) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: Supervisión de trabajos de aforo pozo profundo Colonia El Chico (Convenio CEA-PERF-008-2018)		

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado. (**), IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GP: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	27/03/2019	VIAJICOS \$:	201.00	0.00	\$ 0.00	JT 93842	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	\$ 0.00	RAMGER CREW CAB XL T / 4 CIL / 9 B KM.	
DIAS/ COMISION:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Ford / 2014	
FECHA DE REGRESO:	27/03/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 85.990.00 Km. / 96.242.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. REGORRIDO: 252.00 Km.	
TIPO DE COMISION:	Servicio sin coord	PROGRAMA:	PROGAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019		COMBUSTIBLE EN COMISION	
HORQUETERO comprobación:	0.00 Hrs.					ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO. = 0 + 0 + 0 = 0	
JUST. VALES EXCE:						GASOLINA POR KM RECORRIDO * 0.00	
						VALES MANIOBRAS Anticipo - comprobación: 0.00 - 0.00	
						SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS : 0.00	
						\$ VALES A REGRESAR : 0.00 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ **201.00** (DOSCIENTOS UNO PESOS 00/100 MN.)


COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR	
CEA	
CARGO CONTABLE	\$ 201.00
MENOS ANTICIPO	\$ 201.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
ROGELIO BARRAGAN CERVAANTES
Jefe de Servicio y Apoyo Operativo

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR

(1) Nota: Solo se suman los Gastos Diveranf Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

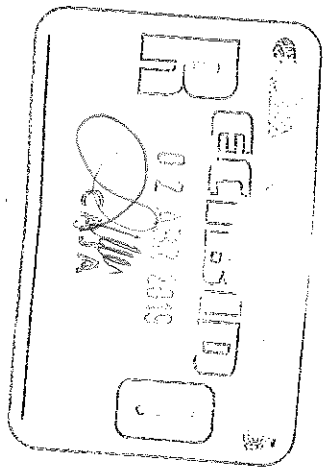

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ROGELIO BARRAGAN CERVANTES N° OFICIO: DSM / C-0119 / 2019

DEL DÍA: 27/03/2019 AL DÍA: 27/03/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:


27 marzo de 2019. - En coordinación con el Ing. Ruben Ceja Castillo, Electromecánico de la Jefatura de Pozos de CEA, Jalisco, se supervisó la operación de operación del equipo de bombeo tipo sumergible que se instaló en el pozo profundo Colonia El Chico marca Grundfos modelo 300S400-10 con motor de 40 H. P., 460 volts, 3 fases.

La columna instalada es de 4" de diámetro y 172.80 metros de longitud. Para realizar esta prueba se está utilizando el generador de energía eléctrica con motor diésel de 80 KW de capacidad de la CEA, Jalisco.

El Nivel estático se encontraba en los 53.30 metros, se encuentra operando con un gasto a restringido de 10.70 L. P. S. y nivel dinámico de 104 metros, a las 12 horas se reguló el gasto a 15.00 l. p. s., se fue el nivel dinámico a 109 metros, con un voltaje de 440 volts y 56 amperes. Se continuará con este gasto durante 24 horas. Finalmente se reportó que la bomba sumergible aporó sin restricción 18.00 L. P. S. con un nivel dinámico de 114 metros después de 72 horas de operación, el agua está limpia y personal del Área de Calidad de Agua de la Dirección de Operación de Plantas de Tratamiento, tomó muestras para su análisis de calidad.

COMENTARIOS:

S. C.

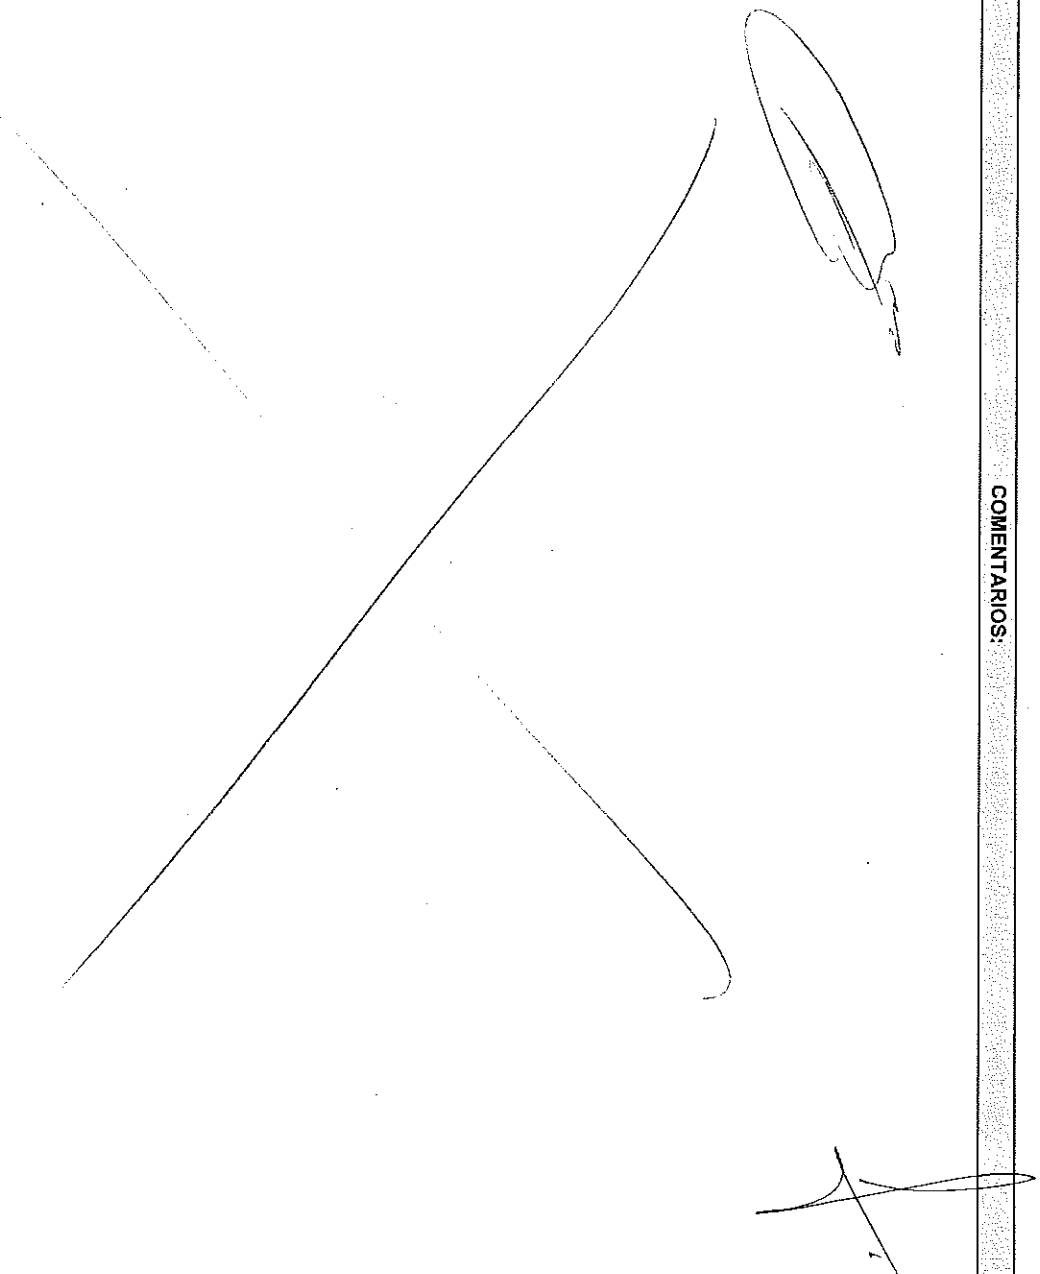

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	Nº OFICIO: DSM / C-0119 / 2019
DEL DÍA: 27/03/2019	AL DÍA: 27/03/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
