

Fecha Pago Anticipo	10/04/2019
Fecha Elib. Compr.	03/05/2019
N° de Oficio:	DSM / C-0152 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 3 2019 9:58AM

DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUERTO:	Director de Área de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	PUERTO:	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANIA A:		PUERTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - Jefe de Servicio y Apoyo Operativo

STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTO POR DÍA			
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/04/2019	MUNICIPIO Cañadas de Obregón \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cañadas de Obregón \$ 128.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Revisión de equipo de bombeo en sistema de abastecimiento de agua del poblado Talcoyunque.			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN:	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:
FECHA SALIDA: 22/04/2019	VIÁTICOS \$:	0.00	201.00	0.00	\$ -201.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA: 8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DIA(S) COMISIÓN: 1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGreso: 22/04/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGreso: 18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN: Servicio sin cobr	PROGRAMA: GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019	ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPR = 0 + 0 + 0 = 0				
HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.		GASOLINA POR KM RECORRIDO - 0.00				
JUST. VALES EXCE:		SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00				
		VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00				
		SALDO VALES MANIOBRAS : 0.00				
		\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$				

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 ( CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 201.00  
MENOS ANTICIPO \$ 0.00  
SALDO \$ 201.00

COMISIONADO:  
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ  
AYUDANTE DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

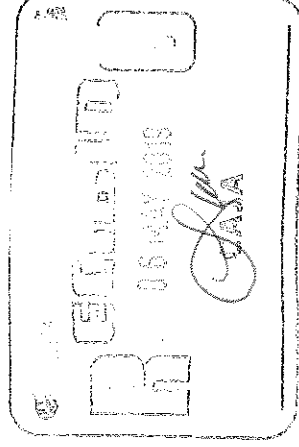

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: DSM / C-0152 / 2019


DEL DÍA: 22/04/2019 AL DÍA: 22/04/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

22 de abril de 2019.- Se acudió al poblado Talicoyunque , Mpio. de Cañadas de Obregón , Jalisco, se realiza revisión de equipos de bombeo del sistema de distribución de agua en el poblado, se encontró la falla en un trasmisor de presión del sistema hidroneumático. Se le hizo limpieza y quedó operando normalmente. También se recabó información para el proyecto de independizar la acometida de energía eléctrica al equipo de bombeo para llenado de pipas que abastecen el poblado de Talicoyunque.

COMENTARIOS:

S. / C.

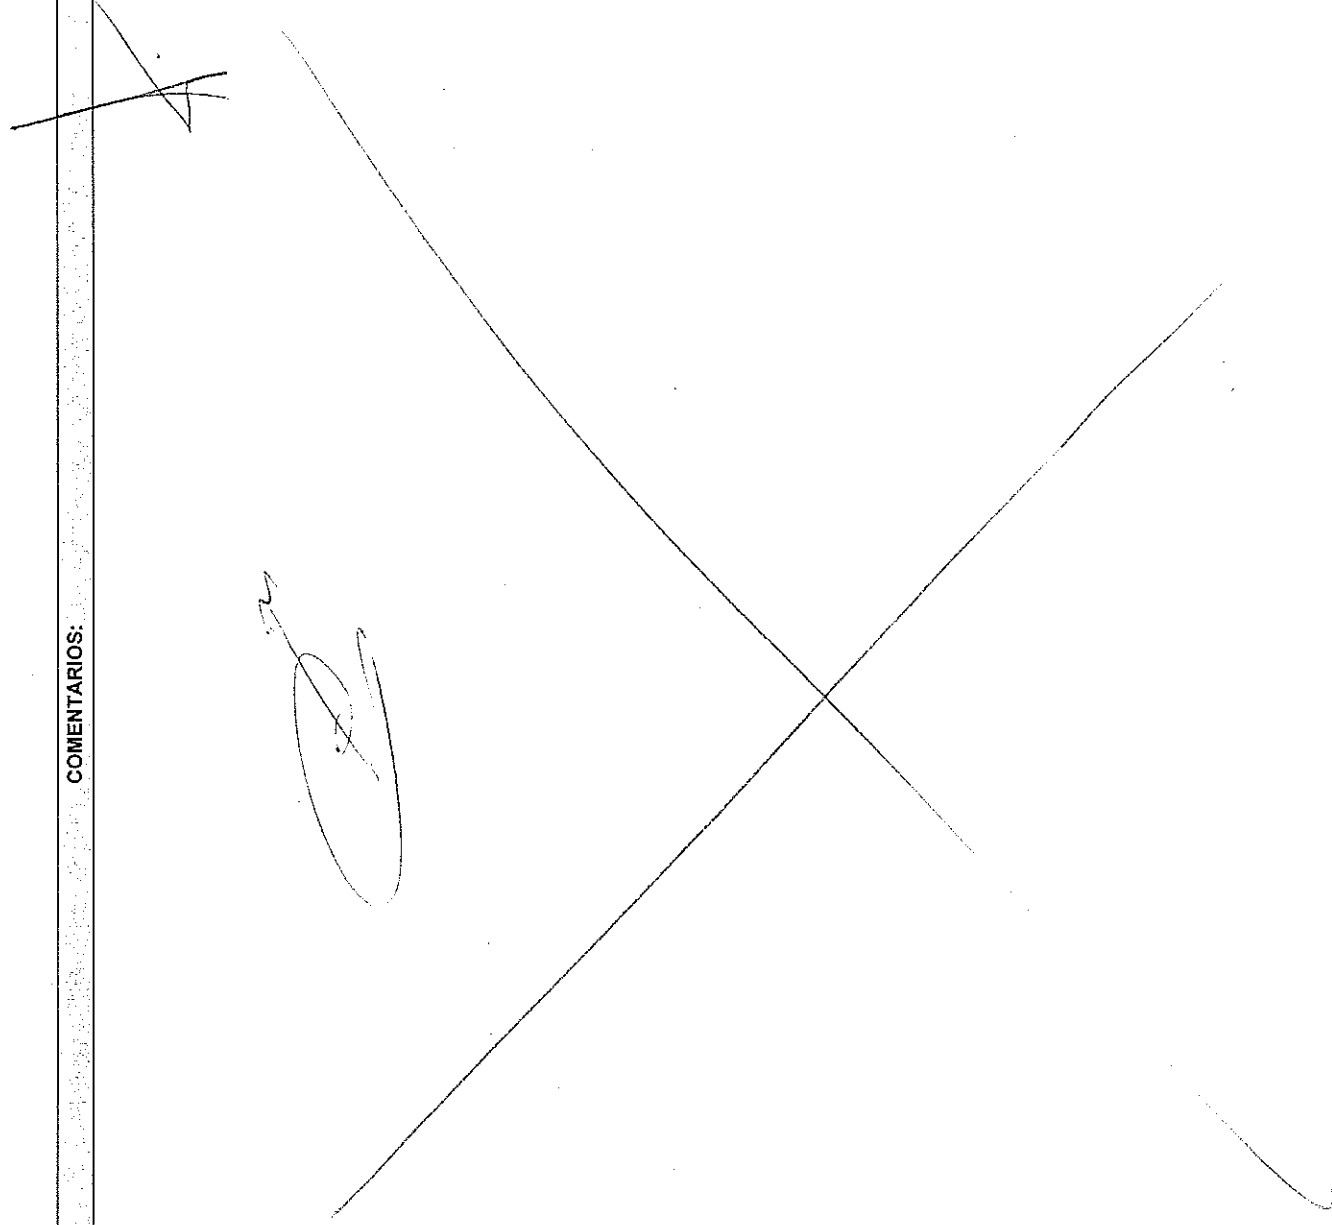

## NOTA INFORMATIVA

Guadalajara Jal., a 03 de mayo 2019.

**DE: ING./ARQ. EDGAR SAID LÓPEZ SALDIVAR**  
GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS

**PARA: DR. ALBERTO VAZQUEZ QUIÑONES**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO, JURÍDICO E INNOVACIÓN


### **Revisión de equipos de bombeo sistema de abastecimiento de agua potable en el poblado Talicoyunque, Mpio. de Cañadas de Obregón, Jalisco.**

En atención a las instrucciones del Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, Director Técnico de CEA Jalisco, de brindar apoyo a la Dirección de Área Cuencas y Cultura del Agua de esta dependencia. Con el objetivo de abastecer de agua potable a la población El Talicoyunque, Mpio. de Cañadas de Obregón, Jalisco, le informo que la petición fue atendida el día 22 de abril de 2019.

En coordinación con el C. Jesús Fernando Echeverría Vaquero, de la Dirección de Área Cuencas y Cultura del Agua, se acudió a realizar revisión urgente de los equipos hidroneumáticos de bombeo de agua potable a la red de distribución para el abastecimiento de agua potable a la población, se encontró falla en un trasmisor de presión del equipo de control de motores, se corrigió la falla y quedó operando normalmente el sistema.

A este servicio acudieron los C. Rogelio Barragán Cervantes y Alfonso Espinoza Mendez de la Dirección de Área a mi cargo, trasladándose en la camioneta Pick Up. Placas No. JT 93642.

Atentamente

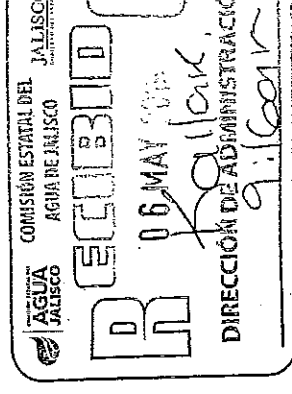

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: DSM / C-0152 / 2019

DEL DÍA: 15/04/2019 AL DÍA: 30/04/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



