

DÍA	MES	AÑO
13	04	2016
N° DE OFICIO		GFP / C-0078 / 2016 F

GERENTE O DIRECTOR:	GUSTAVO LUNA GONZALEZ	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	JEFE DE VALIDACION TECNICA
ACOMPANA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:		EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR - JEFE DE VALIDACION TECNICA	
		STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
14/04/2016	MUNICIPIO: Cihuatlán \$ 92.00 ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL SISTE MA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DEL AGUACATE	Cihuatlán \$ 147.00	Cihuatlán \$ 92.00	Cihuatlán \$ 551.00
15/04/2016	MUNICIPIO: Cihuatlán \$ 92.00 ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL SISTE MA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DEL AGUACATE	Cihuatlán \$ 147.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00

FECHA SALIDA:	14/04/2016	VIÁTICOS \$:	1,121.00	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	#
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO:	15/04/2016	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	0
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES/EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,121.00 (MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

COMISIONADO:
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
JEFE DE VALIDACION TECNICA

AUTORIZA COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE



Fecha Pago Anticipo	13/04/2016
Fecha Elab. Compro.	18/04/2016
N° de Oficio	GFP / C-0078 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 18 2016 12:10PM

GERENTE O DIRECTOR:	GUSTAVO LUNA GONZALEZ	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	JEFE DE VALIDACION TECNICA
ACOMPAÑA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR - JEFE DE VALIDACION TECNICA	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/04/2016	MUNICIPIO: Cihuatlán \$ 92.00 GD: (1) 0.00	Cihuatlán \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUS/EXCE/HOSP:	Cihuatlán \$ 92.00	Cihuatlán *(551.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL SISTE MA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DEL AGUACATE				
15/04/2016	MUNICIPIO: Cihuatlán \$ 92.00 GD: (1) 0.00	Cihuatlán \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUS/EXCE/HOSP:	Cihuatlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL SISTE MA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DEL AGUACATE				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado. (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	14/04/2016	VIÁTICOS \$:	1,121.00	1,213.00	0.00	\$ -92.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	15/04/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
JUST. VALES EXCE:		HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.			GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00	
						GASOLINA FACTURADA POR MANIOBRAS =	0.00	
						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS =	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,121.00** (MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 1,213.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,121.00
SALDO	\$ -92.00

COMISIONADO
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
JEFE DE VALIDACION TECNICA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

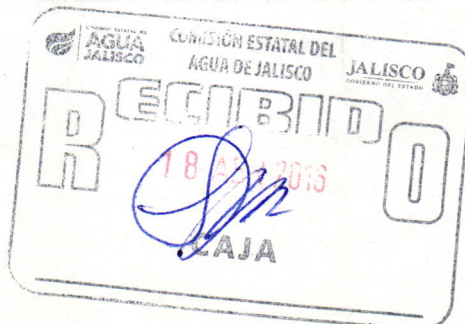

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR N° OFICIO: GFP / C-0078 / 2016

DEL DÍA: 14/04/2016 AL DÍA: 15/04/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

En revisión del sistema de agua potable se observó lo siguiente; la localidad en mención cuenta con una fuente de abastecimiento (noria), equipada con bomba sumergible de 30 hp., según información recabada con el fontanero Ricardo Rúa Martínez, se realizó aforo en el tren de descarga el cual es de tubería de acero en 4", registrando un gasto de 24.6 lps., la noria opera de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., (15 horas), actualmente con bombeo directo a la red, anteriormente se bombeaba a un tanque de regulación mediante una línea de conducción de 149 m aprox., construida con tubería de PVC de 4" de diámetro ubicada dentro de predios particulares. Cuenta con subestación eléctrica de 45 KVA, la dosificación de cloro se realiza mediante inyección conectada en el tren de descarga la cual ha corroído la tubería de acero, la caseta de controles está parcialmente construida falta muro frontal así como aplanadas, dejando expuestos el arrancador y el sistema eléctrico, no existe caseta para la cloración.

Existen dos tanques de regulación construidos en mampostería en buen estado, ubicados en la parte alta de la localidad a 22 metros aproximadamente, uno de ellos funciona como demasías de la red de agua potable el segundo tanque y más alto esta fuera de operación según el fontanero no proporciona la presión necesaria a la red, la línea de alimentación es de PVC de 3" de diámetro, con una longitud aproximada de 90 m, actualmente está cancelada mediante tapón de PVC.

La red de agua potable presenta un circuito principal con tubería de PVC de 3" de diámetro, existen ramales en la zona centro con tubería de PVC de 4" de diámetro, el resto de la misma esta construida con tubería de PVC de 2" de diámetro, la cobertura actual es de 85 % aproximadamente, se realizaron mediciones de presión tomas de la red de agua potable encontrando lo siguiente la presión de salida en el tren de descarga es de 4.9 kg/cm², la presión marcada sobre la calle Flores Magón ubicada a 50 m de la noria, presenta una presión de 2.8 kg/cm², manteniendo se esta presión en la red, en la zona este de la localidad el manómetro no registro presión .



COMENTARIOS:

No se adjunta factura debido a que el Manual de Políticas y Procedimientos para Paisajes, Viáticos y Traslados de Personal, considera a Cihuatlán en zona media del tipo de destino República Mexicana por lo que no requiere comprobante de hospedajes.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR N° OFICIO: GFP / C-0078 / 2016

DEL DÍA: 14/04/2016 AL DÍA: 15/04/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p>Jonathan Brandon Jiménez Brambila</p> 