

Fecha Pago Anticipo	23/08/2017
Fecha Elab. Compro.	28/08/2017
N° de Oficio:	GFP / C-0220 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 28 2017 4:42PM

GERENTE O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS	PUESTO:	PROYECTISTA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS - PROYECTISTA	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/08/2017	MUNICIPIO San Gabriel \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	San Gabriel \$ 128.00 GASOLINA: 0.00	San Gabriel \$ 73.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje, *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Revisión del sistema de agua potable debido a fallas presentadas en la misma, Se atiende Solicitud de la Gerencia de Obras.				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	25/08/2017	VIÁTICOS \$:	201.00	274.00	0.00	\$ -73.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	25/08/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO :	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO :	0.00	
JUST: VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **201.00** (DOSCIENTOS UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

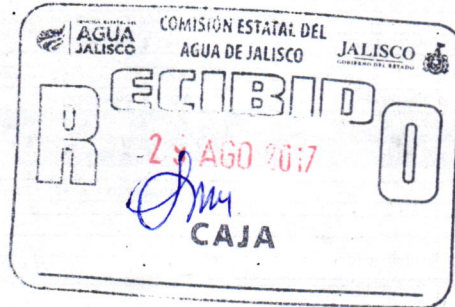
EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE **\$ 274.00**
MENOS ANTICIPO **\$ 201.00**
SALDO **\$ -73.00**

[Firma]
COMISIONADO
JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS
PROYECTISTA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS N° OFICIO: GFP / C-0220 / 2017

DEL DÍA: 25/08/2017 AL DÍA: 25/08/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

A petición de personal de la Gerencia de Obras, acudimos a la localidad de Apango, Municipio de San Gabriel, donde en compañía de personal del Municipio y el Delegado Municipal, se realizó la revisión de la obra denominada "Ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Apango, Municipio de San Gabriel, Jalisco", encontrando lo siguiente;

Se observó que solo se conectaron dos líneas de conducción de agua potable de 2" de diámetro de la caja tres a la caja general, debiendo construir tres, además se debió conectar una línea más de alimentación de la línea de conducción de Fo.Go., de 2" que sale de la caja dos a la caja general (conectaron otra línea de la caja tres la cual aporta poco gasto), la omisión de las obras anteriores provocan que llegue un gasto de 1.85 lps, a dicha caja en lugar de 4.28 lps. Por lo que existe déficit de agua potable en la estructura antes mencionada.

Se realizó revisión del sistema de bombeo, observando que no estaba en operación según el bombero dijo que se calentaba el equipo y por eso lo opera solo dos horas, se vació el cárcamo utilizando motobomba de 4" y se observó que el fondo del cárcamo tenía por lo menos una capa de 15 cm de azolve, se cree que la bomba dejó de operar por que se amarro debido a que succión sólidos en exceso, se recomendó llevar la bomba a revisión.

Se revisó la red de la zona del barrio alto ojo de agua, en la cual indicó el supervisor de la CEA, que no realizó la conexión de la red nueva con la red existente y no instaló un tapón en el crucero 57 antes de cruzar el arroyo, cabe señalar los usuarios de la red existente se alimentan por la línea vieja la cual debió de ser cancelada y derivada a la caja general, sugiere el operador del sistema que no se instale tapón a esa línea ya que pasando el arroyo existen casa conectadas a esta misma, propuesta q se considera viable por lo que solo se deberá conectar la red nueva con la existente el cruce 56 frente al callejón, y se extenderá el área de influencia de la red barrio alto ojo de agua, se propone que la línea vieja se conecte en el crucero 46 en el cruce de las calles Olvido y Colón con la red del Barrio Ojo de Agua y cerrar la válvula de seccionamiento del crucero 45, lo anterior para garantiza mayor presión a las casas del final de la calle Olvido y de la calle Hidalgo, ya que se abastecerían de la cisterna de 15 m3 y se incrementaría una hora más el horario de bombeo. Cabe señalar que el agua de todas las líneas directas a la red no se clora.

COMENTARIOS:

sin comentarios



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS N° OFICIO: GFP / C-0220 / 2017

DEL DÍA: 25/08/2017 AL DÍA: 25/08/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Miguel Sanchez

DÍA	MES	AÑO
23	08	2017
N° DE OFICIO		GFP / C-0220 / 2017 / F


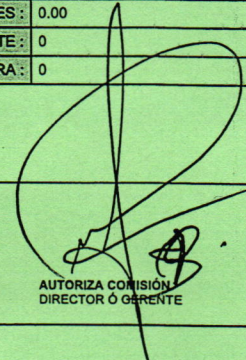
GERENTE O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS	PUESTO:	PROYECTISTA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS - PROYECTISTA	STATUS:	Anticipo Autorizado, x Cobrar en Caja

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
25/08/2017	San Gabriel	\$ 73.00	\$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Revision del sistema de agua potable debido a fallas presentadas en la misma, Se atiende Solicitud de la Gerencia de Obras.					

FECHA SALIDA:	25/08/2017	VIÁTICOS \$:	201.00	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	#
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO:	25/08/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	0
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 201.00 (DOSCIENTOS UNO PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

 COMISIONADO JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS PROYECTISTA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE
---	---

