



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	06/09/2016
Fecha Elab. Compro.	09/09/2016
N° de Oficio:	GFP / C-0246 / 2016 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 9 2016 9:26AM

GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS	PUESTO:	PROYECTISTA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS - PROYECTISTA	STATUS :Comprobación Autorizada, por: Liquidar en Caja	

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/09/2016	MUNICIPIO Cañadas de Obregón \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	Cañadas de Obregón \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: diagnostico del sistema de agua potable y alcantarillado			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	08/09/2016	VIÁTICOS \$:	479.00	203.00	0.00	\$ 276.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	08/09/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **479.00** (CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 203.00
MENOS ANTICIPO \$ 479.00
SALDO \$ 276.00

COMISIONADO
JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS
PROYECTISTA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS N° OFICIO: GFP / C-0246 / 2016

DEL DÍA: 08/09/2016 AL DÍA: 08/09/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:


En el fraccionamiento del nuevo asentamiento nos entrevistamos con el Sr. Edgar Ornelas Ornelas Especialista en estudios y proyectos de la Gerencia de estudios técnicos de la CEA y se le hizo saber el motivo de la visita, por lo cual nos puso en contacto con el fontanero del sistema, Sr. Juan Galindo, con el cual se realizó el recorrido de todo el fraccionamiento para verificar en donde se cuenta con red de agua y red de alcantarillado.

en esta visita también estuvieron personal de la Gerencia de apoyo a municipios del área operativa el Ing. Rogelio Barragán.

Comento el Sr. Edgar Ornelas que se había quedado de mandar el martes 6 del presente el equipo para la detección de fugas y que después lo pospusieron para el jueves 8 del presente y no llegó dicho equipo.

COMENTARIOS:

El Ing. Rogelio Barragán se comprometió con Edgar Ornelas que el día lunes 12 de Septiembre del presente mandaría a la brigada para la detección de fugas.



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS N° OFICIO: GFP / C-0246 / 2016

DEL DÍA: 08/09/2016 AL DÍA: 09/09/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	MARTHA VEZÁZQUEZ S.

DÍA	MES	AÑO
06	09	2016
N° DE OFICIO		GFP / C-0246 / 2016 F

GERENTE O DIRECTOR: IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO: GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO: JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS	PUESTO: PROYECTISTA
ACOMPAÑA A:	PUESTO:
ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS - PROYECTISTA	
STATUS :Anticipo Autorizado, x Cobrar en Caja	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
08/09/2016	Cañadas de Obregón	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: diagnóstico del sistema de agua y alcantarillado y levantamiento topografico					
09/09/2016	Cañadas de Obregón	\$ 75.00	\$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: diagnostico del sistema de agua potable y alcantarillado					

FECHA SALIDA:	08/09/2016	VIÁTICOS \$:	479.00	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	#
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO:	09/09/2016	PEAJE \$:	0.00	CILINDR/ JE:	0
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:		EFE. VALES EXCEDENTE:	0	EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 479.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO-PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

Manquez
 COMISIONADO
 JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS
 PROYECTISTA

[Signature]
 AUTORIZA COMISION
 DIRECTOR O GERENTE



9 de Septiembre de 2016

NOTA: informativa

DE: JOSÉ SEBASTIÁN MÁRQUEZ CARLOS

PARA: IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO

Visita realizada al centro de población de Temacapulin, Municipio de Cañadas De Obregón, Jalisco, A fin de realizar diagnóstico del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario, conjuntamente con personal del área operativa de la CEA.

Al respecto le informo que en el fraccionamiento del nuevo asentamiento poblacional de temacapulin nos entrevistamos con el Sr. Edgar Ornelas Ornelas Especialista en estudios y proyectos de la Gerencia de Estudios Técnicos de la CEA, y se le hizo saber el motivo de la visita, por lo cual nos puso en contacto con el fontanero del sistema Sr. Juan Galindo Rentería con quien se realizó el recorrido de todo el fraccionamiento para verificar en donde se cuenta con red de agua y red de alcantarillado.


La red del agua potable es de 3" de diámetro de pvc, y está conforme al plano del fraccionamiento, se han detectado 3 fugas por la calle 2, de las cuales ya se repararon 2 y una falta localizarla, por lo cual solicitaron al CEA el equipo para detección de fugas, quedando el ing. Rogelio Barragán del área operativa que el lunes 12 del presente se mandaría a la brigada. La red que está funcionando es la primera etapa a bombeo con equipo hidroneumático y la segunda etapa que no está construida sería a gravedad desde el tanque superficial de concreto de 200 m³ de capacidad.

Respecto al alcantarillado sanitario es con tubería de pvc de 10" de diámetro y se vierte las aguas a un cárcamo de donde el vector las recolecta


Toma domiciliaria reparada



Toma domiciliar reparada

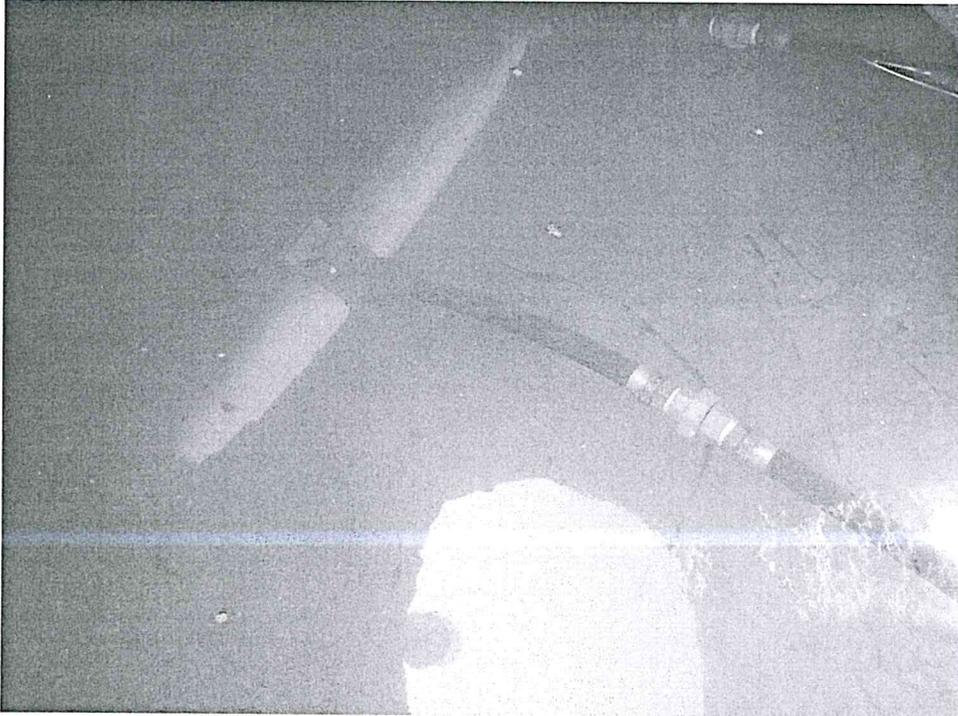

Red de agua y red de alcantarillado

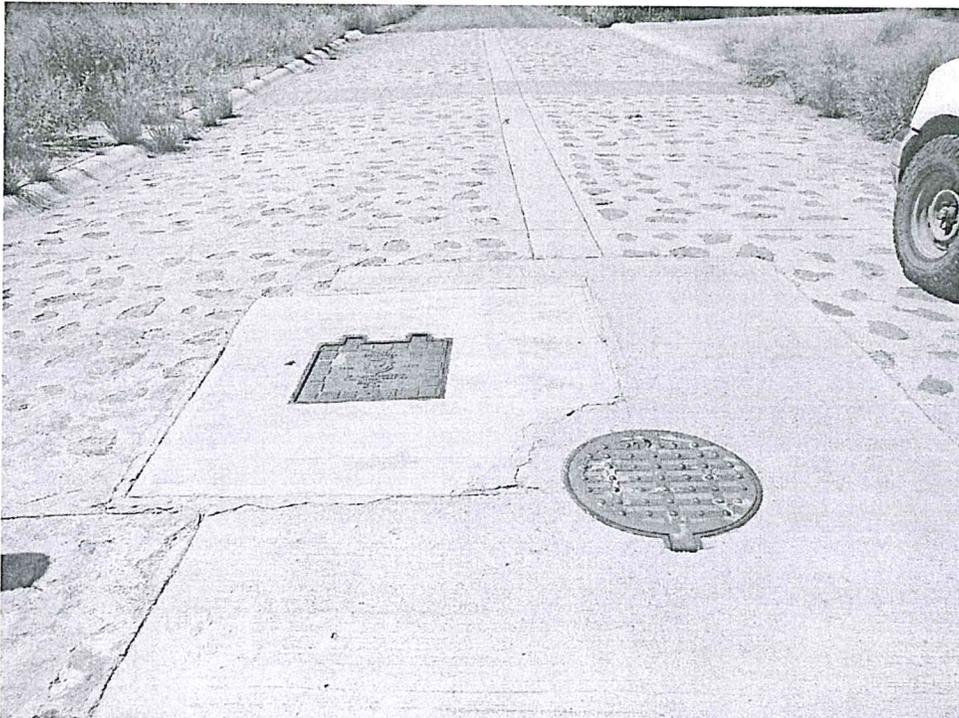

Pozo de visita



carcamo



José Sebastián Márquez Carlos

José Sebastián Márquez
Proyectista