

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Fecha Pago/Anticipo: | 29/09/2016 |
| Fecha Elab. Compro: | 17/10/2016 |
| N° de Oficio: | GPT / C-0515 / 2016 B |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 17 2016 9:26AM

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ | PUESTO: | GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO |
| COMISIONADO: | JOSE VENEGAS LUMBRERAS | PUESTO: | OPERADOR A |
| ACOMPANA A: | | PUESTO: | |
| ELABORÓ DOCUMENTO: | JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A | STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja | |

| DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA | | | | |
|--|---|--|-------------------|---|
| FECHA | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
| 03/10/2016 | MUNICIPIO: Chapala \$ 75.00 GD: (1) 0.00 | Chapala \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: ASISTENCIA A CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS EN AULA DE CAPACITACION EN LA PTAR DE CHAPALA. | | | | |
| 04/10/2016 | MUNICIPIO: Chapala \$ 75.00 GD: (1) 0.00 | Chapala \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: ASISTENCIA A CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS EN AULA DE CAPACITACION EN LA PTAR DE CHAPALA. | | | | |
| 05/10/2016 | MUNICIPIO: Chapala \$ 75.00 GD: (1) 0.00 | Chapala \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: ASISTENCIA A CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS EN AULA DE CAPACITACION EN LA PTAR DE CHAPALA. | | | | |
| 06/10/2016 | MUNICIPIO: La Barca \$ 100.00 GD: (1) 0.00 | La Barca \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LAS PTAR'S DE LA BARCA Y JAMAY. | | | | |
| 07/10/2016 | MUNICIPIO: Ocotlán \$ 100.00 GD: (1) 0.00 | Ocotlán \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LA PTAR DE OCOTLAN. | | | | |
| 10/10/2016 | MUNICIPIO: Ocotlán \$ 100.00 GD: (1) 0.00 | Ocotlán \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LAS PTAR'S DE OCOTLAN, ATEQUIZA E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS. | | | | |
| 11/10/2016 | MUNICIPIO: Chapala \$ 75.00 GD: (1) 0.00 | Chapala \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LAS PTAR'S DE SAN NICOLAS Y JUANACTLAN. | | | | |
| 13/10/2016 | MUNICIPIO: Chapala \$ 75.00 GD: (1) 0.00 | Chapala \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LAS PTAR'S DE SAN NICOLAS Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD. | | | | |
| 14/10/2016 | MUNICIPIO: La Barca \$ 100.00 GD: (1) 0.00 | La Barca \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LAS PTAR'S DE LA BARCA Y JAMAY. | | | | |

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA. GD: Gastos Diversos.

| RESUMEN DE LA COMISIÓN | | CONCEPTO | ANTICIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHICULO - PLACAS: | |
|-------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|----------|------|------------|--|--|
| FECHA SALIDA: | 03/10/2016 | VIÁTICOS \$: | 1,555.00 | 2,095.00 | 0.00 | \$ -540.00 | TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l. | |
| HORA SALIDA: | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO: / | |
| DÍA(S) COMISIÓN: | 9 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO: | 14/10/2016 | PEAJE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO: 0.00 Km. | |
| HORA DE REGRESO: | 18:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | | |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otros | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016 | | | | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs. | | | | | | ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO: 0 + 0 + 0 = 0 | |
| JUST. VALES EXCE: | | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00 | |
| | | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00 | |
| | | | | | | | VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00 | |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00 | |
| | | | | | | | \$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$ | |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,555.00** (MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

| | | |
|--------------------|----------------|-------------|
| EFFECTIVO A FAVOR: | CARGO CONTABLE | \$ 2,095.00 |
| EMPLEADO | MENOS ANTICIPO | \$ 1,555.00 |
| | SALDO | \$ -540.00 |

VENEGAS

07 17 OCT 16

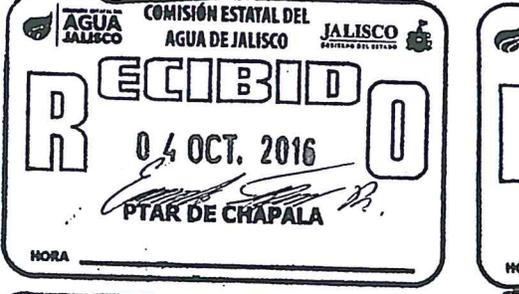
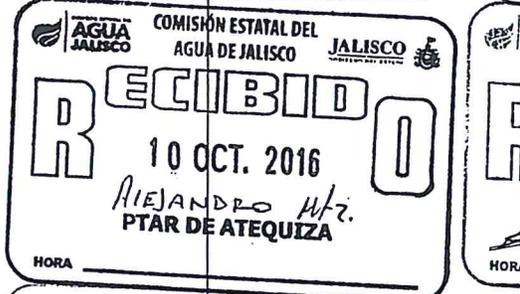
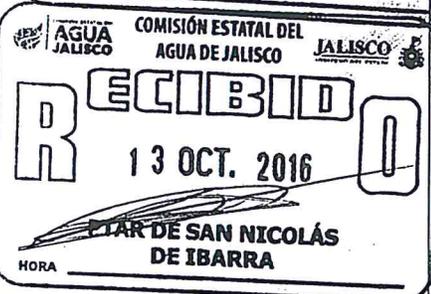
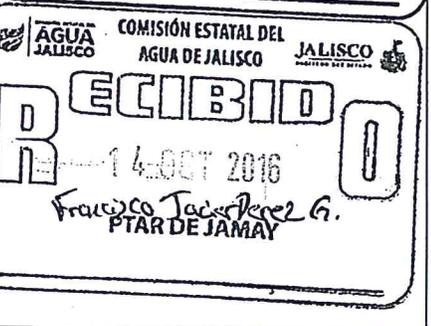
J. VENEGAS

COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: GPT / C-0515 / 2016
 DEL DÍA: 03/10/2016 AL DÍA: 11/10/2016

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA | |
|---|--|---|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

J. VENEGAS

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: GPT / C-0515 / 2016

DEL DÍA: 03/10/2016 AL DÍA: 14/10/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por Jose Venegas I. de acuerdo al numero de oficio GPT/C-515/2016 del día 03 de octubre del 2016 al 14 de octubre de 2016

3 de octubre de 2016
Se asiste a aula de planta Chapala para asistir a curso de taller de primeros auxilios de primera clase impartida por el doctor Francisco Javier Rodríguez Reina

4 de octubre de 2016
Se asiste a aula de planta Chapala para asistir a curso de taller de primeros auxilios de primera clase impartida por el doctor Francisco Javier Rodríguez Reina

5 de octubre de 2016
Se asiste a aula de planta Chapala para asistir a curso de taller de primeros auxilios de primera clase impartida por el doctor Francisco Javier Rodríguez Reina

6 de octubre de 2016
Planta la Barca se revisan y se registran funcionamiento actual y condiciones en general de bombas de cacamo de influente 1, 2 y 3 y se registran en carpeta de visitas programadas. Planta Jamai se revisa y se registran funcionamiento actual y condiciones en general de bombas de cacamo de influente 1, 2 y 3 y se registran en carpeta de visitas programadas

07 de octubre de 2016
Planta Ocotlan se revisan y se registran funcionamiento actual y condiciones en general de bomba de carcamo de influente 3 y en planta bomba de retorno de lodo bomba de alguiber alumbrado exterior voltajes en planta y se registran en carpeta de visitas programadas y equipos en funcionamiento trabajando normal. Planta Jamai se deja vehiculo oficial para cubrir guardia del fin de semana con orometro 249 609

10 de octubre de 2016
Planta Ocotlan se instala transformador de control nuevo en transformadores 3 y 4 ambos quedan funcionando en condiciones normales y en cacamo 2 se revisa bomba barqueña 2 a la cual se le escucha ruido en flecha requiriendo autorización para sacarla y trasladarla a taller a reparación. Planta Atequiza se revisa y se registran actividades actuales de funcionamiento y condiciones en general de equipos de aireación y se reportan en visita de carpetas programadas. Planta Ixtlahuacan se revisa y se registran funcionamiento y condiciones en general de bombas de alguiber 1, 2 y 3 y polipastos eléctricos y manuales y bomba de alguibe 1 y 2 y se registran en carpeta y se habilita funcionamiento de bomba posicional instalada en carcamo de influente para achicar agua pluvial

11 de octubre de 2016
Planta San Nicolas de Ibarra se registra y se registran condiciones en general de bombas de retorno de lodos y se registran en carpetas y se atiende solicitud de mantenimiento correctivo revisando bomba de carcamo 2 la cual se saca manualmente con polipasto y se le retira y se limpia tapon de basura en impulsor se vuelve a colocar en su lugar se prueba su funcionamiento el cual es correcto y queda a disposición de planta. Planta Juanacatlan se revisa y se registra funcionamiento actual y condiciones de sedimentadores 1 y 2 y se registran en carpeta y equipos en funcionamiento trabajando normal

12 de octubre de 2016
No se elabora por ser día festivo

13 de octubre de 2016
Planta Santa Cruz de la Soledad se revisa y se registra funcionamiento actual y condiciones en general de bombas de carcamo 1 y 2 en coordinación con camión grúa se sacan y la bomba 1 tenía el torillo del impulsor flojo al cual se le pone nuevo quedando fijo y ajustado y la bomba 2 se limpia impulsor de basura y se le escucha una nueva vibración volviéndose a poner en su lugar y quedando a disposición de planta. Planta San Nicolas de Ibarra se habilita tubería rota con tubos nuevos de agua potable en planta quedando en buenas condiciones para disposición de la planta

14 de octubre de 2016
Planta la Barca se revisa y se registra funcionamiento actual y condiciones en general de moteras de aireación de modulo 1 y se registran en carpeta de visitas programadas y se atiende a una solicitud de mantenimiento correctivo revisando aireador numero 3 del modulo 2 al cual se le elimina corto circuito en caja de alimentación eléctrica de motor al cual se le cambia tirante de cable de acero inoxidable poniéndolo en su lugar

JOSE VENEGAS



y probando su funcionamiento quedando a disposición de planta y

COMENTARIOS:

Actividades realizadas por Jose Vengas I. de acuerdo al numero de oficio GPT/C-515/2016 del dia 03 de octubre del 2016 al 14 de octubre de 2016
3 de octubre de 2016

Se asiste a aula de planta Chapala para asistir a curso de taller de primeros auxilios de primera clase impartida por el doctor Francisco Javier Rodríguez Reina

4 de octubre de 2016

Se asiste a aula de planta Chapala para asistir a curso de taller de primeros auxilios de primera clase impartida por el doctor Francisco Javier Rodríguez Reina

5 de octubre de 2016

Se asiste a aula de planta Chapala para asistir a curso de taller de primeros auxilios de primera clase impartida por el doctor Francisco Javier Rodríguez Reina

6 de octubre de 2016

Planta la Barca se revisan y se registran funcionamiento actual y condiciones en general de bombas de cacamo de influente 1, 2 y 3 y se registran en carpeta de visitas programadas. Planta Jamai se revisa y se registran funcionamiento actual y condiciones en general de bombas de carcamo de influente 1, 2 y 3 y se registran en carpeta de visitas programadas

07 de octubre de 2016

Planta Ocotlán se revisan y se registran funcionamiento actual y condiciones en general de bomba de carcamo de influente 3 y en planta bomba de retorno de lodo bomba de alguiber alumbrado exterior voltajes en planta y se registran en carpeta de visitas programadas y equipos en funcionamiento trabajando normal. Planta Jamai se deja vehículo oficial para cubrir guardia del fin de semana con orometro 249 609

10 de octubre de 2016

Planta Ocotlán se instala transformador de control nuevo en transformadores 3 y 4 ambos quedan funcionando en condiciones normales y en cacamo 2 se revisa bomba barqueña 2 a la cual se le escucha ruido en flecha requiriendo autorización para sacarla y trasladarla a taller a reparación. Planta Atequiza se revisa y se registran actividades actuales de funcionamiento y condiciones en general de equipos de aireación y se reportan en visita de carpetas programadas. Planta Ixtlahuacán se revisa y se registran funcionamiento y condiciones en general de bombas de alguiber 1, 2 y 3 y polipastos eléctricos y manuales y bomba de alguibe 1 y 2 y se registran en carpeta y se habilita funcionamiento de bomba posicional instalada en carcamo de influente para achicar agua pluvial

11 de octubre de 2016

Planta San Nicolás de Ibarra se registra y se registran condiciones en general de bombas de retorno de lodos y se registran en carpetas y se atiende solicitud de mantenimiento correctivo revisando bomba de carcamo 2 la cual se saca manualmente con polipasto y se le retira y se limpia tapon de basura en impulsor se vuelve a colocar en su lugar se prueba su funcionamiento el cual es correcto y queda a disposición de planta. Planta Juanacatlán se revisa y se registra funcionamiento actual y condiciones de sedimentadores 1 y 2 y se registran en carpeta y equipos en funcionamiento trabajando normal

12 de octubre de 2016

No se elabora por ser día festivo

13 de octubre de 2016

Planta Santa Cruz de la Soledad se revisa y se registra funcionamiento actual y condiciones en general de bombas de carcamo 1 y 2 en coordinación con camión grúa se sacan y la bomba 1 tenía el torillo del impulsor flojo al cual se le pone nuevo quedando fijo y ajustado y la bomba 2 se limpia impulsor de basura y se le escucha una nueva vibración volviéndose a poner en su lugar y quedando a disposición de planta. Planta San Nicolás de Ibarra se habilita tubería rota con tubos nuevos de agua potable en planta quedando en buenas condiciones para disposición de la planta

14 de octubre de 2016

Planta la Barca se revisa y se registra funcionamiento actual y condiciones en general de moteres de aireación de modulo 1 y se registran en carpeta de visitas programadas y se atiende a una solicitud de mantenimiento correctivo revisando aireador numero 3 del modulo 2 al cual se le elimina corto circuito en caja de alimentación eléctrica de motor al cual se le cambia tirante de cable de acero inoxidable poniéndolo en su lugar y probando su funcionamiento quedando a disposición de planta y