



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo:	24/10/2016
Fecha Elab. Compro:	31/10/2016
N° de Oficio:	GPT / C-0554 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 31 2016 10:10AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:		JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	
		STATUS: Comprobación Autorizada, por: Liquidar en Caja	

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA:	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/10/2016	MUNICIPIO: Chapala \$ 75.00 GD: (1): 0.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)
ACTIVIDAD: ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DESINFECCIÓN POR LUZ ULTRAVIOLETA EN AULA CHAPALA				
26/10/2016	MUNICIPIO: Chapala \$ 75.00 GD: (1): 0.00	Chapala \$ 128.00	Jocotepec \$ 100.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)
ACTIVIDAD: ASISTENCIA A CURSO DE LUZ ULTRAVIOLETA EN AULA CHAPALA Y REVISION DE EQUIPOS EN PLANTA SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y JOCOTEPEC				
27/10/2016	MUNICIPIO: Tuxtepec \$ 75.00 GD: (1): 0.00	Tuxtepec \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)
ACTIVIDAD: REVISION DE EQUIPOS EN PLANTA SAN LUIS SOYATLAN				
28/10/2016	MUNICIPIO: Chapala \$ 75.00 GD: (1): 0.00	Chapala \$ 128.00	Chapala \$ 73.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)
ACTIVIDAD: REVISION DE EQUIPOS EN PLANTA CHAPALA				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29484	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	25/10/2016	VIÁTICOS \$:	946.00	985.00	0.00	\$ -39.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 10 Km/L	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: INICIAL - FINAL:	155,181.00 Km. / 155,832.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	28/10/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: RECORRIDO	651.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 946.00 (NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 985.00
MENOS ANTICIPO \$ 946.00
SALDO \$ -39.00

COMISIONADO
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

DM 31 OCT 16

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GPT / C-0554 / 2016

DEL DÍA: 25/10/2016 AL DÍA: 28/10/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

25/10/2016

CHAPALA

ASISTENCIA ACURSO DE CAPACITACION DE DESINFECCION POR LUZ ULTRAVIOLETA.

26/10/2016

CHAPALA

ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION DE DESINFECCION POR LUZ ULTRAVIOLETA.

SAN ANTONIO TALAYACAPAN

SE BAJARON CUCHILLAS DE ALTA TENSION EN EL CARCAMO DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN SE ENCOTRO FUSIBLE DAÑADO, SE CAMBIA FUSIBLE DE 10 AMPERES Y SE SUBEN CUCHILLAS, SE REPARA CORTO CIRCUITO EN LINEA ELECTRICA EN CONEXIÓN DEL MEDIDOR DE ENERGIA, QUEDA TRABAJANDO EL CARCAMO NORMAL.

CHAPALA

ME REGRESO AL CURSO DE CAPACITACION DE LUZ ULTRAVIOLETA.

JOCOTEPEC

SE INSTALA CARRO Y POLIPASTO EN CASETA DE CLORACION.

27/10/2016

SAN LUIS SOYATLAN

REVISION DE BOMBAS DEL CARCAMO INFLUENTE, SE LLEVA A TALLER BOMBA N°1 DEL CARCAMO INFLUENTE PARA CAMBIO DE BALEROS, SE DA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SOPLADORES.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

28/10/2016

REVISION DEL CONTLOL DEL SOPLADOR N°4, SE LE OBSERVO CORTO SIRCUITO EN TARJETA, SE LE CAMBIO TARJETA DEL SOPLADOR N°1. Y SELLEVA TARJETA DAÑADA A REVISION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBAS DE CLORO, RIEGO Y LAVADO DE BANDAS.

CHAPALA

LUBRICACION A SOPLADORES.

COMENTARIOS:

25/10/2016

CHAPALA

ASISTENCIA ACURSO DE CAPACITACION DE DESINFECCION POR LUZ ULTRAVIOLETA.

26/10/2016

CHAPALA

ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION DE DESINFECCION POR LUZ ULTRAVIOLETA.

SAN ANTONIO TALAYACAPAN

SE BAJARON CUCHILLAS DE ALTA TENSION EN EL CARCAMO DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN SE ENCOTRO FUSIBLE DAÑADO, SE CAMBIA FUSIBLE DE 10 AMPERES Y SE SUBEN CUCHILLAS, SE REPARA CORTO CIRCUITO EN LINEA ELECTRICA EN CONEXIÓN DEL MEDIDOR DE ENERGIA, QUEDA TRABAJANDO EL CARCAMO NORMAL.

CHAPALA

ME REGRESO AL CURSO DE CAPACITACION DE LUZ ULTRAVIOLETA.

JOCOTEPEC

SE INSTALA CARRO Y POLIPASTO EN CASETA DE CLORACION.

27/10/2016

SAN LUIS SOYATLAN

REVISION DE BOMBAS DEL CARCAMO INFLUENTE, SE LLEVA A TALLER BOMBA N°1 DEL CARCAMO INFLUENTE PARA CAMBIO DE BALEROS, SE DA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SOPLADORES.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

28/10/2016

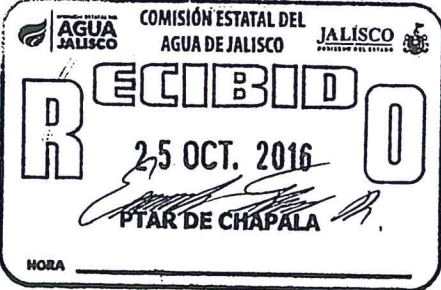

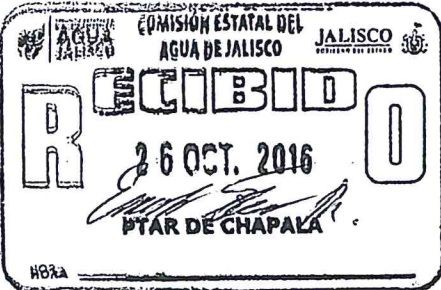
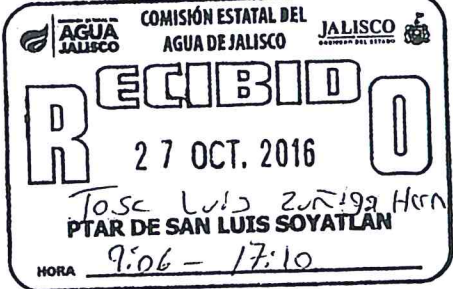


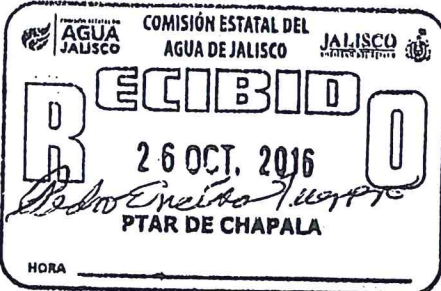

REVISION DEL CONTROL DEL SOPLADOR N°4, SE LE OBSERVO CORTO CIRCUITO EN TARJETA, SE LE CAMBIO TARJETA DEL SOPLADOR N°1. Y SELLEVA TARJETA DAÑADA A REVISION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBAS DE CLORO, RIEGO Y LAVADO DE BANDAS.

CHAPALA

LUBRICACION A SOPLADORES.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: GPT / C-0554 / 2016
DEL DÍA: 25/10/2016	AL DÍA: 28/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>25 OCT. 2016</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE CHAPALA</p> <p>HORA _____</p>	 <p>AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>26 OCT. 2016</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE JOCOTEPEC</p> <p>HORA _____</p>
 <p>AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>26 OCT. 2016</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE CHAPALA</p> <p>HORA _____</p>	 <p>AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>27 OCT. 2016</p> <p>José Luis Zuriga Hernández</p> <p>PTAR DE SAN LUIS SOYATLAN</p> <p>HORA 9:06 - 17:10</p>
 <p>AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>26 OCT. 2016</p> <p>PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN</p> <p>HORA <i>[Signature]</i></p>	 <p>AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>28 OCT. 2016</p> <p>PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN</p> <p>HORA _____</p>
 <p>AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>26 OCT. 2016</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE CHAPALA</p> <p>HORA _____</p>	 <p>AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>28 OCT. 2016</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE CHAPALA</p> <p>HORA 17:00 - 19:45</p>

[Signature]

Verificó: CEA