



Fecha Pago: Anticipo:	28/01/2019
Fecha Elab. Compro.	05/02/2019
N° de Oficio:	GPT / C-0054 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 5 2019 10:10AM

GERENTE O DIRECTOR:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
28/01/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: SE REALIZA OFICIOS DE COMISION DE COMPROVACION EN LAS OFICINAS DE FRANCIA				
29/01/2019	Tizapán el Alto \$ 73.00	Tizapán el Alto \$ 128.00	Tizapán el Alto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA, VILLA EMIANO ZAPATA Y TIZAPAN EL ALTO				
30/01/2019	Jocotepec \$ 92.00	Jocotepec \$ 166.00	Jocotepec \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHANTE, SAN JUAN COSALA				
31/01/2019	Jocotepec \$ 92.00	Jocotepec \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA				
01/02/2019	Chapala \$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA				

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	28/01/2019	VIÁTICOS \$:	822.00	1,083.00	0.00	\$ -261.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍAS COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	01/02/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO - 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 822.00 (OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

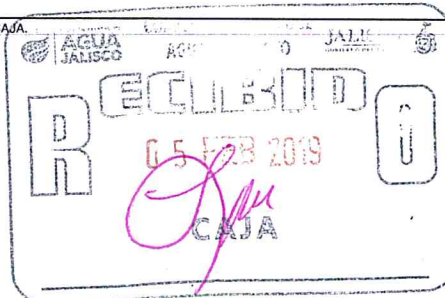
EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,083.00  
MENOS ANTICIPO \$ 822.00  
SALDO \$ -261.00

*Josue Rodriguez Rodriguez*  
COMISIONADO  
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
TECNICO EN MANTENIMIENTO

*[Signature]*  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	N° OFICIO: GPT / C-0054 / 2019
DEL DÍA: 28/01/2019	AL DÍA: 01/02/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

29/01/2019

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE RECOGIO FALLA ELECTRICA DE ENCENDIDO AUTOMATICO A BOMBA DEL CARCAMO DE INFLUENTE (ELECTRONIVELES) SE DELA BOMBA SERIE 2032098.

TIZAPAN

29/01/2019

SE INSTALO BOMBA DE RETORNO DE LODOS, SERIE 04032089 Y SE DEJA FUERA DE SERVICIO, SERIE 04032090 DE RETORNO DE LODOS, REVISION A MEZCLADORES Y TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO.

30/01/2019

CHANTE

SE DESARMO VALVULA CHECK DE BOMBA DE INFLUENTE CARCAMO N°2, Y SE HICIERON PRUEBAS ENTRE LAS BOMBAS N°1 Y N°3

30/01/2019

SAN JUAN COSALA

REVISION A EQUIPOS DEL ESPESADOR DE LODOS, BOMBAS DE LIXIVIADOS, RETORNO DE LODOS, CLORO, RIEGO, ALJIBE Y ALUMBRADO EXTERIOR, MEZCLADORES ZONA ANOXICA.

31/01/2019

SAN JUAN COSALA

REVISION A BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE.

01/02/2019

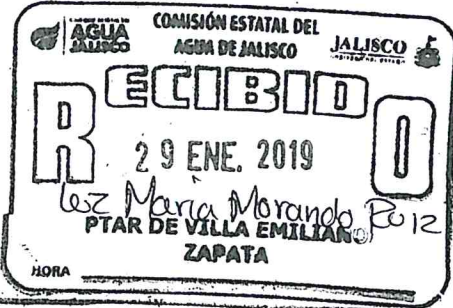

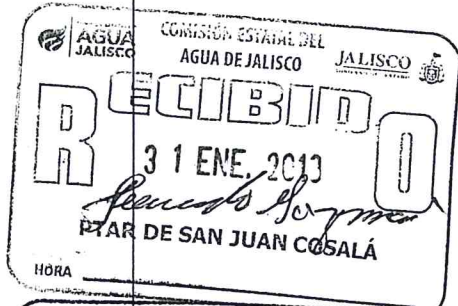

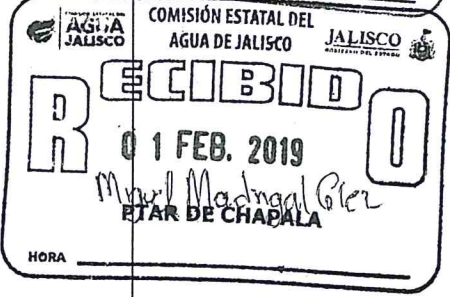
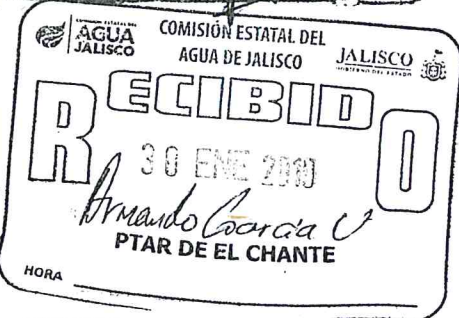


CHAPALA

REVISION DE LAS BOMBAS DEL CARCAMO INFLUENTE.

COMENTARIOS:

POR DIFENTES CARACTERISTICAS DE LAS PLANTAS SE CAMBIARON VARIOS DIAS DE COMISION.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: GPT / C-0054 / 2019
DEL DÍA: 29/01/2019	AL DÍA: 31/01/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>RECIBIDO 29 ENE. 2019 PTAR DE VILLA EMILIAN ZAPATA</p>	
 <p>RECIBIDO 31 ENE. 2019 PTAR DE SAN JUAN COSALÁ</p>	
 <p>RECIBIDO 29 ENE. 2019 PTAR DE TIZAPAN EL ALTO</p>	
 <p>RECIBIDO 01 FEB. 2019 PTAR DE CHAPALA</p>	
 <p>RECIBIDO 30 ENE. 2019 PTAR DE EL CHANTE</p>	
 <p>RECIBIDO 30 ENE. 2019 PTAR DE SAN JUAN COSALÁ</p>	
 <p>RECIBIDO 31 ENE. 2019 PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN</p>	

*Josue R-R*  
CEA


Guadalajara, Jalisco 05 de febrero del 2019

LCP. Juan Manuel García Díaz  
Gerente de Contabilidad  
Presente.

### NOTA INFORMATIVA


Informo a usted que en la comprobación de comisión GPT/C-0054-2019 F, del C. Josué Felipe Rodríguez Rodríguez, en donde se menciona que el día 28 de enero queda registrado donde se presenta a las oficinas de Francia a realizar su comprobación y solicitar su nueva comisión, y además se agrega en la misma comprobación el día 01 de febrero para continuar con el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo Electromecánicos en la Planta de Chapala, por atender indicaciones de mi Operador General de Zona.

Atentamente



Tec. Rafael Basulto Rivera  
Operador General de Zona

VO.BO.



Biol. Luis Aceves Martínez  
Encargado del Despacho de  
Dirección de Operación de PTAR