

Fecha Pago Anticipo:	15/03/2018
Fecha Elab. Compro:	16/03/2018
N° de Oficio:	GSM / C-0286 / 2018 F
RESUMEN COMA:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 16 2018 11:39AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO:	AUXILIAR ELECTROMECANICO
ACOMPANAY:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	--	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/03/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	El Salto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	Traslado a SCI 16 El Salto para instalación de equipo de bombeo y regreso a Guadalajara		

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*), IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61044	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	15/03/2018	VIÁTICOS	201.00	128.00	0.00	\$ 73.00	TIPO/CILINDROS/TREN	F-150 I 6 Cil. I 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford I 2007	
DIA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	234,520.00 Km. I 234,555.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	15/03/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	35.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCEP.							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$  ( DOSCIENTOS UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO/A FAVOR

CARGO CONTABLE	\$ 128.00
MENOS ANTICIPO	\$ 201.00
<b>SALDO</b>	<b>\$ 73.00</b>

 COMISIONADO ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN AUXILIAR ELECTROMECHANICO	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	--

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-0286 / 2018

DEL DÍA: 15/03/2018 AL DÍA: 15/03/2018

### RESULTADO DE LA COMISIÓN

15 de Marzo del 2018

Se acudió al pozo profundo SCI 16 del Parque Industrial de El Salto, Jal. En coordinación con el Ing. Pablo Alejandro Jiménez Bautista, Jefe de Planta Potabilizadora El Salto, para realizar cambio de cuerpo de tazones del equipo de bombeo en donde se registraron los siguientes valores de operación:

Pozo SCI 16

Gasto: 0.825 L.p.s.

ATP 10 H.P.

Voltaje entre fases: 444 – 443 – 438 Volts

Corriente por fase: 10 – 9 – 9 Amp

N.D. 114.00 metros.

Columna de bombeo de 4" de diámetro y 147.80 mts. De longitud.

Ademe de 10" de diámetro y 221.00 metros de profundidad.

El cuerpo de impulsores salió lleno de sarro en la rejilla se sugirió al encargado del sistema se mande a valoración para posible reparación.

Se procedió a retirar la columna de bombeo para lo cual se utilizaron camión pipa placas JN 75372, camión pipa placas JN75373 y el camión grúa placas JN75243, de la Comisión Estatal Del Agua de Jalisco, se extrajo la un total de 147.80 metros de columna de 4", instalando cuerpo de tazones marca Altamira Modelo KOR6R100-9 acoplada a motor Franklin Electric de 10 H.P. 440 Volts quedando trabajando con los siguientes valores de operación:

Gasto: 5.00 L.p.s.

ATP 10 H.P. 3 fases 440 Volts

Voltaje entre fases: 440 – 430 – 442 Volts

Corriente por fase: 13 – 15 – 14 Amp

N.E. 112.00 metros.

N.D. 117.00 metros.


Cable sumergible 3 X 4 AWG.

Columna de bombeo de 4" de diámetro y 147.80 mts. De longitud.

Ademe de 10" de diámetro y 221.00 metros de profundidad.

### COMENTARIOS:

n/a

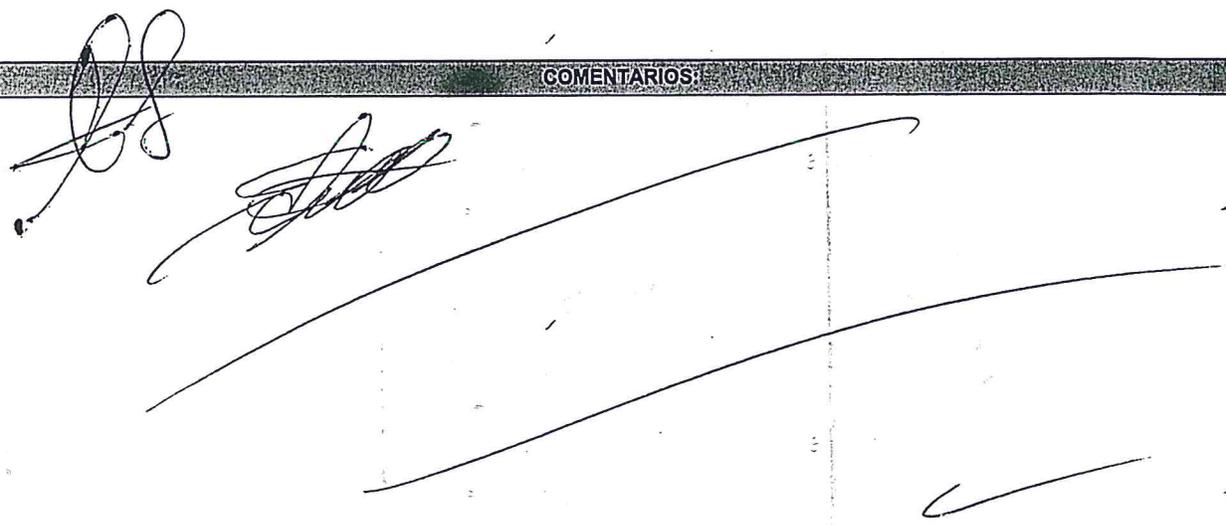



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.  
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-0286 / 2018  
DEL DÍA: 15/03/2018 AL DÍA: 15/03/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
