

Fecha Recibo Anticipo	10/03/2017
Fecha Recibo Compro	13/03/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0301 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 13 2017 9:39AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	VICTOR VERA RAMIREZ	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANADO		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO	ESTATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
----------------------	---	---------	--

DESGLIASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/03/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (4) 0.00 ACTIVIDAD: traslado y cambio de mangueras y conectores a camiones pipa	El Salto \$ 128.00	El Salto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

11/03/2017	MUNICIPIO: Tlajomulco de Zúñiga \$ 75.00 GD: (4) 0.00 ACTIVIDAD: Continuar cambio de equipo de bombeo del pozo profundo SCI 29 de CEA, Jalisco. Of. DOP-082/2017. Of. Deleg. DG-598/2016	Tlajomulco de Zúñiga \$ 128.00	Tlajomulco de Zúñiga \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
------------	--	--------------------------------	-------------------------------	---

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61343	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	10/03/2017	VIATICOS	753.00	477.00	0.00	\$ 276.00	TIPO/CILINDROS/REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007		
DIAS COMISION	2	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	169,218.00 Km. / 170,714.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	11/03/2017	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	1,496.00 Km.		
HORA DE REGRESO	21:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Especial	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EXCEDENTE GASOLINAS	0 + 0 + 0 = 0		
CRONOMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	2,550.00		
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDOS	0.00		
							VALES EN COMISION	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	10.00		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 753.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 477.00
MENOS ANTICIPO	\$ 753.00
SALDO	\$ 276.00

JUSTIFICACIÓN COMISIÓN ESPECIAL: Características de trabajos de abastecimiento de agua potable en pipas.

Por las características del trabajo realizado, consistente en realizar maniobras de llenado de pipas en fuentes de abastecimiento de agua potable y su traslado y distribución a zonas con desabasto, y de la necesidad de realizar los trabajos en el menor tiempo posible en tanto se restablecen los servicios normales abastecimiento, se hace necesario que el personal permanezca hospedándose en el municipio a quien se prestó este servicio. De otra manera, el traslado del personal al lugar de trabajo y regreso a Guadalajara, provocaría pérdidas de tiempo Horas /Hombre, mayor consumo de combustible, desgaste de equipos y riesgos innecesarios. Generando además que los trabajos se prolongarían hasta el doble de tiempo.


NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO
VICTOR VERA RAMIREZ
AYUDANTE DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se cubren los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

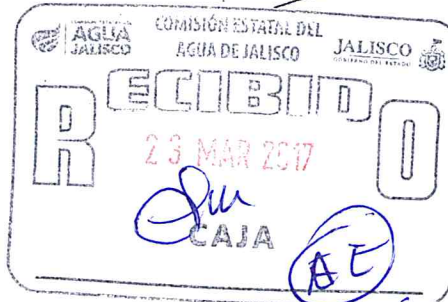

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: GSM / C-0301 / 2017

DEL DÍA: 10/03/2017 AL DÍA: 11/03/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

10 de marzo 2017.- En coordinación con el Tgo. Rogelio Barragan Cervantes, Jefe de Servicio y Apoyo Operativo, del Ing. Humberto González Valdez, Supervisor de Perforación de Pozos y del Ing. Pablo Alejandro Jimenez Bautista, Jefe de Planta Potabilizadora El Salto, me trasladé en pick up a el Parque Industrial para la instalación de mangueras y conexiones nuevas para que estuvieran preparadas para el abastecimiento de agua potable por el cambio de equipos de bombeo del pozo profundo Planta SCI 29 de Tlajomulco de Zuñiga Jal.

11 de marzo 2017.- En coordinación con el Ing. Pablo Alejandro Jimenez Bautista, Jefe de Planta Potabilizadora El Salto, y del Ing. Misael Espinoza, Jefe de servicios de la Planta SCI 29, se realizó el apoyo en el abasto de agua con un total de 6 viajes en lo que se realizaba el cambio de equipos de bombeo del pozo profundo Planta SCI 29 de Tlajomulco de Zuñiga Jal. Se resguardó la camioneta en el Almacén CEA, Francia..

Pozo SCI 29

Datos de pozo profundo:

- Diámetro de ademe 8".
- Profundidad del pozo 150.30 metros.
- Nivel estático 81 metros.

Datos del equipo original:

- Transformador 30 Kva – 23 Kv / 440 – 254 V. 3 fases.
- Arrancador a tensión reducida 20 H. P. 440 volts, 3 fases.
- Bomba Sumergible marca Grundfos modelo 300 S200 – 5.
- Motor Sumergible marca Franklin Electric modelo 2366148120, 20 H. P., 460 v., 3 fases., 3,450 R. P. M.
- Cable sumergible calibre 3 X 6 AWG.
- Columna de bombeo de 4" Ø y 134 m. de longitud.
- Tren de descarga de 6" Ø.

Valores de operación:

Nivel estático.-	81.00 m.
Gasto.-	3.00 l. p. s.
Nivel dinámico.-	88.00 m.
Presión de operación	1.20 Kg/cm ²
Tensión.-	446.00 V.
Corriente.-	26.30 A.

Datos del equipo nuevo:

- Transformador 30 Kva – 23 Kv / 440 – 254 V. 3 fases.
- Variador de velocidad marca Damfos 20 H. P. 440 volts, 3 fases.
- Bomba Sumergible marca Altamira modelo KOR 10 R200 – 11.
- Motor Sumergible marca Franklin Electric modelo 2366148120, 20 H. P., 460 v., 3 fases., 3,450 R. P. M.
- Cable sumergible calibre 3 X 6 AWG.
- Columna de bombeo de 4" Ø y 134 m. de longitud.
- Tren de descarga de 6" Ø.

• Tren de descarga de 6" Ø.

Valores de operación:

Nivel estático.- 81.00 m.
Gasto.- 3.30 l. p. s.
Nivel dinámico.- 126.00 m.
Presión de operación 1.20 Kg/cm²
Tensión.- 440.00 V.
Corriente.- 20.30 A.


Regulación de velocidad quedó en 3059 R. P. M. (53.20 Hz).

Se realizaron pruebas tratando de obtener un gasto mayor sin ser esto posible ya que sacando un gasto de 3.40 l. p. s. se va a fondo el nivel dinámico.




COMENTARIOS

se cumplió con el objetivo

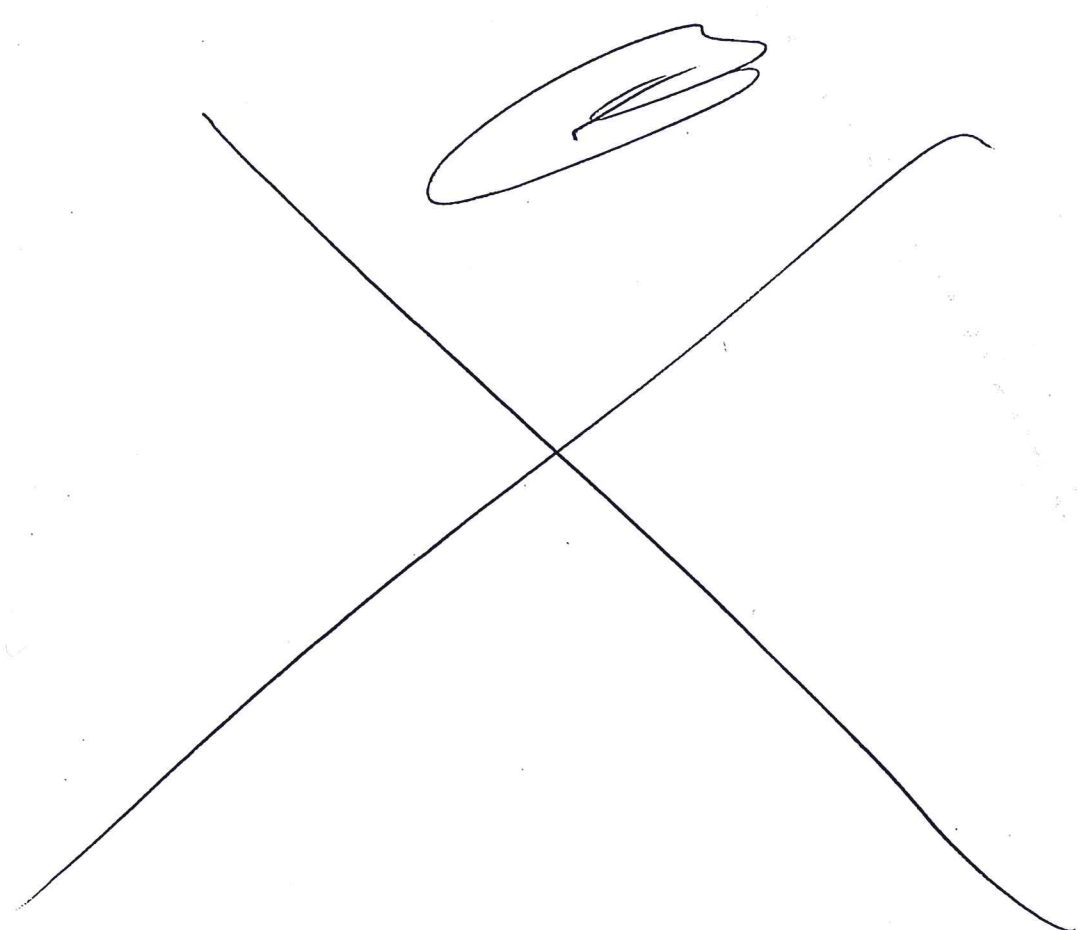

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
VICTOR VERA RAMIREZ	N° OFICIO: GSM / C-0301 / 2017
DEL DÍA: 10/03/2017	AL DÍA: 12/03/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p><i>Jalisco</i> Pablo Jiménez Parque Industrial El Saito 11 marzo 2017</p>	