

Fecha Pago/Anticipo	08/05/2018
Fecha Elab. Compro	17/05/2018
N° de Oficio	GSM / C-0440 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 17 2018 10:19AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	PUESTO:	JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE/COMPROBADO
09/05/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de trabajos de instalaciones eléctricas en P. T. A. R. de la cabecera Municipal (apoyo a Gerencia de Obras CEA, Jalisco)	San Miguel el Alto \$ 128.00 JUS. EXCE.: HOSP.: ACTIVIDAD: Supervisión de trabajos de instalaciones eléctricas en P. T. A. R. de la cabecera Municipal (apoyo a Gerencia de Obras CEA, Jalisco)	San Miguel el Alto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/05/2018	MUNICIPIO: Poncitlán \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Prueba de equipo de bombeo de pozo El Mito (apoyo a Gerencia de Obras CEA, Jalisco)	Poncitlán \$ 166.00 JUS. EXCE.: HOSP.: ACTIVIDAD: Prueba de equipo de bombeo de pozo El Mito (apoyo a Gerencia de Obras CEA, Jalisco)	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA. GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN						VEHÍCULO - PLACAS:	JT 93642	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	09/05/2018	VIÁTICOS \$:	258.00	532.00	0.00	\$ -274.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil. / 9.5 Km.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2014
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	69,917.00 Km. / 70,389.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	14/05/2018	PERAJE \$:	300.00	315.00	43.45	\$ -15.00	KM. RECORRIDO:	472.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>	
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobrar	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =:	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	


RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **558.00** (QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)  
 COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 847.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 558.00
	SALDO	\$ -289.00

COMISIONADO  
 ROGELIO BARRAGAN CERVANTES  
 JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
 DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

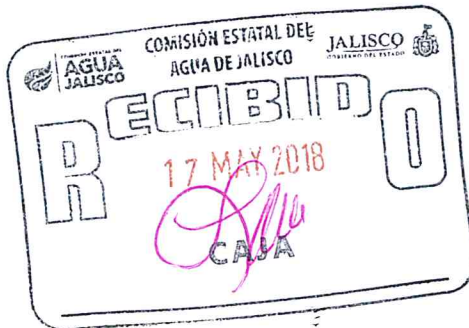



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ROGELIO BARRAGAN CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-0440 / 2018

DEL DÍA: 09/05/2018 AL DÍA: 14/05/2018

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

09 de mayo de 2018.- En coordinación con los C. Juan Arath Sanchez Virgen, e Ing. Ruben Ceja Castillo, Auxiliares de Electromecánica de CEA, Jalisco, se atendió la solicitud de apoyo de la Gerencia de Obras de CEA, Jalisco, para realizar la conexión eléctrica de la nueva subestación tipo compacta con transformador de 300 KVA, de 13,200/440 – 254 volts, enfriado por aire de la planta de tratamiento de San Miguel el Alto, Jalisco.

Fue necesario conseguir con personal de mantenimiento de la Dirección de P. T. A. R.'s un fusible de alta capacidad integrativa de 17.50 KV y 25 amperes para la subestación compacta. Se nos prestó un fusible de manera urgente teniendo que recogerlo en la planta de tratamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco y posteriormente llevarlo a la planta de San Miguel el Alto en la que se realizaron además las conexiones eléctricas en baja tensión del nuevo transformador de 300 KVA al equipo de medición de C. F. E. y al interruptor principal del lado de baja tensión.

Se realizaron pruebas del transformador teniendo 432 volts promedio en el lado de baja tensión, fue necesario cambiar los tap's a la posición 5 del lado de media tensión, obteniendo finalmente 452 volts en vacío. Se hicieron pruebas de rotación de los equipos operando estos en forma normal.

Se hace la observación que en el trayecto de regreso de San Miguel el Alto a Guadalajara, al llegar a la caseta de cobro de Tepatitlán de la autopista Lagos de Moreno, sufrí en percance de tránsito al golpear levemente a otro vehículo, sin sufrir daños considerables las unidades, por lo que personalmente me encargare de reparar los daños de la camioneta a mi resguardo.

Se resguardo en el almacén de Francia CEA el vehículo.

14 de mayo de 2018.- Se acudió a la localidad de Agua Caliente, Mpio. de Poncitlán, Jalisco, para en coordinación con el Arq. José Manuel Gómez Padilla, Gerente de Servicio a Municipios, Ing. Vicente Quintero Araiza, Gerente de Obras y del Lic. José Enrique Pelayo Ruiz, Gerente de Gestión de Programas, con el fin de participar en la reunión de trabajo con personal del municipio y comité de agua potable de las comunidades Agua Caliente, Chalpicote, La Zapotera y El Mirto. En esta reunión el Ing. Vicente Quintero Araiza explicó que la reunión de ese día era para hacer la entrega de la obra al municipio de Poncitlán, Jalisco.

Se comprobó además que el agua llega a los diferentes tanques de regulación, se hicieron pruebas obteniendo los siguientes resultados:  
Con descarga a parte alta (localidad El Mirto).

Gasto: 5.07 l. p. s.

Tensión: 440 volts.

Corriente por fase 14.20 amperes.

Presión: 4.90 Kg/cm<sup>2</sup>.

Con descarga a parte baja (localidades Agua Caliente, Chalpicote y La Zapotera).

Gasto: 11.62 l. p. s.

Tensión: 440 volts.

Corriente por fase 15.50 amperes.

Presión: 0.90 Kg/cm<sup>2</sup>.

Se observó que cuando se descarga a la parte baja (Agua Caliente, La Zapotera y Chalpicote el gasto bombeado se reparte a las dos líneas de llenado de los tanques, llegando 5.20 l. p. s. al tanque Agua Caliente y 6.38 l. p. s. al tanque Chalpicote.

En cuanto a el Acta de Entrega – Recepción de la obra eléctrica en media tensión, se espera tener esta semana el documento para entregarlo al municipio de Poncitlán, Jalisco y puedan contratar el servicio de energía eléctrica.

## COMENTARIOS:

El vehículo se resguardó en el almacén CEA, Francia.

ALTERNATIVA  
GUADALAJARA

Plaza de Cobro: La Laja-Lib. Gdl  
Carril/Via: 24 Cobrador: 561187  
Ticket: 204349 Folio: 294721  
Fecha/hora: 2018-05-09 09:34:02  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
47.41 Pesos 7.59 Pesos 55.00 Pesos

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"  
TRAMO: ENTRONQUE ARANDAS - SAN MIGUEL EL  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 11-0000586335 CARRIL:13 A  
01713100005992294AB9D3A34B9C4537  
09/05/2018 11:27:07  
\$ IMPORTE: 50.00 IVA: 8.00 TOTAL: 58.00  
01713100005992294AB9D3A34B9C4537

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 38  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 72824 Placa: JT93642  
Fecha: 09/05/2018 19:12:44  
Tramo:  
Entrada: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00  
Imp. Salida:  
Uic: 89430007282416843011








Estos tickets amparan el pago de peajes de la comisión GSM / C-0440 / 2018 F

Rogelio Barragán Cervantes  
Jefe de Servicio y Apoyo Operativo



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	Nº OFICIO: GSM / C-0440 / 2018
DEL DÍA: 09/05/2018	AL DÍA: 09/05/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="121 346 560 640">  <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>09 MAY 2018</p> <p>TABIAO</p> <p>PTAR DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS</p> </div> <div data-bbox="235 745 657 892">  <p>SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</p> <p><b>SAPOSA</b></p> </div>	<div data-bbox="998 766 1161 840">  </div> <div data-bbox="917 955 1453 1060"> <p>L. Jesus Quiroz</p>   </div>