

Fecha Pago Anticipo	10/05/2017
Fecha Elib. Compro	15/05/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0516 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 15 2017 10:44AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	RUBEN CEJA CASTILLO	PUESTO	AUXILIAR ELECTROMECANICO
ACOMPAÑIA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH IRIGUIEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESTATUS	Oficio Comprobado, Rendiente Autorización por el Usuario
-------------------	---	---------	--

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/05/2017	Degollado \$ 75.00	Degollado \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GDN(1): 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD: REVISIÓN DE EFICIENCIA ELECTROMECAÍNICA EN POZO PROFUNDO OFICIOS S/N 32228 Y S/N 32194				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO PLACA	JN 61029	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	12/05/2017	VIÁTICOS \$	203.00	203.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007
DÍAS COMISIÓN	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	142,996.00 Km. / 143,291.00 Km.
FECHA DE REGRESO	12/05/2017	TRETE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	295.00 Km.
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPROB	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST VALES EXCE						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALES MANOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANOBRAS	0.00	
						VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 203.00 (DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE	\$ 203.00
MENOS ANTICIPO	\$ 203.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
 RUBEN CEJA CASTILLO
 AUXILIAR ELECTROMECANICO

Ruben Ceja

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-0516 / 2017
DEL DÍA: 12/05/2017 AL DÍA: 12/05/2017

RESULTADO DE LA COMISION:

12 de mayo de 2017. Me traslade a Degollado Jalisco, para realizar mediciones hidráulicas y eléctricas en el pozo Tejería obteniendo los siguientes resultados:

Pozo Tejería: Ubicación W= 102° 8' 34.993" N= 20° 27' 15.880" Z= 1 679 m,
Pg = 10.00 kg/cm2, E = 410 411 415 V, I = 156 168 160 A, G = 25.00 l/s, Fp= 87 % < 29.54°, Pt= 103.91 kW


Se recomienda registro de vídeo del pozo y rehabilitación del mismo, instalar medidor de flujo y electro nivel, dar mantenimiento al transformador, realizar estudios del acuífero para descartar aguas corrosivas, aguas incrustantes ó bacterias ferruginosas. Se anexará a esta nota el reporte técnico para verificar la normatividad y el cumplimiento de eficiencia mecánica y eléctrica del conjunto motor-bomba, para así poder determinar mejoras del sistema

En toda actividad estuvo presente el Director de Agua Potable y Alcantarillado de Degollado C. Juan Mesa


COMENTARIOS:

S/D

Ruben Ceja

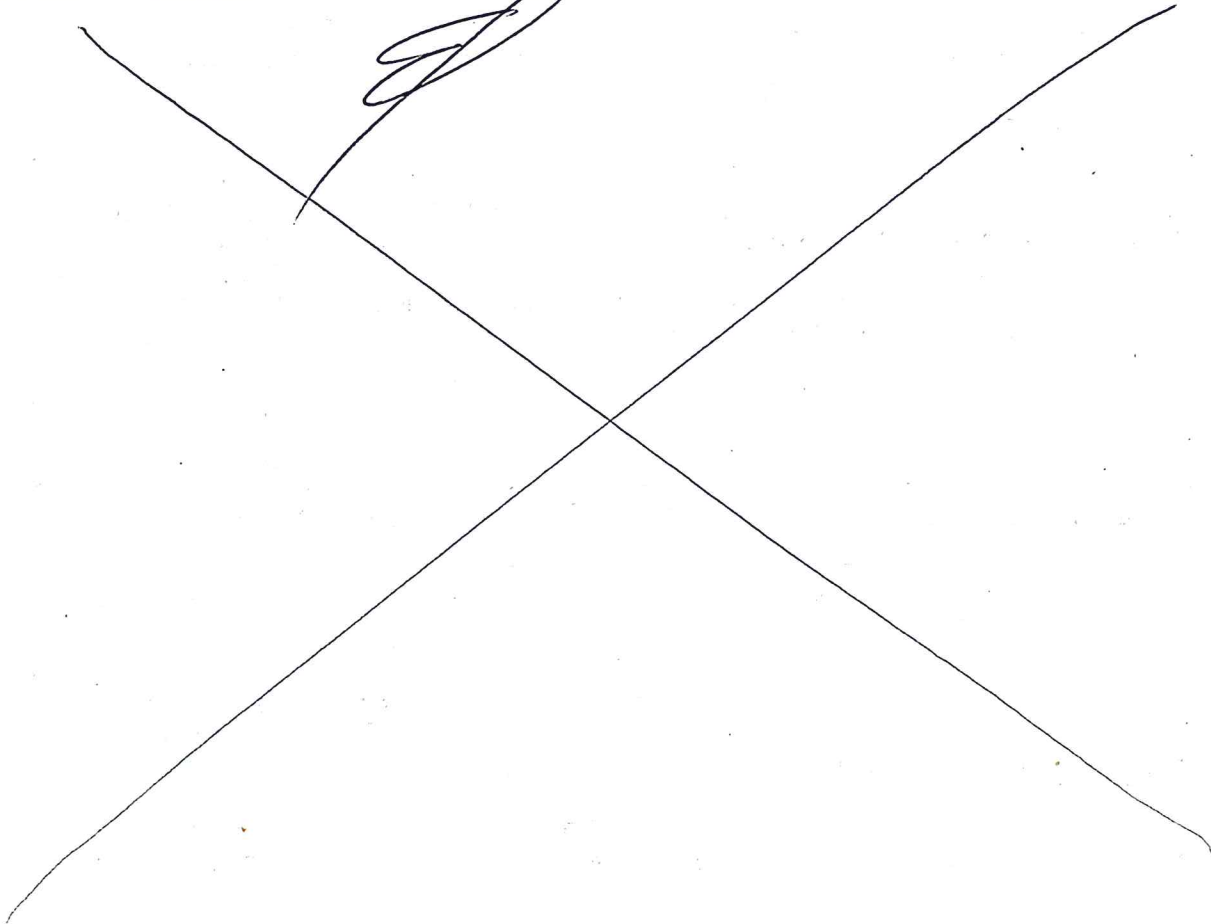

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-0516 / 2017
DEL DIA: 12/05/2017 AL DIA: 12/05/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>SIAPADEG SISTEMA DE AGUA POTABLE AL CANTARILLADO Y RECAMBIENTO DE BOCOLLO, AL</p>	