

Fecha Pago Anticipo	12/06/2018
Fecha Elab. Compro.	13/06/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0599 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 13 2018 10:16AM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
ACOMPAÑAR		PUESTO	

ELABORO DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | STATUS: Oficio Comprobado | Pendiente Autorización por el Usuario

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/06/2018	MUNICIPIO: Yahualica de González Gallo \$ 92.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCE: HOSR	Yahualica de González Gallo \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - *IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Traslado a Yahualica de Gonzalez Gallo para apoyo a Gerencia de Obras de la CEA Jalisco en revision y pruebas de equipo electromecánico en pozo La Unidad y regreso a GDL				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA	12/06/2018	VIATICOS	258.00	258.00	0.00	\$ 0.00	# 1 0 Cil. / 0 Kml.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	Sin unidad. /
DIA(S) COMISIÓN	1	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	12/06/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	15:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPROBADO 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO 0.00
JUST VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO 0.00
							VALES MANOBRAS ANTICIPO COMPROBADO 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANOBRAS 0.00
							VALES A REGRESAR 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 258.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 258.00
MENOS ANTICIPO \$ 258.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN
AUXILIAR ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	Nº OFICIO: GSM / C-0599 / 2018
DEL DÍA: 12/06/2018 AL DÍA: 12/06/2018	

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Yahualica de Gonzalez Gallo, Jal.

12 de Junio del 2018 se acudió al municipio de Yahualica de Gonzalez Gallo, Jal. Para atención a solicitud de la gerencia de proyectos de la CEA Jalisco, realizar la revisión del equipamiento del pozo profundo Agustín Yáñez (La Unidad) en coordinación con J. Refugio Gonzalez Jimenez, Director del sistema de agua potable del Municipio y el Ing. Jorge Almaraz supervisor de la gerencia de proyectos de la CEA Jalisco con los siguientes resultados:

Pozo Agustín Yáñez (La Unidad)

Coordenadas Geográficas:

N 21°10'26.29" O 102° 52'29.24" 1819 m.

Gasto: 4.25 L.p.s.

ATR 20 H.P. 440 volts marca Siemens.

Sistema trifásico con medidor de C.F.E G824XV.

Equipo de bombeo sumergible con Bomba marca BARMESA modelo SP90-18-20 acoplada a motor CRI de 20 H.P. modelo W6A-200-4m tres fases 440 volts 28 Amps.

Voltaje entre fases: 421 – 405 – 416 Volts

Corriente por fase: 31 – 29 – 24 Amp.

Ademe de 8" de diámetro y 250 metros de profundidad.

Nivel Dinámico 182.40 mts.

Columna de bombeo de 4" de diámetro y 213 metros de longitud.

Presión en tren de descarga: 4.10 Kg/cm².


Potencia total 17.44 Kw.

Factor de Potencia 86 %.

- La eficiencia del equipo es de 54 %, valor cercano y aceptable en este caso al requerido por la NOM en esta capacidad y gasto (50%).
- La carga dinámica total es de 225.00 metros.
- La potencia actual es de 24.00 H.P.

COMENTARIOS:

n/a

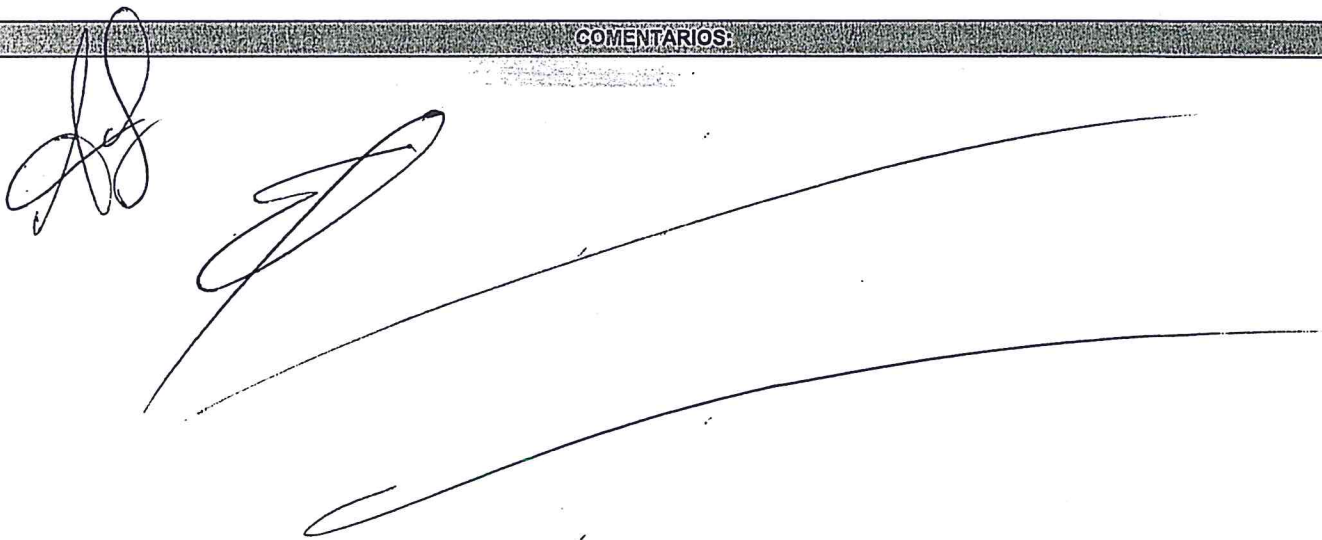

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	Nº OFICIO: GSM / C-0599 / 2018
DEL DÍA: 12/06/2018	AL DÍA: 12/06/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
