

Fecha Pago Anticipo	30/06/2017
Fecha Elab. Compro	10/07/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0775 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 10 2017 9:49AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO	AUXILIAR ELECTROMECANICO
ACOMPAÑAA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario
-------------------	--	--------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/07/2017	MUNICIPIO: San Sebastián del Oeste \$ 92.00 GD: (1) 0.00	San Sebastián del Oeste \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	San Sebastián del Oeste \$ 92.00	San Sebastián del Oeste *(579.00) - **IVA \$(79.86)
ACTIVIDAD: Traslado a San Sebastián del Oeste para atención a oficio con numero control 32569 revision de equipo de bombeo				
04/07/2017	MUNICIPIO: San Sebastián del Oeste \$ 92.00 GD: (1) 0.00	San Sebastián del Oeste \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	San Sebastián del Oeste \$ 92.00	San Sebastián del Oeste *(579.00) - **IVA \$(79.86)
ACTIVIDAD: Continuar con trabajos en San Sebastián del Oeste para atención a oficio con numero control 32569 revision de equipo de bombeo				
05/07/2017	MUNICIPIO: San Sebastián del Oeste \$ 92.00 GD: (1) 0.00	San Sebastián del Oeste \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	San Sebastián del Oeste \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Continuar con trabajos en San Sebastián del Oeste para atención a oficio con numero control 32569 revision de equipo de bombeo y regreso a Guadalajara				
06/07/2017	MUNICIPIO: Atoyac \$ 73.00 GD: (1) 0.00	Atoyac \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Atoyac \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Traslado al municipio de Atoyac para atención a oficio de solicitud de revisión de equipo de bombeo y regreso a Guadalajara				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO / PLACAS	JN 61044	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	03/07/2017	VIÁTICOS	1,515.00	2,425.00	159.72	\$ -910.00	TIPO/CILINDROS/TREND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Kmll.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/ MODELO:	Ford / 2007
DIA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL:	218,373.00 Km. / 219,409.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	06/07/2017	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	1,036.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2017			ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPROB.	280 + 0 + 0 = 280	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1,360.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						VALES A REGRESAR:	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,515.00 (MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO/A FAVOR
 EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 2,425.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,515.00
SALDO	\$ 910.00

COMISIONADO: ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN, AUXILIAR ELECTROMECANICO
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-0775 / 2017

DEL DÍA: 03/07/2017 AL DÍA: 06/07/2017

RESULTADO DE LA COMISION:

El día 03 de Julio del 2017 se acudió en coordinación con Christian Jiovany Parra Espinosa, Director del sistema de agua potable del municipio de San Sebastián del Oeste, Jal. Para realizar la revisión del pozo profundo de la Cabecera municipal el cual está contratado con servicio de C.F.E. en baja tensión con sistema monofásico, caja de control SAER modelo AML-HT-5.5 H.P. 28 Amps, Interruptor termomagnético dos polos 60 Amps, no se pudo revisar los valores de operación por falta de energía eléctrica.

El día 04 de Julio del 2017 se acudió en coordinación con Christian Jiovany Parra Espinosa, Director del sistema de agua potable del municipio de San Sebastián del Oeste, Jal. Para realizar la revisión del pozo profundo de la Cabecera municipal con los siguientes valores de operación:

Pozo San Sebastián del Oeste

Gasto: 1.80 l.p.s.

Volts: 185 V.

Amp: 36 A..

ND: 33.00 m.

Columna de bombeo: 2" X 47 mts.

Se sugiere:

- Reemplazar la caja de controles ya que la actual se encuentra deteriorada y una de las fases hace falso contacto.
- Exigir a C.F.E. regularice el suministro de energía eléctrica en 230 volts

El día 05 de Julio del 2017 se acudió en coordinación con Christian Jiovany Parra Espinosa, Director del sistema de agua potable del municipio de San Sebastián del Oeste, Jal. Para realizar la revisión del pozo profundo de la localidad de Las Palmas el cual cuenta con subestación monofásica de 15 KVA, caja de control Franklin Electric modelo 2822 0192 10 7.5 H.P. 230 Volts, en donde se reportó que no funcionaba, se encontró la falla en la botonera del arrancador a tensión plena, reparando la falla y quedando trabajando el equipo con los siguientes valores de operación:

Pozo Las Palmas

Gasto: 0.467 l.p.s.

Volts: 230 V.

Amp: 24 A.

NE: 61.80 m.

ND: 64.30 m.

Columna de bombeo: 2" X 83.20 mts.

El día 06 de Julio del 2017 se acudió en coordinación con Claudia Ivette Rentería Larios, Directora del sistema de agua potable del municipio de Atoyac, Jal. Para realizar la revisión del pozo profundo 1 de la Cabecera Municipal el cual cuenta con subestación trifásica, arrancador a tensión de 60 H.P. 440 Volts marca Siemens, en donde se reportó que el gasto había disminuido, de acuerdo a datos de revisiones anteriores el gasto que este aportaba era de 27.00 l.p.s. se revisó el equipo de bombeo encontrando los siguientes valores de operación:

Pozo 1 Atoyac

Gasto: 26.50 l.p.s.

Volts: 469 – 465 – 467 V.

Amp: 71 – 71 – 65 A.

ND: 94.00 m.

Columna de bombeo: 6" X 105 mts.

Presión en tren de descarga: 1.50 kg/cm².

Factor de potencia: 87 %.



Potencia Total: 49.04 Kw.

Se detectó que el gasto no ha disminuido considerablemente por lo que solo se sugiere:

- Realizar video filmación de pozo profundo y si es necesario rehabilitarlo.
- Revisar la profundidad total del pozo y si es posible instalar dos tramos de tubo para columna de bombeo para evitar estar trabajando en los límites de nivel.
- Instalar un electronivel para evitar que el equipo trabaja sin agua

COMENTARIOS:

Se hace de su conocimiento que la comisión se amplió por carga de trabajo y autorización del Ing. Eduardo Huerta Oviedo, Jefe de Pozos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

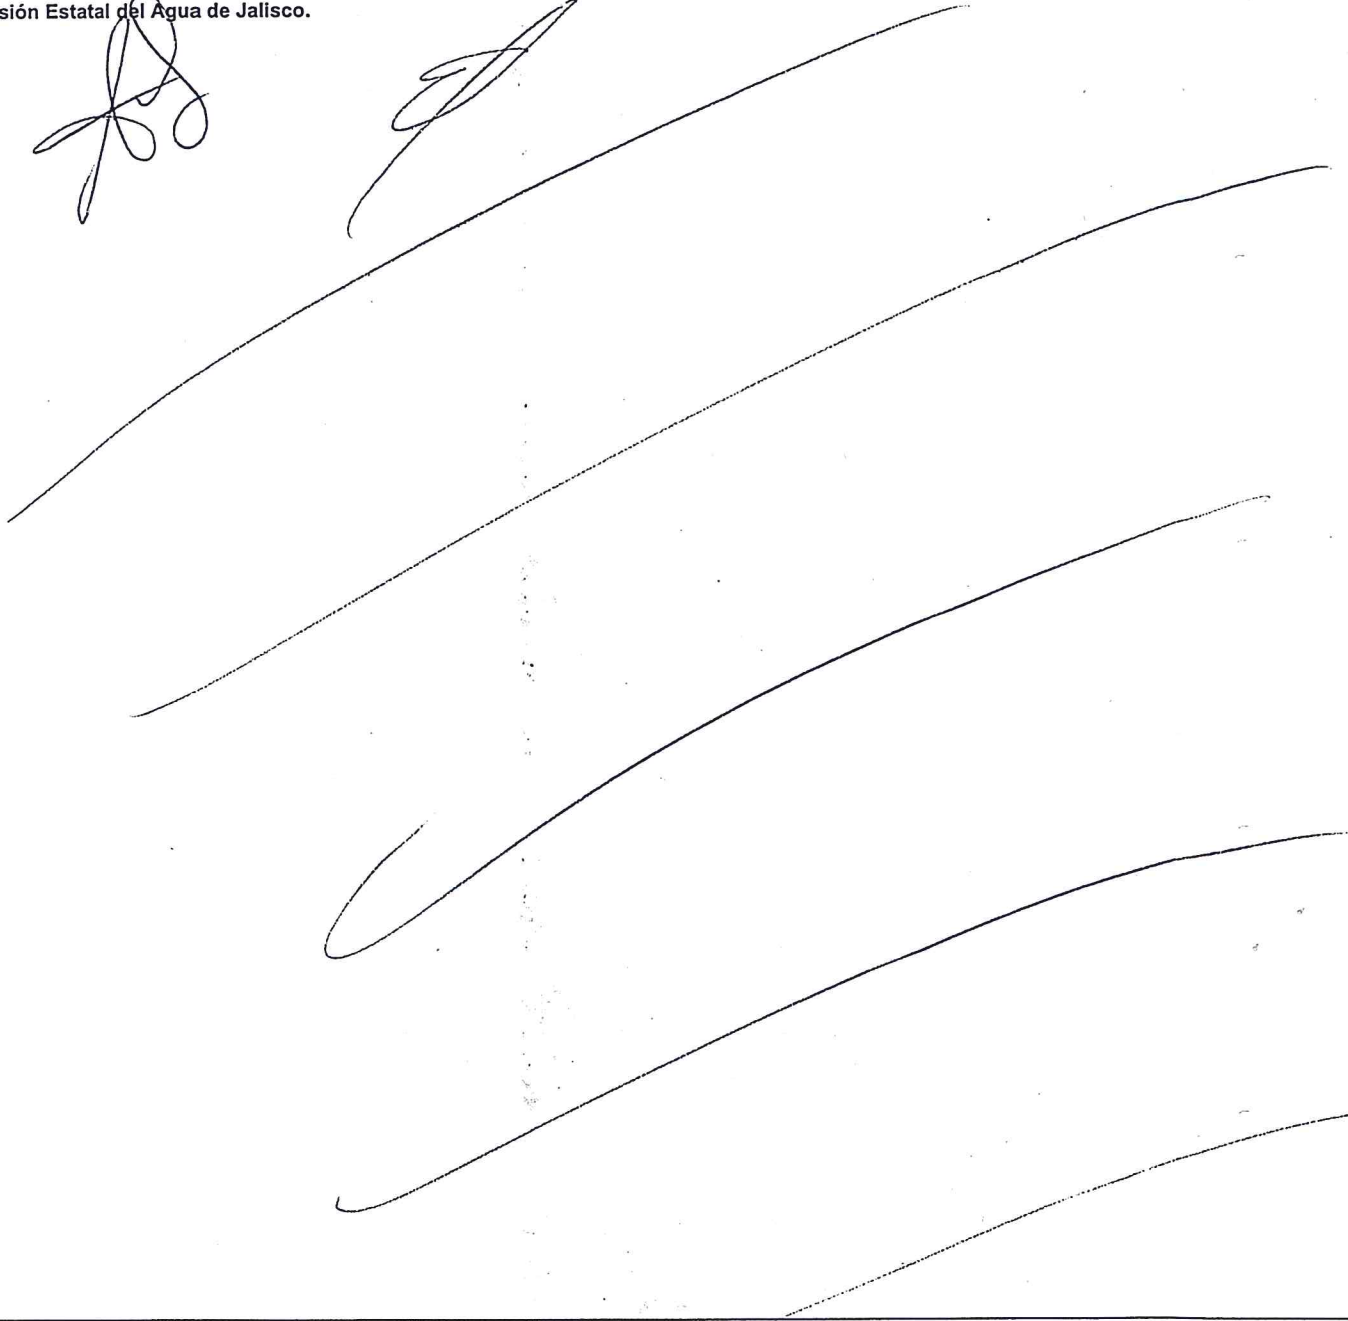

JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS
RFC: AUDJ841126BQ5

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: Lopez Mateos No. 15
Col. Centro, CP: 46990
San Sebastian del Oeste, San Sebastian del Oeste, Jalisco



Lugar de expedición: San Sebastian del Oeste, Jalisco

Datos del receptor

Cliente COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio:

Calle: FRANCIA No. 1726
Col. MODERNA, CP: 44190
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Moneda: PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 48D9FB09-82D4-4DCF-AB6D-F14B62F3F097
Número de comprobante: 598
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-07-13T17:14:06
Fecha de certificación del CFDI: 2017-07-13T17:14:06

Método de pago y Cuenta:

Efectivo Clave 001
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	Hospedaje 2 noches	1,000.00	1,000.00
			Subtotal	1,000.00
			I.V.A 16.00%	160.00
			ISH 3.00%	30.00
			Total	1,190.00

UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306386628

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.0|48D9FB09-82D4-4DCF-AB6D-F14B62F3F097|2017-07-13T17:14:06|
C2MYjg3FXBwKDUwies99kbzOQ1+EWofuTeTJra3CqFKXa519hptbIQWtIScl27YOYWWKDDVI4/sRBhYW8F/4WUmNUqr98Z

Sello Digital del Emisor:




C2MYjg3FXBwKDUwies99kbzOQ1+EWofuTeTJra3CqFKXa519hptbIQWtIScl27YOYWWKDDVI4/sRBhYW8F/4WUmNUqr98Z
MUbDweY9CkgMq+92ML2y0iI52tqKD0BZTWbkefzZaK5fM10pYQfr4+Wiv9AHD5gXyUYw=

Sello digital del SAT:

Yc4FdEBZqXMBZ3Vr6y+eBc4HQ+Q4LjfmLXohk4Ly+fw6Q5ix78ZFET8BKUx1E9hDo4jnrMXWm9ozKHIGj9Uhx9ISkT5EIG
8E9iblXHlrHnlkmlAJ+5DvMK2gdbclLwzZgQ6FaY6+bSVMUhuXOFIDb8z8FAt4GK3ank=



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-0775 / 2017
DEL DÍA: 03/07/2017 AL DÍA: 05/07/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	 <p>Christian Giovanni Parra Espinosa</p> 