

Fecha Pago Anticipo	23/07/2018
Fecha Elaboración Compro	25/07/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0804 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 25 2018 9:41AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	RUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	RUBEN CEJA CASTILLO	RUESTO	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
ACOMPAÑAR		RUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
24/07/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP: 0.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Monitoreo de transformador y paramentos eléctricos, en planta tratadora de agua residual. Número de contro CEA 35387.				

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO / PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	24/07/2018	VIÁTICOS \$	274.00	274.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND.	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	24/07/2018	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTIPO. COMPROBADO	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
						VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 274.00 ( DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 274.00  
MENOS ANTIPO \$ 274.00  
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO RUBEN CEJA CASTILLO AUXILIAR ELECTROMECHANICO *Ruben Ceja*  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE *[Signature]*

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
RUBEN CEJA CASTILLO	Nº OFICIO: GSM / C-0804 / 2018
DEL DÍA: 24/07/2018 AL DÍA: 24/07/2018	

### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

24 de julio de 2018. Oficio GSM/C-0804/2018 F. Me trasladé al Municipio de San Miguel El Alto, Jalisco. Cabecera Municipal, en Planta Tratadora de Agua Residual, para realizar puesta en marcha, operación y monitoreo de subestación y transformador tipo estación, 13.2 kV, 440/254 V, Delta-Estrella.

Primero se energizó interruptor principal, posteriormente se accionó el potencial de la planta, se verificó la correcta rotación de los equipos, junto con el sistema eléctrico que se encontró trabajando estable, después de horas de operación, los parámetros eléctricos fueron los siguientes:

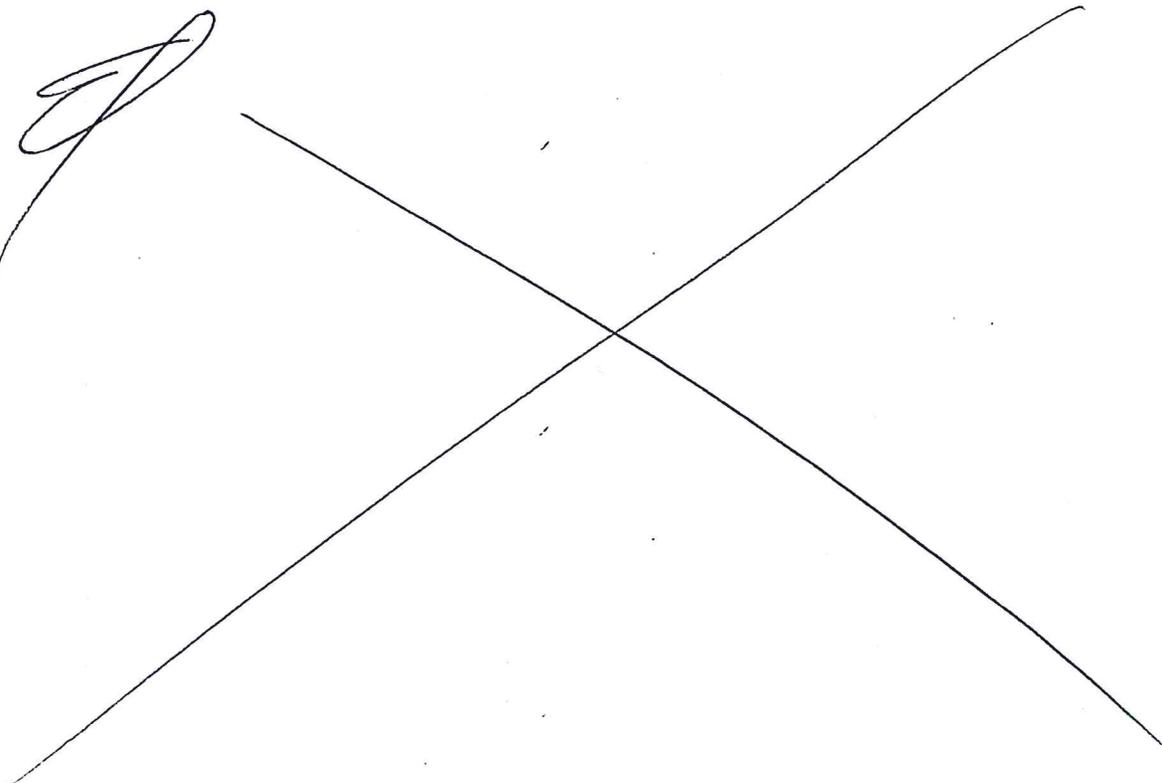
Tensión en líneas de baja tensión L1-L2 = 412 V, L1-L3 = 410 V, L2-L3 = 405 V, Intensidad en líneas de baja L1 = 157 A, L2 = 147 A, L3 = 157 A. Factor de potencia L1 = 87.78 %, L2 = 87.76 %, L3 = 87.78 %. Potencia real = 95.43 kW, Ángulo de desfase < 28.62°.

Nota: De acuerdo a Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, el valor de tensión de operación se encuentra bajo, por lo que se realizó el cambio mecánico al transformador para elevarlo, aun con esto, se tiene tensión por debajo de la norma, por lo que se recomienda solicitar a CFE la elevación de tensión en las líneas de distribución de media tensión.

### COMENTARIOS:

Me trasladé en el vehículo de mi compañero C. Juan Arath Sánchez Virgen, por lo cual no utilicé vehículo oficial a mi cargo.

*Ruben Ceja*

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
RUBEN CEJA CASTILLO	N° OFICIO: GSM / C-0804 / 2018
DEL DIA: 24/07/2018	AL DIA: 24/07/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA