

Fecha Pago Anticipo	17/08/2018
Fecha Elib. Comprob.	21/08/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0906 / 2018 F
RESUMEN COMI.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 21 2018 9:52AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	RUBEN CEJA CASTILLO	PUESTO	AUXILIAR ELECTROMECANICO
ACOMPAÑAA		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS OFICIO COMPROBADO	Pendiente Autorización por el Usuario

DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/08/2018	MUNICIPIO Atenguillo \$ 73.00	Atenguillo \$ 128.00	Atenguillo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (1) 0.00	GASOLINA 0.00	VALE EXCE HOSE	
ACTIVIDAD: Mección de pozo profundo. Número de control CEA 35269 y regreso a GDL.				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 61029	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	20/08/2018	VIÁTICOS	274.00	274.00	0.00	\$ 0.00	TIPO CILINDROS / REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 KmL.		
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007		
DÍAS COMISION	1	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	167,391.00 Km. / 167,733.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	20/08/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	342.00 Km.		
HORA DE REGRESO	20:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEDENTE COMPROBADO	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASTO COMPROBADO	0.00		
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							VALES MANIOBRAS / ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 274.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.


EFFECTIVO/A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE	\$ 274.00
MENOS ANTICIPO	\$ 274.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
 RUBEN CEJA CASTILLO
 AUXILIAR ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
 DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

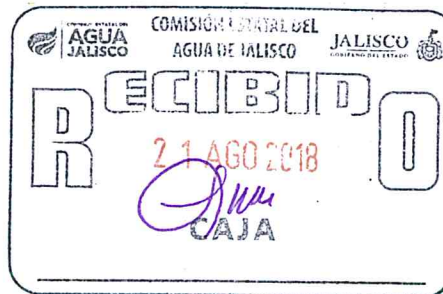

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-0906 / 2018

DEL DÍA 20/08/2018 AL DÍA 20/08/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

20 de agosto de 2018. Oficio GSM/C-0906/2018 F. Me trasladé al Municipio de Atengulillo, en la localidad Los Volcanes, para revisión del pozo "La Noria". Obteniendo lo siguiente:

Pozo profundo "La Noria": Tensión = 442 441 435 V, Intensidad = 17 18 19 A, Q = 4.59 lps. Fp= 94 % ángulo de desfase < 19.94°; Pt= 12.85 kW, Presión= 2.4 kg/cm2. Nivel Dinámico= 123 m.

OBSERVACIONES GENERALES:

El sistema no cuenta con mantenimiento predictivo ni preventivo.

No cuentan con electro-nivel.

RECOMENDACIONES GENERALES:

Solicitar registro de vídeo al CEA y en caso de ser necesario, rehabilitación del pozo.

Implementar mantenimiento predictivo y preventivo, en los sistemas eléctricos, mecánicos e hidráulicos, además de elaborar un plan de seguimiento para cada uno de ellos. NOM-006-ENER-2015, NOM-002-


SEDE/ENER-2014 y NOM-001-SEDE-2012.

Realizar estudios físicos, químicos y bacteriológicos del agua NOM-127-SSA1-2010.


COMENTARIOS

Resguardé el vehículo en almacén de Francia.

Ruben Ceja

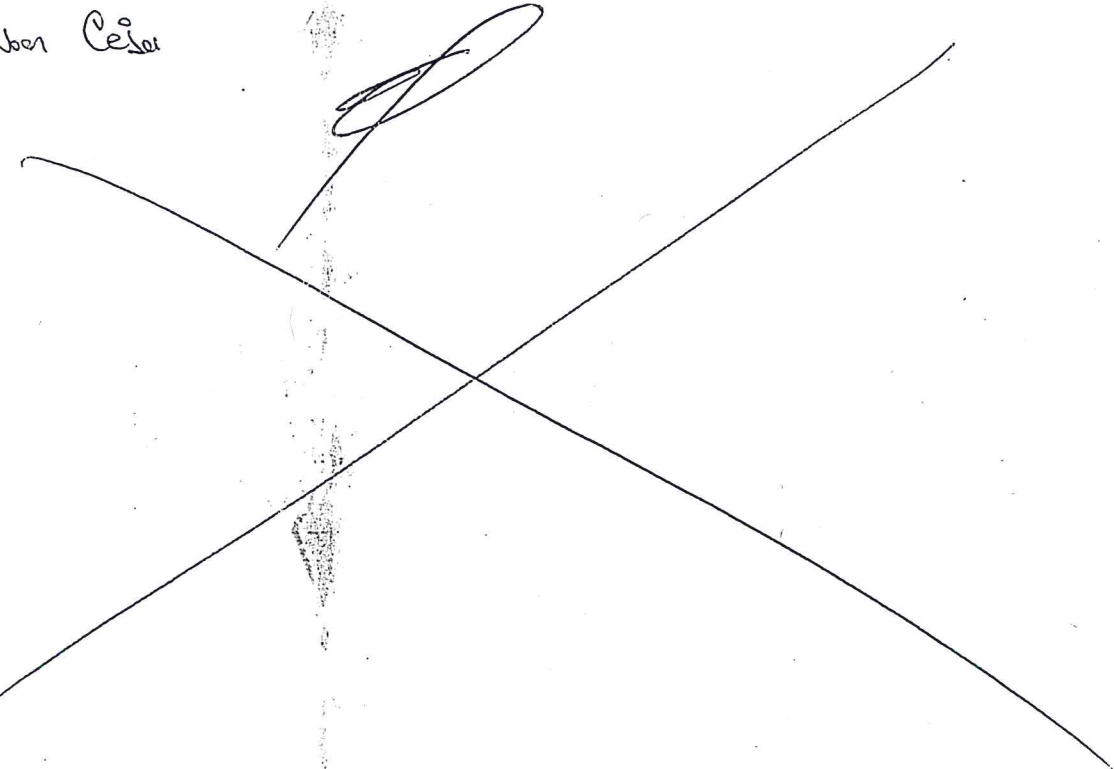

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
RUBEN CEJA CASTILLO	Nº OFICIO: GSM / C-0906 / 2018
DEL DÍA 20/08/2018	AL DÍA 20/08/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ATENQUILLO, JALISCO</p>	<p>AIAN GONZALEZ</p>