

Fecha Pago Anticipo	27/09/2017
Fecha Elab. Compro.	06/10/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1220 / 2017 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 6 2017 9:07AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GÓMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	RUBEN CEJA CASTILLO	PUESTO:	AUXILIAR ELECTROMECANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado, pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/10/2017	MUNICIPIO Jesús María \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Jesús María \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Medición de eficiencia eléctrica y mecánica en pozos profundos. Número de control CEA 33573				
03/10/2017	MUNICIPIO Ahtululco de Mercado \$ 92.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Ahtululco de Mercado \$ 166.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Medición de Gasto en pozos profundos en Cabecera y en Delegaciones. Número de control CEA 33544				
04/10/2017	MUNICIPIO Ahtululco de Mercado \$ 92.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Ahtululco de Mercado \$ 166.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Medición de Gasto en pozos profundos en Cabecera y en Delegaciones. Número de control CEA 33544				
05/10/2017	MUNICIPIO Ahtululco de Mercado \$ 92.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Ahtululco de Mercado \$ 166.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Medición de Gasto en pozos profundos en Cabecera y en Delegaciones. Número de control CEA 33544				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACA	JN 61029	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	02/10/2017	VIÁTICOS \$:	1,176.00	975.00	0.00	\$ 201.00	TIPO/CILINDROS/REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	154,432.00 Km. / 155,315.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	05/10/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	883.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	1,012.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							VALES MANOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANOBRAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,176.00 (MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 975.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,176.00
SALDO \$ 201.00

COMISIONADO
RUBEN CEJA CASTILLO
AUXILIAR ELECTROMECANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.





COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C. RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-1220 / 2017 DEL DÍA: 02/10/2017 AL DÍA: 05/10/2017

RESUMEN DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

02 de octubre de 2017, me traslade al Municipio de Jesús María, para realizar mediciones de eficiencia eléctrica y mecánica en pozos profundos, número de control CEA 33573, obteniendo los siguientes resultados. Ubicación de pozo profundo Las Canoas # 1: W = 102° 12' 46.384" N = 20° 37' 12.136" Z = 2 077 m, Tensión eléctrica: 443 443 444 V, Intensidad de corriente: 51 52 50 A, Presión manométrica: 5.5 kg/cm², Gasto: 12.30 lps, Velocidad: 6.60X10-1 m/s, Factor de potencia: 93 %, ángulo de desfase < 21.30° Potencia real: 66.94 kW. Ubicación de pozo profundo Tepozán # 4: W = 102° 12' 20.570" N = 20° 37' 5.072" Z = 2 082 m, Tensión eléctrica: 434 436 435 V, Intensidad de corriente: 97 98 99 A, Presión manométrica: 5.5 kg/cm², Gasto: 13.40 lps, Velocidad: 7.210X10-1 m/s, Factor de potencia: 91 %, ángulo de desfase < 23.29° Potencia real: 67.77 kW.

Se recomienda instalar conducto, tapa sanitaria, tubos en g, válvulas, manómetros y mandos para pozos de las Comisiones Estatales de Agua de Jalisco. Las especificaciones estarán completas, comprendiendo todos los materiales e impresos en papel normal, en un formato reproducible tamaño carta (216 x 279 mm).

Llevar a cabo la implementación de mantenimiento predictivo y preventivo en el sistema eléctrico, mecánico e hidráulico, además de continuación o seguimiento del mismo. NOM-006-ENER-2015, NOM-001-SEDE-2012 y NOM-002-SEDE/ENER-2014.

03 de octubre de 2017, me traslade al Municipio de Ahualulco de Mercado, para obtener gasto de los pozos profundos de la cabecera y sus delegaciones número de control CEA 33544, obteniendo los siguientes resultados. Pozo fraccionamiento jardines, ubicación W = 103° 58' 27.067" N = 20° 41' 40.199" Z = 1 312 m, Gasto: 27.77 lps, Columna de bombeo de 6", tren de descarga de 6" y 10". Pozo Extramuro, ubicación W = 103° 59' 38.100" N = 20° 42' 29.576" Z = 1 311 m, Gasto: 21.34 lps, Columna de bombeo de 6", tren de descarga de 6". Pozo La Estación, ubicación W = 103° 58' 44.728" N = 20° 41' 45.438" Z = 1 283 m, Gasto: 26.00 lps, Columna de bombeo de 8", tren de descarga de 10". Pozo La Unidad Deportiva, ubicación W = 103° 58' 56.196" N = 20° 42' 22.562" Z = 1 296 m, Gasto: 19.00 lps, Columna de bombeo de 6", tren de descarga de 8".

04 de octubre de 2017, me traslade al Municipio de Ahualulco de Mercado, para obtener los siguientes resultados: Pozo La Calera, ubicación W = 104° 0' 42.985" N = 20° 39' 57.948" Z = 1 415 m, Gasto: 2.3 lps, Columna de bombeo de 4", tren de descarga de 4". Pozo El Carmelito, ubicación W = 103° 59' 10.530" N = 20° 39' 19.552" Z = 1 279 m, Gasto: 7.9 lps, Columna de bombeo de 4", tren de descarga de 4". Pozo El Verde, ubicación W = 103° 55' 48.439" N = 20° 39' 45.804" Z = 1 264 m, Gasto: 43.00 lps, Columna de bombeo de 4", tren de descarga de 4".

05 de octubre de 2017, me traslade al Municipio de Ahualulco de Mercado, obteniendo los siguientes resultados: Pozo Teuchiteco, ubicación W = 104° 1' 12.366" N = 20° 41' 25.467" Z = 1 316 m, Gasto: 3.9 lps, Columna de bombeo de 2 1/2", tren de descarga de 2 1/2". Pozo La Morita, ubicación W = 103° 59' 17.473" N = 20° 42' 13.610" Z = 1 390 m, Gasto: 4.2 lps, Columna de bombeo de 2", tren de descarga de 2". Pozo La Peña, ubicación W = 103° 54' 0.270" N = 20° 43' 54.283" Z = 1 353 m, Gasto: 6.00 lps, Columna de bombeo de 3", tren de descarga de 2".

Recomendaciones generales:
 Instalar tren de descarga tipo Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEAJ).
 Instalar o reemplazar, según sea el caso aparatos o elementos como regulador de flujo, manómetro, válvula de admisión y expulsión de aire, válvula de fraccionamiento tipo con puente (desfogle), tubos en g, válvulas, manómetros y mandos para pozos de las Comisiones Estatales de Agua de Jalisco.
 Ley de Aguas Nacionales, Artículo 29, fracción II y III. Llevar a cabo la implementación de mantenimiento predictivo y preventivo en el sistema eléctrico, mecánico e hidráulico. NOM-006-ENER-2015, NOM-001-SEDE-2012 y NOM-002-SEDE/ENER-2014.

Ruben Ceja

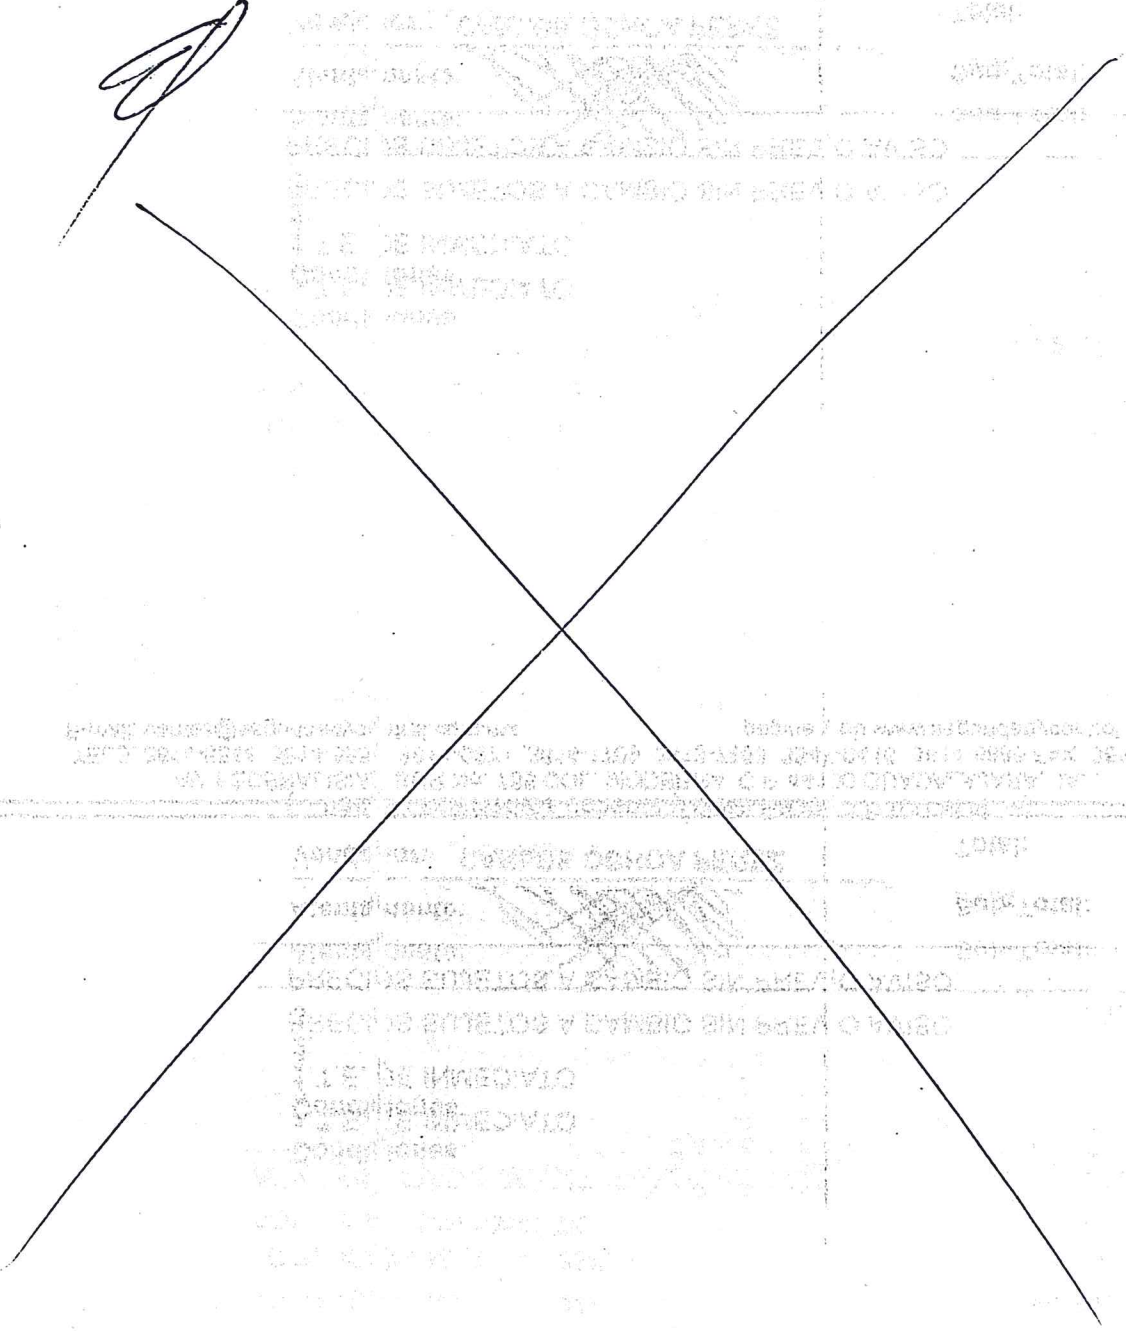


En toda actividad estuvo presente el C. Martín Eugenio Rivera, Supervisor de Dirección de Servicios Públicos.



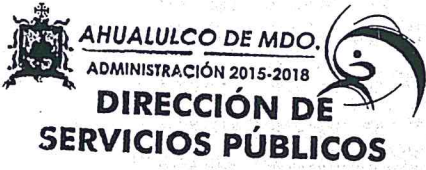

COMENTARIOS:

S/D

Rivera *Cesa*



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-1220 / 2017
DEL DÍA: 28/09/2017 AL DÍA: 05/10/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  	<p> Christian Giovanni Parra Espinosa Roberto Duenas Angel</p> <p>Sara Aymé López Guillen.</p>