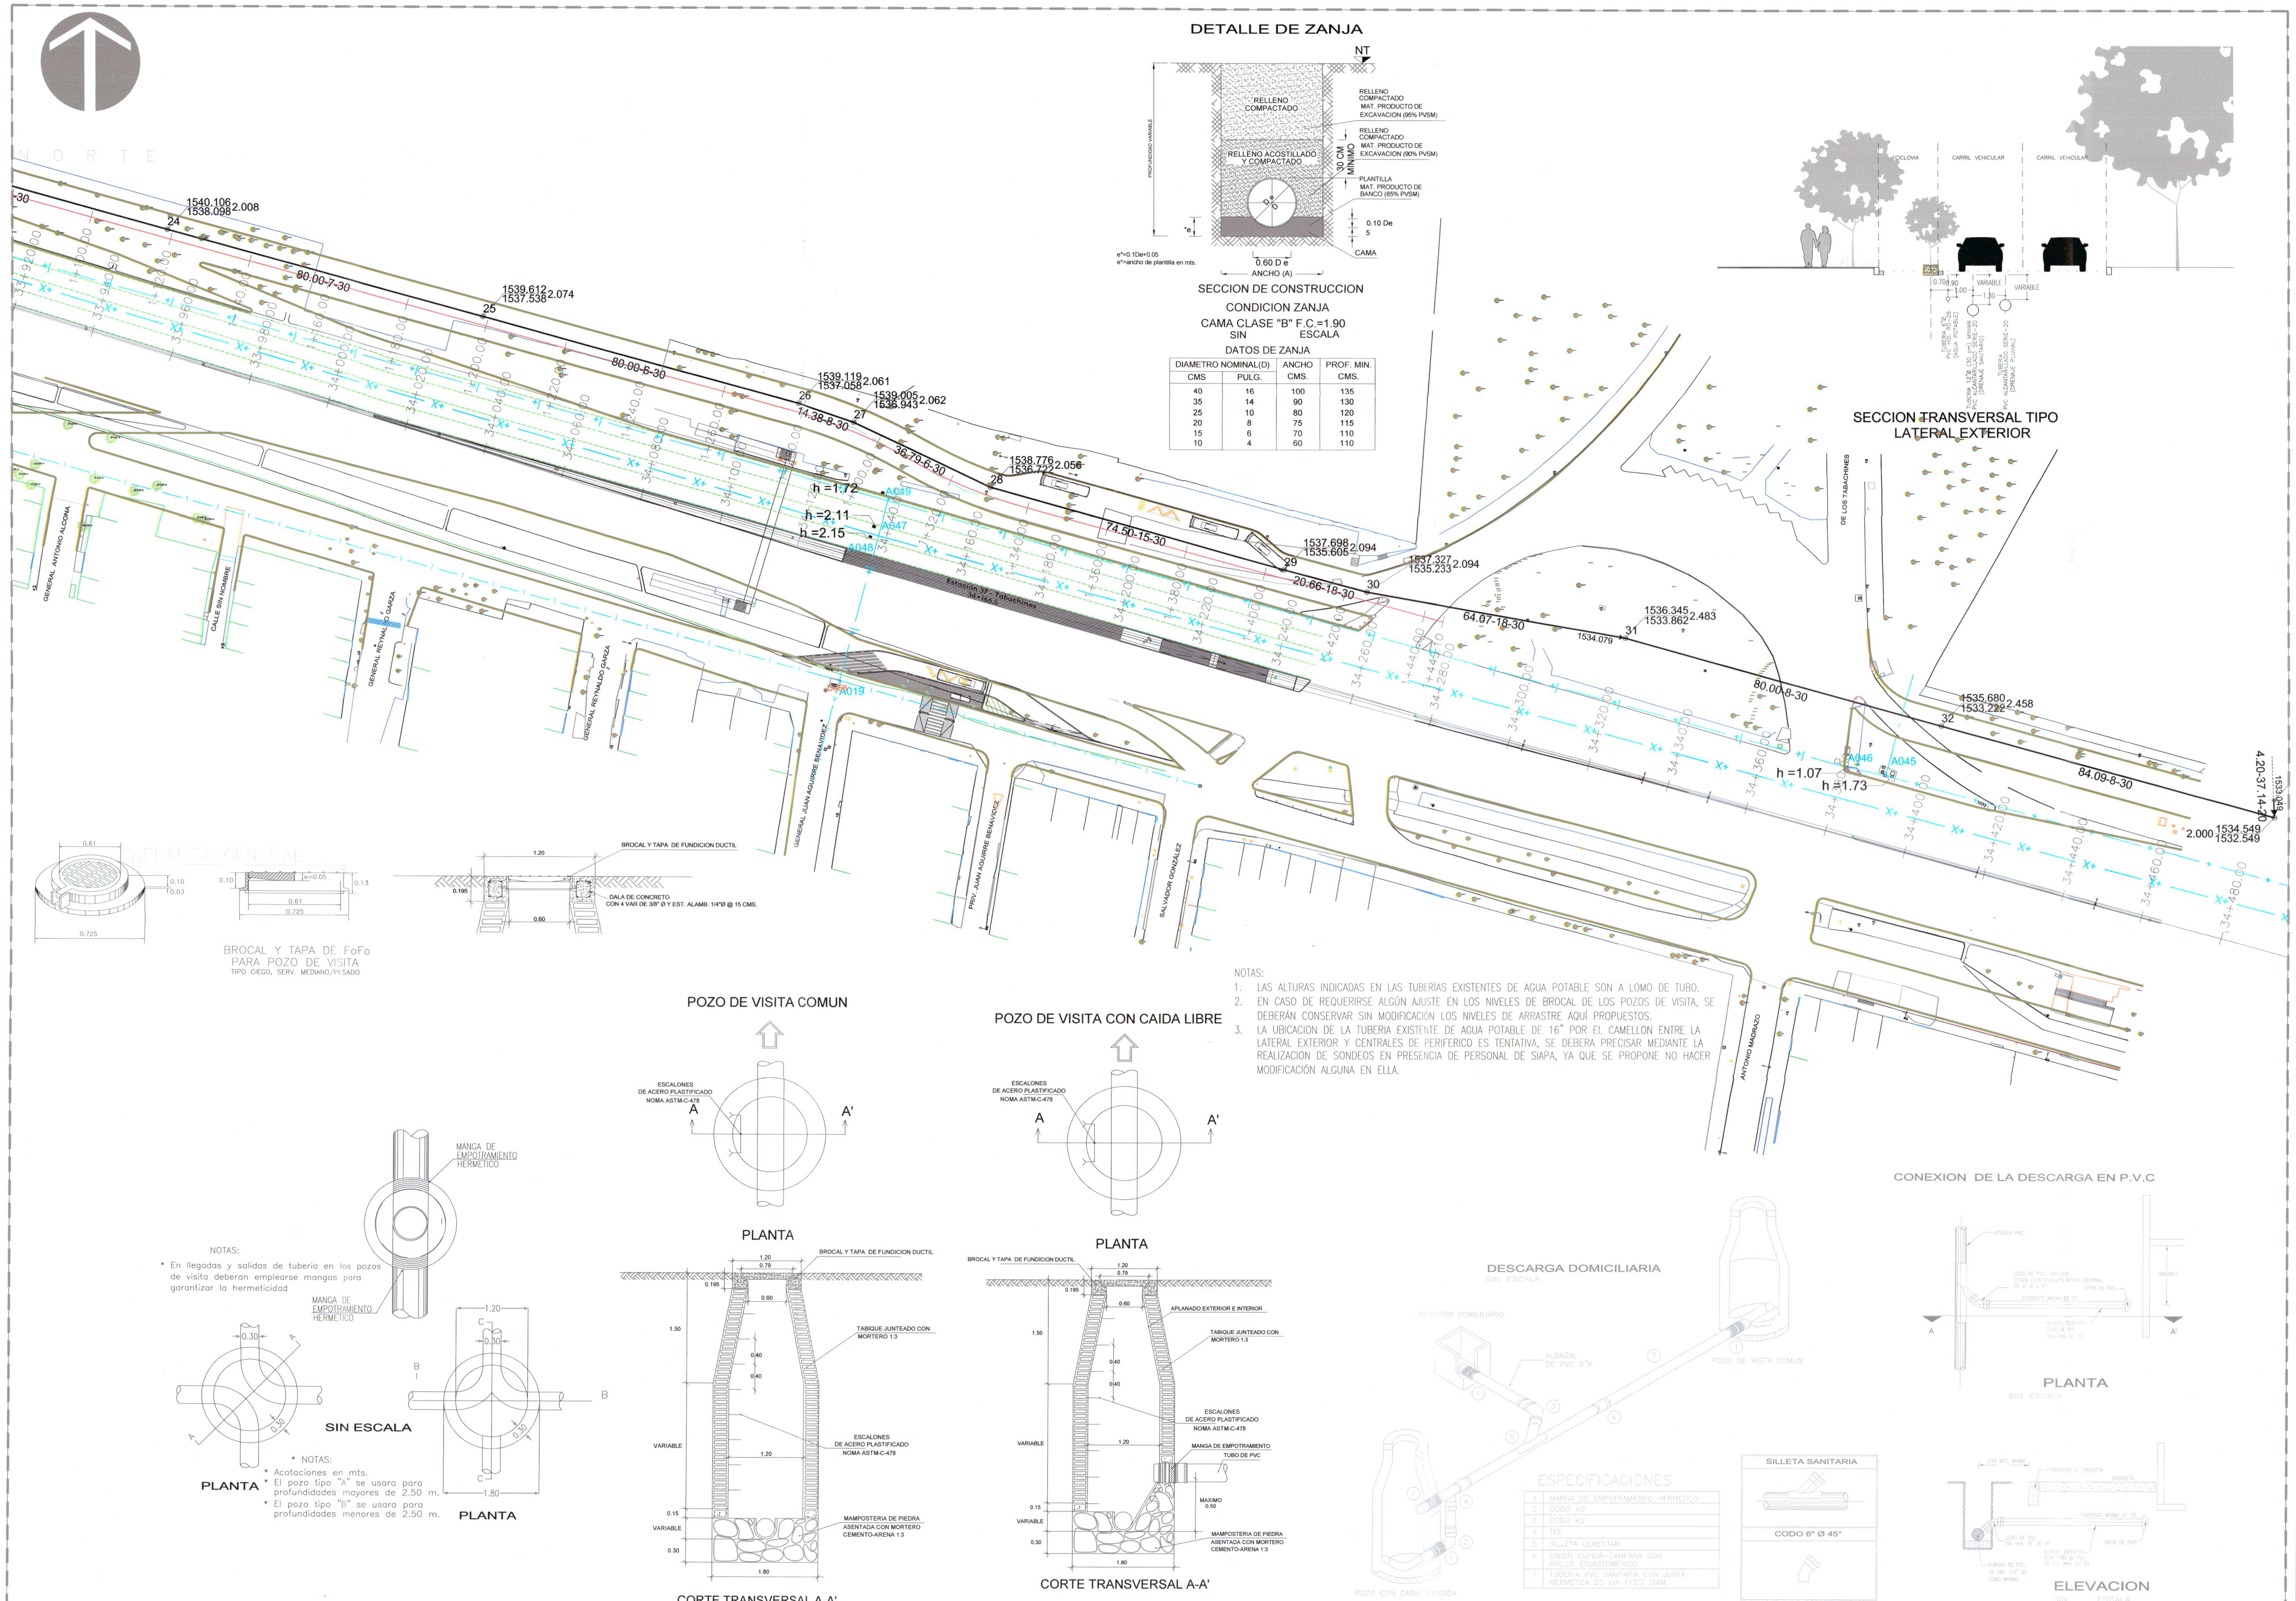

SECCION DE CONSTRUCCION

CONDICION ZANJA

CAMA CLASE "B" F.C.=1.90

SIN ESCALA

DATOS DE ZANJA

DIAMETRO NOMINAL(D) CMS	PULG.	ANCHO CMS.	PROF. MIN. CMS.
40	16	100	135
35	14	90	130
25	10	80	120
20	8	75	115
15	6	70	110
10	4	60	110

NOTAS:

1. LAS ALTURAS INDICADAS EN LAS TUBERIAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE SON A LOMO DE TUBO.
2. EN CASO DE REQUERIRSE ALGÚN AJUSTE EN LOS NIVELES DE BROCAL DE LOS POZOS DE VISITA, SE DEBERÁN CONSERVAR SIN MODIFICACIÓN LOS NIVELES DE ARRASTRE AQUÍ PROPUESTOS.
3. LA UBICACION DE LA TUBERIA EXISTENTE DE AGUA POTABLE DE 16" POR EL CAMELLON ENTRE LA LATERAL EXTERIOR Y CENTRALES DE PERIFERICO ES TENTATIVA, SE DEBERA PRECISAR MEDIANTE LA REALIZACION DE SONDEOS EN PRESENCIA DE PERSONAL DE SIAPA, YA QUE SE PROPONE NO HACER MODIFICACIÓN ALGUNA EN ELLA.

NOTAS:

* En llegadas y salidas de tuberia en los pozos de visita deberan emplearse mangas para garantizar la hermeticidad

* NOTAS:
* Acotaciones en mts.
* El pozo tipo "A" se usara para profundidades mayores de 2.50 m.
* El pozo tipo "B" se usara para profundidades menores de 2.50 m.

OBRAS INDUCIDAS PERIFÉRICO , TRAMO 30+000 A 41+600

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN

SIMBOLOGIA:

EXISTENTE

- ALCANTARILLADO SANITARIO
- POZO DE VISITA
- COTA DE RASANTE / PROFUNDIDAD / COTA DE ARRASTRE — 1594.20 / 1591.40 2.80

PROYECTO

- ALCANTARILLADO SANITARIO
- POZO DE VISITA
- REGISTRO CON CAIDA ADOSADA — 1594.20
- REGISTRO CON CAIDA LIBRE — 1594.20
- NUMERO DE REGISTRO — 36
- LONGITUD-PENDIENTE-DIAMETRO (m - millar - cm) — 103.16-15-152
- COTA DE RASANTE / PROFUNDIDAD / COTA DE ARRASTRE — 1594.20 / 1591.40 2.80

VALIDACIÓN:

Ing. José Luis Montaño Ochoa
Dirección de Abastecimiento y Distribución

Ing. Jorge Humberto García Linares
Subdirección de Ingeniería

Ing. María Elena Parral Acosta
Subdirección de Alcantarillado

Ing. Félix Franco García
Jefe Sección Alcantarillado Sector Hidalgo

AUTORIZACIÓN:

Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública

Ing. Salvador Hernández Jiménez
Director General de Proyectos de Ingeniería

Ing. Raúl Fletes López
Director de Proyectos Hidráulicos

Infraestructura y Obra Pública
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

[redacted]

DATOS GENERALES:

Localización: Periférico Manuel Gomez Morín, Entre Carr. Tesistan y Av. Artesanos
Municipio: Guadalajara y Zapopan

PROYECTO:

Elaboración de estudio de identificación y proyecto ejecutivo de obras inducidas del periférico Manuel Gómez Morín, tramo del km 30+000 al km 41+600, en los municipios de Zapopan y Guadalajara, Jalisco

CONTENIDO:

Proyecto de Infraestructura en Laterales Proyecto Lateral Externa-ALCANT. SANITARIO 03
Tramo entre calle Paseo de Los Brezos y Av. Tabachines

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
Indicada	Dic. 2019	PROY-ALCSAN03

Infraestructura y Obra Pública