



Comisión Estatal del Agua Jalisco



ANEXO 2
Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

01 NOV. 2019
www.ceajalisco.gob.mx

RECIBIDO

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 1 2019 9:12AM



Fecha Pago Anticipo	15/10/2019
Fecha Elab. Compro.	01/11/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0430 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/10/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA, SE REALIZARA EL CAMBIO DE LINEA DE CLORACION DE LOS 4 POZOS PROFUNDOS	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
16/10/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA, SE REALIZARA EL CAMBIO DE LINEA DE CLORACION DE LOS 4 POZOS PROFUNDOS	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
17/10/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. GESTIONAR LOS PAGOS PENDIENTES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL AGUA	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
18/10/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. TOMA DE LA LECTURA SEMANAL DE LOS 3 POZOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO QUE ESTAN EN OPERACION	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
21/10/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA.	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
22/10/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. VISITA TECNICA AL POZO PROFUNDO NO. 1	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
23/10/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. CONTINUAR CON LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA COVENIOS	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
24/10/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. CONTINUAR CON LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA COVENIOS	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
25/10/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. TOMA DE LA LECTURA SEMANAL DE LOS 3 POZOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO QUE ESTAN EN OPERACION	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
28/10/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA.	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
29/10/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA.	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
30/10/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. TOMA DE LA LECTURA BIMESTRAL A ALAS EMPRESAS PARA EL 5TO BIMESTRE DE 2019	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
31/10/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP, DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. TOMA DE LA LECTURA BIMESTRAL A ALAS EMPRESAS PARA EL 5TO BIMESTRE DE 2019	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	15/10/2019	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	13	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	212,703.00 Km. / 213,548.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	31/10/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	845.00 Km.	

[Handwritten signature]
Yatiza
CEA





[Handwritten signature]

HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 0.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
	SALDO	\$ 0.00

 COMISIONADO PABLO ALEJANDRO JIMÉNEZ BAUTISTA Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN LUIS ACEVES MARTÍNEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 REvisa COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	 VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ Subdirector de Finanzas
--	--	--	--

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	N° OFICIO: SPTAR / C-0430 / 2019
DEL DÍA: 15/10/2019	AL DÍA: 31/10/2019

RESULTADO DE LA COMISION:

SE CUMPLIO CON LA COMISION

15 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 12:00 a 10:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se asiste a la empresa Manufacturas y complementos de Aluminio para recabar documentos faltantes para la validación del convenio de prestación de servicio del agua, también asistí a la empresa Herralum Industrial y Vimifos para el mismo tema.

16 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 12:00 a 11:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se observo que la jaula que ayuda a retener los solidos para protección de la bomba este movido, se reporto al área de mantenimiento para su apoyo. Asistimos a la empresa de Avipigmentos para sondear los pozos de visita de los drenajes sanitarios y pluviales y conocer si están conectados a la red de alcantarillado del Parque Industrial.

17 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 12:00 a 11:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

18 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 12:00 a 11:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se realiza el apoyo para sacar la bomba para del cárcamo de la alameda, ya que presentaba poca eficiencia de bombeo y la jaula que protege el equipo se presentaba movida, se deja en operación la bomba sumergible de la marca hidrostal. Toma de la lectura semanal de los 3 pozos profundos en operación.

21 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 12:00 a 11:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

22 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 12:00 a 11:00 horas sin abatir niveles, con un amperaje de 95 amperes, el equipo de bombeo ha perdido eficiencia en la succión, se le notifica la cuadrilla de mantenimiento, para volver a revisar la bomba sumergible de la marca hidrostal.

23 de octubre del 2019.

Visita técnica al pozo profundo no. 1 del Parque Industrial El Salto, para checar valores de operación, el día de mañana se pondrá en operación la bomba sumergible del cárcamo de la alameda,

24 de octubre del 2019

Se dan inicio los trabajos de maniobras para sacar la bomba y la jaula de protección. Además, se idea para colocar dos cadenas galvanizadas, una para la jaula y otra para la bomba sumergible. Se deja en operación a prueba la operación de la bomba con 440V y 90A y con presión de 10psi, bajando niveles, pero como se han presentado lluvias tardara en abatir los niveles del cárcamo. El día de mañana se estará monitoreando.

25 de octubre del 2019.

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 12:00 a 11:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Toma de la lectura semanal de los 3 pozos en operación del Parque Industrial El salto. Se realiza el corte de pasto al predio donde se ubica el pozo no. 2 que continua sin operarse por temas de inseguridad y robo.

28 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 12:00 a 17:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

29 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 12:00 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se surte 500kg de solución de hipoclorito al 13% en el pozo profundo no. 4 en sanmina sci 29, para cumplir con la cloración y con la norma 127.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON LA COMISION

15 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 12:00 a 10:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se asiste a la empresa Manufacturas y complementos de Aluminio para recabar documentos faltantes para la validación del convenio de prestación de servicio del agua, también asistí a la empresa Herralum Industrial y Vimifos para el mismo tema.

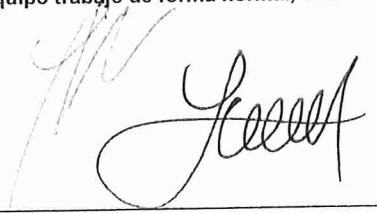
16 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 12:00 a 11:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se observo que la jaula que ayuda a retener los solidos para protección de la bomba este movido, se reporto al área de mantenimiento para su apoyo. Asistimos a la empresa de Avipigmentos para sondear los pozos de visita de los drenajes sanitarios y pluviales y conocer si están conectados a la red de alcantarillado del Parque Industrial.

17 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 12:00 a 11:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

18 de octubre del 2019



Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 12:00 a 11:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se realiza el apoyo para sacar la bomba para del cárcamo de la alameda, ya que presentaba poca eficiencia de bombeo y la jaula que protege el equipo se presentaba movida, se deja en operación la bomba sumergible de la marca hidrostal. Toma de la lectura semanal de los 3 pozos profundos en operación.

21 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 12:00 a 11:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

22 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 12:00 a 11:00 horas sin abatir niveles, con un amperaje de 95 amperes, el equipo de bombeo ha perdido eficiencia en la succión, se le notifica la cuadrilla de mantenimiento, para volver a revisar la bomba sumergible de la marca hidrostal.

23 de octubre del 2019.

Visita técnica al pozo profundo no. 1 del Parque Industrial El Salto, para checar valores de operación, el día de mañana se pondrá en operación la bomba sumergible del cárcamo de la alameda,

24 de octubre del 2019

Se dan inicio los trabajos de maniobras para sacar la bomba y la jaula de protección. Además, se idea para colocar dos cadenas galvanizadas, una para la jaula y otra para la bomba sumergible. Se deja en operación a prueba la operación de la bomba con 440V y 90A y con presión de 10psi, bajando niveles, pero como se han presentado lluvias tardara en abatir los niveles del cárcamo. El día de mañana se estará monitoreando.

25 de octubre del 2019.

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 12:00 a 11:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Toma de la lectura semanal de los 3 pozos en operación del Parque Industrial El salto. Se realiza el corte de pasto al predio donde se ubica el pozo no. 2 que continua sin operarse por temas de inseguridad y robo.

28 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 12:00 a 17:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

29 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 12:00 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se surte 500kg de solución de hipoclorito al 13% en el pozo profundo no. 4 en sanmina sci 29, para cumplir con la cloración y con la norma 127.



2.15, 570 Km
ANEXO 3

[Handwritten signature]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0430 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>BLP</i></p> <p>Fecha: 15/10/19 Hora: 08:05</p>	<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>BLP</i></p> <p>Fecha: 22/10/19 Hora: 08:11</p>
<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>BLP</i></p> <p>Fecha: 15-10-19 Hora: 19:15</p>	<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>Juan 780m</i></p> <p>Fecha: 22-10-19 Hora: 16:41</p>
<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>BLP</i></p> <p>Fecha: 16/10/19 Hora: 08:04</p>	<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>BLP</i></p> <p>Fecha: 23/10/19 Hora: 08:06</p>
<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>Juan 780m</i></p> <p>Fecha: 16-10-19 Hora: 19:02</p>	<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>Juan 780m</i></p> <p>Fecha: 23-10-19 Hora: 19:48</p>
<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>BLP</i></p> <p>Fecha: 18/10/19 Hora: 08:03</p>	<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>BLP</i></p> <p>Fecha: 24/10/19 Hora: 08:04</p>
<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>Juan 780m</i></p> <p>Fecha: 18-10-19 Hora: 16:28</p>	<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>Juan 780m</i></p> <p>Fecha: 24-10-19 Hora: 16:37</p>
<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>Juan 780m</i></p> <p>Fecha: 18-10-19 Hora: 16:28</p>	<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>Juan 780m</i></p> <p>Fecha: 30-10-19 Hora: 17:50</p>
<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>BLP</i></p> <p>Fecha: 30/10/19 Hora: 07:37</p>	<p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>Juan 780m</i></p> <p>Fecha: 30-10-19 Hora: 17:50</p>

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0430 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 SALIDA Almacén Vehicular Fecha: 31/10/19 Hora: 07:14	 18 OCT. 2019 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 25 OCT. 2019 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto
 ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 31-10-19 Hora: 17:32	 21 OCT. 2019 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 28 OCT. 2019 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto
 15 OCT. 2019 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 22 OCT. 2019 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 29 OCT. 2019 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto
 16 OCT. 2019 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 23 OCT. 2019 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 30 OCT. 2019 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto
 17 OCT. 2019 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 24 OCT. 2019 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 31 OCT. 2019 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto