



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	04/07/2019
Fecha Elab. Compro.	10/07/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0148 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 10 2019 11:09AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	PUESTO:	Jefe de Potabilización
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA - Jefe de Potabilización	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/07/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 25.00	Poncitlán \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	Toma de muestra simple de agua del pozo nuevo (terminó de aforo)			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29482	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	05/07/2019	VIÁTICOS \$:	170.00	170.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	25.00	0.00	\$ -25.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	188,032.00 Km. / 188,198.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	05/07/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	166.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	15:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (CIENTO SETENTA PESOS 00/100 MN.)


COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS		
Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
05/07/2019	\$ 25.00 - IVA \$0.00	Compra de hielo para preservacion de la muestra de agua

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 195.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 170.00
	SALDO	\$ -25.00

COMISIONADO ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA Jefe de Potabilización	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

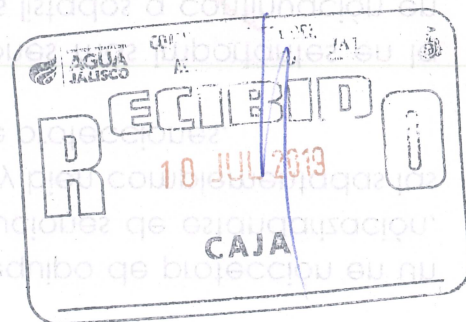

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0148 / 2019

DEL DÍA: 05/07/2019 AL DÍA: 05/07/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Por indicación del Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, Director Técnico, nos trasladamos hacia la comunidad de Santa María de la Joya perteneciente al municipio de Poncitlán, Jalisco, para llevar a cabo el muestreo del pozo nuevo y que fue construido por el municipio con sus recursos propios, previamente se llevó a cabo el aforo por espacio de 72 hrs, realizando el monitoreo del pozo al término, con un horario de finalización de las 15:00 hrs. El muestreo consistió en obtener una porción representativa de agua, su conservación es de vital importancia para preservar la representatividad de los resultados del laboratorio,

Parámetros tomados en de campo, Materia flotante, Potencial Hidrógeno, Temperatura.

Para la preservación de la muestra de agua, se realizó la compra de una bolsa de hielo, para garantizar su transporte al laboratorio, a una temperatura entre 4 y 10°C, cuidando de no congelar las muestras. El hielo utilizado debe cumplir con las especificaciones establecidas en la NOM-201-SSA1-2002.

Todo lo relacionado a la toma de muestras, transporte y preservación de las muestras, está especificado en la Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.

El 98% del resultado de un ensayo de laboratorio depende del muestreo y su preservación.

OBSERVACIONES:

Por indicación del Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, Director Técnico, nos trasladamos hacia la comunidad de Santa María de la Joya perteneciente al municipio de Poncitlán, Jalisco, para llevar a cabo el muestreo del pozo nuevo y que fue construido por el municipio con sus recursos propios, previamente se llevó a cabo el aforo por espacio de 72 hrs, realizando el monitoreo del pozo al término, con un horario de finalización de las 15:00 hrs. El muestreo consistió en obtener una porción representativa de agua, su conservación es de vital importancia para preservar la representatividad de los resultados del laboratorio,

Parámetros tomados en de campo, Materia flotante, Potencial Hidrógeno, Temperatura.


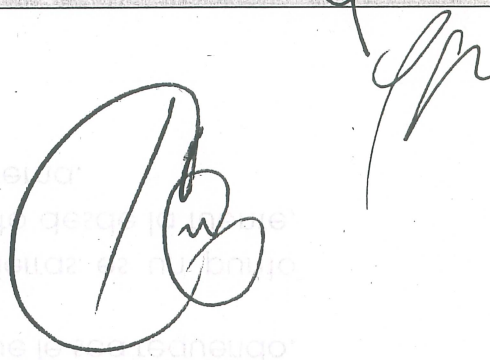
Para la preservación de la muestra de agua, se realizó la compra de una bolsa de hielo, para garantizar su transporte al laboratorio, a una temperatura entre 4 y 10°C, cuidando de no congelar las muestras. El hielo utilizado debe cumplir con las especificaciones establecidas en la NOM-201-SSA1-2002.

Todo lo relacionado a la toma de muestras, transporte y preservación de las muestras, está especificado en la Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.

El 98% del resultado de un ensayo de laboratorio depende del muestreo y su preservación.

Se cumplió Satisfactoriamente.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0148 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</p> <p>PONCITLÁN Gobierno Municipal 2015-2021</p> <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p> <p>Trabaja en tu futuro. Sucede.</p>	



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR /C-0145/2019 C

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 4 de Julio 2019.

Comisionado: Ernesto Martín González Padilla
Cargo y/o nombramiento: Jefe de Potabilización

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la:

COMISIÓN: El día 5 de julio del año en curso, realizará una toma de muestra de agua, al pozo recientemente perforado por autoridades municipales de Poncitlán en la comunidad de Santa María de la Joya, como antecedente le comunico que la subdirección de Servicios a Municipios, lleva a cabo un aforo de 72 hrs, al término de éste se habrá que realizar el monitoreo correspondiente.

Su comisión es por un solo día, saliendo a las 10:00 hrs y devengará solamente la comida.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto



Atentamente

Biol. Luis Aceves Martínez

Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente.

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".

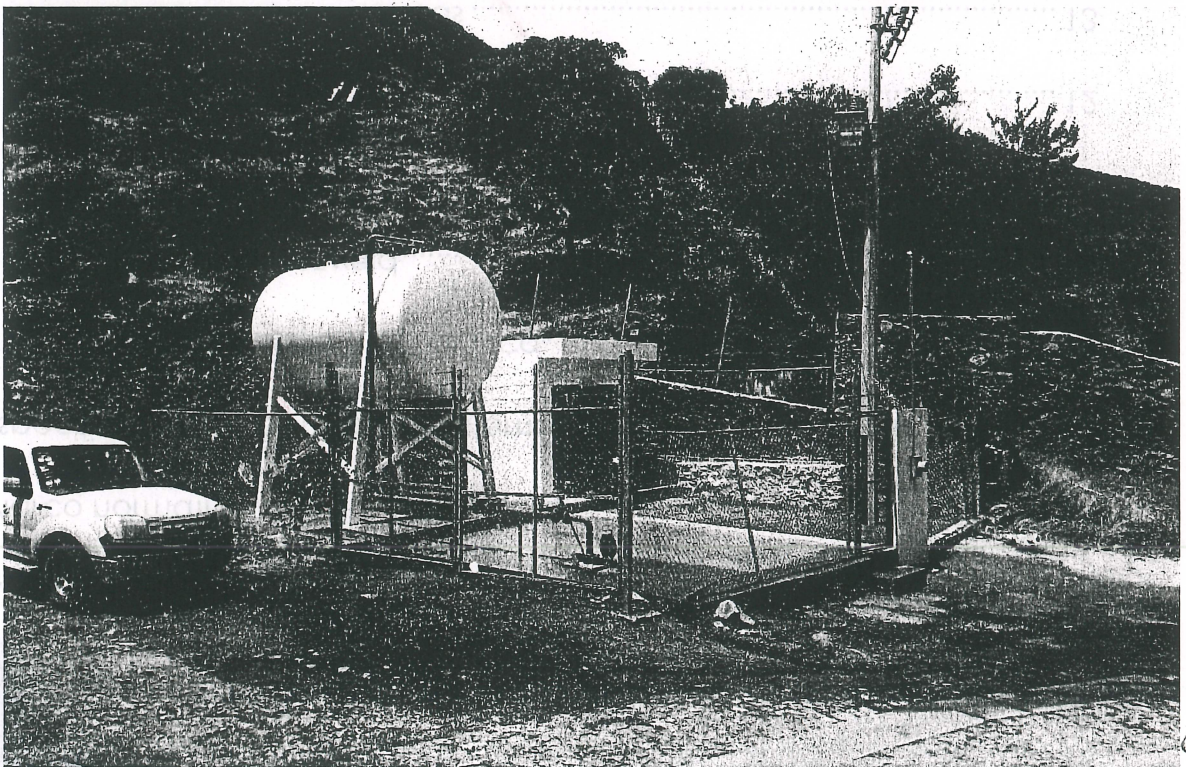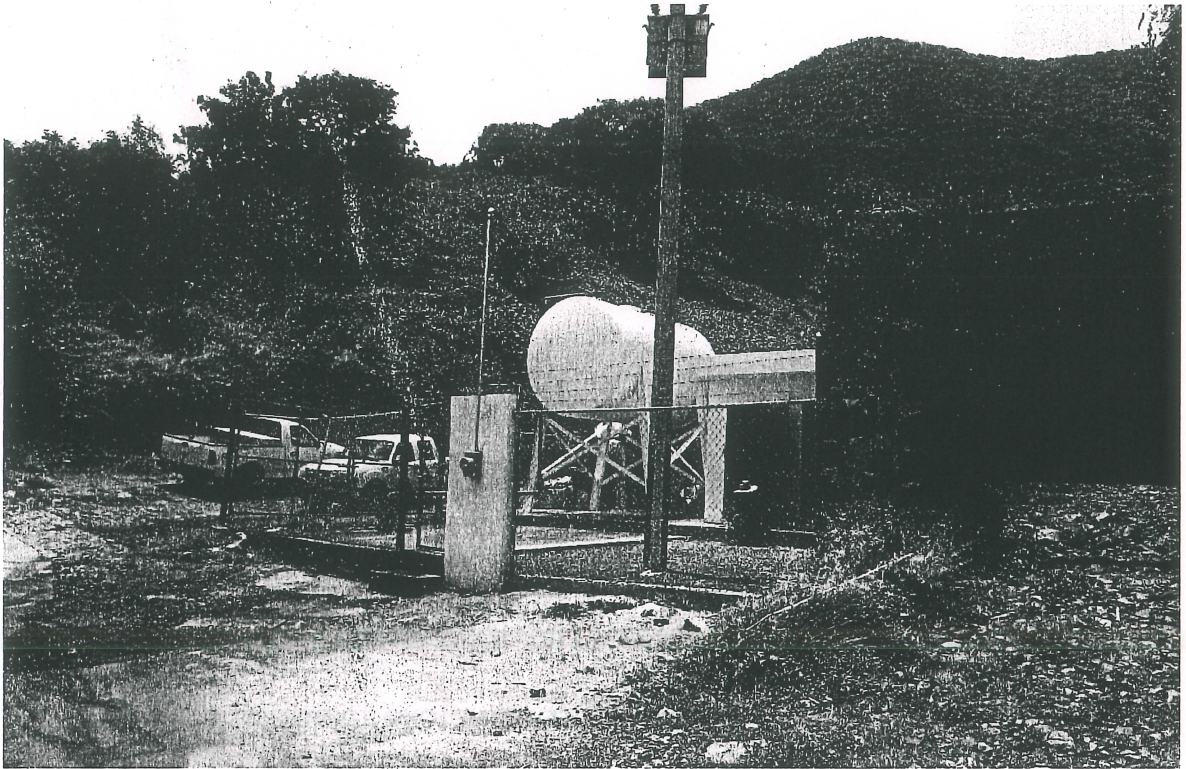

CONTENIDO

DÍA	MES	AÑO
04	07	2019

FOLIO # 11699

NOMBRE :	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
PUESTO :	Jefe de Potabilización
DIRECCIÓN :	Dirección Técnica
GERENCIA :	Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

VEHICULO	MODELO	TIPO	PLACAS
Ford	2012	RANGER XLT CREW	JS 29482

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CERTIFICO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE VEHICULO AL MOMENTO DE RECIBIR RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:


KILOMETROS 187,500 KM.

JUSTIFICACIÓN

Realizar Comisión al Municipio de Poncitlán, Jalisco

Se autoriza
recarga de gas.
04-Julio-2019
OK


FIRMA DEL SOLICITANTE
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
Jefe de Potabilización


FIRMA DE AUTORIZACIÓN GERENCIA
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

FIRMA Y SELLO
GCIA. SERV. GENERALES



COMPROBACIÓN DE GASTOS DIVERSOS



NUMERO DE OFICIO

SPTAR/ C-0148/2019

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISIÓN:

05/07/2019

ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA

Jefe de Potabilización

LUIS ACEVEZ MARTÍNEZ

Subdirector de Plantas de Tratamiento

COMPRA DE HIELO

TOTAL

\$25.00

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

ATOTONILQUILLO GDL

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 05/07/2019 15:38

i - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 45930

CLIENTE:
Comision estatal del agua de Jalisco
Avenida Francia 1726 colonia moderna,
GUADALAJARA JALISCO
C.P. 44180

CEA070225JK4
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA, HORA: 2019-07-05T15:38:55
UUID:

f235647a-49ba-46da-977e-83c6851b8f8d
SERIE: GUD
FOLIO: 243493017

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
		1EA	HIELO 5 KG BOLSA	0.00	25.00	25.00

SUBTOTAL 25.00
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL MXN 25.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-07-05T15:38:55

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1||f235647a-49ba-46da-977e-83c6851b8f8d|2019-07-05T15:38:55|SNF171020F3A|Zn9Rj2/6R6NuW6UJGmQzFLWuo3TonJyRzJZv516FIRY9emHkwNpFhFop3k1RSe+hVWwu+bmcqDeOV3z6+zFyky0XraQF2UCBuLTSKJfkyDN39JDgg4bk9zEWcoL699FJ9UdursdsBe90zCaH/x2BZxZdFAVQIJURFumVN3JrXZyd153kwtrEhKJbIfr/NP1bB2whJOGI7IQWFLUu6wovgov8zErb+957ewPtrM9K393K6xcGI+gjEnZqzOBWB3YqFICfhge2eHVWRaBbTdiaFNRF/dVHs8uXeGHaQGe0QJT5TF+6HZntE4sb2/E8fM+juMFA4WvNBQILUWm1pwEw==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

Zn9Rj2/6R6NuW6UJGmQzFLWuo3TonJyRzJZv516FIRY9emHkwNpFhFop3k1RSe+hVWwu+bmcqDeOV3z6+zFyky0XraQF2UCBuLTSKJfkyDN39JDgg4bk9zEWcoL699FJ9UdursdsBe90zCaH/x2BZxZdFAVQIJURFumVN3J

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

ROGAJ06803196 1 05/07/2019 15:37
HIELO 5 KG BOLSA 1 25.00
Fol Uta:1968471 Total: \$ 25.00
ID:10GUD50JJQ1 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 25.00
Pago: \$ 25.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION

CHAPALA,
JALISCO
CARRETERA GUADALAJARA LA BARCA KM 40.5-A
ATOTONILQUILLO,
CHAPALA JALISCO
45930

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
 Numero de certificado: 00001000000405409176

CFDI de Ingreso

Serie y Folio
 Lugar de expedición
 Fecha y hora de emisión

GUD 243493017
 45930
 05 Jul. 2019 - 15:38:55

Cliente

Comisión estatal del agua de Jalisco
CEA070225JK4

Avenida Francia 1726 colonia moderna, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P.
 44190
 Uso de CFDI P01 - Por definir

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	HIELO 5 KG BOLSA Código SAT: 50202302	\$ 25.00	1.00	\$ 25.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 25.00	Importe: \$ 0.00	

Subtotal \$ 25.00
 IVA Traslado (0.000000) \$ 0.00

Total MXN \$ 25.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal
f235647a-49ba-46da-977e-83c6851b8f8d
 RFC proveedor de certificación
 SNF171020F3A
 Cadena original del timbre

||1|1|f235647a-49ba-46da-977e-83c6851b8f8d|2019-07-05T15:38:55|SNF171020F3A|Zn9RjZj6R6NuW6UGmQzFLWuo3TonjlyRzjZv516FRY9emHkwNpFhFOp3k1Rse+HWwU+bmcoDeOV3z6+zfyky0XraQZUCBuLrTSKjfyDN39Dgg4bk9zEWcol.699Fj9UdursdsBe90zCaHl/x2BZzdFAVQjURFumVN3jKZyd153kwrEhKblfir/NP1bB2whjOGI7IOWFUu6wovgov8zErb+957ewPtrM9K393K6xcG+glEnZqzOBWBqFICfHge2eHvWRaBbTdiaFNRF/dWhs8uXeGHaQGeKe0QJT6TF+6HZntE4sb2/E8fM+juMFA4WrN8QUWm1pwEw==|00001000000414211380||

Número de certificación SAT
 00001000000414211380
 Sello digital del SAT
 Sello digital del CFDI

Qts4eK+tv9IQz/Kvj93Rydl5amsFDgSVvctfOjJouab6nhpWhdMK95kSZUaz2vKAcwIBGrImcSh0K4F35sAQHDvPukAA4oR7Pm4n0lVksE2EHOtBwVRHjemMtafogndAHwkNea4N0sRFRnB1W4MZeyujv aeEDJUlThQwxxTX0B/OGroYqPdVtAlZw3MZLtwVwzcZcH3jKys9lK2ZOgaSps0q95nQdWbUBrmv/PVkcEbYwFshwpe/yQHiza1UDj2aC980wbYmZ+HitzjO0HncdOforkThrRwK9pelVZehR9lvnOnZuBYMDGW8kAlBFpKCXSIBycU9hrZQ==
 Zn9RjZj6R6NuW6UGmQzFLWuo3TonjlyRzjZv516FRY9emHkwNpFhFOp3k1Rse+HWwU+bmcoDeOV3z6+zfyky0XraQZUCBuLrTSKjfyDN39Dgg4bk9zEWcol.699Fj9UdursdsBe90zCaHl/x2BZzdFAVQjURFumVN3jKZyd153kwrEhKblfir/NP1bB2whjOGI7IOWFUu6wovgov8zErb+957ewPtrM9K393K6xcG+glEnZqzOBWBqFICfHge2eHvWRaBbTdiaFNRF/dWhs8uXeGHaQGeKe0QJT6TF+6HZntE4sb2/E8fM+juMFA4WrN8QUWm1pwEw==



Guadalajara, Jalisco; 10 junio 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Gerente de Contabilidad
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Asunto: Justificación para la compra de hielo.

Derivado de la justificación solicitada por Usted respecto a los gastos erogados en el Oficio de Comisión No. SPTAR/C-0148/2019 F a la comunidad de Santa María de la Joya mpio de Poncitlán, mediante los cuales se adquirió una bolsa de hielo para la preservación de la muestra tomada en dicha comisión.

Al respecto le informo que la compra de este insumo (hielo), está apegada a lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana No. NOM-230-SSA1-2002, emitida por la Secretaría de Salud Federal, que marca los lineamientos, procedimientos sanitarios, preservación y transportación, para la toma de muestras, la cual cito textualmente a continuación:


NORMA Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.

El 98% del resultado de un ensayo de laboratorio depende del muestreo y su preservación.

Comisionado


Biol. Ernesto Martín González Padilla
Jefe de Potabilización

Vo. Bo

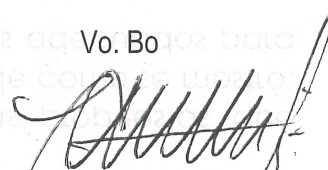
Biol. Luis Aceves Martínez
Subdirector de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales

