



ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	17/05/2019
Fecha Elab. Compro	31/05/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0008 / 2019 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 31 2019 8:44AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTÍNEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	-------------------------------------	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
17/05/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISION Y COMPROVACION MAS TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE EL SALTO			
20/05/2019	Ocotlán \$ 95.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN			
21/05/2019	Chapala \$ 75.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS			
22/05/2019	Jamay \$ 75.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY			
23/05/2019	Chapala \$ 75.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y ATEQUIZA			
24/05/2019	La Barca \$ 95.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA			
27/05/2019	Chapala \$ 75.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS			
28/05/2019	Chapala \$ 75.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y EL SALTO			
29/05/2019	Ocotlán \$ 95.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN Y JAMAY			
30/05/2019	La Barca \$ 95.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	17/05/2019	VIÁTICOS \$:	2,090.00	2,165.00	0.00	\$ -75.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	30/05/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,090.00** (DOS MIL NOVENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

VENEGAS

RECEBIDO

31 MAY 2019

CAJA

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 2,165.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,090.00
SALDO	\$ -75.00

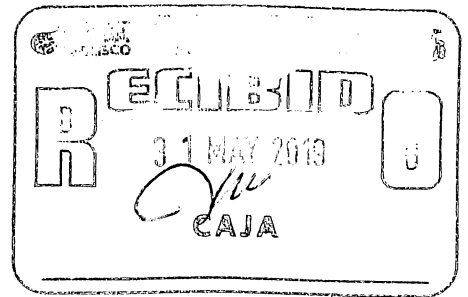
JOSE VENEGAS

COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A

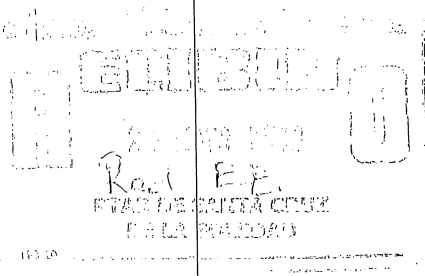
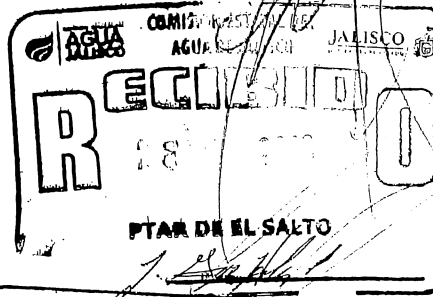
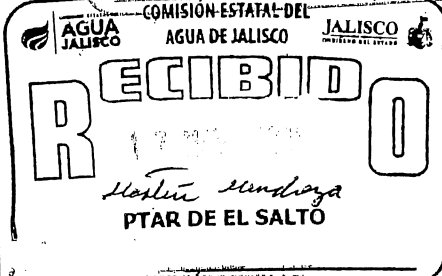
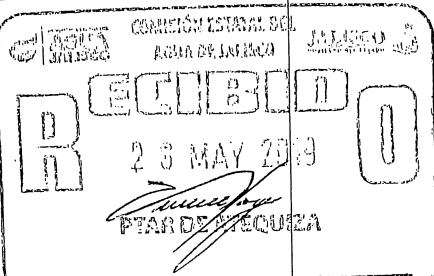
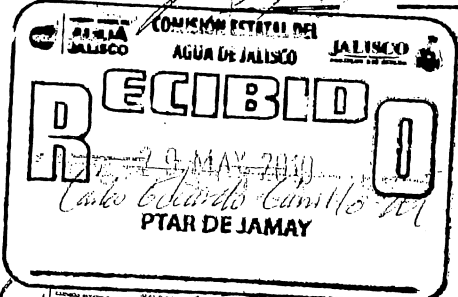
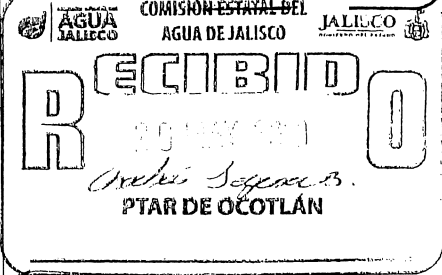
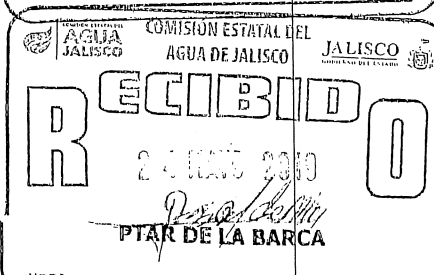
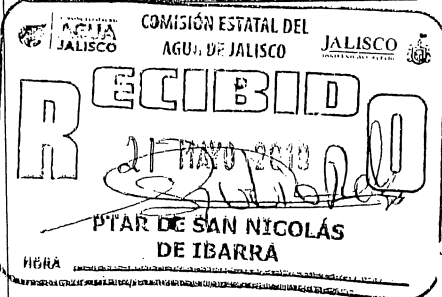
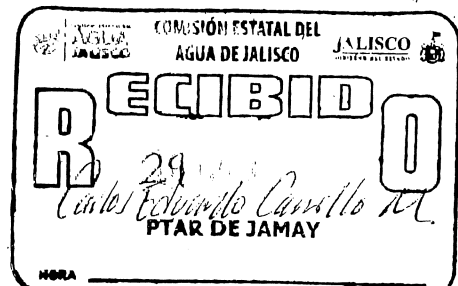
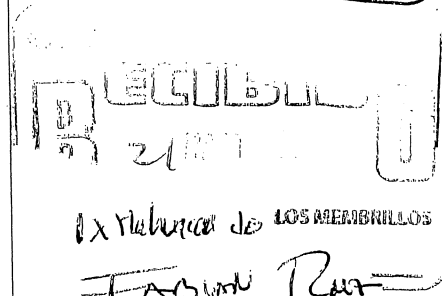
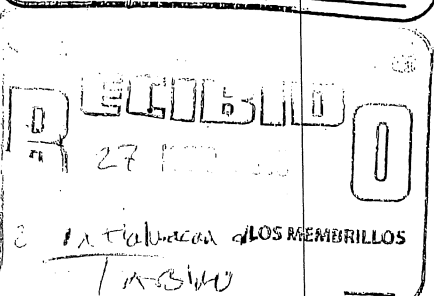
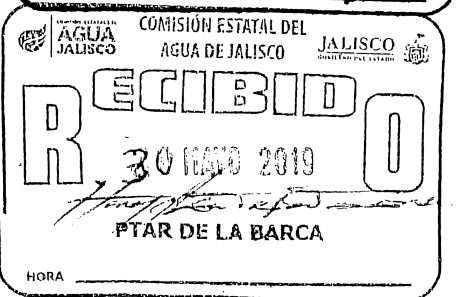
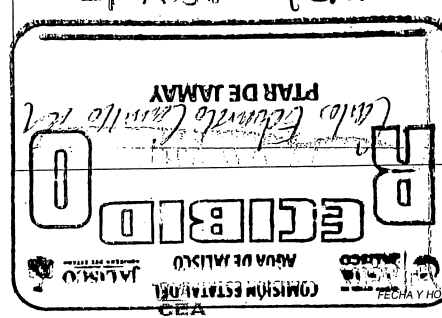
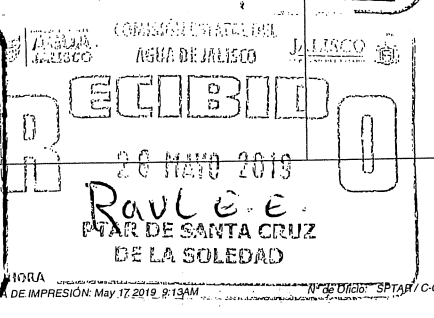
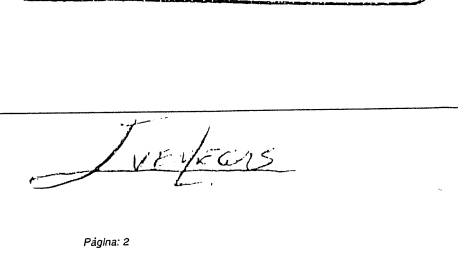
[Signature]

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0008 / 2019
 DEL DÍA: 17/05/2019 AL DÍA: 03/06/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
		
		
		
		
		
		

J. Venegas



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México
C.P. 44190.

Guadalajara, Jalisco; a 31 de Mayo del 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Gerente de Contabilidad
Presente

NOTA INFORMATIVA

Por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades de mantenimientos correctivos a equipos electromecánicos de las PTAR's operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en los recorridos programados en la Generación de los oficios de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR atendidas.

Por lo anterior en la siguiente tabla hago de su conocimiento los cambios realizados en el Oficio de Comisión No. SPTAR/C-0008/2019 F, los cuales fueron:

	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
29/mayo/2019	Ocotlan	Ocotlan y jamay

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

C. José Venegas lumbreras
Operador A

Biol. Luis Aceves Martinez
Subdirector de PTAR.

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0008 / 2019

DEL DÍA: 17/05/2019 AL DÍA: 30/05/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0008/2019 F

Del día 17/05/2019 al día 30/05/2019

17/05/2019 por la mañana se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación y por la tarde PTR A El salto se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo de influente.

20/05/2019 PTR A Ocotlan se instala bomba de retorno de lodos residen reparada probando su funcionamiento el cual es correcto quedando trabajando normalmente.

21/05/2019 PTR A San Nicolas de Ibarra se revisan equipos en funcionamiento los cuales trabajan normal en voltajes y amperajes. PTR A Ixtlahuacan de los membrillos se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de cloro y riego.

22/05/2019 PTR A Jamay se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de natas y lixiviados.

23/05/2019 PTR A Santa cruz de la soledad se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de cloro y riego. PTR A Atequiza se revisa y se registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de cloro y riego.

24/05/2019 PTR A La barca en coordinación con camión grua se instala bomba N°2 de retorno de lodos quedando a disposición de planta y se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de natas y retorno de lodos y se desmonta equipo de sedimentador N°2 por mal funcionamiento y se traslada a taller a reparación.

27/05/2019 PTR A San Nicolas de Ibarra se sacan bombas de carcamo de influente con polipasto manual y se les revisa impulsor. PTR A Ixtlahuacan de los membrillos se revisan bombas de carcamo de influente las cuales trabajan normalmente.

28/05/2019 PTR A Santa cruz de la soledad se verifica arrancadores de gabinete principal de bombas de carcamo de influente trabajen normal y se revisan perillas de nivel de arranque y para de las mismas bombas. PTR A El salto se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de equipos mezcladores de reactores.

29/05/2019 PTR A Ocotlan se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de natas y lavado de bandas. PTR A Jamay se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de equipos de filtro banda y polipastos manuales y eléctricos y se elimina cortocircuito en líneas eléctricas de alimentación de sedimentador N°2 quedando trabajando normalmente.

30/05/2019 PTR A La barca se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de cloro, lavado de bandas y cavidad progresiva y se realiza cambio de tubería de bomba de aljibe de subsion y descarga.

COMENTARIOS:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0008/2019 F

Del día 17/05/2019 al día 30/05/2019

17/05/2019 por la mañana se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación y por la tarde PTR A El salto se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo de influente.

20/05/2019 PTR A Ocotlan se instala bomba de retorno de lodos residen reparada probando su funcionamiento el cual es correcto quedando trabajando normalmente.

21/05/2019 PTR A San Nicolas de Ibarra se revisan equipos en funcionamiento los cuales trabajan normal en voltajes y amperajes. PTR A Ixtlahuacan de los membrillos se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de cloro y riego.

22/05/2019 PTR A Jamay se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de natas y lixiviados.

23/05/2019 PTR A Santa cruz de la soledad se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de cloro y riego. PTR A Atequiza se revisa y se registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de cloro y riego.

24/05/2019 PTR A La barca en coordinación con camión grua se instala bomba N°2 de retorno de lodos quedando a disposición de planta y se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de natas y retorno de lodos y se desmonta equipo de sedimentador N°2 por mal funcionamiento y se traslada a taller a reparación.

27/05/2019 PTR A San Nicolas de Ibarra se sacan bombas de carcamo de influente con polipasto manual y se les revisa impulsor. PTR A Ixtlahuacan de los membrillos se revisan bombas de carcamo de influente las cuales trabajan normalmente.

28/05/2019 PTAR Santa cruz de la soledad se verifica arrancadores de gabinete principal de bombas de carcamo de influente trabajen normal y se revisan perillas de nivel de arranque y para de las mismas bombas. PTAR El salto se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de equipos mezcladores de reactores.

29/05/2019 PTAR Ocotlan se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de natas y lavado de bandas. PTAR Jamay se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de equipos de filtro banda y polipastos manuales y eléctricos y se elimina cortocircuito en líneas eléctricas de alimentación de sedimentador N°2 quedando trabajando normalmente.

30/05/2019 PTAR La barca se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de cloro, lavado de bandas y cavidad progresiva y se realiza cambio de tubería de bomba de aljibe de subsion y descarga.

