



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	31/05/2019
Fecha Elab. Compro.	14/06/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0045 / 2019 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 14 2019 9:20AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA


FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
31/05/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISIÓN Y COMPROVACIÓN, MAS TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE EL SALTO Y JUANACATLÁN			
03/06/2019	La Barca \$ 95.00 La Barca \$ 170.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA			
04/06/2019	Chapala \$ 75.00 Chapala \$ 131.00 La Barca \$ 94.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, ATEQUIZA Y LA BARCA			
07/06/2019	Ocotlán \$ 95.00 Ocotlán \$ 170.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN			
06/06/2019	Jamay \$ 75.00 Jamay \$ 131.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY			
07/06/2019	Chapala \$ 75.00 Chapala \$ 131.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA, E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS			
10/06/2019	Ocotlán \$ 95.00 Ocotlán \$ 170.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN			
11/06/2019	La Barca \$ 95.00 La Barca \$ 170.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA Y CÁRCAMO LA ALAMEDA			
12/06/2019	Chapala \$ 75.00 Chapala \$ 131.00 Chapala \$ 75.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA Y CÁRCAMO LA ALAMEDA			
13/06/2019	Jamay \$ 75.00 Jamay \$ 131.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY Y CÁRCAMO LA ALAMEDA			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61023	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	31/05/2019	VIÁTICOS \$:	2,090.00	2,259.00	0.00	\$ -169.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	254,050.00 Km. / 255,478.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	13/06/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,428.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	3,000.00		
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,090.00 (DOS MIL NOVENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

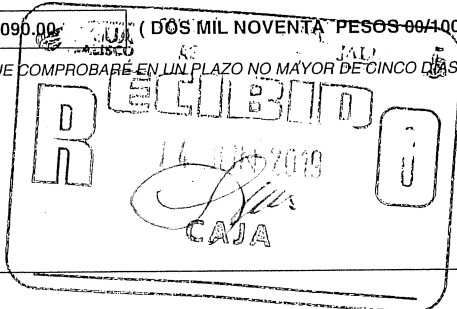

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 2,259.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,090.00
SALDO	\$ -169.00



COMISIONADO
ALEJANDRO MAYA CORIA
INGENIERO ELECTROMECANICO




AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REvisa COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

J. Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.

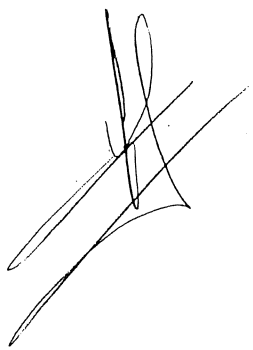

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: SPTAR / C-0045 / 2019

DEL DÍA: 31/05/2019 AL DÍA: 13/06/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIASDESDE EL 31 DE MAYO 2019 HASTA EL DÍA 13-JUNIO 2019 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR /C-00045/2019F.

31-MAYO-2019. Por la mañana en oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de El Salto se verifica buen estado de voltajes y amperajes en general, en ptar de Juanacatlán se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente.

03-JUNIO-2019. En ptar de La Barca se instala motor recién reparado en sedimentador no.2 pero se detecta falla en voltaje de llegada a motor por lo que se revisa cable de alimentación por ductos encontrando y eliminando corto circuito cambiando 100 mt. de cable no.10 aproximadamente, queda sedimentador operando en condiciones normales de voltaje y amperaje y bajo observación de personal de planta en turno.

04-JUNIO-2019. En ptar de Santa Cruz de La Soledad se revisan voltajes en gabinete principal y son estables y correctos y se presenta consumo instantáneo de 50 amp, el alumbrado exterior está completo. En ptar de Atéquiza también los voltajes son correctos y estables y su bomba de aljibe funciona correctamente.

05-JUNIO-2019. En ptar de Ocotlán se instala recién reparada bomba no.1 de retorno de lodo, previamente se recogió de taller, se instala con lipasto manual y se deja operando en condición normal de voltaje y amperaje. También se revisa funcionamiento de mezcladores de reactor biológico, los 4 equipos sin problema.

06-JUNIO-2019. En ptar de Jamay se realiza cambio de aproximadamente 100 metros de cable calibre no.10 de alimentación de sedimentador no.2 el cual queda operando en condición normal de voltaje y amperaje, queda bajo observación de personal de planta en turno.

07-JUNIO-2019. En ptar de San Nicolás De Ibarra se revisa y registra condición actual de operación de bombas de riego y cloro aunque las de cloro ya casi no se utilizan por el cambio a hipoclorito, las de riego están sin problema. En ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se revisa voltajes en gabinete principal siendo correctos y estables y el alumbrado exterior requiere de dos cambios de lámpara para estar completo.

09-JUNIO-2019. En ptar de Ocotlán en cárcamo no.1 se realiza actividad para sacar carcasa de bomba no.1 de fondo de cárcamo, se intento con cadena, con sogas, con polipasto eléctrico pero no fue posible rescatar la carcasa mencionada.

11-JUNIO-2019. En ptar de La Barca se habilita funcionamiento de equipo de aeración no.4 de módulo no.1 el cual queda operando en condición normal de voltaje y amperaje. Se apoyan actividades en cárcamo de La Alameda en revisión de bomba sumergible.

12-JUNIO-2019. En ptar de San Nicolás de Ibarra se saca de cárcamo bomba no.1 por mal funcionamiento y se detecta que está separado motor y carcasa quedando al fondo de cárcamo carcasa y se suspende actividad por asistir ha llamado de apoyo a cárcamo de La Alameda en donde se sigue apoyo para puesta en marcha de bomba sumergible.

13-JUNIO-2019. En ptar de Jamay se habilita funcionamiento de polipasto eléctrico de cárcamo de influente dejándolo operando en ambos sentidos y nuevamente se presta apoyo a cárcamo de La Alameda en donde se deja operando bomba sumergible de 60 hp consumiendo medio de 90 amp. En ptar de El Salto se revisa equipos de sistema de aeración y la bomba de sistema de riego presenta buena presión y sin fuga de agua.

OBSERVACIONES:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIASDESDE EL 31 DE MAYO 2019 HASTA EL DÍA 13-JUNIO 2019 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR /C-00045/2019F.

31-MAYO-2019. Por la mañana en oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de El Salto se verifica buen estado de voltajes y amperajes en general, en ptar de Juanacatlán se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente.

03-JUNIO-2019. En ptar de La Barca se instala motor recién reparado en sedimentador no.2 pero se detecta falla en voltaje de llegada a motor por lo que se revisa cable de alimentación por ductos encontrando y eliminando corto circuito cambiando 100 mt. de cable no.10 aproximadamente, queda sedimentador operando en condiciones normales de voltaje y amperaje y bajo observación de personal de planta en turno.

04-JUNIO-2019. En ptar de Santa Cruz de La Soledad se revisan voltajes en gabinete principal y son estables y correctos y se presenta consumo instantáneo de 50 amp, el alumbrado exterior está completo. En ptar de Atéquiza también los voltajes son correctos y estables y su bomba de

aljibe funciona correctamente.

05-JUNIO-2019. En ptar de Ocotlán se instala recién reparada bomba no.1 de retorno de lodo, previamente se recogió de taller, se instala con polipasto manual y se deja operando en condición normal de voltaje y amperaje. También se revisa funcionamiento de mezcladores de reactor biológico, los 4 equipos sin problema.

06-JUNIO-2019. En ptar de Jamay se realiza cambio de aproximadamente 100 metros de cable calibre no.10 de alimentación de sedimentador no.2 el cual queda operando en condición normal de voltaje y amperaje, queda bajo observación de personal de planta en turno.


07-JUNIO-2019. En ptar de San Nicolás De Ibarra se revisa y registra condición actual de operación de bombas de riego y cloro aunque las de cloro ya casi no se utilizan por el cambio a hipoclorito, las de riego están sin problema. En ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se revisa voltajes en gabinete principal siendo correctos y estables y el alumbrado exterior requiere de dos cambios de lámpara para estar completo.

10-JUNIO-2019. En ptar de Ocotlán en cárcamo no.1 se realiza actividad para sacar carcasa de bomba no.1 de fondo de cárcamo, se intento con cadena, con sogas, con polipasto eléctrico pero no fue posible rescatar la carcasa mencionada.

11-JUNIO-2019. En ptar de La Barca se habilita funcionamiento de equipo de aeración no.4 de módulo no.1 el cual queda operando en condición normal de voltaje y amperaje. Se apoyan actividades en cárcamo de La Alameda en revisión de bomba sumergible.

12-JUNIO-2019. En ptar de San Nicolás de Ibarra se saca de cárcamo bomba no.1 por mal funcionamiento y se detecta que está separado motor y carcasa quedando al fondo de cárcamo carcasa y se suspende actividad por asistir ha llamado de apoyo a cárcamo de La Alameda en donde se sigue apoyo para puesta en marcha de bomba sumergible.

13-JUNIO-2019. En ptar de Jamay se habilita funcionamiento de polipasto eléctrico de cárcamo de influente dejándolo operando en ambos sentidos y nuevamente se presta apoyo a cárcamo de La Alameda en donde se deja operando bomba sumergible de 60 hp consumiendo promedio de 90 amp. En ptar de El Salto se revisa equipos de sistema de aeración y la bomba de sistema de riego presenta buena presión y sin fuga de agua.

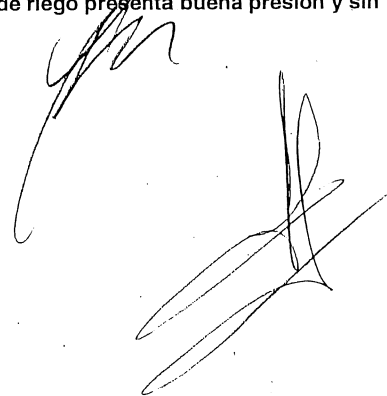

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: SPTAR / C-0045 / 2019
 DEL DÍA: 31/05/2019 AL DÍA: 17/06/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 31 MAYO 2019
 Alma Terán
 GERENCIA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 04 JUN 2019
 PTAR DE ATQUIZA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 07 JUN 2019
 PTAR DE ATAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 PTAR DE EL SALTO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 04 JUN 2019
 PTAR DE LA BARCA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 10 JUN 2019
 PTAR DE OCOTLÁN

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 PTAR DE JUANACATLÁN

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 05 JUN 2019
 PTAR DE OCOTLÁN

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 07 JUN 2019
 PTAR DE LA BARCA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 03 JUN 2019
 PTAR DE LA BARCA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 06 JUN 2019
 PTAR DE JAMAY

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 12 JUN 2019
 PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 04 JUN 2019
 PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 07 JUN 2019
 PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 13 JUN 2019
 PTAR DE JAMAY

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 13 JUN 2019
 PTAR DE EL SALTO



Guadalajara, Jalisco; a 14 de Junio del 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Gerente de Contabilidad
Presente

NOTA INFORMATIVA

Por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades de mantenimientos correctivos a equipos electromecánicos de las PTAR's operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en los recorridos programados en la Generación de los oficios de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR atendidas.

Por lo anterior en la siguiente tabla hago de su conocimiento los cambios realizados en el Oficio de Comisión No. SPTAR/C-00045/2019 F, los cuales fueron:

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
04-junio-2019	Ocotlán	Santa cruz, Atéquiza y La Barca
05-Junio-2019	Santa Cruz De La Soledad	Ocotlán
06-Junio-2019	Jamay y Atéquiza	Jamay
10-Junio-2019	Chápala y El Salto	Ocotlán
11-Junio-2019	La Barca	La Barca y cárcamo La Alameda
12-Junio-2019	Santa Cruz y Juanacatlán	San Nicolás y cárcamo La Alameda
13-Junio-2019	Ocotlán	Jamay, La Alameda y El Salto

Cabe hacer mención que estos cambios fueron hechos con anuencia del jefe de operación de plantas.


Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.


Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente


Ing. Alejandro Maya Coria

Vo. Bo.

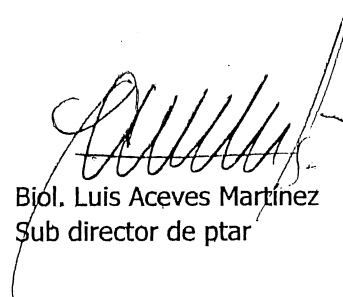
Bjól. Luis Aceves Martínez
Sub director de ptar


C. José Madrigal González
jefe de operación de plantas

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"



E04600
 VALES FUSION, S.A. DE C.V.
 AV WASHINGTON # 56
 FERROCARRIL
 GUADALAJARA, JALISCO
 VFU-131129-2W3
 Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedicion
 44460

TRENOGAS S.A. DE C.V.
 CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
 COL. MODERNA
 GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
 3810-0752
 TRE100421EC6
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015
 Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedicion
 44190

===== COPIA =====
 NOTA #1849835

===== COPIA =====
 TICKET #683027

FOLIO : 0006004133
 FECHA : 31/05/2019, 12:12 (60041330)
 POSICION: 5
 TERMINAL: 3

FOLIO : 0004749461
 FECHA : 04/06/2019, 10:33 (47494610)
 POSICION: 6
 TERMINAL: 3

>>>> CREDITO <<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 041900004
 (R) Comision Estatal del Agua de Jal
 Francia . 1726
 Moderna
 44190 - GUADALAJARA, JAL
 CEA070225JK4

>>>>> CREDITO <<<<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 041900004
 (R) Comision Estatal del Agua de Jal
 Francia . 1726
 Moderna
 44190 - GUADALAJARA, JAL
 CEA070225JK4

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	54.300 LTR		20.81 (CLAVE PEMEX 32011)	1129.98

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	32.830 LTR		20.81 (CLAVE PEMEX 32011)	683.19

SUBTOTAL: 977.30
 IVA: 152.68
 TOTAL: 1129.98

SUBTOTAL : 590.88
 IVA : 92.31
 TOTAL : 683.19


(un mil ciento veintinueve pesos 98/100 M. N.)

(seiscientos ochenta y tres pesos 19/100 M. N.)


TARJETA : 19000360
 RUTA :
 NRO.ECO.:
 NRO.PAT.: CEA
 VEHICULO: JN 61023 (PTARS)
 FORDF-150
 ODOMETRO: 254050
 RENDIM. : 9.60 Kms/Lts

ODR/AUT : 1
 TARJETA : 19000360
 RUTA :
 NRO.ECO.:
 NRO.PAT.: CEA
 VEHICULO: JN 61023 (PTARS)
 FORDF-150
 ODOMETRO: 254315
 RENDIM. : 4.88 Kms/Lts
 SALDO : \$0.00

(F I R M A)



(F I R M A)



Gasovia, S.A. de C.V.
 Prol. Colon 900 - A
 Col. Parques de Santa Maria
 CP 45609

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:
<http://www.gaxsa.com.mx>
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

