



ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	01/07/2019
Fecha Elab. Compro.	15/07/2019
N° de Oficio	SPTAR / C-0129 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 15 2019 8:32AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/07/2019	Chapala	\$ 0.00	\$ 170.00	\$ 94.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REVISION A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA			
02/07/2019	Chapala	\$ 95.00	\$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REVISION A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
03/07/2019	Tizapán el Alto	\$ 75.00	\$ 131.00	\$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REVISION A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA Y TIZAPAN EL ALTO			
04/07/2019	Jocotepec	\$ 95.00	\$ 170.00	Tuxcúeca \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REVISION A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE Y TUXCUECA			
05/07/2019	Chapala	\$ 95.00	\$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REVISION A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado. (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA. GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	01/07/2019	VIÁTICOS \$:	1,470.00	1,415.00	0.00	\$ 55.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	05/07/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019.			ANTICIPO + EXCEDENTE - GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,470.00 ( MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

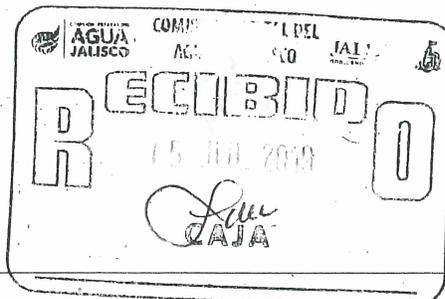
CARGO CONTABLE \$ 1,415.00

MENOS ANTICIPO \$ 1,470.00

SALDO \$ 55.00

COMISIONADO CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA TECNICO EN MANTENIMIENTO	AUTORIDAD COMPROBACIÓN COMISIÓN LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	REVISOR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
---	--	---	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0129 / 2019

DEL DÍA: 01/07/2019 AL DÍA: 05/07/2019

RESULTADO DE LA COMISION:

01-07-2019

Chapala.- Se revisa el filtro banda.

02-06-2019

San Antonio Tlayacapan.- Lubricacion a sopladores ( cambio de aceite y grasa).

Revision a bombas de lodos, limpieza de valvulas.

03-07-2019

Villa Emiliano Zapata.- Se saca bomba de retorno de lodos y se lleva a taller a reparacion, en su lugar se instala bomba del almacen.

Se revisa la manguera de la bomba del influente.

Se hace servicio a soplador.

Tizapan El Alto.- Revision a bombas del influente y bombas para lodos.

04-07-2019

El Chante.- Se desmonta bomba de aljive del carcamo dos y se lleva a taller a mantenimiento.

Se revisan las rejillas del mismo carcamo.

Tuxcueca.- Se desmonta bomba de retorno de lodos y se lleva a taller a reparacion.

05-07-2019

Chapala.- Se deja cubeta de aceite hidraulico para filtro banda.

Se deja herramienta de mantto.

OBSERVACIONES:

01-07-2019

Chapala.- Se revisa el filtro banda.

02-06-2019

San Antonio Tlayacapan.- Lubricacion a sopladores ( cambio de aceite y grasa).

Revision a bombas de lodos, limpieza de valvulas.

03-07-2019

Villa Emiliano Zapata.- Se saca bomba de retorno de lodos y se lleva a taller a reparacion, en su lugar se instala bomba del almacen.

Se revisa la manguera de la bomba del influente.

Se hace servicio a soplador.

Tizapan El Alto.- Revision a bombas del influente y bombas para lodos.

04-07-2019

El Chante.- Se desmonta bomba de aljive del carcamo dos y se lleva a taller a mantenimiento.

Se revisan las rejillas del mismo carcamo.

Tuxcueca.- Se desmonta bomba de retorno de lodos y se lleva a taller a reparacion.

05-07-2019

Chapala.- Se deja cubeta de aceite hidraulico para filtro banda.

Se deja herramienta de mantto.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0129 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>RECIBIDO Miguel Martínez Col C. C. C. C. PTAR DE CHAPALA</p>	<p>RECIBIDO 03 JUL 2019 PTAR DE TUXCUECA</p>
<p>RECIBIDO 03 JUL 2019 PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN</p>	<p>RECIBIDO 03 JUL 2019 PTAR DE CHAPALA</p>
<p>RECIBIDO 03 JUL 2019 Fea cortes Rguez PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA</p>	
<p>RECIBIDO 03 JUL 2019 PTAR DE TIZÁN EL ALTO</p>	
<p>RECIBIDO 03 JUL 2019 PTAR DE EL CHONTE</p>	



## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio:** 200

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 15 de Julio 2019.

**Comisionado:** Cesar Joaquín Arteaga García  
**Cargo y/o nombramiento:** Técnico en mantenimiento

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-129/2019F del c. Cesar Joaquín Arteaga García con nombramiento de: técnico en mantenimiento comisionado a realizar:

03-07-2019 a San Juan Cosalá

04-07-2019 a El Chante

05-07-2019 a Jocotepec

Al respecto le informo que se modificaron los días debido a las necesidades de cada planta:

03-07-2019 a Villa Emiliano Zapata y Tizapán El Alto

04-07-2019 a El Chante y Tuxcueca

05-07-2019 a Chapala.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ  
SUBDIRECTOR DE PTARS

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"



ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	01/07/2019
Fecha Elab. Compro.	12/07/2019
N° de Oficio	SPTAR / C-0127 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 12 2019 11:06AM

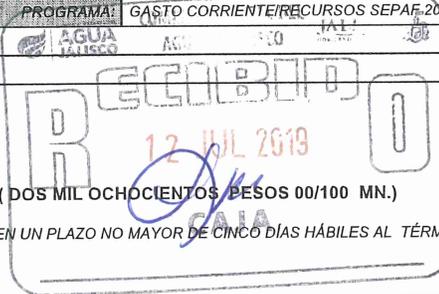
SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	MARIO HERNANDEZ FLORES	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	MARIO HERNANDEZ FLORES - INGENIERO ELECTROMECANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/07/2019	Chapala \$ 170.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 170.00	Chapala \$ 94.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LA PLANTA DE CHAPALA			
02/07/2019	Chapala \$ 170.00	Chapala \$ 95.00	Chapala \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
03/07/2019	Tizapán el Alto \$ 131.00	Tizapán el Alto \$ 75.00	Tizapán el Alto \$ 131.00	Tizapán el Alto \$ 75.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA Y TIZAPAN EL ALTO			
04/07/2019	Jocotepec \$ 170.00	Jocotepec \$ 95.00	Jocotepec \$ 170.00	Tuxcueca \$ 75.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LA PLANTA DE CHANTEPEC Y TUXCUECA			
05/07/2019	Chapala \$ 170.00	Chapala \$ 95.00	Chapala \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LA PLANTA DE CHAPALA			
09/07/2019	Chapala \$ 170.00	Tuxcueca \$ 75.00	Chapala \$ 170.00	Chapala \$ 94.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LA PLANTA DE CHAPALA Y TUXCUECA			
10/07/2019	Jocotepec \$ 170.00	Jocotepec \$ 95.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA			
11/07/2019	Chapala \$ 170.00	Chapala \$ 95.00	Chapala \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LA PLANTA DE CHAPALA			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPD	COMPROB.	IVA	SALDD	VEHICULO - PLACAS:	JS 29484	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	01/07/2019	VIÁTICOS \$	2,800.00	2,284.00	0.00	\$ 516.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 10 Km/l		
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012		
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	232,762.00 Km. / 234,484.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	11/07/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,722.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF-2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						BASOLINA POR KM RECORRIDO:	2.020.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		



RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,284.00  
MENOS ANTICIPO \$ 2,800.00  
SALDO \$ 516.00

COMISIONADO  
MARIO HERNANDEZ FLORES  
INGENIERO ELECTROMECHANICO

AUTORIDAD COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1) Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: SPTAR / C-0127 / 2019

DEL DÍA: 01/07/2019 AL DÍA: 11/07/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

01 de Julio 2019

PTAR DE CHAPALA

- Revisión a filtros banda y ajustes de los mismos.

02 de Julio de 2019

PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN.

- lubricación a sopladores (aceite y grasas), revisión a bomba de lodos, limpieza a su válvula check.

03 de Julio de 2019

PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA.

- Se instala bomba para retornar lodos, serie 04032083 y se lleva a taller para su revisión. Se revisa bomba de influente. Se les da mantenimiento preventivo a sopladores y lubrican.

PTAR DE TIZAPAN EL ALTO

- Revisión a bombas de influente y revisión de bombas para lodos.

04 de Julio de 2019

PTAR DE EL CHANTE

- Se desmonta bomba de aire del cárcamo no 2 y se lleva a taller para su mantenimiento. Revisión de rejillas del desarenador del mismo cárcamo.

PTAR DE TUXCUECA

- Se desmonta bomba no. 2 del retorno de lodos y se traslada a taller para su mantenimiento.

05 de Julio 2019.

PTAR DE CHAPALA.

- Se deja una cubeta de aceite hidráulico para filtro banda, que se recogió de la PTAR de Juan Acatlán. Se deja herramienta en caseta de control para llevar la camioneta al servicio a Guadalajara.

08 de Julio 2019

- Se recoge material de la herramienta y se deja aceite hidráulico.

09 de Julio del 2019.

PTAR DE CHAPALA.

- Se saca bomba no. 1 del cárcamo inferior, extensión y se le da limpieza. Se reparo falla eléctrica, en subestación una línea caída.
- Regresamos a la PTAR de Chapala debido a que se daño un apartarrayo. Se deja sin apartarrayo provisionalmente dejando un puente eléctrico.

10 de julio de 2019  
PTAR DE CHAPALA.

- Se lleva bomba de retorno de lodos.

11 de julio de 2019  
PTAR DE CHAPALA.

- Revisión de bomba de cloración y riego.

#### OBSERVACIONES:

de Julio 2019  
PTAR DE CHAPALA

- Revisión a filtros banda y ajustes de los mismos.

02 de Julio de 2019  
PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN.

- lubricación a sopladores (aceite y grasas), revisión a bomba de lodos, limpieza a su válvula check.

03 de Julio de 2019  
PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA.

- Se instala bomba para retornar lodos, serie 04032083 y se lleva a taller para su revisión. Se revisa bomba de influente. Se les da mantenimiento preventivo a sopladores y lubrican.

PTAR DE TIZAPAN EL ALTO

- Revisión a bombas de influente y revisión de bombas para lodos.

04 de Julio de 2019  
PTAR DE EL CHANTE

- Se desmonta bomba de aire del cárcamo no 2 y se lleva a taller para su mantenimiento. Revisión de rejillas del desarenador del mismo cárcamo.

PTAR DE TUXCUECA

- Se desmonta bomba no. 2 del retorno de lodos y se traslada a taller para su mantenimiento.

05 de Julio 2019.

PTAR DE CHAPALA.

- Se deja una cubeta de aceite hidráulico para filtro banda, que se recogió de la PTAR de Juan Acatlán. Se deja herramienta en caseta de control para llevar la camioneta al servicio a Guadalajara.

08 de Julio 2019

- Se recoge material de la herramienta y se deja aceite hidráulico.

09 de Julio del 2019.

PTAR DE CHAPALA.

- Se saca bomba no. 1 del cárcamo inferior, extensión y se le da limpieza. Se reparo falla eléctrica, en subestación una línea caída.  
- Regresamos a la PTAR de Chapala debido a que se daño un apartarrayo. Se deja sin apartarrayo provisionalmente dejando un puente eléctrico.

10 de julio de 2019

PTAR DE CHAPALA.

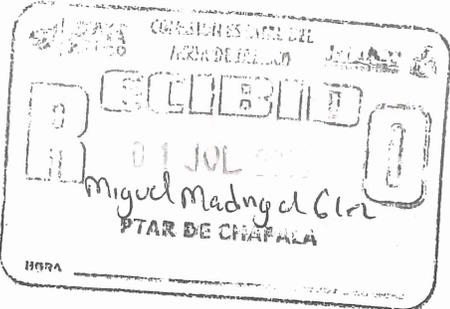
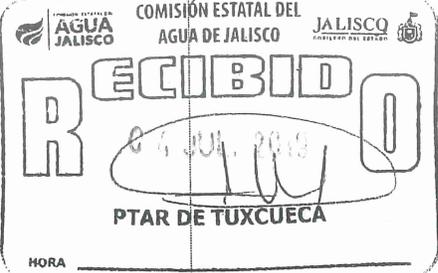
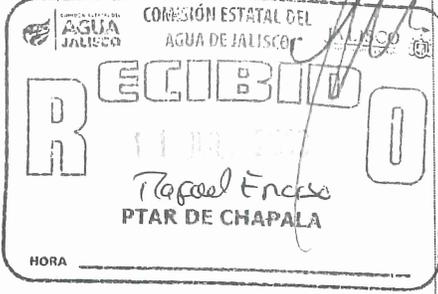
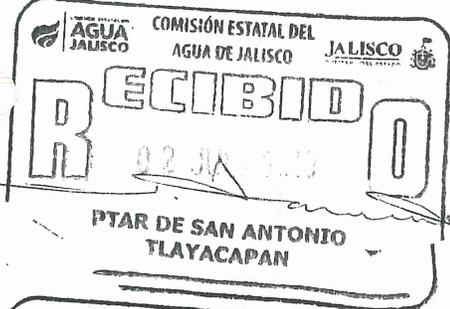
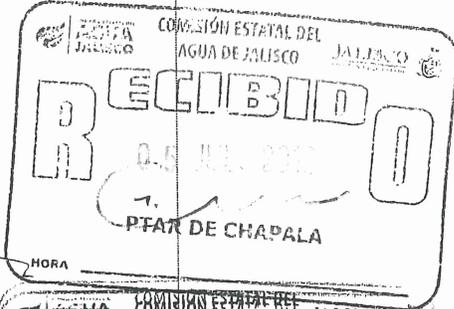
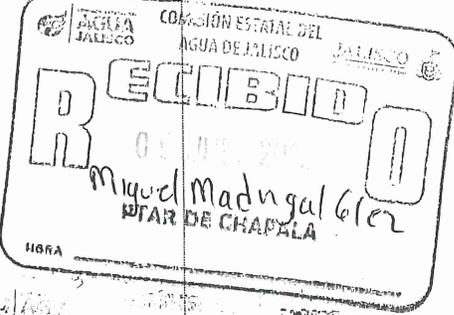
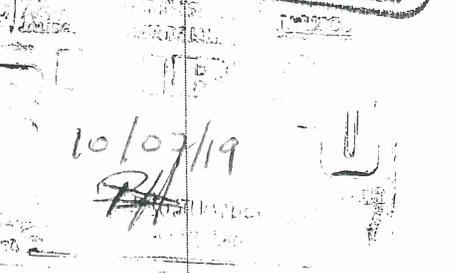
- Se lleva bomba de retorno de lodos.

11 de julio de 2019

PTAR DE CHAPALA.

- Revisión de bomba de cloración y riego.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: SPTAR / C-0127 / 2019  
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
		
		
		
		
		



## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR/0191/2019

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 12 De Julio 2019.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0127-2019 F del C. Mario Hernández Flores con nombramiento de: Ingeniero Electromecánico comisionado a realizar.

Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimientos preventivos y correctivos a equipos electromecánicos de las ptars, quedando de la siguiente manera:

- 01-Julio-2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars de Chapala
- 02-julio -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars san Antonio Tlayacapan
- 03-julio -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars san juan cósala
- 04-julio -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars de chantepec
- 05-julio -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars Jocotepec
- 08-julio -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars san Luis Soyatlán
- 09-julio -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars Tuxcueca
- 10-julio -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars Tizapán el alto
- 11-julio -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars villa Emiliano zapata

Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos electromecánicos de las Prats quedando de la siguiente manera:

- 03-julio -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars villa Emiliano zapata y Tizapán el alto
- 04-julio -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars chantepec y Tuxcueca
- 05-julio -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars Chapala
- 08-julio -2019 permiso por guardia
- 09-julio -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptar Tuxcueca y Chapala



10-julio -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars san juan  
cósala

11-julio -2019 actividad mantenimiento preventivo y correctivo de la ptars Chapala

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ  
SUBDIRECTOR DE PTAR

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".