



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	26/07/2019
Fecha Elab. Compro.	09/08/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0203 / 2019
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 9 2019 8:40AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	-------------------------------------	----------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
26/07/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION, MAS TARDE EN PTAR DE EL SALTO SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO			
27/07/2019	Chapala \$ 95.00 Chapala \$ 170.00 Chapala \$ 94.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	SE ATIENDE CONTINGENCIA EN PTAR DE CHAPALA ELIMINANDO APARTARAYOS Y CAMBIANDO FUSIBLE DE ALTA TENCION			
29/07/2019	Jamay \$ 75.00 La Barca \$ 170.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY Y LA BARCA			
30/07/2019	Chapala \$ 95.00 Chapala \$ 170.00 La Barca \$ 94.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA, ATEQUIZA Y LA BARCA			
31/07/2019	Chapala \$ 95.00 Chapala \$ 170.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACAN DE LOS MEMMBRILLOS			
01/08/2019	San Miguel el Alto \$ 75.00 San Miguel el Alto \$ 131.00 San Miguel el Alto \$ 75.00 San Miguel el Alto *(297.00) - **IVA \$(40.96)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN			
02/08/2019	San Miguel el Alto \$ 75.00 San Miguel el Alto \$ 131.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	SE PRESTA APOYO EN PANTA DE TRATAMIENTO DE SAN MIGUEL HIDALGO PRUEBAS DE FILTRO BANDA Y REBISION DE ARRANCADORES DE BOMBAS DE CARCAMO DE INFLUENTE			
05/08/2019	Chapala \$ 95.00 Chapala \$ 170.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA			
06/08/2019	Jamay \$ 75.00 La Barca \$ 170.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY Y LA BARCA			
07/08/2019	Chapala \$ 95.00 Chapala \$ 170.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y ATEQUIZA			
08/08/2019	Ocotlán \$ 95.00 Ocotlán \$ 170.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	26/07/2019	VIÁTICOS \$:	3,062.00	3,052.00	40.96	\$ 10.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	08/08/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA	GASTO POR RECURSOS SEP AF 2019 (ANTICIPO)				EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.		GASOLINA POR KM RECORRIDO -				0.00	
JUST. VALES EXCE:			SALDO EN VALES RECORRIDO =				0.00	
			VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:				0.00 - 0.00	
			SALDO VALES MANIOBRAS :				0.00	
			VALES A REGRESAR :				0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,062.00 (TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS 00/100. MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

J. VENEGAS

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 3,052.00
MENOS ANTICIPO \$ 3,062.00
SALDO \$ 10.00

J. VENEGAS

COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A

[Signature]

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR-334

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 09 de Agosto 2019.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0203/2019 F del C. José Venegas lumbreras con nombramiento de: operador A comisionado a realizar:
27/07/2019 PTAR JAMAY, 29/07/2019 PTR A JAMAY, 30/07/2019 SAN NICOLAS DE IBARRA Y ATEQUIZA, 01/08/2019 OCOTAL, 02/08/2019 LA BARCA, 06/08/2019 JAMAY, 08/08/2019 LA BARCA

Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedando de la siguiente manera:

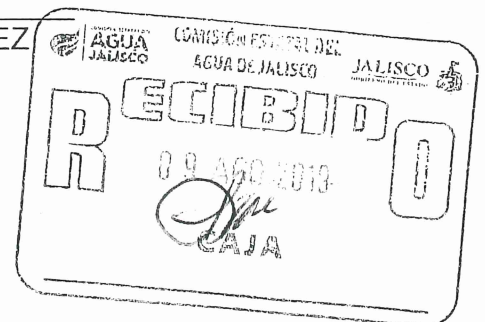
27/07/2019 PTAR CHAPALA, 29/07/2019 PTAR JAMAY y LA BARCA, 30/07/2019 SAN NICOLAS DE IBARRA, ATEQUIZA Y LA BARCA, 01/08/2019 SAN MIGUEL EL ALTO, 02/08/2019 SAN MIGUEL EL ALTO, 06/08/2019 JAMAY y LA BARCA, 08/08/2019 OCOTLAN

27/07/2019 y 30/07/2019 se requirió almuerzo, comida y cena
01/08/2019 se requirió almuerzo, comida, cena y hospedaje

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

BIOLE. LUIS ACEVES MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PTAR'S



c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".



JORGE LUIS ALCALA ROMO
AARJ7708077N2
Jalisco México C.P.47140

Folio Fiscal C572E380-0A5B-4085-8022-915AF24EF312
No. CSD Emisor 00001000000412121648
Fecha y hora de emisión 01/08/2019 17:30:02
Fecha y hora de Certificación: 01/08/2019 17: 30:08
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio A 967

RECEPTOR

Nombre Comisión Estatal del Agua de Jalisco
RFC CEA070225JK4
Av. Francia 1726 C.P. 44190

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe	
1	DAY - Día	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA 90111501 - Hoteles	IVA Trasladado 16.00% \$44.3696 IMPUESTO HOSPEDAJE Trasladado 3% \$8.32	\$277.31	\$277.31	
Subtotal					\$277.31	
IVA Trasladado 16.00%					\$44.37	
IMPUESTO HOSPEDAJE Trasladado 3 %					\$8.32	
Importe con Istra					TOTAL	\$330.00

TRESCIENTOS TREINTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Relación de Folios

m/s9Cp9KwMjg1P2a9pZMoa6iMPrfrRmUw94wrt+xYJqbcCwMrrJEp3Fb+4lzNfsVadL4bMfQNHp60zDjKcQsvASXJld6SHKPrz+XQwjhV8Ube4D8WZrmXSFb
vZNPV7bT4lOZJza5TEHcElmZbrz7ddMLHBEzSF7z00Y4hcJlQP6NIPBWFQzZ0UJyZd6BD2YsI09KNIUb9yAEMi78sBjD0kAeM7qAUJdsN0iKsf+KJ+5VDXivRhg
gNno3L7apNy+Iz7HJ09np3YHlp10uSQdVWbqYGsAz6FRcFmbAqYmcc2+rn04JbHfDreg==

Relación de SAT

Uq9mplePCUdXs5l1le34+ijSSdqBn20FIG+ad7rm3YVxbnrlfJDa53Gwa3GqLDepHwQa3M6SCqs7cgYRb0HMBRTWP4Bof97QjuzLUUKv160yV3Desr6v
TYVXWm/kykRVbtsZZ7Q4yT53Trnj1K0Eswu3wBPEPJaNAV80+4+rFLBMqJlJsd'SZ5Tf7UqTSUZ8sFYLNIHfHB6q+clJFJEzZxP0FY6pVrVp0lgJULUgVTrle
C3N268UfcbCSD3t+GR94K4NMhVag25ZLHpwbdrlzqP+otOuQQM9OeT8hg1F0CbMhA==

Fecha Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C572E380-0A5B-4085-8022-915AF24EF312|2019-08-01|17:30:08|DND070112H82|m/s9Cp9KwMjg1P2a9pZMoa6iMPrfrRmUw94wrt+xYJqbcCwMrrJEp3Fb+4lzNfsVadL4bMfQNHp60zDjKcQsvASXJld6SHKPrz+XQwjhV8Ube4D8WZrmXSFb
vZNPV7bT4lOZJza5TEHcElmZbrz7ddMLHBEzSF7z00Y4hcJlQP6NIPBWFQzZ0UJyZd6BD2YsI09KNIUb9yAEMi78sBjD0kAeM7qAUJdsN0iKsf+KJ+5VDXivRhg
gNno3L7apNy+Iz7HJ09np3YHlp10uSQdVWbqYGsAz6FRcFmbAqYmcc2+rn04JbHfDreg==|0000100000040690833||



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

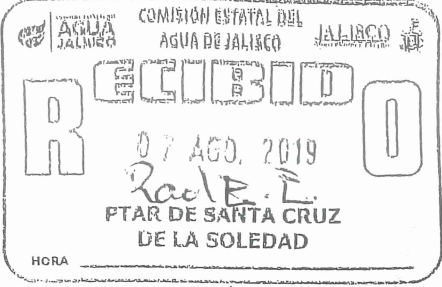

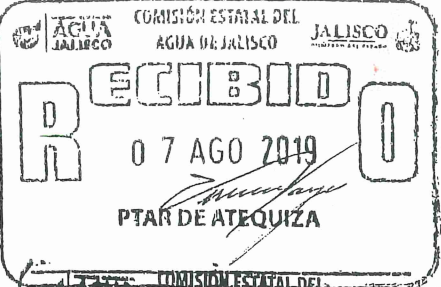
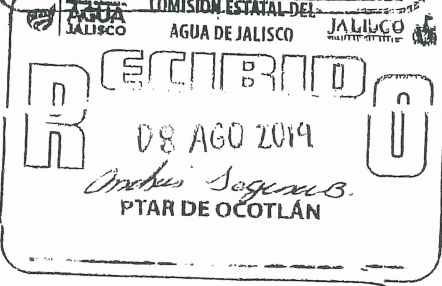
J VENEZGAS

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE VENEGAS LUMBRERAS	Nº OFICIO: SPTAR / C-0203 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 26 JUL 2019 Nombre GERENCIA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO</p>	<p>SISTEMA DE AGUA POTABLE, ACUEDUCTADO Y SANEAMIENTO Sapama Municipio de San Nicolás de Ibarra, Jalisco. 01 AGO 2019 RECIBIDO</p>
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 30 JUL 2019 PTAR DE SAN NICOLÁS DE IBARRA</p>	
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 28 JUL 2019 Martín Mendoza PTAR DE EL SALTO</p>	<p>Sapama Sistema de agua potable, acueductado y saneamiento Municipio de San Nicolás de Ibarra, Jalisco. 02-08-19</p>
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 30 JUL 2019 PTAR DE ATEQUIZA</p>	
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 27 JUL 2019 PTAR DE CHAPALA</p>	<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 30 JUL 2019 PTAR DE LA BARCA</p>
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 29 JUL 2019 Carlos Eduardo Castillo M. PTAR DE JAMAY</p>	
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 31 JUL 2019 Gerardo Hernandez PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD</p>	<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 05 AGO 2019 PTAR DE SAN NICOLÁS DE IBARRA</p>
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 29 JUL 2019 PTAR DE LA BARCA</p>	
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 31 JUL 2019 INTERMUNICIPAL LOS MEMBRILLOS FABIANO R...</p>	<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 06 AGO 2019 Carlos Eduardo Castillo M. PTAR DE JAMAY</p>
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 06 AGO 2019 PTAR DE LA BARCA</p>	

J. VENEGAS

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE VENEGAS LUMBRERAS	Nº OFICIO: SPTAR / C-0203 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SÉLLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>RECIBIDO 07 AGO. 2019 Raúl E. L. PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD</p>	
 <p>RECIBIDO 07 AGO 2019 PTAR DE ATEQUIZA</p>	
 <p>RECIBIDO 08 AGO 2019 PTAR DE OCOTLÁN</p>	

J. VENEGAS

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0203 / 2019

DEL DÍA: 26/07/2019 AL DÍA: 08/08/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0203/2019 F

Del día 26/07/2019 al día 13/08/2019.

26/07/2019 PTAR por la mañana se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia en GDL para realización de oficios de comprobación y comisión y por la tarde PTAR El salto se revisan y registran funcionamiento actual de equipos de sedimentadores y clarificadores.

27/07/2019 PTR A Chapala se atiende contingencia se eliminan aparta rayos de acometida de CFE y se cambia fusible de alta tensión que dando voltajes estables y correctos y equipos se ponen en funcionamiento y trabajan normal en voltajes y amperajes.

29/07/2019 PTAR Jamay se instala bomba N°3 de carcamo de influente recién reparada quedando funcionando normal y se le pone contactor nuevo y se cambia hule estrella a bomba de cloración N°2 queda a disposición de planta. PTR A La barca se revisan y registran funcionamiento de equipos de aeración de modulo N°2 y se elimina cortocircuito en cajas de conexión de aeradores 1 y 2 de mismo modulo quedan trabajando normal.

30/07/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan equipos en funcionamiento los cuales se encuentran trabajando normal en voltajes y amperajes. PTAR Atequiza se revisan y registra funcionamiento de bombas de carcamo de influente.

31/07/2019 PTAR santa cruz de la soledad en coordinación con camión grua se deja en almacén de planta bomba de 11.3 hp recién reparada y equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se instala bomba de retorno de lodos N°2 recién reparada quedando funcionando normal.

01y02/08/2019 se presta apoyo a municipio de san miguel el alto en planta de tratamiento en funcionamiento y pruebas de filtro banda el cual se pone a funcionar y se deja indicaciones de su funcionamiento y se revisan arrancadores de bombas de carcamo de influente los cuales se encontraron dañados sus relevadores los cuales se ocupan cambiar.

05/08/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo de influente y se sacan con polipasto manual y se les da limpieza de impulsos.

06/08/2019 PTAR Jamay se revisan y registran condiciones actuales de equipos de aeración y mezcladores y se saca con polipasto manual bomba N°3 de carcamo de influente por mal funcionamiento y se traslada a taller por garantía. PTAR La barca se instalan bomba N°2 de RL y bomba N°2 carcamo de natas recién reparadas y quedan a disposición a bomba N°2 de RL se le cambian 50 mt de cable eléctrico en ducto nuevo ya que se encontraba dañado y se revisan y registran equipos de aeración de digestor de lodos esto en coordinación con camión grua.

07/08/2019 PTAR Santa cruz de la soledad se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de retorno de lodos y mezclador. PTAR Atequiza en coordinación con camión grua se sacan bombas de carcamo de influente y se les da limpieza de impulsor y se revisan y registran bombas de RL Y lixiviados.

08/08/2019 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua se revisa funcionamiento de bomba de achique de carcamo N°5 la cual trabaja normalmente y en planta se revisan y registran condiciones de equipos de filtro banda y en carcamo N°1 se elimina fuga de agua de tubería de filtro de olores.

OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0203/2019 F

Del día 26/07/2019 al día 13/08/2019.

26/07/2019 PTAR por la mañana se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia en GDL para realización de oficios de comprobación y comisión y por la tarde PTAR El salto se revisan y registran funcionamiento actual de equipos de sedimentadores y clarificadores.

27/07/2019 PTR A Chapala se atiende contingencia se eliminan aparta rayos de acometida de CFE y se cambia fusible de alta tensión que dando voltajes estables y correctos y equipos se ponen en funcionamiento y trabajan normal en voltajes y amperajes.

29/07/2019 PTAR Jamay se instala bomba N°3 de carcamo de influente recién reparada quedando funcionando normal y se le pone contactor nuevo y se cambia hule estrella a bomba de cloración N°2 queda a disposición de planta. PTR A La barca se revisan y registran funcionamiento de equipos de aeración de modulo N°2 y se elimina cortocircuito en cajas de conexión de aeradores 1 y 2 de mismo modulo quedan trabajando normal.

30/07/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan equipos en funcionamiento los cuales se encuentran trabajando normal en voltajes y amperajes. PTAR Atequiza se revisan y registra funcionamiento de bombas de carcamo de influente.

31/07/2019 PTAR santa cruz de la soledad en coordinación con camión grua se deja en almacén de planta bomba de 11.3 hp recién reparada y equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se instala bomba de retorno de lodos N°2 recién reparada quedando funcionando normal.

01y02/08/2019 se presta apoyo a municipio de san miguel el alto en planta de tratamiento en funcionamiento y pruebas de filtro banda el cual se pone a funcionar y se deja indicaciones de su funcionamiento y se revisan arrancadores de bombas de carcamo de influente los cuales se encontraron dañados sus relevadores los cuales se ocupan cambiar.

05/08/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo de influente y se sacan con polipasto manual y se les da limpieza de impulsores.

06/08/2019 PTAR Jamay se revisan y registran condiciones actuales de equipos de aeracion y mezcladores y se saca con polipasto manual bomba N°3 de carcamo de influente por mal funcionamiento y se traslada a taller por garantía. PTAR La barca se instalan bomba N°2 de RL y bomba N°2 carcamo de natas recién reparadas y quedan a disposición a bomba N°2 de RL se le cambian 50 mt de cable eléctrico en ducto nuevo ya que se encontraba dañado y se revisan y registran equipos de aeracion de digestor de lodos esto en coordinación con camión grua.

07/08/2019 PTAR Santa cruz de la soledad se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de retorno de lodos y mezclador. PTAR Atequiza en coordinación con camión grua se sacan bombas de carcamo de influente y se les da limpieza de impulsor y se revisan y registran bombas de RL Y lixiviados.

08/08/2019 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua se revisa funcionamiento de bomba de achique de carcamo N°5 la cual trabaja normalmente y en planta se revisan y registran condiciones de equipos de filtro banda y en carcamo N°1 se elimina fuga de agua de tubería de filtro de olores.

J. VEGAS

[Signature]