



Fecha Pago Anticipo	26/08/2019
Fecha Elab. Compro.	06/09/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0280 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 6 2019 9:56AM


SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
27/08/2019	Jocotepec	\$ 95.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA Y JOCOTEPEC			
28/08/2019	Sin Desayuno.	\$ 0.00	Chapala \$ 170.00	Chapala \$ 94.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
29/08/2019	Jocotepec	\$ 95.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA			
02/09/2019	Chapala	\$ 95.00	Chapala \$ 170.00	Chapala \$ 94.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y CHAPALA			
03/09/2019	Sin Desayuno.	\$ 0.00	Tizapán el Alto \$ 131.00	Tizapán el Alto \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO			
04/09/2019	Chapala	\$ 95.00	Jocotepec \$ 170.00	Jocotepec \$ 94.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN, EL CHANTE Y SAN JUAN COSALA			
05/09/2019	Tizapán el Alto	\$ 75.00	Tuxcueca \$ 131.00	Tuxcueca \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA, TUXCUECA Y SAN LUIS SOYATLAN			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado. (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	27/08/2019	VIÁTICOS \$:	2,465.00	1,999.00	0.00	\$ 466.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	7	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	05/09/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,465.00 AGU (DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

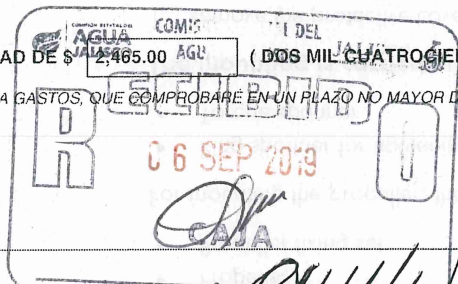

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,999.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,465.00
SALDO	\$ 466.00

COMISIONADO
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTOREA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISIA COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota: Los gastos suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: 492

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 6 de Septiembre 2019.

Comisionado: Cesar Joaquín Arteaga García
Cargo y/o nombramiento: Técnico en mantenimiento


En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0280/2019 F del Cesar Joaquín Arteaga García con nombramiento de: Técnico en mantenimiento comisionado a realizar: el día 27-08-2019 a Chapala, el 29-08-2019 a Tuxcueca, el 30-08-2019 a El Chante, el 02-09-2019 a Villa Emiliano, el 04-09-2019 a Tuxcueca y el 05-09-2019 a San Luis Soyatlán.

Al respecto le informo: El 27-08-2019 a San Juan Cosalá y Jocotepec, el 29-08-2019 a San Juan Cosalá, el 30-08-2019 descanso por emergencia personal, el 02-09-2019 a San Antonio Tlayacapan y Chapala, y el 04-09-2019 a San Antonio Tlayacapan, El Chante y San Juan Cosalá.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


BIOL LUIS ACEVES MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PTARS

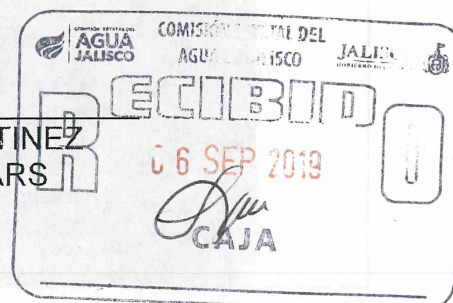

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0280 / 2019
DEL DÍA: 27/08/2019	AL DÍA: 05/09/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

27-08-2019
SAN JUAN COSALA.- SE INSTALA BOMBA DE RETORNO DE LODOS REPARADA POR TALLER.
JOCOTEPEC.- SE REVISAN BOMBAS DE CLORO, RIEGO, Y LAVADO DE BANDAS.

28-08-2019
CHAPALA.- SE INSTALA CABLE PARA TIMBRE Y CAMPANA TIMBRE EN CASETA.
SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE REvisa BOMBA DE PURGA DE LODOS Y ALUMBRADO.

29-08-2019
SAN JUAN COSALA.- SE INSTALA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE LUBRICA SOPLADOR.

02-09-2019
SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE ELIMINA CORTO CIRCUITO EN LINEAS ELECTRICAS DE BOMBAS DE LAVADO DE BANDAS, SE REVISAN SOPLADORES.
CHAPALA.- SE REvisa EL SEDIMENTADOR SECUNDARIO Y EQUIPOS DEL FILTRO BANDA.

03-09-2019
TIZAPAN EL ALTO.- SE SACA BOMBA DE REACTOR BIOLOGICO. SE SACA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE INSTALA BOMBA DEL ALMACEN.

04-09-2019
SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- REVISION DE ESPREAS DEL FILTRO BANDA.
EL CHANTE.- SE REVISAN LAS BOMBAS DEL INFLUENTE.
JOCOTEPEC.- REVISION A EQUIPOS DEL ESPESADOR DE LODOS.

05-09-2019
VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE SACA BOMBA DE RETORNO DE LODOS CON CAMION GRUA Y SE LIMPIA EL IMPULSOR. SE DA MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO DE CASETA.
TUXCUECA.- SE DESMONTA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION. CAMBIO DE ACEITE A SOPLADORES.
SAN LUIS SOYATLAN.- REVISION DE BOMBAS DE CLORO, RIEGO, LIXILIADOS Y ALUMBRADO.

OBSERVACIONES:

27-08-2019
SAN JUAN COSALA.- SE INSTALA BOMBA DE RETORNO DE LODOS REPARADA POR TALLER.
JOCOTEPEC.- SE REVISAN BOMBAS DE CLORO, RIEGO, Y LAVADO DE BANDAS.

28-08-2019
CHAPALA.- SE INSTALA CABLE PARA TIMBRE Y CAMPANA TIMBRE EN CASETA.
SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE REvisa BOMBA DE PURGA DE LODOS Y ALUMBRADO.

29-08-2019
SAN JUAN COSALA.- SE INSTALA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE LUBRICA SOPLADOR.

02-09-2019
SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE ELIMINA CORTO CIRCUITO EN LINEAS ELECTRICAS DE BOMBAS DE LAVADO DE BANDAS, SE REVISAN SOPLADORES.
CHAPALA.- SE REvisa EL SEDIMENTADOR SECUNDARIO Y EQUIPOS DEL FILTRO BANDA.

03-09-2019
TIZAPAN EL ALTO.- SE SACA BOMBA DE REACTOR BIOLOGICO. SE SACA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE INSTALA BOMBA DEL ALMACEN.

04-09-2019
SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- REVISION DE ESPREAS DEL FILTRO BANDA.

EL CHANTE.- SE REVISAN LAS BOMBAS DEL INFLUENTE.

JOCOTEPEC.- REVISION A EQUIPOS DEL ESPESADOR DE LODOS.

05-09-2019

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE SACA BOMBA DE RETORNO DE LODOS CON CAMION GRUA Y SE LIMPIA EL IMPULSOR. SE DA MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO DE CASETA.



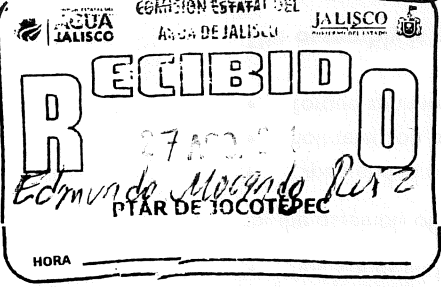
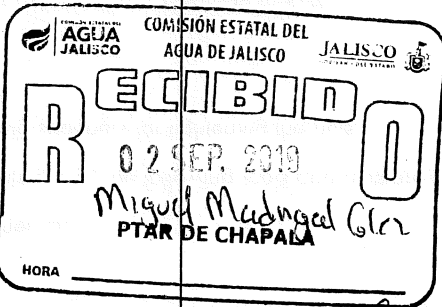
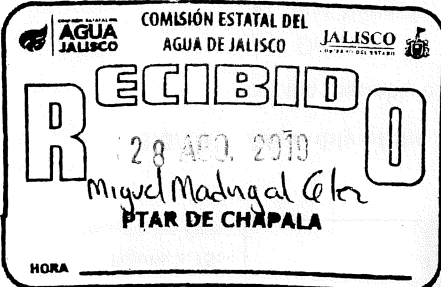
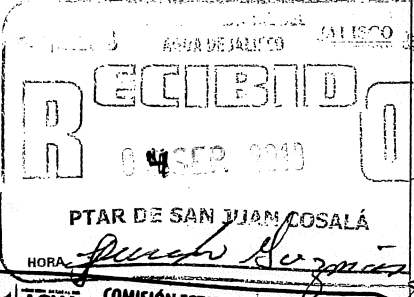
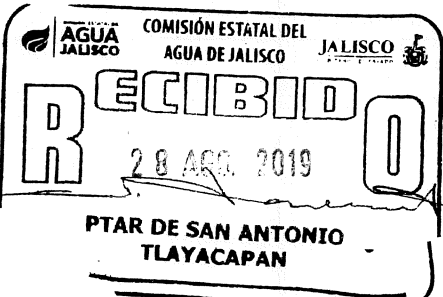
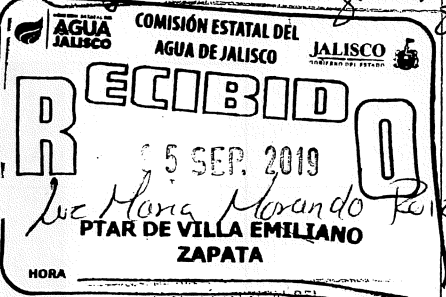
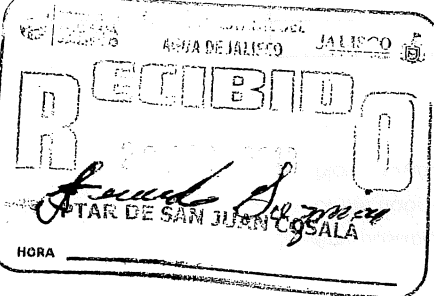
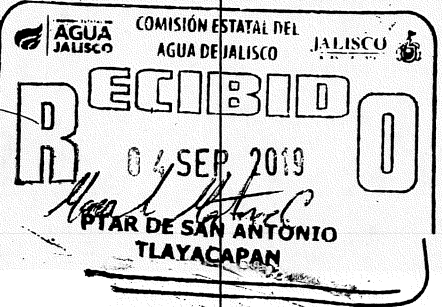
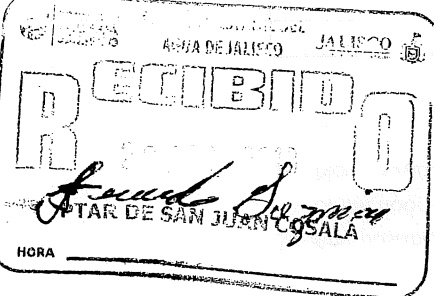
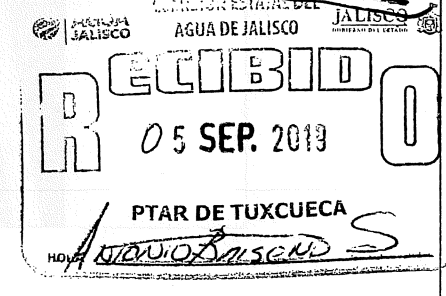
TUXCUECA.- SE DESMONTA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION. CAMBIO DE ACEITE A SOPLADORES.

SAN LUIS SOYATLAN.- REVISION DE BOMBAS DE CLORO, RIEGO, LIXILIADOS Y ALUMBRADO.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0280 / 2019
 COMPROBACIÓN DE VISITA:

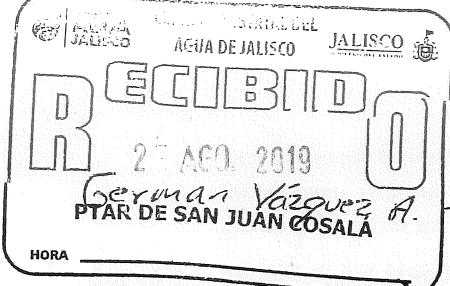SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	
	
	
	
	

008101