



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	06/09/2019
Fecha Elab. Compro.	17/09/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0310 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 17 2019 12:07PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO


STATUS :Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/09/2019	Chapala	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CARCAMO DE LA ALAMEDA Y CHAPALA					
09/09/2019	Jocotepec	Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA					
10/09/2019	Chapala	Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00	Tuxcueca \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y TUXCUECA					
11/09/2019	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00	Lagos de Moreno \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *(447.00) - **IVA \$(60.10)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE LAGOS DE MORENO					
12/09/2019	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00	Lagos de Moreno \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *(447.00) - **IVA \$(60.10)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE LAGOS DE MORENO					
13/09/2019	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00	Lagos de Moreno \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *(447.00) - **IVA \$(60.10)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE LAGOS DE MORENO					
14/09/2019	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00	Lagos de Moreno \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE LAGOS DE MORENO					

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	VIÁTICOS \$:	2,852.00	3,845.00	180.30	\$ -993.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:		0.00 Hrs.				GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

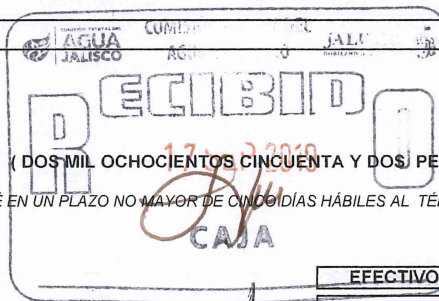

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,852.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 3,845.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,852.00
SALDO \$ -993.00

COMISIONADO
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales





REVIS A COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

Josue Felipe Rodriguez Guez

Oficio SP TAR
C-310/2019

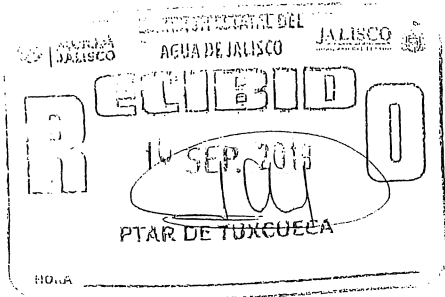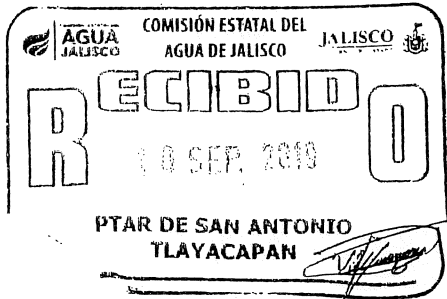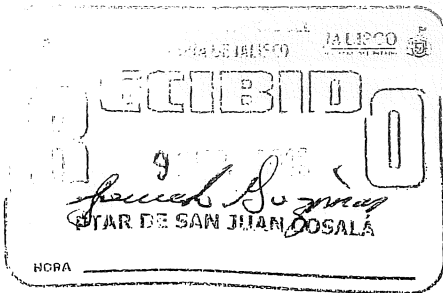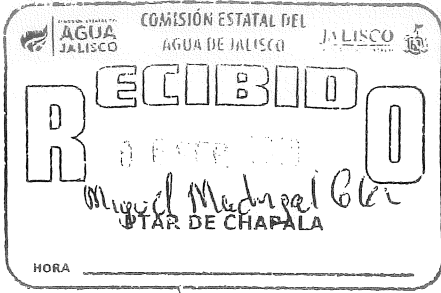

Letus

AGUA POTABLE
SAN MIGUEL DEL CUARENTA, JALISCO

Encargada de Planta
Viridiana Medina Velázquez

del 11 al 14 de Septiembre 2019

RECONSTRUYENDO LA CIUDAD
LAGOS DE MORENO JALISCO
H. AYUNTAMIENTO
2018 2021

DELEGACION
SAN MIGUEL DEL CUARENTA, JAL.

14/09/19

Paulo B.

Josue R-G

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0310 / 2019
DEL DÍA: 06/09/2019 AL DÍA: 14/09/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

06/09/2019
CHAPALA
REVISION DE LAS BOMBAS DE RETORNMO DE LODOS.

09/09/2019
REVISION A LAS BOMBAS DEL CARCAMODE INFLUENTE SE LE INSTALARON PERILLAS: A LA N°1 QUEDA CON PARO YT ARRANQUE AUTOMATICO LA N°2 CON PARO AUTOMATICO, REVISION DE LOS EQUIPOS DEL ESPESADOR DE LODOS.

10/09/2019
SAN ANTONIO TLAYACAPAN
REVISION DE LAS BOMBAS DE LOS CARCAMOS DEL INFLUENTE, REVISION A SUBESTACION ELECTRICA.

TUXCUECA
REVISION A MEZCLADORES, BOMBAS DE RETORNO DE LODOS Y PURGA DE LODOS.

11/09/2019
PLANTA DE LAGOS DE MORENO
TRASLADO DE GUADALAJARA A LAGOS DE MORENO, SE COMIENZA CON LA REVISION DE LAS PLANTAS DE LA CABECERA Y LA DEL PASO 40

12/09/2019
REVISION DE LOS MOTORES Y CONTROLES ELECTRICOS.

13/09/2019
LAGOS DE MORENO SE REvisa CONTROLES DEL FILTRO BANADA, SE CONECTA CUATRO ARRANCADORES Y SE CAMBIA PLC PASO PASO 40 SE MODIFICO EL SISTEMA DE PARO Y ARRANQUEDE MOTORES DEVIDO A QUE NO FUNCIONAEL PLCY ASI MISMOSE INSTALARON PERILLAS DE ELCTRONIVEL A LAS BOMBAS DEL CARCAMO DE AGUAS CRUDAS

14/09/2019
PASO 40
SE SACARON MOTORES SUMERGIBLES PARA AEREADORES PARA TRASLADARLOS A REVISION PARA GUADALAJARA

OBSERVACIONES:

06/09/2019
CHAPALA
REVISION DE LAS BOMBAS DE RETORNMO DE LODOS.


09/09/2019
REVISION A LAS BOMBAS DEL CARCAMODE INFLUENTE SE LE INSTALARON PERILLAS: A LA N°1 QUEDA CON PARO YT ARRANQUE AUTOMATICO LA N°2 CON PARO AUTOMATICO, REVISION DE LOS EQUIPOS DEL ESPESADOR DE LODOS.

10/09/2019
SAN ANTONIO TLAYACAPAN
REVISION DE LAS BOMBAS DE LOS CARCAMOS DEL INFLUENTE, REVISION A SUBESTACION ELECTRICA.

TUXCUECA
REVISION A MEZCLADORES, BOMBAS DE RETORNO DE LODOS Y PURGA DE LODOS.

11/09/2019
PLANTA DE LAGOS DE MORENO
TRASLADO DE GUADALAJARA A LAGOS DE MORENO, SE COMIENZA CON LA REVISION DE LAS PLANTAS DE LA CABECERA Y LA DEL PASO 40

12/09/2019
REVISION DE LOS MOTORES Y CONTROLES ELECTRICOS.

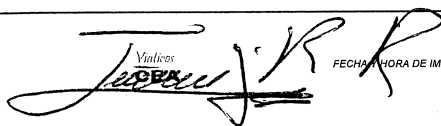



13/09/2019

LAGOS DE MORENO SE REvisa CONTROLES DEL FILTRO BANADA, SE CONECTA CUATRO ARRANCADORES Y SE CAMBIA PLC PASO PASO 40 SE MODIFICO EL SISTEMA DE PARO Y ARRANQUE DE MOTORES DEVIDO A QUE NO FUNCIONA EL PLC Y ASI MISMO SE INSTALARON PERILLAS DE ELCTRONIVEL A LAS BOMBAS DEL CARCAMO DE AGUAS CRUDAS

14/09/2019

PASO 40

SE SACARON MOTORES SUMERGIBLES PARA AEREADORES PARA TRASLADARLOS A REVISION PARA GUADALAJARA

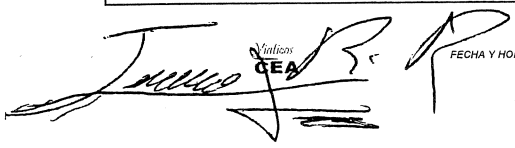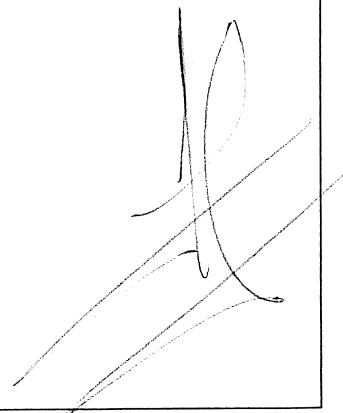

Verificas
CEA



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: CEAJ-DT-SDPTAR/575/2019

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 17 De Septiembre 2019.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0310-2019 F de Josué Felipe Rodríguez Rodríguez con nombramiento de: Técnico en Mantenimiento comisionado a realizar: Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electromecánicos de las PTAR de la zona Lago. En la comisión antes mencionada se eliminaron los siguientes días:


FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
06-09-2019	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CARCAMO DE LA ALAMEDA	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CARCAMO DE LA ALAMEDA Y PTRR DE CHAPALA
09-09-2019	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA
10-09-2019	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE LAGOS DE MORENO	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y TUXCUECA
14-09-2019	-NO ESTABA COMISIONADO. POR NECESIDADES DE LA SUBDIRECCION SE TRABAJARA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE LAGOS DE MORENO

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PTAR

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

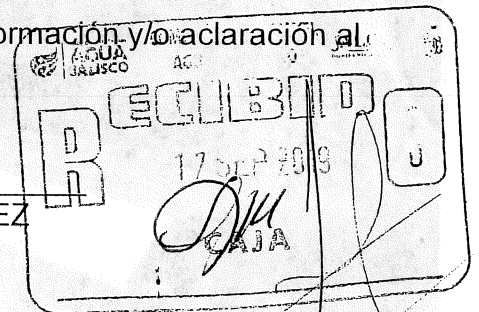

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".





GRUPO JCHK SA DE CV

RFC: GJH131209T45
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 47470
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

HOTEL POSADA REAL
Abraham Vega No. 348, Col. Alcaldes
Teléfono: (474) 742 2197
Lagos de Moreno, Jalisco
reservaciones@posadarealhotel.com.mx

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 7829
Fecha: 14/9/2019 12:11:50

Datos del cliente
Cliente: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: AV. FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, and Importe. Row 1: 1 SERVICIO, 90111501 - Hoteles, HOSPEDAJE, 1,126.89, 002 - IVA - 180.30, 1,126.89

Importe con letra: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Subtotal: 1,126.89; IVA: 180.30; ISH: 33.81; Total: 1,341.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408737864
Folio fiscal: 4A581384-A5E4-466A-9491-3D69401ECC78
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 14 2019 - 12:11:52
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
Vem6wgiAtFrSLTRK+zh76L8+oITor/y3OYIC8dRgR2OY4qXK9jdACaq/aBrhuUbn/rwyPUgUDCYhhzUXm65fhm
UNzftneiDAAWxuM1JZa8WtW2RjU5FUJZ4HkNZ/JTrN8sxyGA17cq5rf8ak6kohwhWmnXAa05IUmdOR7aMDQ7
16nW51uTpvCvflsGjpf+wpZQYJpJGtbPDeIWfYOonsUsEREn40i4slB9SelayGcqtWYT9dGla+4OdmwJJqS7Y
UmsEWFswa63VzXgNaZfCyb6X6wXgkr2m8ziscPpAdH0CvF3rPWJ/6OwPU8ux7Q2GAJGAS6hej2otblEYQA==

Sello del SAT
nAKkeiqoveEEoQf7Hm341EcRQ1z9sr/HLm1IHl0a5f65Eucrp03D8NodxitWToNawAlvX3kDQ8AW+xj
Xzj8HNEDAyKQosZAcR/aCVZk0B15SjCQqqUvNUR0u2BbC+tMst2sCt6tUyZLp7bBynoY6zgX1FF4IV
dxUEOm7CdObOZMj/mYvrVxgwB42byKpWRB7Gwlu28tq/5KholT5RDEjqMG37wufj2Phw3ulVd/VnHft0
iVdvlza5xdg65WUkFcsV0H55qQuYtczxUx+U6/OqASr593GWN2BR250cWaKOAIZmLpTa3ax2R24p
QGa258SKZAS4wbGorwHTLQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|4A581384-A5E4-466A-9491-3D69401ECC78|2019-09-14T12:11:52|MAS0810247C0|Vem6
wgiAtFrSLTRK+zh76L8+oITor/y3OYIC8dRgR2OY4qXK9jdACaq/aBrhuUbn/rwyPUgUDCYhhzUXm65f
hmUNzftneiDAAWxuM1JZa8WtW2RjU5FUJZ4HkNZ/JTrN8sxyGA17cq5rf8ak6kohwhWmnXAa05IU
mdOR7aMDQ716nW51uTpvCvflsGjpf+wpZQYJpJGtbPDeIWfYOonsUsEREn40i4slB9SelayGcqtWYT9dG
la+4OdmwJJqS7YUmsEWFswa63VzXgNaZfCyb6X6wXgkr2m8ziscPpAdH0CvF3rPWJ/6OwPU8ux7Q2
GAJGAS6hej2otblEYQA==|00001000000404486074||

Handwritten signature of the issuer

Handwritten signature of the recipient

Handwritten signature of the recipient