

Fecha Pago Anticipo	06/09/2019
Fecha Elab. Compro.	20/09/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0313 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 20 2019 8:54AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---


DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/09/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE ATEQUIZA, MÁS TARDE EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISIÓN Y COMPROBACIÓN Y POR LA TARDE EN PTAR DE JUANACATL	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/09/2019	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y ATEQUIZA	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/09/2019	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/09/2019	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/09/2019	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SAN NICOLÁS Y EL SALTO	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/09/2019	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE JAMAY, SAN JUAN COSALA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/09/2019	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y JUANACATLÁN	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/09/2019	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN Y LA BARCA	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/09/2019	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SAN NICOLÁS DE IBARRA E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61023	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	06/09/2019	VIÁTICOS \$:	2,061.00	2,526.00	0.00	\$ -465.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	263,285.00 Km. / 265,035.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	19/09/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,750.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	4,030.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00		
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,061.00

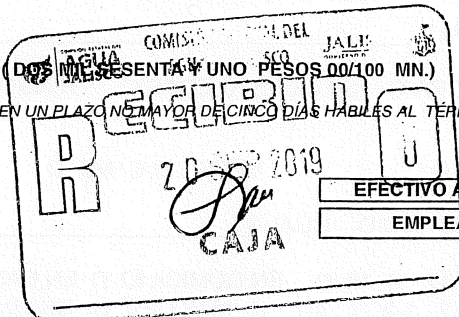

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO


CARGO CONTABLE \$ 2,526.00

MENOS ANTICIPO \$ 2,061.00

SALDO \$ -465.00



COMISIONADO
ALEJANDRO MAYA CORIA
INGENIERO ELECTROMECANICO




AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REvisa COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR Ó CAJA.

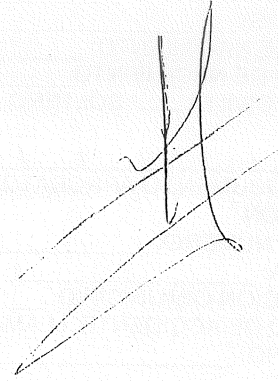



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR/607/2019

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 20 De Septiembre de 2019.

En seguimiento al oficio de comisión no. SPTAR/C-0313/2019F De Ing. Alejandro Maya Coria con nombramiento de ingeniero electromecánico comisionado a realizar el siguiente recorrido:

13-SEPTIEMBRE-2019. Ptar de Jamay.

Al respecto le informo (POR NESECIDADES DE LAS PTAR SE REALIZAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS:

13-SEPTIEMBRE-2019. Ptar Jamay, San Juan Cósala y ptar de San Antonio.


Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

BIOLOGO LUIS ACEVES MARTINEZ
SUB DIRECTOR DE PTAR'S

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".

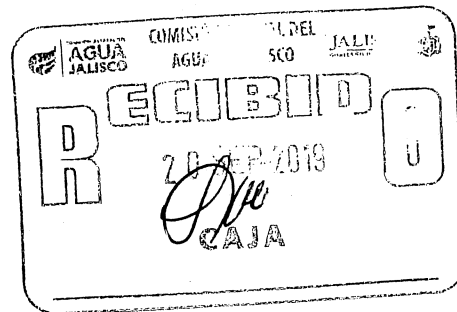

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: SPTAR / C-0313 / 2019

DEL DÍA: 06/09/2019 AL DÍA: 19/09/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 06 AL 19-SEPTIEMBRE-2019 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0313/2019F.

06-SEPTIEMBRE-2019. En pta de Atéquiza se instala 3 horómetros en arrancadores de gabinete principal de equipos de aeración y se cambia 2 focos ahorradores en casetas de control. Más tarde en GDL en oficinas de la CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación. En pta de Juanacatlán se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente, también bombas de retorno de lodos, bombas de retorno de natas y lixiviados.

09-SEPTIEMBRE-2019. En pta de Santa Cruz De La Soledad se revisa y registra condición actual de operación de alumbrado exterior, los voltajes en planta son estables y correctos, de igual forma en pta de Atéquiza donde se requiere de cambio de 6 juegos de lámpara de alumbrado exterior.

10-SEPTIEMBRE-2019. En pta de Ocotlán se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración y bombas de cárcamo no.1 y se instalan 2 focos en caseta de sopladores no.1.

11-SEPTIEMBRE-2019. En pta de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de bombas de inyección de polímero y moto reductores de filtro banda. Se apoya en actividades en cárcamo de la Alameda.

12-SEPTIEMBRE-2019. En pta de San Nicolás De Ibarra se cambia Hilo gráfita a bombas de retorno de lodos y se desmonta parte dañada de bomba de retorno de lodo no.1 y se traslada a taller a reparación únicamente metal de coplee dañado.

13-SEPTIEMBRE-2019. En pta de Jamay se suspende actividad para traslado a pta de San Juan Cósala en donde se habilita funcionamiento de equipo mezclador no.2 el cual queda operando consumiendo promedio de 6 amp. En pta de San Antonio se saco con polipasto manual bomba no.2 de cárcamo San Antonio para limpieza de impulsor, se elimina basura y se instala en su lugar quedando a disposición de personal de planta. En pta Jamay por la tarde se deja vehículo resguardado para cubrir guardia el fin de semana.

17-SEPTIEMBRE-2019. En pta de Santa Cruz De La soledad se revisa equipo de aeración el cual presenta niveles correctos de lubricación y buena tención de bandas. En pta de Juanacatlán se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración de modulo no.2.

18-SEPTIEMBRE-2019. En pta de Ocotlán se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo no.2 y en planta se realiza cambio de dosificador de polímero a bomba de inyección de polímero, se deja a disposición de personal de planta.

19-SEPTIEMBRE-2019. En pta de San Nicolás de Ibarra se habilita funcionamiento de bomba no.3 de cárcamo de influente la cual se saco con polipasto manual para revisión de impulsor, se instala en su lugar y se deja operando en condiciones normales de voltaje y amperaje. En pta de Ixtlahuacán De Los Membrillos se habilita funcionamiento de equipo de aeración no.7 el cual presentaba corto circuito en caja de conexiones, una vez eliminado se deja operando en condiciones normales de voltaje y amperaje.

OBSERVACIONES:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 06 AL 19-SEPTIEMBRE-2019 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0313/2019F.

06-SEPTIEMBRE-2019. En pta de Atéquiza se instala 3 horómetros en arrancadores de gabinete principal de equipos de aeración y se cambia 2 focos ahorradores en casetas de control. Más tarde en GDL en oficinas de la CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación. En pta de Juanacatlán se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente, también bombas de retorno de lodos, bombas de retorno de natas y lixiviados.

09-SEPTIEMBRE-2019. En pta de Santa Cruz De La Soledad se revisa y registra condición actual de operación de alumbrado exterior, los voltajes en planta son estables y correctos, de igual forma en pta de Atéquiza donde se requiere de cambio de 6 juegos de lámpara de alumbrado exterior.

10-SEPTIEMBRE-2019. En pta de Ocotlán se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración y bombas de cárcamo no.1 y se instalan 2 focos en caseta de sopladores no.1.

11-SEPTIEMBRE-2019. En pta de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de bombas de inyección de polímero y moto reductores de filtro banda. Se apoya en actividades en cárcamo de la Alameda.

12-SEPTIEMBRE-2019. En pta de San Nicolás De Ibarra se cambia Hilo gráfita a bombas de retorno de lodos y se desmonta parte dañada de



bomba de retorno de lodo no.1 y se traslada a taller a reparación únicamente metal de coplee dañado.

13-SEPTIEMBRE-2019. En ptar de Jamay se suspende actividad para traslado a ptar de San Juan Cósala en donde se habilita funcionamiento de equipo mezclador no.2 el cual queda operando consumiendo promedio de 6 amp. En ptar de San Antonio se saco con polipasto manual bomba no.2 de cárcamo San Antonio para limpieza de impulsor, se elimina basura y se instala en su lugar quedando a disposición de personal de planta. En ptar Jamay por la tarde se deja vehículo resguardado para cubrir guardia el fin de semana.

17-SEPTIEMBRE-2019. En ptar de Santa Cruz De La Soledad se revisa equipo de aeración el cual presenta niveles correctos de lubricación y buena tención de bandas. En ptar de Juanacatlán se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración de modulo no.2.

18-SEPTIEMBRE-2019. En ptar de Ocotlán se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo no.2 y en planta se realiza cambio de dosificador de polímero a bomba de inyección de polímero, se deja a disposición de personal de planta.

19-SEPTIEMBRE-2019. En ptar de San Nicolás de Ibarra se habilita funcionamiento de bomba no.3 de cárcamo de influente la cual se saco con polipasto manual para revisión de impulsor, se instala en su lugar y se deja operando en condiciones normales de voltaje y amperaje. En ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se habilita funcionamiento de equipo de aeración no.7 el cual presentaba corto circuito en caja de conexiones, una vez eliminado se deja operando en condiciones normales de voltaje y amperaje.

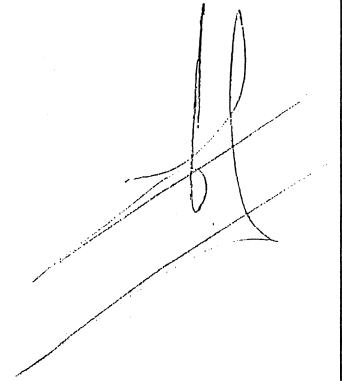

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO MAYA CORIA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0313 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 RECIBIDO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 09 SEP 2019 Raul E.E. PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD HORA _____	 RECIBIDO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PTAR DE JAMAY HORA _____
 RECIBIDO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 15-16 SEP 2019 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PTAR'S HORA _____	 RECIBIDO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 10 SEP 2019 Andrés Segura S. PTAR DE OCOTLÁN HORA _____
 RECIBIDO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 06 SEP 2019 ALEJANDRO MTZ. PTAR DE ATEQUIZA HORA _____	 RECIBIDO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 11 SEP 2019 PTAR DE LA BARCA HORA _____
 RECIBIDO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 08 SEP 2019 Raul E.E. PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD HORA _____	 RECIBIDO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 13 SEP 2019 PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN HORA _____
 RECIBIDO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 09 SEP 2019 PTAR DE ATEQUIZA HORA _____	 RECIBIDO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 11 SEP 2019 PTAR DE SAN NICOLÁS DE IBARRA HORA _____
	 RECIBIDO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 17 SEP. 2019 Raul E.E. PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD HORA _____

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0313 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
