

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	17/09/2019
Fecha Elab. Compro.	30/09/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0359 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 30 2019 9:51AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/09/2019	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA DE CHAPALA				
19/09/2019	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN				
20/09/2019	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN				
23/09/2019	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN				
24/09/2019	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN				
25/09/2019	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA				
26/09/2019	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA DE JOCOTEPEC				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:
FECHA SALIDA: 18/09/2019	VIÁTICOS \$:	2,411.00	2,135.00	0.00	\$ 276.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA: 7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍA(S) COMISIÓN: 7	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO: 26/09/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO: 18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN: Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:						GASOLINA POR KM RECORRIDO = 0.00
						SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
						\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,411.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA





CARGO CONTABLE \$ 2,135.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,411.00
SALDO \$ 276.00

COMISIONADO JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ TECNICO EN MANTENIMIENTO	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
---	---	--	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	N° OFICIO: SPTAR / C-0359 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

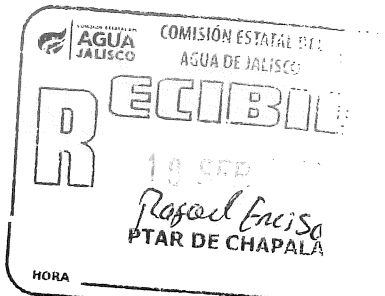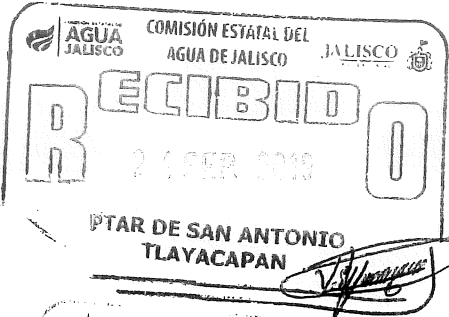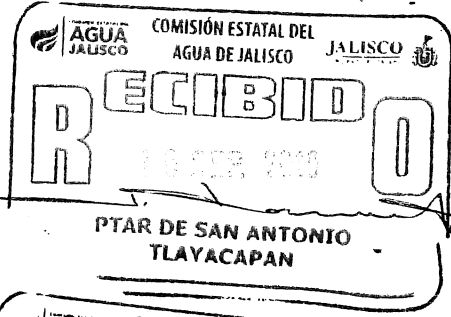SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	  
	
	
	
	

Josue R. Rodriguez
 Jalisco
 CEA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0359 / 2019
DEL DÍA: 18/09/2019 AL DÍA: 26/09/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

18/09/2019

CHAPALA

SE HIZO ZANJA PARA DESCUBRIR LAS LINEAS ELECTRICAS DE DUCTOS AL FILTRO BANDA, ESTA SIN TUBOS, SE HARA UN REGISTRO ELCTRICO EN ESA PARTE, SE CANALIZO Y SE INSTALO EL TIMBRE EN LA ZONA DEL FILTRO BANDA.

19/09/2019

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

REVISION DE BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE, REV. DE SOPLADORES, SE INSTALARON 2 BOMBAS PARA ACHIQUE PARA LOS SEDIMENTADORES POSIBLE TAPONAMIENTO.

20/09/2019

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE TERMINO DE ACHICAR LOS TANQUES SEDIMENTADORES SECUNDARIOS Y SE LE DIO LIMPIEZA A FONDO, SE RETIRANLAS BOMBAS DE ACHIQUE PARA DAR LIMPIEZA.

23/09/2019

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

RERVISION DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO N#1.

24/09/2019

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE INSTALO BOMBA N#3 EN EL CARCAMO INFLUE DEL CARCAMO DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN REPERADA POR TALLER, (SERIE D 225101) SE REPARA CORTO CIRCUITO EN LINEAS ELECTRICAS DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO N#1.

25/09/2019

SAN JUAN COSALA


SE SACA CON POLIPASTO DE CADENA LA BOMBA N#2 DEL CARACAMO DEL INFLUENTE Y SE LE DA LIMPIEZA A SU IMPULSOR SE VUELVE A INSTALAR QUEDA TRABAJANDO NORMAL, ASI MISMO SE LE DA LIMPIEZA A VALVULAS MARIPOSAS Y CHEC DE LAS MISMA BOMBAS.

26/09/2019

JOCOTEPEC

SE DEJA EN LA PLATA BOMBA NABOHI DE 5HP REPARADA POR TALLER QUE PERTENECE A LA PLANTA DE TIZAN EL ALTO, SE DEJO MATERIAL QUE PERTENECE A LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN, COMO PARTES PARA CARRETILLA, CHANTAS CABOS PARA PALAS SE RECOGERAN POSTERIOR MENTE.

RECOGERAN

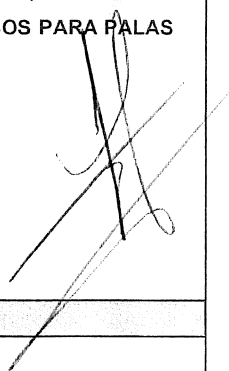

OBSERVACIONES:

18/09/2019

CHAPALA


SE HIZO ZANJA PARA DESCUBRIR LAS LINEAS ELECTRICAS DE DUCTOS AL FILTRO BANDA, ESTA SIN TUBOS, SE HARA UN REGISTRO ELCTRICO EN ESA PARTE, SE CANALIZO Y SE INSTALO EL TIMBRE EN LA ZONA DEL FILTRO BANDA.

19/09/2019

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

REVISION DE BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE, REV. DE SOPLADORES, SE INSTALARON 2 BOMBAS PARA ACHIQUE PARA LOS SEDIMENTADORES POSIBLE TAPONAMIENTO.

20/09/2019

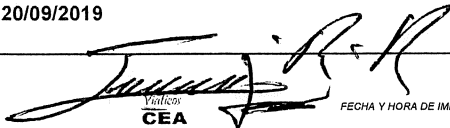

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE TERMINO DE ACHICAR LOS TANQUES SEDIMENTADORES SECUNDARIOS Y SE LE DIO LIMPIEZA A FONDO, SE RETIRAN LAS BOMBAS DE ACHIQUER PARA DAR LIMPIEZA.

23/09/2019

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

REVISION DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO N#1.

24/09/2019

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE INSTALO BOMBA N#3 EN EL CARCAMO INFLUE DEL CARCAMO DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN REPERADA POR TALLER, (SERIE D 225101) SE REPARA CORTO CIRCUITO EN LINEAS ELECTRICAS DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO N#1.

25/09/2019

SAN JUAN COSALA

SE SACA CON POLIPASTO DE CADENA LA BOMBA N#2 DEL CARCAMO DEL INFLUENTE Y SE LE DA LIMPIEZA A SU IMPULSOR SE VUELVE A INSTALAR QUEDA TRABAJANDO NORMAL, ASI MISMO SE LE DA LIMPIEZA A VALVULAS MARIPOSAS Y CHEC DE LAS MISMA BOMBAS.



26/09/2019

JOCOTEPEC

SE DEJA EN LA PLATA BOMBA NABOHI DE 5HP REPARADA POR TALLER QUE PERTENECE A LA PLANTA DE TIZAN EL ALTO, SE DEJO MATERIAL QUE PERTENECE A LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN, COMO PARTES PARA CARRETILLA, CHANTAS CABOS PARA PALAS SE RECOGERAN POSTERIOR MENTE.



RECOGERAN

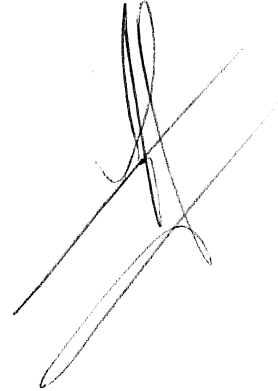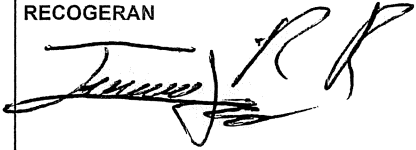



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: CEAJ-DT-SDPTAR/660/2019

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 30 De Septiembre 2019.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0359-2019 F de Josué Felipe Rodríguez Rodríguez con nombramiento de: Técnico en Mantenimiento comisionado a realizar: Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos electromecánicos de la zona Lago. En la comisión antes mencionada se eliminaron los siguientes días:

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
20-09-2019	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN
23-09-2019	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA DE EL CHANTE	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN
24-09-2019	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA DE JOCOTEPEC	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN
25-09-2019	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA
26-09-2019	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA DE TUXCUECA	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA DE JOCOTEPEC
27-09-2019	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO	-DIA NO LABORABLE, POR SERVIDOR PUBLICO

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PTAR

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".

