



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	30/09/2019
Fecha Elab. Compro.	14/10/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0388 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 14 2019 8:38AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	-------------------------------------	----------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/09/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: se asiste a oficinas de la CEA para realizacion de oficios de comision y comprovasion se realiza mantenimiento corectivos y preventivos de PTAR de san nicolas de ibarra	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
01/10/2019	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SAN NICOLAS	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
02/10/2019	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
03/10/2019	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
04/10/2019	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
07/10/2019	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
08/10/2019	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
09/10/2019	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, SAN NICOLAS DE IBARRA Y EL SALTO	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
10/10/2019	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
11/10/2019	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS: * Sin unidad.
FECHA SALIDA:	30/09/2019	VIÁTICOS \$:	2,807.00	2,807.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	11/10/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =		0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.			GASOLINA POR KM RECORRIDO -		0.00	
JUST. VALES EXCE:				SALDO EN VALES RECORRIDO =		0.00	
				VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:		0.00 - 0.00	
				SALDO VALES MANIOBRAS:		0.00	
				\$ VALES A REGRESAR:		0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,807.00** (DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,807.00

MENOS ANTICIPO \$ 2,807.00

SALDO \$ 0.00

J. Venegas

[Signature]

VENEGAS

COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A

[Handwritten Signature]

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REvisa COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

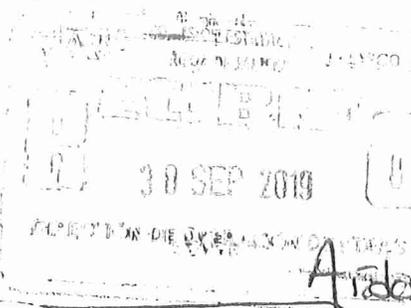
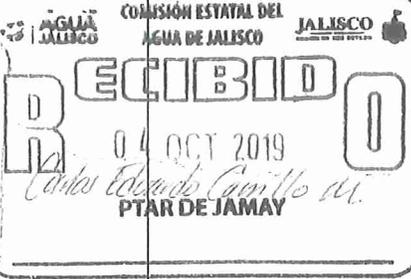
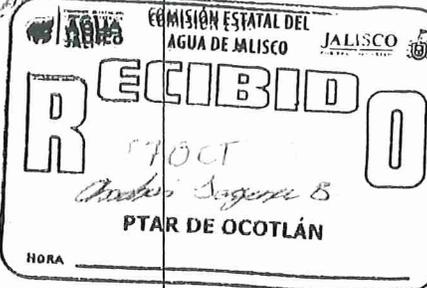
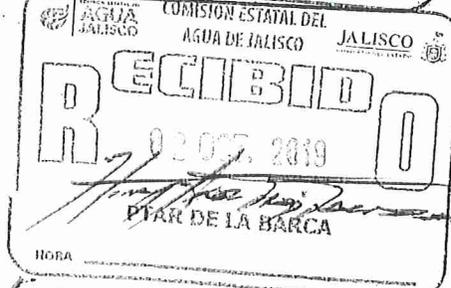
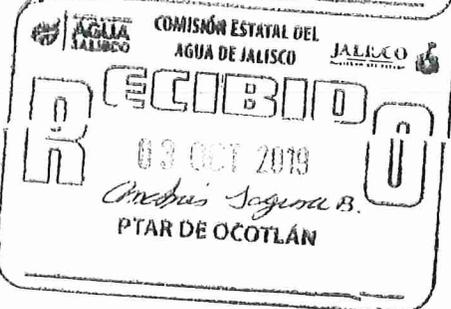
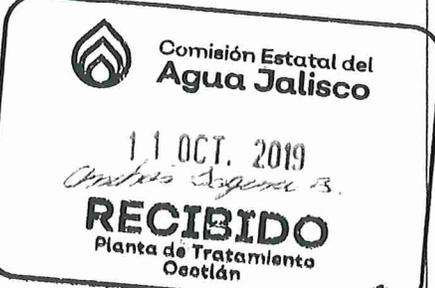
VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.



[Handwritten Signature]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE VENEGAS LUMBRERAS	N° OFICIO: SPTAR / C-0388 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	
	
	
	
	
	

VENEGAS



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR-388

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 14 de octubre 2019.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0388/2019 F del C. José Venegas lumbreras con nombramiento de: operador A comisionado a realizar:
01/10/2019 PTAR Ocotlan, 03/10/2019 PTR A santa cruz de la soledad y Juanacatlan,
07/10/2019 san Nicolas de Ibarra y atequiza, 08/10/2019 PTAR Ocotlan, 09 /10/2019 la
barca, 10/10/2019 santa cruz de la soledad e Ixtlahuacan de los membrillos, 11/10/2019
jamay

Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de
mantenimiento en PTAR's quedado de la siguiente manera:

01/10/2019 PTAR san Nicolas de Ibarra, 03/08/2019 PTAR Ocotlan, 07/10/2019
Ocotlan, 08/10/2019 PTAR jamay, 09/10/2019 PTAR santa cruz de la soledad, san
Nicolas de Ibarra y el salto, 10/10/2019 PTAR la barca, 11/10/2019 Ocotlán.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al
respecto.

Atentamente



BIOLO. LUIS ACEVES MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PTAR'S

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE VENEGAS LUMBRERAS	Nº OFICIO: SPTAR / C-0388 / 2019
DEL DÍA: 30/09/2019	AL DÍA: 11/10/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0388/2019

30/09/2019 Se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comprobación y comisión y PTAR san Nicolas de Ibarra se sacan bombas de carcamo de influente y se limpian de impulsor y se observa línea de tubería asía tamiz tapada de arena

01/10/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan y registran alumbrado exterior, voltajes en planta correctos y estables y bomba de aljibe y se destapa línea de tubería de bombas de carcamo de influente asía tamiz.

02/10/2019 PTAR La barca se revisa equipo de sedimentador N°1 el cual se encontró dañado motor se desmonta y se traslada a taller a reparación, y se habilita funcionamiento de equipo de espesador de lodos eliminando cortocircuito en líneas de alimentación y se revisan y registran alumbrado exterior, voltajes en planta correctos y estables y bombas de aljibe, se visita taller local para recoger material para planta Ocotlan.

03/10/2019 PTAR Ocotlan se saca bomba N°3 de carcamo de influente N°1 con polipasto eléctrico y se le encontró impulsor quebrado se desmonta para trasladarse a taller a reparación dicha actividad daño base de polipasto por lo cual requiere reparación.

04/10/2019 PTAR Jamay se revisan y registran condiciones actuales de bombas de cloro, riego y lavado de bandas, alumbrado exterior, voltajes en planta correctos y estables y bombas de aljibe.

07/10/2019 PTAR Ocotlan equipos en planta en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes y en cárcamos de poblado bombas en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes.

08/10/2109 PTAR Jamay se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente y equipos en funcionamiento trabajando normal.

09/10/2019 se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas barqueñas de carcamo de influente y el resto de los equipos en funcionamiento trabajando normal. PTAR san Nicolas de Ibarra se recoge bomba de achique de 0.75 hp con manguera para ser utilizada en otra planta. PTAR El salto se sacan líneas de alimentación de equipo de digestor de lodos N°1 el cual requiere relevador y se revisa y registra alumbrado exterior, voltajes en planta y bomba de aljibe.

10/10/2019 PTAR La barca se instala motor de sedimentador N°1 recién reparado probando su funcionamiento el cual es correcto y se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo de influente.

11/10/2019 PTAR Ocotlan en carcamo N°2 se revisan bombas las cuales trabajan normal y ala N°2 se le escucha ruido en baleros de motor requiere cambio y en planta se habilita funcionamiento de mezclador N°3 de reactor biológico eliminando cortocircuito en caja de conexión.

OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0388/2019

30/09/2019 Se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comprobación y comisión y PTAR san Nicolas de Ibarra se sacan bombas de carcamo de influente y se limpian de impulsor y se observa línea de tubería asía tamiz tapada de arena

01/10/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan y registran alumbrado exterior, voltajes en planta correctos y estables y bomba de aljibe y se destapa línea de tubería de bombas de carcamo de influente asía tamiz.

02/10/2019 PTAR La barca se revisa equipo de sedimentador N°1 el cual se encontró dañado motor se desmonta y se traslada a taller a reparación, y se habilita funcionamiento de equipo de espesador de lodos eliminando cortocircuito en líneas de alimentación y se revisan y registran alumbrado exterior, voltajes en planta correctos y estables y bombas de aljibe, se visita taller local para recoger material para planta Ocotlan.

03/10/2019 PTAR Ocotlan se saca bomba N°3 de carcamo de influente N°1 con polipasto eléctrico y se le encontró impulsor quebrado se desmonta para trasladarse a taller a reparación dicha actividad daño base de polipasto por lo cual requiere reparación.

04/10/2019 PTAR Jamay se revisan y registran condiciones actuales de bombas de cloro, riego y lavado de bandas, alumbrado exterior, voltajes en planta correctos y estables y bombas de aljibe.

07/10/2019 PTAR Ocotlan equipos en planta en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes y en cárcamos de poblado bombas en

funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes.

08/10/2019 PTAR Jamay se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente y equipos en funcionamiento trabajando normal.

09/10/2019 se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas barqueñas de carcamo de influente y el resto de los equipos en funcionamiento trabajando normal. PTAR san Nicolas de Ibarra se recoge bomba de achique de 0.75 hp con manguera para ser utilizada en otra planta. PTAR El salto se sacan líneas de alimentación de equipo de digestor de lodos N°1 el cual requiere relevador y se revisa y registra alumbrado exterior, voltajes en planta y bomba de aljibe.

10/10/2019 PTAR La barca se instala motor de sedimentador N°1 recién reparado probando su funcionamiento el cual es correcto y se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo de influente.

11/10/2019 PTAR Ocotlan en carcamo N°2 se revisan bombas las cuales trabajan normal y ala N°2 se le escucha ruido en baleros de motor requiere cambio y en planta se habilita funcionamiento de mezclador N°3 de reactor biológico eliminando cortocircuito en caja de conexión.

