



ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	03/06/2019
Fecha Elab. Compro.	17/06/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0061 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 17 2019 11:37AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	----------	---


DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/06/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -VISITA TECNICA A LOS 4 POZOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/06/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -REEMPLAZO DEL MICROMEDIDOR DE FLUJO DE LA EMPRESA BORGWARNER, POR FALLA EN EL MECANISMO	GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/06/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SE REALIZARA CORTE DE PASTO EN EL PREDIO DONDE SE UBICA EL POZO NO. 2 DE IBM	GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/06/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -ENTREGA DE OFICIO PARA CAMBIO DE CUENTA BANCARIA PARA LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL AGUA, A LAS EMPRESA DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/06/2019	MUNICIPIO Lagos de Moreno \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SE REALIZO VISITA AL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DEL LAGO DE MORENO, PARA SACAR UN LISTADO DE LOS EQUIPOS DE LOS POZOS PROFUNDOS Y PTRA	GASOLINA: 0.00	Lagos de Moreno \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/06/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: --VISITA TECNICA A LOS 4 POZOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/06/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -COBRO A LAS EMPRESAS CON ADEUDO CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE DE 2019, DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL AGUA	GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/06/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -COBRO A LAS EMPRESAS CON ADEUDO CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE DE 2019, DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL AGUA	GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/06/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -VISITA TECNICA AL CARCAMO DEL BOMBEO DE LA ALAMEDA, PARA VER EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMAB SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DE 70HP	GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/06/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -TOMA DE LA LECTURA SEMANA DE LOS 4 POZOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/06/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TECNICA EN FIN DE SEMANA AL CARCAMO DEL BOMBEO DE LA ALAMEDA, PARA VER EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMAB SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DE 70HP	GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPIO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 68149	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	03/06/2019	VIÁTICOS \$:	0.00	265.00	0.00	\$ -265.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	206,933.00 Km. / 207,715.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	15/06/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	782.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTIPIO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0			
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO - 940.00				
JUST. VALES EXCE:					SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00					
							VALES MANIOBRAS ANTIPIO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00			
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00			
							\$ VALES A REGESAR: 0.00 \$			

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)  
COMO ANTIPIO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

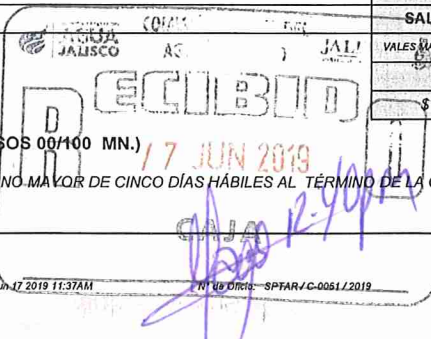

EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 265.00  
MENOS ANTICIPO \$ 0.00  
SALDO \$ -265.00



COMISIONADO  
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA  
Jefe de Planta Potabilizadora El Salto



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0061 / 2019

DEL DÍA: 03/06/2019 AL DÍA: 15/06/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

03 de Junio 2019

Se tienen reunión con el subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la CEA, para tocar temas relevantes de la operación del Parque Industrial en Colinas de Lagos de Moreno. El próximo viernes se nos pide estar en aquel sitio, para realizar una check list de los equipos de operación.

04 de Junio de 2019

Se realiza el reemplazo del micromedidor de flujo de 1" de la empresa BorgWarner Morse Systems, por falla en el mecanismo de medición, se generará una nota informativa el cambio del medidor. Se sustituye por un equipo nuevo, que esta la lectura en cero metros cúbicos. Se tiene visita a la empresa Mannesmann donde se reporta línea de 12" de diámetro en pvc que pertenece al drenaje pluvial con taponamiento de arenas gruesas, por las obras que fueron llevadas a acabo. Se pedirá el vector para desazolvar la línea.

05 de Junio 2019

Se realizar limpieza y corte de pasto en el predio de IBM, y que se ubica el pozo no. 2. Se utiliza desbrozadora y podadora de carrito para la limpieza. Se acude al cárcamo de la alameda para la supervisión del encendido de la bomba sumergible de 70HP de la marca Hidrostal

06 de Junio 2019

Toma de la lectura semanal de los tres pozos del Parque Industrial El Salto. Se reporta falla en la cloración del pozo no 4 de la empresa sanmina. Se cambiará el cabezal ya que presenta una ruptura y por ahí se descarga.

Se pide apoyo al área de mantenimiento para bajar la sonda de nivel baja de la bomba hidrostal del cárcamo de la alameda, con el fin de dar mas tiempo de operación. Se instalan dos metros de cable. Se reemplaza transformador de control del pozo no. 1 del Parque Industrial El Salto, ya que en días anteriores de quemó con un corto circuito, se pondrá en marcha la cloración.

07 de Junio 2019

Se tiene la visita al parque industrial de colinas del lago de moreno, en el municipio de Lagos de Moreno. Se hace un levantamiento de los equipos y de las instalaciones del fraccionamiento, ya que el municipio se declara incompetente para dar los Servicios de prestación de agua y alcantarillado. Se hace el recorrido a los dos pozos profundos, el primero es de 125HP el segundo de 75HP, después se acudió al tanque de almacenamiento. Por ultimo acudimos a la ptr y al funcionamiento.

10 de Junio 2019.

Se tiene reunión con personal de la subdirección de PTAR, para tratar el tema del funcionamiento de la bomba hidrostal de 70HP, del cárcamo de la alameda, ya que presenta fallas en el bombeo.

11 de Junio 2019

Se programan las maniobras para extraer la bomba sumergible del cárcamo de la alameda. Con la grúa de la CEA no se puede sacar el equipo de bombeo, por lo cual se le pide apoyo al Ing Raygoza para que con su grúa intente sacar el equipo

12 de Junio 2019

Se comienzan las maniobras para sacar la bomba, al momento de extraer el equipo la grúa rompe las guías de la bomba, entonces se saca la bomba y no se detecta con basura en la succión. Entonces se instalará en la guía numero 1 del cárcamo. Al momento de realizar la prueba el equipo no funciona correctamente. Se decide volver a sacar la bomba y se observa que tiene una manguera de 4 pulgadas de diámetro en las aspas del gusano helicoidal del equipo, entonces se sugiere quitar los tornillos de carcaza de la bomba para quitar la manguera. Por segunda vez se mete la bomba hidrostal, al momento de realizar la prueba de succión vuelve a fallar por lo cual se sacará la bomba. El día de mañana se comenzará con la finalización de las maniobras.

13 de junio 2019

Se realiza el cambio de la bomba sumergible de la marca hidrostal a la tercera guía, en donde se cree que no tiene tanto azolve, se deja en funcionamiento, con valores de amperaje y voltaje correctos, quedando en funcionamiento 5 horas hasta bajar los niveles del cárcamo. Se comienza con la entrega de oficios a las empresas del Parque Industrial El Salto, donde se les informa del cambio de numero de cuenta bancaria donde se deberán realizar el pago de la prestación del servicio del agua que esta comisión les brinda.

14 de junio 2019.

Toma de la lectura semana

OBSERVACIONES:

03 de Junio 2019

Se tienen reunión con el subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la CEA, para tocar temas relevantes de la operación del Parque Industrial en Colinas de Lagos de Moreno. El próximo viernes se nos pide estar en aquel sitio, para realizar una check list de los equipos de operación.

04 de Junio de 2019

Se realiza el reemplazo del micromedidor de flujo de 1" de la empresa BorgWarner Morse Systems, por falla en el mecanismo de medición, se generará una nota informativa el cambio del medidor. Se sustituye por un equipo nuevo, que esta la lectura en cero metros cúbicos. Se tiene visita a la empresa Mannesmann donde se reporta línea de 12" de diámetro en pvc que pertenece al drenaje pluvial con taponamiento de arenas gruesas, por las obras que fueron llevadas a cabo. Se pedirá el vector para desazolvar la línea.

05 de Junio 2019

Se realizar limpieza y corte de pasto en el predio de IBM, y que se ubica el pozo no. 2. Se utiliza desbrozadora y podadora de carrito para la limpieza. Se acude al cárcamo de la alameda para la supervisión del encendido de la bomba sumergible de 70HP de la marca Hidrostral

06 de Junio 2019

Toma de la lectura semanal de los tres pozos del Parque Industrial El Salto. Se reporta falla en la cloración del pozo no 4 de la empresa sanmina. Se cambiará el cabezal ya que presenta una ruptura y por ahí se descarga.

Se pide apoyo al área de mantenimiento para bajar la sonda de nivel baja de la bomba hidrostral del cárcamo de la alameda, con el fin de dar mas tiempo de operación. Se instalan dos metros de cable. Se reemplaza transformador de control del pozo no. 1 del Parque Industrial El Salto, ya que en días anteriores de quemó con un corto circuito, se pondrá en marcha la cloración.

07 de Junio 2019

Se tiene la visita al parque industrial de colinas del lago de moreno, en el municipio de Lagos de Moreno. Se hace un levantamiento de los equipos y de las instalaciones del fraccionamiento, ya que el municipio se declara incompetente para dar los Servicios de prestación de agua y alcantarillado. Se hace el recorrido a los dos pozos profundos, el primero es de 125HP el segundo de 75HP, después se acudió al tanque de almacenamiento. Por último acudimos a la pta y al funcionamiento.

10 de Junio 2019.

Se tiene reunión con personal de la subdirección de PTAR, para tratar el tema del funcionamiento de la bomba hidrostral de 70HP, del cárcamo de la alameda, ya que presenta fallas en el bombeo.

11 de Junio 2019

Se programan las maniobras para extraer la bomba sumergible del cárcamo de la alameda. Con la grúa de la CEA no se puede sacar el equipo de bombeo, por lo cual se le pide apoyo al Ing Raygoza para que con su grúa intente sacar el equipo

12 de Junio 2019

Se comienzan las maniobras para sacar la bomba, al momento de extraer el equipo la grúa rompe las guías de la bomba, entonces se saca la bomba y no se detecta con basura en la succión. Entonces se instalará en la guía numero 1 del cárcamo. Al momento de realizar la prueba el equipo no funciona correctamente. Se decide volver a sacar la bomba y se observa que tiene una manguera de 4 pulgadas de diámetro en las aspas del gusano helicoidal del equipo, entonces se sugiere quitar los tornillos de carcasa de la bomba para quitar la manguera. Por segunda vez se mete la bomba hidrostral, al momento de realizar la prueba de succión vuelve a fallar por lo cual se sacará la bomba. El día de mañana se comenzará con la finalización de las maniobras.

13 de junio 2019











Se realiza el cambio de la bomba sumergible de la marca hidrostral a la tercera guía, en donde se cree que no tiene tanto azolve, se deja en funcionamiento, con valores de amperaje y voltaje correctos, quedando en funcionamiento 5 horas hasta bajar los niveles del cárcamo. Se comienza con la entrega de oficios a las empresas del Parque Industrial El Salto, donde se les informa del cambio de numero de cuenta bancaria donde se deberán realizar el pago de la prestación del servicio del agua que esta comisión les brinda.

14 de junio 2019.

Toma de la lectura semana

07:10 am.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0061 / 2019
DEL DÍA: 03/06/2019 AL DÍA: 15/06/2019

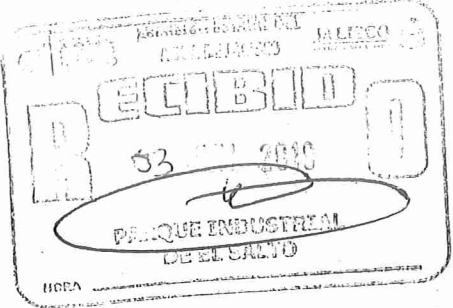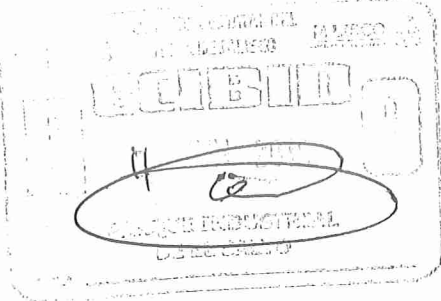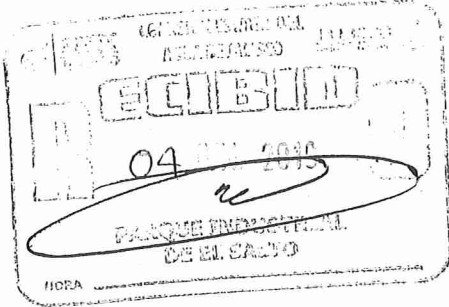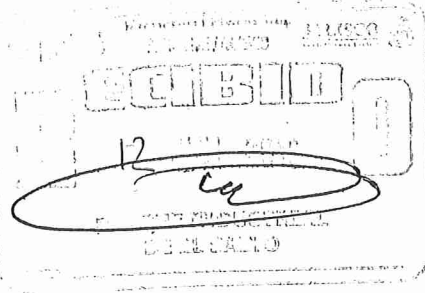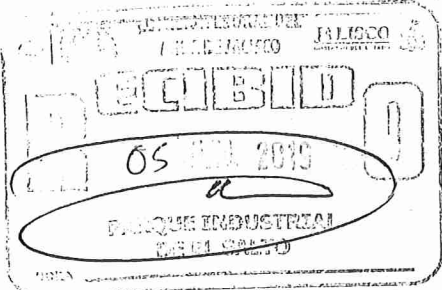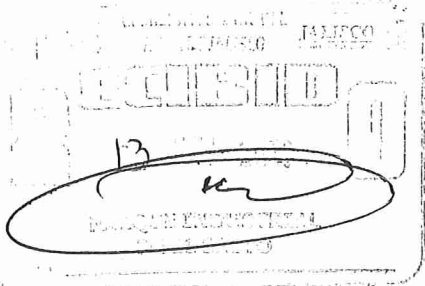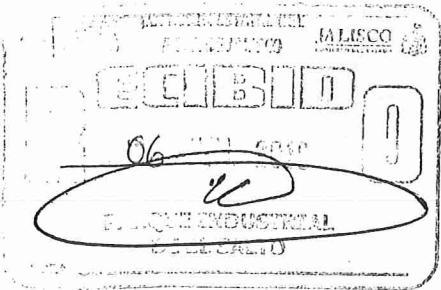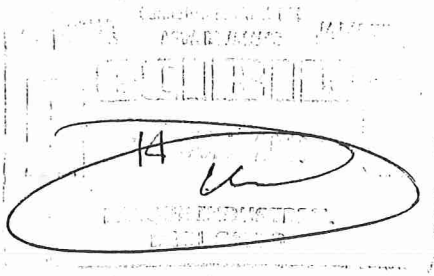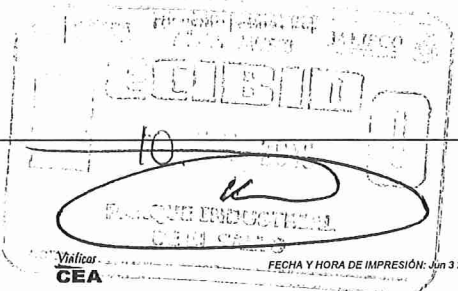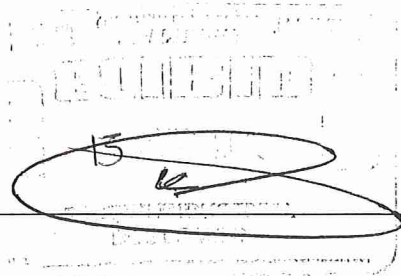


SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	
	
	
	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0061 / 2019
DEL DÍA: 03/06/2019	AL DÍA: 15/06/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>JULIO LEVIO D. ORDENAMIENTO TERRITORIO  07/06/17</p>	<p> </p>



Guadalajara, Jalisco; a 17 de Junio del 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz  
Subdirector de Finanzas  
Presente

## NOTA INFORMATIVA

Por este medio hago de su conocimiento que el Ing Pablo Alejandro Jimenez Bautista realizó modificación en su oficio de comisión SPTAR/C-0061/2019 el motivo de estos cambios es la importancia de atender trabajos prioritarios en las plantas de tratamiento que opera esta Comisión para evitar que se ponga en riesgo su operación,

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
07-06-2019	Parque Industrial El Salto	Lagos de Moreno (Parque Industrial Colinas de Lagos de Moreno)

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

Ing Pablo Alejandro Jimenez  
Jefe de Planta Potabilizadora El Salto

Vº. Bº.

Biol. Luis Aceves Martinez  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de  
Aguas Residuales

**"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"**





**OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN**

**Oficio:** SPTAR/C-0061/2019F

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 17 de Junio 2019.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0061/2019F del Ing. Pablo Alejandro Jiménez Bautista con nombramiento de: Jefe de Planta Potabilizadora El Salto, comisionado a realizar la visita al parque industrial de colinas del lago de moreno, en el municipio de Lagos de Moreno. Se hace un levantamiento de los equipos y de las instalaciones del fraccionamiento, ya que el municipio se declara incompetente para dar los Servicios de prestación de agua y alcantarillado. Se hace el recorrido a los dos pozos profundos, el primero es de 125HP el segundo de 75HP, después se acudió al tanque de almacenamiento. Por ultimo acudimos a la ptra y al funcionamiento.

Por este medio hago de su conocimiento que el Ing Pablo Alejandro Jimenez Bautista realizó modificación en su oficio de comisión SPTAR/C-0061/2019 el motivo de estos cambios es la visita al parque industrial de colinas del lago de moreno, en el municipio de Lagos de Moreno.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
07-06-2019	Parque Industrial El Salto	Lagos de Moreno (Parque Industrial Colinas de Lagos de Moreno)

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

Biol. Luis Aceves Martínez  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".