



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	17/06/2019
Fecha Elab. Compro.	01/07/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0099 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 1 2019 11:00AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	----------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
17/06/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: -OPERACION DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. PRENDIDO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DE 70HP
18/06/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: -OPERACION DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. PRENDIDO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DE 70HP. ENTREGA DE OFICIOS A LAS EMPRESAS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO, PARA EL CAMBIO DE CUENTA BANCARI
19/06/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: -OPERACION DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. PRENDIDO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DE 70HP. ENTREGA DE OFICIOS A LAS EMPRESAS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO, PARA EL CAMBIO DE CUENTA BANCARI
20/06/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: -OPERACION DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. PRENDIDO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DE 70HP. ENTREGA DE OFICIOS A LAS EMPRESAS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO, PARA EL CAMBIO DE CUENTA BANCARI
21/06/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: -OPERACION DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. PRENDIDO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DE 70HP. TOMA DE LA LECTURA SEMANAL DE LOS 4 POZOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO
24/06/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: -OPERACION DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. PRENDIDO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DE 70HP.
25/06/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: -OPERACION DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. PRENDIDO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DE 70HP. VISITE TECNICA LOS 4 POZOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO
26/06/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: -OPERACION DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. PRENDIDO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DE 70HP. VISITE TECNICA LOS 4 POZOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO
27/06/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: -OPERACION DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. PRENDIDO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DE 70HP. COBRO A LAS EMPRESAS QUE TIENEN ADEUDO
28/06/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: OPERACION DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. PRENDIDO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DE 70HP. TOMA DE LA LECTURA SEMANAL DE LOS 4 POZOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	17/06/2019	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	KM. INICIAL - FINAL:	207,715.00 Km. / 208,384.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	28/06/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	KM. RECORRIDO	669.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE DE RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	580.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
						VALES A REGRESAR :	0.00 \$	


CAJA

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00
MENOS ANTICIPO \$ 0.00
SALDO \$ 0.00


COMISIONADO
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA
Jefe de Planta Potabilizadora El Salto


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0099 / 2019

DEL DÍA: 17/06/2019 AL DÍA: 28/06/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

17 de Junio 2019

Reunión con personal de la Subdirección de PTAR para tratar asuntos del funcionamiento de la bomba sumergible de 70 HP marca hidrostal, del cárcamo de la alameda.

18 de Junio 2019

Se saca la bomba sumergible del cárcamo de la alameda, para instalar una jaula de protección del equipo de bombeo. En las maniobras fueron llevadas a cabo por personal de la cuadrilla de la CEA y de personal de mantenimiento. Se deja operando la bomba sumergible del cárcamo, durante 7 horas, abatiendo los niveles.

19 de Junio 2019

Se sigue entregando oficios a las empresas del Parque Industrial, donde se le informa el cambio de la cuenta bancaria, para pagar la prestación del servicio del agua. Se les da mantenimiento a las áreas verdes del cárcamo de la alameda. Se opera el bombeo del cárcamo durante 6 horas, se tienen 5 apagones.

20 de Junio 2019

Se instala manómetro para conocer la presión de operación del cárcamo, la medición es de 5psi. Se continua con la entrega de oficios, para informar el cambio de cuenta bancaria del banco bajo. Se reemplaza la tapa y brocal del pozo de visita del tipo sanitario de la calle 4 del parque industrial el salto. Se prende la bomba durante 7 horas, bajando los niveles del cárcamo de la alameda.

21 de junio 2019

Toma de la lectura semanal de los tres pozos profundos en operación. Se supervisa el encendido de la bomba sumergible del cárcamo de la alameda, queda en operación durante 6 horas abatiendo los niveles del cárcamo. Se continua la entrega de oficios, informando el cambio de la cuenta bancaria, en donde se deben de pagar la prestación del servicio del agua.

24 de junio 2019

Se realiza informe para 2do sesión de junta de gobierno 2019. Reunión con personal de la subdirección de plantas de tratamiento de aguas residuales, para ver los temas pendientes.

25 de junio de 2019

Se entrega los oficios pendientes a los usuarios del parque industrial el salto, para informarles sobre el cambio de cuenta bancaria. Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:20 a 14:36 abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 8psi, voltaje 440v y amperaje de 89A

26 de junio 2019

Se realiza el mantenimiento al predio del pozo no 2 de ibm, se corta el pasto y limpieza. Se reemplaza manguera de ½ de diámetro en la bomba dosificadora de hipoclorito de sodio del pozo no. 3 de sanmina sci 16, se queda en funcionamiento. Supervise el apagado y encendido la bomba

sumergible de 8:20 a 14:36 abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 8psi, voltaje 440v y amperaje de 89A

27 de junio de 2019

Muestreo bacteriológico mensual de los tres pozos en operación, con la finalidad de conocer la calidad de agua que se les surte a los usuarios. Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:20 a 17:00 abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 8psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

Se realiza cobro a las empresas con adeudo, las visitas fueron agrotileno de México, igrox y herralum industrial.

28 de junio de 2019

Toma de la lectura mensual, bimestral a las empresas del Parque Industrial El Salto, para la generación del 3er bimestre del 2019. Toma de la lectura semanal de los tres pozo profundos en operación, para la generación del 2do pago trimestral de 2019, ante la CONAGUA, para el pago de derechos por la extracción del agua del subsuelo. Supervise el apagado y encendido de la bomba sumergible del cárcamo de la alameda.

OBSERVACIONES:

17 de Junio 2019

Reunión con personal de la Subdirección de PTAR para tratar asuntos del funcionamiento de la bomba sumergible de 70 HP marca hidrostal, del cárcamo de la alameda.

18 de Junio 2019

Se saca la bomba sumergible del cárcamo de la alameda, para instalar una jaula de protección del equipo de bombeo. En las maniobras fueron llevadas a cabo por personal de la cuadrilla de la CEA y de personal de mantenimiento. Se deja operando la bomba sumergible del cárcamo, durante 7 horas, abatiendo los niveles.

19 de Junio 2019

Se sigue entregando oficios a las empresas del Parque Industrial, donde se le informa el cambio de la cuenta bancaria, para pagar la prestación del servicio del agua. Se les da mantenimiento a las áreas verdes del cárcamo de la alameda. Se opera el bombeo del cárcamo durante 6 horas, se tienen 5 apagones.

20 de Junio 2019

Se instala manómetro para conocer la presión de operación del cárcamo, la medición es de 5psi. Se continua con la entrega de oficios, para informar el cambio de cuenta bancaria del banco bajo. Se reemplaza la tapa y brocal del pozo de visita del tipo sanitario de la calle 4 del parque industrial el salto. Se prende la bomba durante 7 horas, bajando los niveles del cárcamo de la alameda.

21 de junio 2019

Toma de la lectura semanal de los tres pozos profundos en operación. Se supervisa el encendido de la bomba sumergible del cárcamo de la alameda, queda en operación durante 6 horas abatiendo los niveles del cárcamo. Se continua la entrega de oficios, informando el cambio de la cuenta bancaria, en donde se deben de pagar la prestación del servicio del agua.

24 de junio 2019

Se realiza informe para 2do sesión de junta de gobierno 2019. Reunión con personal de la subdirección de plantas de tratamiento de aguas residuales, para ver los temas pendientes.

25 de junio de 2019

Se entrega los oficios pendientes a los usuarios del parque industrial el salto, para informarles sobre el cambio de cuenta bancaria. Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:20 a 14:36 abatiendo los niveles, El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 8psi, voltaje 440v y amperaje de 89A

26 de junio 2019

Se realiza el mantenimiento al predio del pozo no 2 de ibm, se corta el pasto y limpieza. Se reemplaza manguera de ½ de diámetro en la bomba dosificadora de hipoclorito de sodio del pozo no. 3 de sanmina sci 16, se queda en funcionamiento. Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:20 a 14:36 abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 8psi, voltaje 440v y amperaje de 89A

27 de junio de 2019

Muestreo bacteriológico mensual de los tres pozos en operación, con la finalidad de conocer la calidad de agua que se les surte a los usuarios. Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:20 a 17:00 abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 8psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

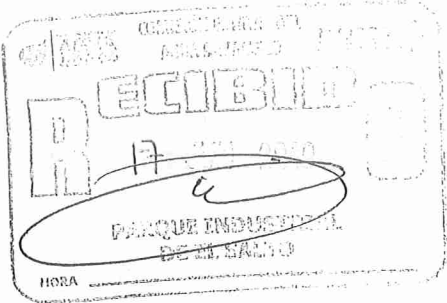
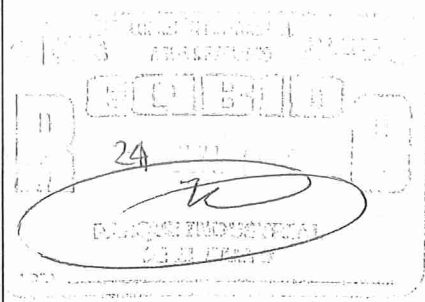
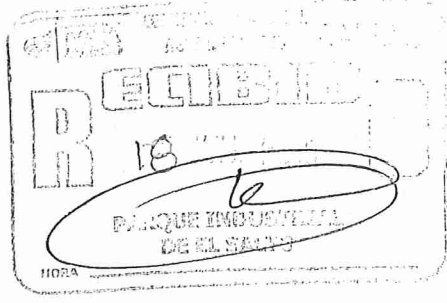
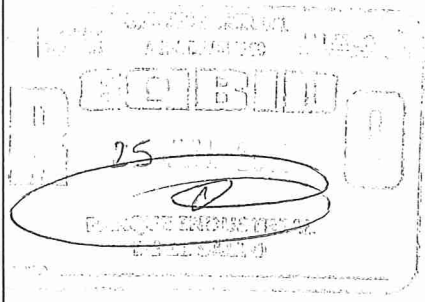
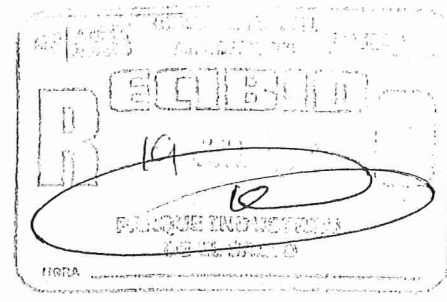
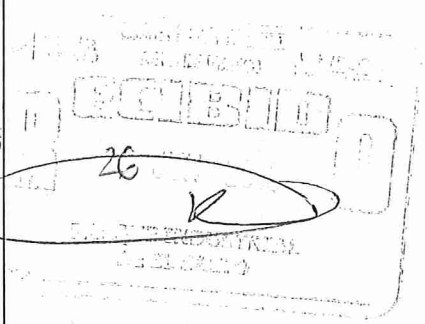
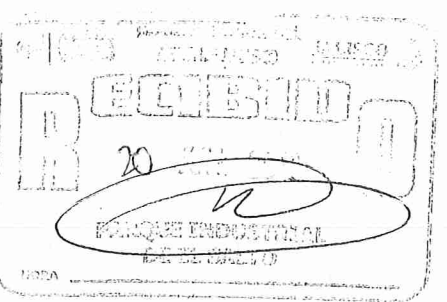
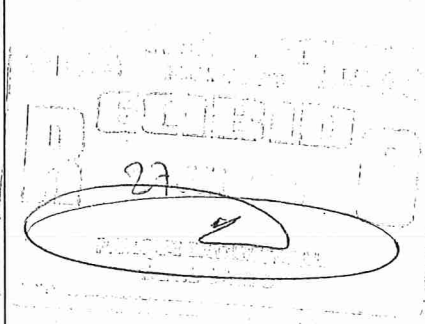
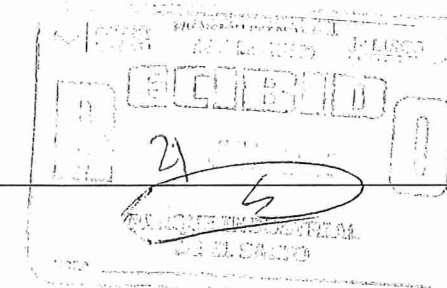
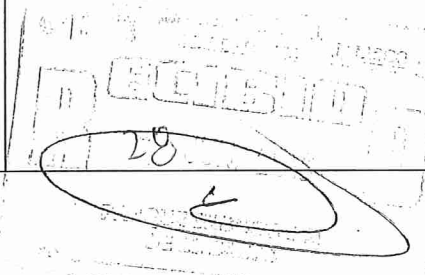
Se realiza cobro a las empresas con adeudo, las visitas fueron agrotileno de México, igrox y herralum industrial.

28 de junio de 2019

Toma de la lectura mensual, bimestral a las empresas del Parque Industrial El Salto, para la generación del 3er bimestre del 2019. Toma de la lectura semanal de los tres pozo profundos en operación, para la generación del 2do pago trimestral de 2019, ante la CONAGUA, para el pago de derechos por la extracción del agua del subsuelo. Supervise el apagado y encendido de la bomba sumergible del cárcamo de la alameda.

200, 207 KM

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0099 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	
	
	
	

[Handwritten signature]