

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	22/07/2019
Fecha Elab. Compro.	06/08/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0189 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 6 2019 11:02AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO	PUESTO:	AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO - AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	----------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/07/2019	Chapala	Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TECNICA A LA PTARS DE SAN NICOLAS DE IBARRA DEL MUNICIPIO DE CHAPALA.			
23/07/2019	Zapotlán el Grande	Zapotlán el Grande \$ 95.00	Zapotlán el Grande \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REUNION CON PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL.			
24/07/2019	Chapala	Chapala \$ 95.00	Chapala \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TECNICA A LA PTARS DEL MUNICIPIO DE CHAPALA OPERADA POR LA CEA.			
25/07/2019	Chapala	Chapala \$ 95.00	Chapala \$ 170.00	Chapala \$ 94.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TECNICA A LA PTARS DEL MUNICIPIO DE CHAPALA OPERADA POR LA CEA.			
26/07/2019	Chapala	Chapala \$ 95.00	Chapala \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TECNICA A LA PTARS DE SAN NICOLAS DE IBARRA DEL MUNICIPIO DE CHAPALA.			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61056	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	22/07/2019	VIÁTICOS \$:	1,001.00	1,324.00	0.00	\$ -323.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	146,256.00 Km. / 146,478.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	26/07/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	222.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00	
JUST. VALES EXCE:					SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,001.00** (MIL UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,324.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,001.00
SALDO \$ -323.00


COMISIONADO
ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO
AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAS COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ
Subdirector de Finanzas

(*) Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

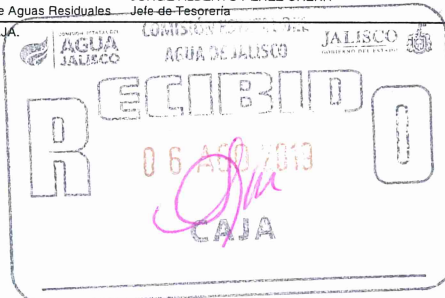

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO	N° OFICIO: SPTAR / C-0189 / 2019
DEL DÍA: 22/07/2019	AL DÍA: 26/07/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

EL DIA 22-07-19 SE ACUDIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE IBARRA, EN DONDE SE REALIZO SUPERVISION TECNICA DE LAS CONDICIONES DE ESTABILIZACION DE LOS LODOS, YA QUE SE ESTARAN REALIZANDO ACTIVIDADES DE OPERACION JUNTO CON PERSONAL DE LA PLANTA PARA LA CORRECTA ESTABILIZACION DE LOS LODOS.

23-07-19 SE REALIZO VISITA TECNICA AL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, EN DONDE SE ASISITIO A REUNION CON PERSONAL DEL H. AYUMNTAMIENTO Y DEL ORGANISMO OPERADOR, EN DONDE SE REVISARON LAS CONDICIONES ACTUALES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y SE ABORDAROM TEMAS REFERENTES A LOS MUESTREOS DE AGUA RESIDUAL Y RESIDUAL TERATADA QUE SE REALIZAN POR PARTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.


24-07-19 SE REALIZO VISITA TECNICA AL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CHAPALAM, EN DONDE SE LLEVO A CABO LA SUPERVISION DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y SE REALIZARON PRUEBAS DE RENDIMIENTO DEL POLIMERO ENEL FILTRO BANDA, EN DONDE SE LLEVO A CABO EL PENSADO DE LOS LODOS CON DIFERENTES CONCENTRACIONES DE LODOS Y DIFERENTES FORMASS DE OPERACION DEL FILTRO BANDA, ESTO CON EL FIN DE BUSCAR EL MEJOR RENDIMIENTO DEL PRODUCTO.

25-07-19 SE ACUDIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE IBARRA, EN DONDE SE REALIZO SUPERVISION TECNICA DE LAS CONDICIONES DE ESTABILIZACION DE LOS LODOS, DENTRO DE LAAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SITIO, SE LLEVARON A CABO DFERENTES PUEBAS DE ESTABIIZACION DE LODOS, COMO LO SON EL CONTROL BIOLOGICO POR MEDIO DE LA EDAD DE LOS LODOS EN EL SISTEMA, EL CONTROL POR MEDIO DEL TIEMPO MEDIO DE RESIDENCIA CELULAR, ASI COMOP EL CONOTRO POR MEDIO DE LA RELACION ALIMENTO/MICROORGANIOSMOS DEL SISTEMA, ASI NMISMO SE RELIAZARON MEDICIONES DEL TIEMPO DE RETENCION HIDRAULICO, TODO ESTO CON LA FINALDAD DE ENCIONTRAR EL PUNTO EXACTO PARA QUE LA PKLANTA DE TRATAMIENTO TENGA UNA DEACUADA DIGESTION Y ESTABILIZACION DE LOS LODOS .

26-07-19 SE ACUDIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE IBARRA, EN DONDE SE REALIZO SUPERVISION TECNICA DE LAS CONDICIONES DE ESTABILIZACION DE LOS LODOS, DENTRO DE LAAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SITIO, SE LLEVARON A CABO DFERENTES PUEBAS DE ESTABIIZACION DE LODOS, COMO LO SON EL CONTROL BIOLOGICO POR MEDIO DE LA EDAD DE LOS LODOS EN EL SISTEMA, EL CONTROL POR MEDIO DEL TIEMPO MEDIO DE RESIDENCIA CELULAR, ASI COMOP EL CONOTRO POR MEDIO DE LA RELACION ALIMENTO/MICROORGANIOSMOS DEL SISTEMA, ASI NMISMO SE RELIAZARON MEDICIONES DEL TIEMPO DE RETENCION HIDRAULICO, TODO ESTO CON LA FINALDAD DE ENCIONTRAR EL PUNTO EXACTO PARA QUE LA PKLANTA DE TRATAMIENTO TENGA UNA DEACUADA DIGESTION Y ESTABILIZACION DE LOS LODOS .

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON LA COMISION.

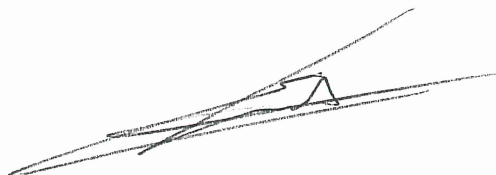



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/ 315 /19

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 06 Agosto 2019.

Comisionado: ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO


Cargo y/o nombramiento: AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS

En seguimiento al oficio de comisión No. **SPTAR / C-0189 / 2019 F** del C. **ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO** con nombramiento de: **AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS** comisionado a realizar la comisión los días del 22 al 26 de julio del año en curso a plantas de tratamiento del interior del estado.

Al respecto le informo que fue necesario realizar la modificación a su oficio inicial debido a necesidades de la subdirección de plantas de tratamiento de aguas residuales de cancelar la visita a la planta de tratamiento de aguas residuales que se tenían programadas, durante los días del 22 al 26 de Julio debido a que era de suma importancia realizar la supervisión del manejo y disposición de residuos de manejo especial y la regulación de consumo de polímero para el deshidratado de lodos en la planta de tratamiento de aguas residuales de Chapala el día 24-07-19 así como la verificación de la estabilización de los lodos y disposición final en la planta de tratamiento de aguas residuales de san Nicolas de Ibarra del Municipio de Chapala los días 22. 25 y 26 de Julio.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

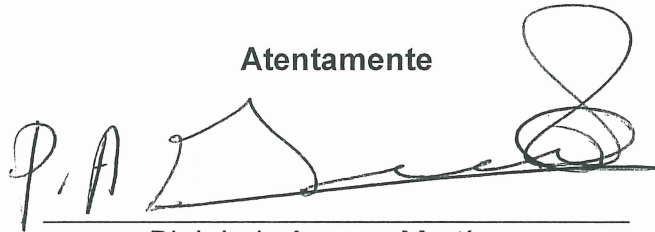

Biol. Luis Aceves Martínez

Subdirector de plantas de tratamiento de aguas residuales

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".



COMISION: SPTAR / C-0189 / 2019




Hoja de Sello para Comprobar
Visita a la laguna de
Zapotlan el grande.

23



[Handwritten signature]

24
25
26

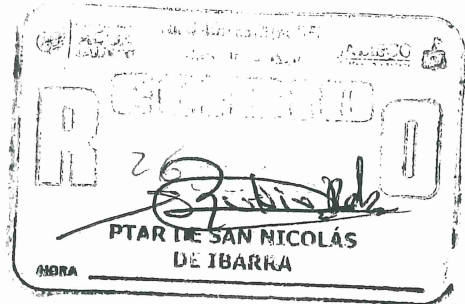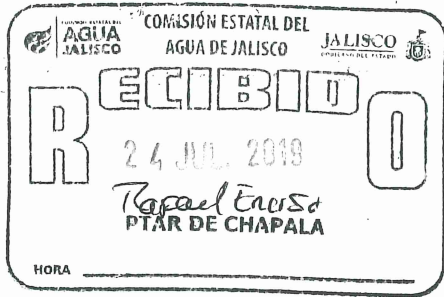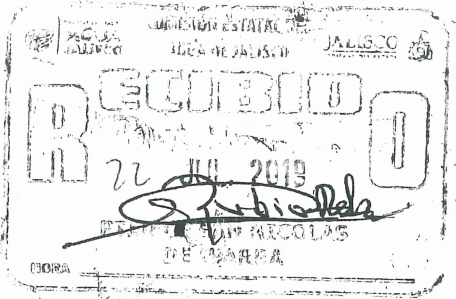

[Large handwritten signature]

