



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	01/10/2019
Fecha Elab. Compro.	14/10/2019
N° de Oficio	SPTAR / C-0403 / 2019 F
RESUMEN/COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 14 2019 5:20PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ	PUESTO:	TECNICO EN POTABILIZACION
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ - TECNICO EN POTABILIZACION	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/10/2019	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Tototlán \$ 152.00	Tototlán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	monitoreo de cloro libre residual en sistema de distribución de agua potable y supervición de sistemas de desinfección, en fuentes de abastecimiento			
08/10/2019	MUNICIPIO	Tototlán \$ 86.00	Tototlán \$ 152.00	Tototlán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	monitoreo de cloro libre residual en sistema de distribución de agua potable y supervición de sistemas de desinfección, en fuentes de abastecimiento			
09/10/2019	MUNICIPIO	Chiquilistlán \$ 86.00	Chiquilistlán \$ 152.00	Chiquilistlán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	monitoreo de cloro libre residual en sistema de distribución de agua potable y supervición de sistemas de desinfección, en fuentes de abastecimiento			
10/10/2019	MUNICIPIO	Juanacatlán \$ 86.00	Juanacatlán \$ 152.00	Juanacatlán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	monitoreo de cloro libre residual en sistema de distribución de agua potable y supervición de sistemas de desinfección, en fuentes de abastecimiento			
11/10/2019	MUNICIPIO	Juanacatlán \$ 86.00	Juanacatlán \$ 152.00	Juanacatlán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	monitoreo de cloro libre residual en sistema de distribución de agua potable y supervición de sistemas de desinfección, en fuentes de abastecimiento			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado. (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61354	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	07/10/2019	VIÁTICOS \$:	1,534.00	1,534.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	183,685.00 Km. / 184,502.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	11/10/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	817.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1,050.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,534.00 (MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,534.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,534.00
	SALDO	\$ 0.00

 COMISIONADO ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ TECNICO EN POTABILIZACION	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 REVIS A COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	 VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	---	---	---

(1). Nota. Soló se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: SPTAR / C-0403 / 2019

DEL DÍA: 07/10/2019 AL DÍA: 11/10/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Tototlan

En este municipio se realizaron diversas actividades relacionadas con el sistema de agua potable, se visitaron sus fuentes de abastecimiento, realizando una supervisión de sistemas de desinfección, al igual que monitoreo de cloro libre residual por distintos puntos de la red de distribución de agua potable.

La cabecera municipal cuenta con 7 pozos y una toma de obra, en los cuales se encontraron las siguientes anomalías, Pozo panteón sin equipo de desinfección, Pozo la bola este no cuenta con mangueras en su dosificador, Pozo Linda Vista, el dosificador tienen falla en el cabezal del sistema,. Pozo Teodoro I y II, están sin sistema de desinfección,

Carrozas:

Esta localidad se abastece del pozo No1 el cual se encontró su sistema de desinfección desconectado de la corriente eléctrica, por lo que se conecta y se procede a purgar.

Nuevo Refugio de afuera,

Se abastecen del pozo No1 el cual su sistema de desinfección se encontró sin producto químico,.

San Agustín

Esta localidad se abastece del pozo No1 el cual se encontró su sistema de desinfección sin producto químico, y falta de mantenimiento.

San Isidro:

Esta localidad se abastece de 3 fuentes 2 pozos y un manantial se cuenta con dos dosificadores, los cuales están instalados uno en el pozo uno y el otro en el tanque general los cuales se encontraron sin producto químico.

Coína Grande

Se abastece del pozo la cancha, el cual no cuenta con sistema de desinfección, se realizo el monitoreo y se encontró fuera de norma,.

Chiquilistlan:

En este municipio se realizaron diversas actividades relacionadas con el sistema de agua potable, se visitaron sus fuentes de abastecimiento, realizando una supervisión de sistemas de desinfección, al igual que monitoreo de cloro libre residual por distintos puntos de la red de distribución de agua potable, en la cabecera municipal se abastecen de 4 manantiales los cuales llegan a 2 tanques de regulación para su distribución, contando solo con sistema de desinfección, en el tanque general, el cual se encontró operando de manera adecuada.

Se visito la localidad de Jalpa:

Esta localidad se abastece de 2 manantiales los cuales llegan a los tanques generales estos no cuentan con sistema de desinfección, hay un dosificador sin instalar...

Juanacatlán:

En este municipio se realizaron diversas actividades relacionadas con el sistema de agua potable, se visitaron sus fuentes de abastecimiento, que consta de 6 Pozos, realizando una supervisión de sistemas de desinfección, al igual que monitoreo de cloro libre residual por distintos puntos de la red de distribución de agua potable, en la cabecera municipal, al realizar el monitoreo de cloro libre residual se encontraron una desinfección nula debido a fallas en su sistema de desinfección, tal como obstrucción de sarro, burbujas de aire en los sistemas y equipos de desinfección operando en niveles mínimos, así como la falta de dosificadores y producto químico.

San Antonio Juanacaxtle:


Se abastecen de un pozo el cual el dosificador se encontró operando de manera adecuada, por lo que el monitoreo de cloro libre residual se encontró dentro de norma...


Ex hacienda de Zapotlanejo:

Esta localidad se abastece del pozo No1 del centro el cual el dosificador se encontró sin mangueras de inyección ni succión..

OBSERVACIONES:

se autoriza la comprobación de esta comisión..




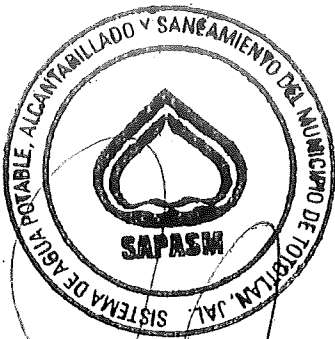

[Handwritten signature]




[Handwritten signature]

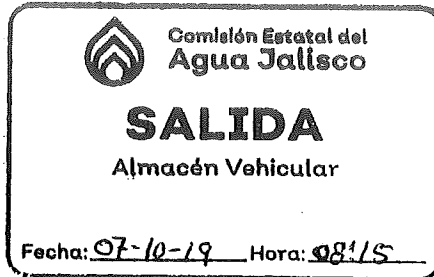

DELEGACIÓN DE JALPA



AFIETA LOCAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
El Fraccionamiento de Zapachitlan
Cpto. de Juancomilla, Jalisco




[Handwritten signature]



HACIENDA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

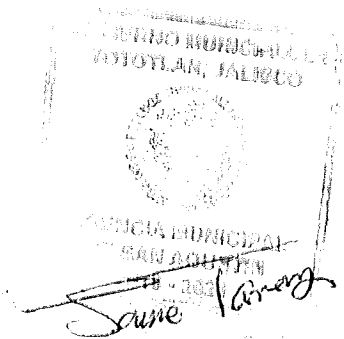

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

