



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	10/02/2021
Fecha Elib. Compro.	02/03/2021
Nº de Oficio	SSM / C-0117 / 2021 F
RESUMEN COMI.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 2 2021 12:13PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	EDGAR SARD LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	PUESTO:	Jefe de Servicio y Apoyo Operativo
ACOMPANA A		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - Jefe de Servicio y Apoyo Operativo STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/02/2021	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$ 196.00	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$ (0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: Supervisión de trabajos de rehabilitación de pozos profundos en la cabecera municipal	JUS EXCE HOSP:			
12/02/2021	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$ 196.00	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$ (0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: Supervisión de trabajos de rehabilitación de pozos profundos en la cabecera municipal	JUS EXCE HOSP:			
18/02/2021	Municipio Zacualco de Torres \$ 86.00	Zacualco de Torres \$ 152.00	Zacualco de Torres \$ 86.00	Sin Hospedaje	Sin Hospedaje \$ (0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: Recabar información para proyecto de reequipamiento de pozo profundo	JUS EXCE HOSP:			
22/02/2021	Municipio Sin Desayuno. \$ 0.00	Tamazula de Gordiano \$ 196.00	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Sin Hospedaje \$ (0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: Supervisión de trabajos de rehabilitación de pozos profundos en la cabecera municipal	JUS EXCE HOSP:			
23/02/2021	Municipio Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$ 196.00	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Sin Hospedaje \$ (0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: Supervisión de trabajos de rehabilitación de pozos profundos en la cabecera municipal	JUS EXCE HOSP:			
25/02/2021	Municipio Tuxtepec \$ 86.00	Tuxtepec \$ 152.00	Tuxtepec \$ 86.00	Tuxtepec \$ 86.00	Sin Hospedaje \$ (0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: Revisión de Planta de Tratamiento de aguas residuales y sistema de colectores y red de alcantarillado	JUS EXCE HOSP:			
27/02/2021	Municipio El Salto \$ 86.00	El Salto \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje	Sin Hospedaje \$ (0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: Supervisión de trabajos de retiro de equipo de bombeo en pozo profundo de la cabecera municipal	JUS EXCE HOSP:			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**): IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JT 93642	*CON RECARGA
FECHA SALIDA: 11/02/2021	VIÁTICOS \$:	1,419.00	2,433.00	0.00	\$ -1,014.00	TIPO/CLINDROS/REND:	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil. / 9.5 Kml.	
HORA SALIDA: 7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	MARCA/MODELO:	Ford / 2014	
DÍAS COMISIÓN: 7	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL:	123,773.00 Km. / 124,982.00 Km.	
FECHA DE REGRESO: 27/02/2021	PEAJE \$:	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	KM RECORRIDO:	1,209.00 Km.	
HORA DE REGRESO: 18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN: Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROBADO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	1,040.00	
JUS: VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,919.00

(DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

CARGO CONTABLE	\$ 2,433.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,919.00
SALDO	\$ 486.00

Efectivo a Favor del
Agua Jalisco

12 MAR 2021

COMISIONADO
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES
Jefe de Servicio y Apoyo Operativo

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
EDGAR SARD LOPEZ SALDIVAR
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JOSÉ ALBERTO PÉREZ LÓPEZ
Jefe de Tesorería

VO BO COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCÍA
Subdirector de Finanzas

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

ROGELIO BARRAGAN CERVANTES N° OFICIO: SSM / C-0117 / 2021

DEL DÍA: 11/02/2021 AL DÍA: 27/02/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

11 y 12 de febrero Se acudió al municipio de Tamazula de Gordiano , para supervisar los trabajos de rehabilitación del pozo profundo Callejones , encontrando que se estaba terminando de realizar el pistoneo y desazolve del mismo , se inició con la instalación del equipo de bombeo. consistente en una bomba sumergible marca Grundfos modelo 150S150-7, con motor trifásico de 15 H. P. de 460. volts y con una columna de bombeo de 4" de diámetro y 64 metros de longitud.

Se terminó la instalación y se checó el nivel estático estando en 16 metros. Se probó el equipo a descarga libre aportando un gasto de 13 litros por segundo con un nivel dinámico de 21 metros , 442 volts y 21 amperes por fase. El organismo operador instalara nuevo tren de descarga de 4" de diámetro de acuerdo al modelo tipo de CEAJ.

18 de febrero de 2021.- Se acudió a la localidad La Barranca de Otates del municipio de Zacoalco de Torres Jal. para realizar pruebas del equipo de bombeo , el cual tiene 4 diferentes opciones de descarga:

Opción 1 , A la Red de Distribución en la cual aporta un gasto de 8.00 L. P. S.- con una presión de 3.60 Kg / cm².

Opción 2, Al Tanque Alto en el cual aporta a la salida del tren de descarga 7.50 L. P. S. con una presión de 8.10 Kg / cm². y al tanque llegan 6.60 L. P. S.

Opción 3, Al Tanque Palomar en el cual aporta a la salida del tren de descarga 7.750 L. P. S. con una presión de 6.10 Kg / cm². y al tanque llegan 7.00 L. P. S.

Opción 4, Al Tanque 24 de Junio en el cual aporta a la salida del tren de descarga 8.40 L. P. S. con una presión de 2.70 Kg / cm². y al tanque llegan los mismos 8.40 L. P. S.

22 y 23 de febrero Se acudió al municipio de Tamazula de Gordiano , para verificar las condiciones de operación del pozo profundo Callejones, el cual se rehabilitó y no se había probado en condiciones normales de operación con la bomba sumergible marca Grundfos modelo 150S150-7, con motor trifásico de 15 H. P. de 460. volts y con una columna de bombeo de 4" de diámetro y 64 metros de longitud.

Se encuentra el equipo trabajando con descarga al tanque con un gasto de 10 litros por segundo con un nivel dinámico de 20 metros , 442 volts y 21 amperes por fase.

25 de febrero 2021.- En coordinación con el Quim. Martín Sánchez Galindo, Director de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxcueca Jalisco, del Biólogo Daniel Franco Casillas , Aux. de Normatividad de la Dirección de P. T. A. R.'s de CEAJ y de l Ing. Mario Hernández Flores , del Area Mantenimiento de P. T. A. R.'s de CEAJ. se realizó revisión integral de la planta de tratamiento de la localidad Tepehuaje , encontrando que el problema principal de esa planta es que NO la operan . ya que tanto la infraestructura como el equipamiento de la misma están en buenas condiciones y operan correctamente.

el problema de los derrames de agua residual a la playa y lago de Chapala en la zona del malecón , se deben también a que NO esta operando la planta de tratamiento .

Se realizó una minuta de campo en la que quedó plasmado que para evitar la contaminación actual , se requiere poner en operación la planta , para lo que la CEAJ brindara apoyo con personal para la capacitación y estabilización de la misma así como un Vactor para la limpieza de la red de drenaje sanitario de la localidad , teniendo que hacer las adecuaciones necesarias el municipio para poder ingresar con el camión a las zonas del malecón .

27 de febrero de 2021.- En coordinación con el C. J. Guadalupe Robles , Director de Agua Potable de El Salto , Jal. se acudió a supervisar trabajos del retiro de equipo de bombeo del pozo profundo No. 8 de la cabecera municipal , se esta trabajando en el retiro del equipo de bombeo en el que se tienen 41 tramos de columna de 4" de diámetro y 6.40 metros de longitud y 3 tramos de tubo de columna de 3" de diámetro y 6.40 metros de longitud, para una longitud total de 281.60 metros , el equipo de bombeo instalado es una bomba sumergible marca Altamira modelo KOR6 R300-26

OBSERVACIONES:

S / C.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SSM-MOD-0084-2021

Asunto: Solicitud de extensión y/o modificación de comisión

Guadalajara, Jalisco, 02 de marzo 2021.

Comisionado: Rogelio Barragán Cervantes
Cargo y/o nombramiento: Jefe de Servicio y Apoyo Operativo


En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0117/2021 del C. Rogelio Barragán Cervantes con nombramiento de: A Jefe de Servicio y Apoyo Operativo comisionado para trabajar del día 11 al 12 de febrero de 2021 en Tamazula de Gordiano Jalisco.


Al respecto informo, que también fue necesario trasladarse el 18 de febrero de 2021 a la localidad Barranca de Otates, Mpio. de Zacoalco de Torres para recabar información del proyecto de reequipamiento del equipo de bombeo del pozo profundo, el 22 y 23 de febrero se requirió regresar a verificar la operación del pozo profundo Callejones en Tamazula de Gordiano, el 25 de febrero se requirió acudir a la localidad El Tepehuaje Mpio. de Tuxcueca Jal. a realizar revisión integral de la Planta de tratamiento de aguas residuales y red de alcantarillado sanitario y finalmente se acudió el 27 de febrero a supervisar las maniobras de retiro de equipo de bombeo del pozo profundo No. 8, siendo esta la razón de modificar la comisión referida.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente,


ING/ARQ. EDGAR SAID LÓPEZ SALDIVAR
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS A MUNICIPIOS



c.c.p. Archivo.

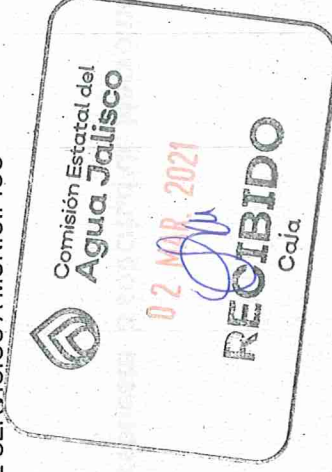

INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC	
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	N° OFICIO: SSM / C-0117 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

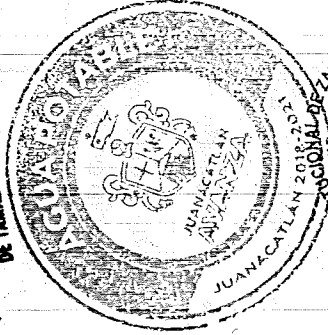

2018-2021
BARRANCA DE
LOS OTATES



Dir. Agua potable
J. Guadalupe Robles

Dir. Agua potable