



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo: 27/08/2019
Fecha Elaboración Comprobante: 12/09/2019
Número de Oficio: SSM / C-0435 / 2019 F
RESUMEN COM: Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 12 2019 8:22AM

SUBDIRECTOR/DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
COMISIONADO:	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN
ACTIVIDAD:	AGOMPAÑANA
PROYECTO:	PROYECTO:
STATUS:	Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 12 2019 8:22AM

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE	COMPROBADO
02/09/2019	Huejúcar \$ 86.00	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE: HOSPE	Huejúcar \$ 86.00	Huejúcar *(300.00) - **IVA \$(40.33)	
03/09/2019	Huejúcar \$ 86.00	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE: HOSPE	Huejúcar \$ 86.00	Huejúcar *(300.00) - **IVA \$(40.33)	
04/09/2019	Huejúcar \$ 86.00	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE: HOSPE	Huejúcar \$ 86.00	Huejúcar *(300.00) - **IVA \$(40.33)	
05/09/2019	Totatiche \$ 86.00	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE: HOSPE	Totatiche \$ 86.00	Sin Hospedaje. -\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
06/09/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE: HOSPE	El Salto \$ 152.00	Sin Hospedaje. -\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, (0): Gastos Diversos.

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	CONGREGO	ANTICIPO	COMPROBADO	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN	RECARGA
02/09/2019	7:00 Hrs.	VIÁTICOS	2,593.00	2,348.00	120.99	\$ 245.00	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	61044	*CON RECARGA
05/09/2019	5	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	FORD / 2007		
06/09/2019	18:00 Hrs.	TRANSPORES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	255,635.00 Km. / 256,247.00 Km.		
Otros	0.00 Hrs.	PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	612.00 Km.		
GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019									
SALDO EN VALORES REGISTRO: 0.00									
SALDO EN VALORES MANIOBRAS: 0.00									
SALDO EN VALORES REGRESAR: 0.00									

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,593.00 (DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	
CEA	
CARGO CONTABLE	\$ 2,348.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,593.00
SALDO	\$ 245.00

COMISIONADO: ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN
Subdirector de Servicios Auxiliarios

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN: EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
Subdirector de Servicios Auxiliarios

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN: JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Subdirector de Servicios Auxiliarios

AGU. 1500

RECIBIDO

12 SEP 2019

CAJA

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O JEFE DE DEPARTAMENTO.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: SSM / C-0435 / 2019

DEL DÍA 02/09/2019 AL DÍA 06/09/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

02 Septiembre del 2019

Se trasladó al Municipio de Huejucar, Jal. En coordinación con Fernando Murillo Román del sistema de agua potable municipal, para la revisión de los equipos de bombeo de la localidad de Las Bocas, pozo 1 y pozo 2 de la cabecera municipal.

03 Septiembre del 2019

Pozo Las Bocas

Posición Geográfica: N 22° 19' 16.61" W 103° 16' 9.73" 1,892 m.

Gasto: 12.40 L.p.s.

Subestación eléctrica: 30 kva.

ATR 30 H.P.

Cable sumergible: 3X8 awg.

Voltaje entre fases: 454 – 458 – 443 Volts

Corriente por fase: 24 – 29 – 28 Amp

N.D. 23.30 m.

Columna de bombeo de 4".

Potencia Total: 18.43 Kw

Factor de Potencia: 87 %

Presión en tren de descarga: 4.40 Kg/cm².

Este sistema cuenta un pozo profundo equipado con una bomba y motor sumergible de 25 H.P. 440 volt tres fases descargando a tanque de rebombeo, 4 cárcamos de rebombes cada uno con bomba sumergible de 25 H.P. 440 volt, tres fases, electronevables para control de paro y arranque automático.

En el rebombeo tres se encuentra el equipo de bombeo en reparación, se sugirió realizar proyecto nuevo con el fin de eliminar rebombes y quizá solo contar con dos equipos de bombeo, ya que los equipos instalados se dañan frecuentemente y esto disminuye su eficiencia; Por otro lado el sistema abastece de agua potable a las localidades de Santa Inés, El Paraje, Las Huertas, La Meza, San Rafael y La Loma, que de acuerdo a datos recabados, el desnivel topográfico es aproximadamente de 383 mts del tren de descarga al tanque de distribución y de acuerdo a personal del H. Ayuntamiento se cuenta con un punto para posible perforación en la localidad de La Mesa de María León por lo que se solicitó al H. Ayuntamiento el estudio geofísico y los documentos necesarios para trámite de perforación.

04 Septiembre del 2019

Pozo 1 Huejucar

Posición Geográfica: N 22° 22' 26.76" W 103° 12' 3.42" 1,831 m.

Gasto: 28.30 L.p.s.

Subestación eléctrica: 112.5 kva.

ATR 75 H.P.

Cable sumergible: 3X1/0 awg.

Voltaje entre fases: 441 – 454 – 449 Volts

Corriente por fase: 74 – 108 – 107 Amp

N.D. Sin Dato no cuenta con poliducto.

Columna de bombeo de 6" con 90 metros de longitud.

Potencia Total: 63.99 Kw

Factor de Potencia: 86 %

Presión en tren de descarga: 6.00 Kg/cm².

Pozo 2 Huejucar

Posición Geográfica: N 22° 21' 59.74" W 103° 12' 23.85" 1,824 m.

Gasto: 8.80 L.p.s.

Subestación eléctrica: 75 kva.

ATR 60 H.P.

Cable sumergible: 3X4 awg.

Voltaje entre fases: 437 – 445 – 448 Volts

Corriente por fase: 45 – 41 – 48 Amp

N.D. Sin dato no cuenta con poliducto.

Columna de bombeo de 4" con 104 metros de longitud.

Potencia Total: 25.77 Kw

Factor de Potencia: 74 %

Presión en tren de descarga: 3.80 Kg/cm². La presión que tiene que vencer para llegar al agua al tanque es de 4.6 Kg/cm².

05 Septiembre del 2019

Se acudió al municipio de Totatiche para entregar los reportes de los estudios de eficiencia electromecánica realizados por la CEAJ:


06 Septiembre del 2019

Se acudió al parque industrial de El Salto para revisión de pozo 1.

OBSERVACIONES

Se hace de su conocimiento que se modifico la comisión y no se atendió la visita a Mezquitic, Jal. porque el contratista no terminó lo que se revisaría.

La visita a El Parque Industrial de El Salto se realizó con personal de plantas de tratamiento, dejando el vehículo Ford Pick-Up placas JIN 61044 en el almacén de Francia.

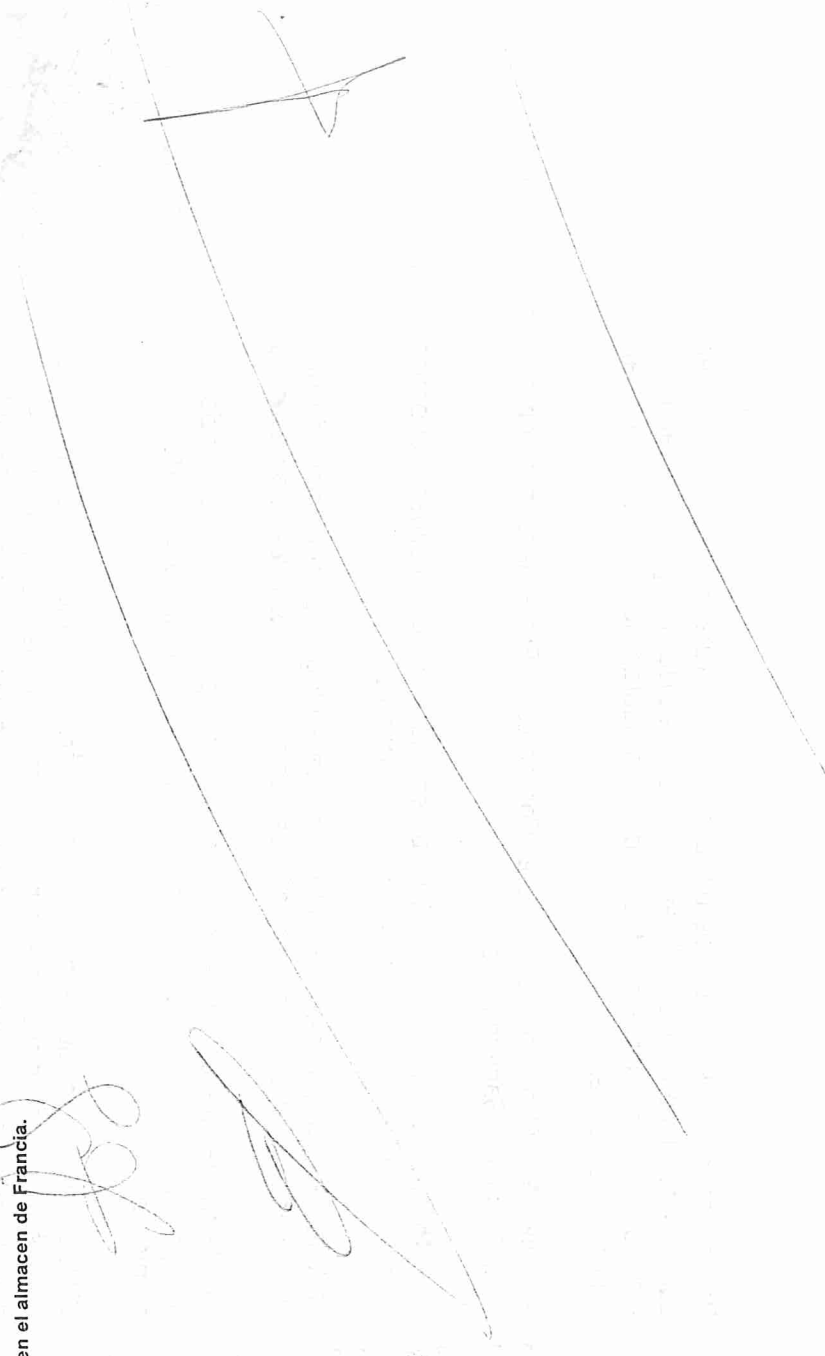

HOTEL VULCANIZADORA Y AUTOLAVADO " SAN FRANCISCO "

RFC emisor: AOGA490702UP3 **Folio fiscal:** 9FAF3390-1233-46BF-A398-F94FA9592D87
Nombre emisor: ANTONIO ACOSTA GALVAN **No. de serie del CSD:** 00001000000408778767
Folio: 1394 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 46260 2019-09-04 14:32:36
RFC receptor: CEA070225JK4 **Efecto de comprobante:** Ingreso
Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal
Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave de producto y/o servicio	No. identificación	Unidad	Cantidad	Unidad	Importe	Descuento	No. de pedimento	Nombre de la partida
30111800	1	SERVICIO	3	E48	252.10	756.30		
HOSPEDAJE DEL 02, 03 Y 04 DE AGOSTO 2019								
01010101	1	N/A	1	E48	22.69	22.69		
3 % I.S.H								
					Impuesto	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	Tasa	121.01
					22.69	22.69	16.0000%	
					Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
					756.30	Tasa	16.0000%	121.01

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 778.99
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 121.01
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 900.00
Condiciones de pago: CONTADO

Sello digital del CFDI:
 GZS9LHRwPLTM7ZZM3IK6cea39bYQIZIELP811MICJHtp*o4DN5KFTFpe6ifr4NYKOPUGDpUwz2yIIXES4yIZIEIejhJWXSMZbrvWZoeLMLBvOsrxFH0N9K79CYBaVwI9JfWfy64steRpoCa1S
 A8zL8kY5zy11peaUJngeOwqX3Bg7MZL8wz5IB8gbaAw1dtSb4KbH5IYqYpk81p+P8+QqkR9vcm34JpRMAF2mi6KDlSXUO100QqByGHAUJQsz8clo7WC8MbSQztkoDl6ZG+Ns/NGI4n6WB
 ODJm5uM6VPD3EmZUKdTT1qmRbTR1uIGSPpVkwLjoG6FHinxA==

Sello digital del SAT:
 DDbkyXHyLYbQ4SdYGCpqpGg2bwLjetQLGIGis9ww7BBSKIQTXM6K1r1Gx3XeWB94Qbs9OmmyUJ7CQ8CaVppcdedfkemnu4cXlpiyCDPfed0lwGYDrgIBz8xbv10cMdpI+2EB0DATOYU8
 sF2HVdghsdCcfPpacuDhqlrhZUSXL9LEMIDUq+88GZyJGkef2qKk10R28cYXG7WMbRg598gbwcpXYUngSeIB5MeAbVdrNqixqYGCrmMznPvUjwMkyetU4diz0Kvd6qPkqY49ej585SJa
 RU+at6ic11NqjmrNv+4cYITLjJPxofIN6+orCOWPZ7HZVq9jADNg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9FAF3390-1233-46BF-A398-F94FA9592D87|2019-09-04T14:38:52|SAT970701INN3|GZS9LHRwplTM7ZZM3IK6cea39bYQIZIELP811MICJHtp+o4DN5KFTFpe6ifr4NYKOPUGDpUwz2yIIXES4yIZIEIejhJWXSMZbrvWZoeLMLBvOsrxFH0N9K79CYBaVwI9JfWfy64steRpoCa1SABzL8kY5zy11peaUJngeOwqX3Bg7MZL8wz5IB8gbaAw1dtSb4KbH5IYqYpk81p+P8+QqkR9vcm34JpRMAF2mi6KDlSXUO100QqByGHAUJQsz8clo7WC8MbSQztkoDl6ZG+Ns/NGI4n6WBODJm5uM6VPD3EmZUKdTT1qmRbTR1uIGSPpVkwLjoG6FHinxA==|00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701INN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-09-04 14:38:52
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SSM-MOD-068/2019

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, a 12 de septiembre de 2019.

En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0435/2019 F, del C. Arath Juan Abelardo Sánchez Virgen, con nombramiento de Auxiliario de Electromecánico, comisionado al municipio de Mezquitic, Jalisco, los días 05 y 06 de septiembre del 2019.

Al respecto informo que debido a la reprogramación de actividades se cancela la comisión al municipio mencionado líneas arriba por lo que se atendieron los municipio de Totatiche el día 05 y El Salto, Jalisco el día 06 de Septiembre del 2019.


Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente,

Ing. Arq. Edgar Said López Saldivar
Subdirector de Servicio a Municipios

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

c.c.p. Archivo.

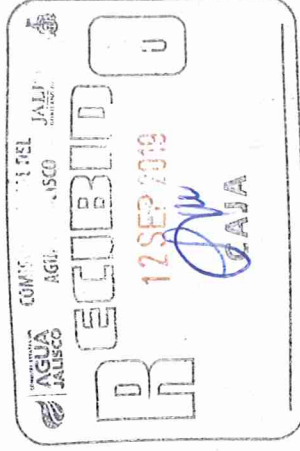


INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: SSM / C-0435 / 2019

COMPROBACION DE VISITA

SELLOS DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

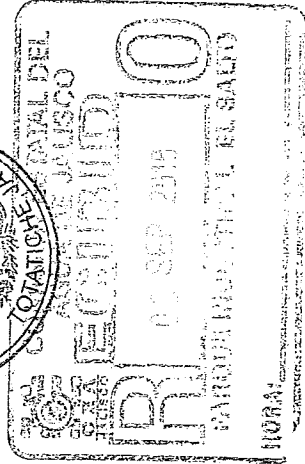

Comisión Estatal del Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

Fecha: 2/09/19 Hora: 07:45

Comisión Estatal del Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular

Fecha: 02/09/19 Hora: 8:17

Guillermo Lopez C.

Minelly Ninethe
Garcia Rosales
Minelly Garcia