



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Table with dates and status: 22/07/2019, 02/08/2019, SSM / C-0279 / 2019 F, Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 2 2019 10:45AM

Table with names and titles: EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR (Subdirector de Servicios a Municipios), JOSE VILLALOBOS NUÑO (OPERADOR DE PERFORACION), ELIZABETH VALLE VALDOVINOS - SECRETARIA

Main table of expenses with columns for date, amount, and description. Includes entries for meals, travel, and termination of construction work from 22/07/2019 to 02/08/2019.

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

Summary table with columns for date, amount, and description. Includes a row for 'GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAE 2019' and a large 'RECIBIDO' stamp.

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,949.00 ( TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

Handwritten signature and stamp of the recipient.

CEA

CARGO CONTABLE \$ 3,949.00  
MENOS ANTICIPO \$ 3,949.00  
SALDO


*Jose Villalobos*  
COMISIONADO  
JOSE VILLALOBOS NUÑO  
OPERADOR DE PERFORACION

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR  
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.

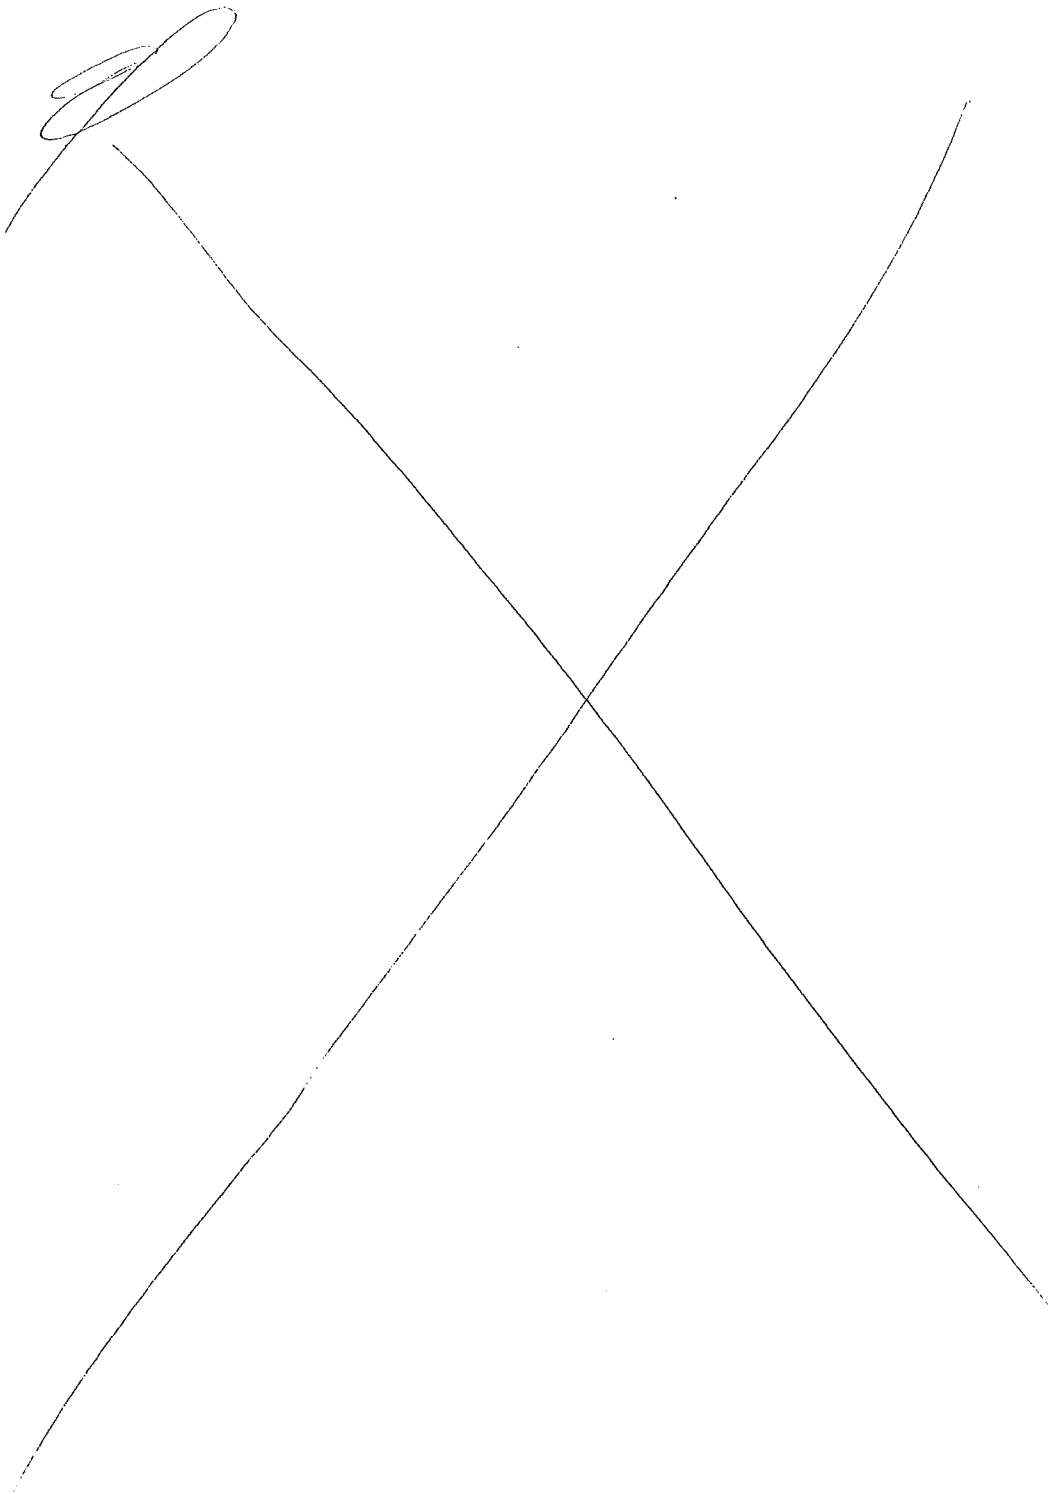


JOSE VILLALOBOS NUÑO N° OFICIO: SSM / C-0279 / 2019


- 22- JULIO 2019.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA. CONVENIO NO. CEA-PERF-005/2018.
- 23 JULIO 2019.- SE RECIBIÓ LA TUBERÍA DE 18" Y SE DESCARGÓ EL CAMIÓN. SE SOLDÓ LA TUBERÍA PARA CASQUILLO SANITARIO.
- 24 JULIO 2019.- SE INSTALA TUBERÍA DE 18" EN EL POZO Y CEMENTANDO.
- 25 JULIO 2019.- SE DESCARGÓ 360 METROS DE TUBERÍA DE ADEME DE 18".
- 26 JULIO 2019.-ORDENANDO Y PREPARANDO TUBERÍA DE ADEME DE 8".
- 27 JULIO 2019.- SE METIÓ HERRAMIENTA PARA DESAZOLVE DE POZO.
- 28 JULIO 2019.- SE CONTINUÓ DESAZOLVANDO EL POZO.
- 29 JULIO 2019.- SE INICIÓ Y SE TERMINÓ EL ADEME DEL POZO.
- 30 JULIO 2019.-SE ENGRAVO EL POZO CON GRAVA DE ¼ DE 20 M³
- 31 JULIO 2019.- SE PISTONEÓ EL POZO.
- 01 AGOSTO 2019.- SE LAVÓ EL POZO Y SE RETIRÓ HERRAMIENTA.
- 02 AGOSTO 2019.- TRASLADO OFICINA CEA FRANCIA PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS. LLEVAR HERRAMIENTAS Y VEHÍCULOS A ALMACENES DE LA CEA.

*Jose Villalobos*

S/C.

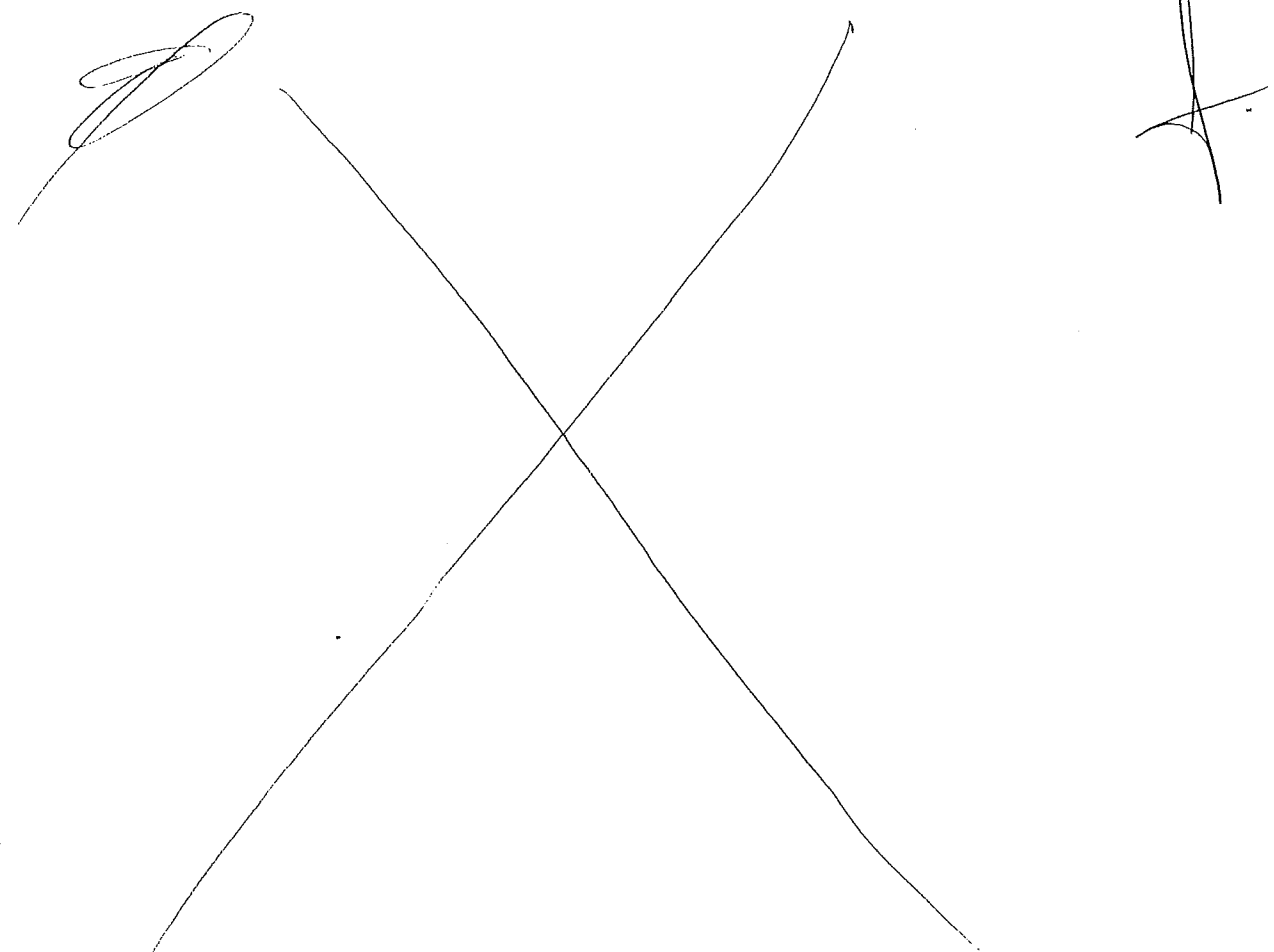

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL CUI	
JOSE VILLALOBOS NUÑO	Nº OFICIO: SSM / C-0279 / 2019
COMPROBACION DE VISITA	

SELECCION DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="422 415 730 714"><p>Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Arandas, Jalisco. Organismo Público Descentralizado.</p></div>	