



ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	04/07/2019
Fecha Elab. Compro.	10/07/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0149 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 10 2019 11:28AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	PUESTO:	Jefe de Potabilización
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA - Jefe de Potabilización	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/07/2019	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Revisión de sus dispositivos de desinfección y estandarizar la presencia de cloro libre residual en la red de distribución	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP:	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 94.00	MUNICIPIO: Autlán de Navarro *(415.00) - **IVA \$(57.25)
09/07/2019	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Revisión de sus dispositivos de desinfección y estandarizar la presencia de cloro libre residual en la red de distribución	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP:	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 94.00	MUNICIPIO: Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29482	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	08/07/2019	VIÁTICOS \$:	1,133.00	1,133.00	57.25	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012		
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	188,198.00 Km. / 188,669.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	09/07/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	471.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,133.00 ( MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,133.00

MENOS ANTICIPO \$ 1,133.00

SALDO \$ 0.00

COMISIONADO  
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA  
Jefe de Potabilización

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISÁ COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0149 / 2019
DEL DÍA: 08/07/2019	AL DÍA: 09/07/2019

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

En atención al oficio No. 34/05/2019, enviado por el C. Miguel Iñiguez Brambila, Presidente Municipal, de Autlán de Navarro, mediante el cual solicita el apoyo para realizar un Diagnóstico del Sistema de Desinfección en la Cabecera Municipal.

**Actividades Realizadas:**

Se realizó recorrido en compañía de los C. Eduardo Córdova Villanueva, Director del Agua Potable; Juan Carlos Maldonado Villafana, Jefe Administrativo y La C. Silvia Esmeralda Gómez Terríquez, Regidora de Agua Potable, por las fuentes de abastecimiento que actualmente se encuentran en operación, totalizándose 13, 12 pozos profundos y una superficial.

En casi todos los pozos nos informan gastos muy altos, rebasando los 50 l/s, estos requieren dosis de hasta 4 lts de cloro por hora y los dispositivos instalados solamente suministran 3.5 lts por hora es muy factible que se registre un residual de cloro, pero en ciertos momentos la aplicación de cloro se torna insuficiente.

Por lo que va ser necesario instalar un segundo equipo en los pozos No. 19 y 12 "Anexo" para que esto refuerce la aplicación del cloro.

Comentan que ellos aplican de cloro para reforzar la desinfección del agua, pero esta actividad no es muy recomendable debido a tres circunstancias; 1.- los altos costos de las pastillas, 2.- poca disponibilidad del químico en la población y 3.- no existe un control adecuado del residual de cloro en la red de distribución lo que provoca el rechazo de los habitantes al recibir por periodos una alta concentración de cloro.

**OBSERVACIONES:**

En atención al oficio No. 34/05/2019, enviado por el C. Miguel Iñiguez Brambila, Presidente Municipal, de Autlán de Navarro, mediante el cual solicita el apoyo para realizar un Diagnóstico del Sistema de Desinfección en la Cabecera Municipal.

**Actividades Realizadas:**

Se realizó recorrido en compañía de los C. Eduardo Córdova Villanueva, Director del Agua Potable; Juan Carlos Maldonado Villafana, Jefe Administrativo y La C. Silvia Esmeralda Gómez Terríquez, Regidora de Agua Potable, por las fuentes de abastecimiento que actualmente se encuentran en operación, totalizándose 13, 12 pozos profundos y una superficial.


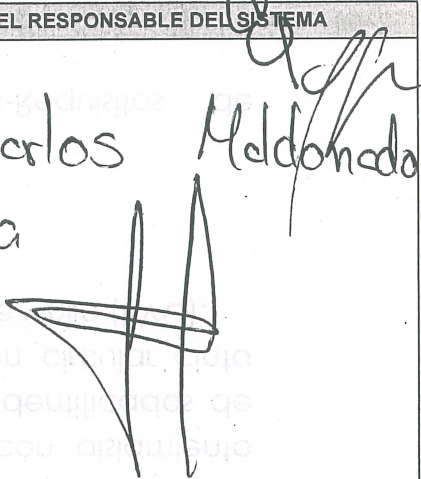
En casi todos los pozos nos informan gastos muy altos, rebasando los 50 l/s, estos requieren dosis de hasta 4 lts de cloro por hora y los dispositivos instalados solamente suministran 3.5 lts por hora es muy factible que se registre un residual de cloro, pero en ciertos momentos la aplicación de cloro se torna insuficiente.

Por lo que va ser necesario instalar un segundo equipo en los pozos No. 19 y 12 "Anexo" para que esto refuerce la aplicación del cloro.

Comentan que ellos aplican de cloro para reforzar la desinfección del agua, pero esta actividad no es muy recomendable debido a tres circunstancias; 1.- los altos costos de las pastillas, 2.- poca disponibilidad del químico en la población y 3.- no existe un control adecuado del residual de cloro en la red de distribución lo que provoca el rechazo de los habitantes al recibir por periodos una alta concentración de cloro.

Se cumplió Satisfactoriamente

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0149 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Juan Carlos Villafañá Maldonado</p> 



## OFICIO DE COMISIÓN

**Oficio:** SPTAR /C-0146/2019 C

**Asunto:** Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 4 de Julio 2019.

**Comisionado:** Ernesto Martín González Padilla

**Cargo y/o nombramiento:** Jefe de Potabilización

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la:

**COMISIÓN:** los días 8 y 9 de julio del año en curso, llevará a cabo una revisión de los dispositivos de desinfección de la cabecera municipal de Autlán de Navarro, Jalisco, y estandarizará la presencia de cloro libre residual en la línea de distribución del vital líquido.

La salida será a la 8:00 hrs, pernoctará en la cabecera municipal y se autorizan las tres comidas de los dos días.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

**Atentamente**

Biol. Luis Aceves Martínez

Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente.

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".





DÍA	MES	AÑO
04	07	2019

FOLIO # 11700

<b>NOMBRE :</b>	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
<b>PUESTO :</b>	Jefe de Potabilización
<b>DIRECCIÓN :</b>	Dirección Técnica
<b>GERENCIA :</b>	Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

VEHICULO	MODELO	TIPO	PLACAS
Ford	2012	RANGER XLT CREW	JS 29482

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CERTIFICO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE VEHICULO AL MOMENTO DE RECIBIR RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:

KILOMETROS      187,600 KM.

JUSTIFICACIÓN

Realizar comisión al municipio de Autlán de Navarro

Se autoriza  
recarga de gas

04-Julio-2019

OK


FIRMA DEL SOLICITANTE  
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA  
Jefe de Potabilización

FIRMA DE AUTORIZACIÓN GERENCIA  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

FIRMA Y SELLO  
GCIA. SERV. GENERALES




Características  
Técnicas Ademe de  
12" Gasto

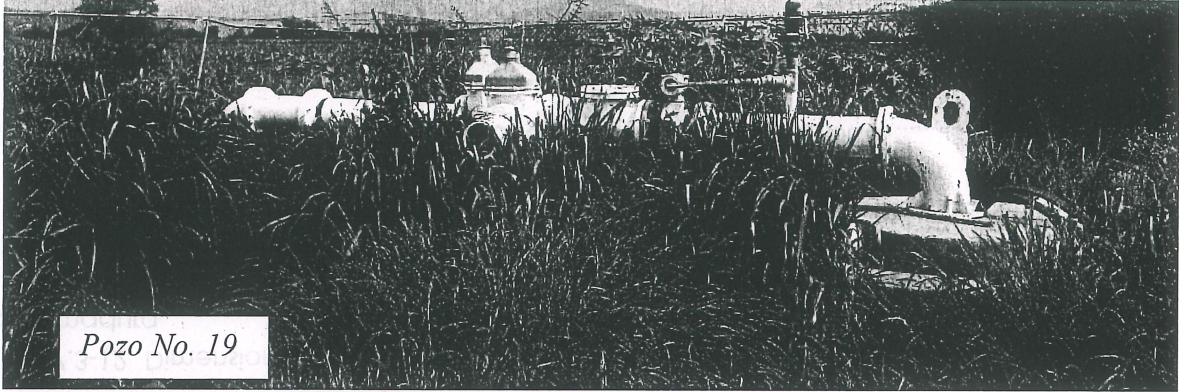

Pozo No. 19

Características  
Técnicas Ademe de  
12" Gasto

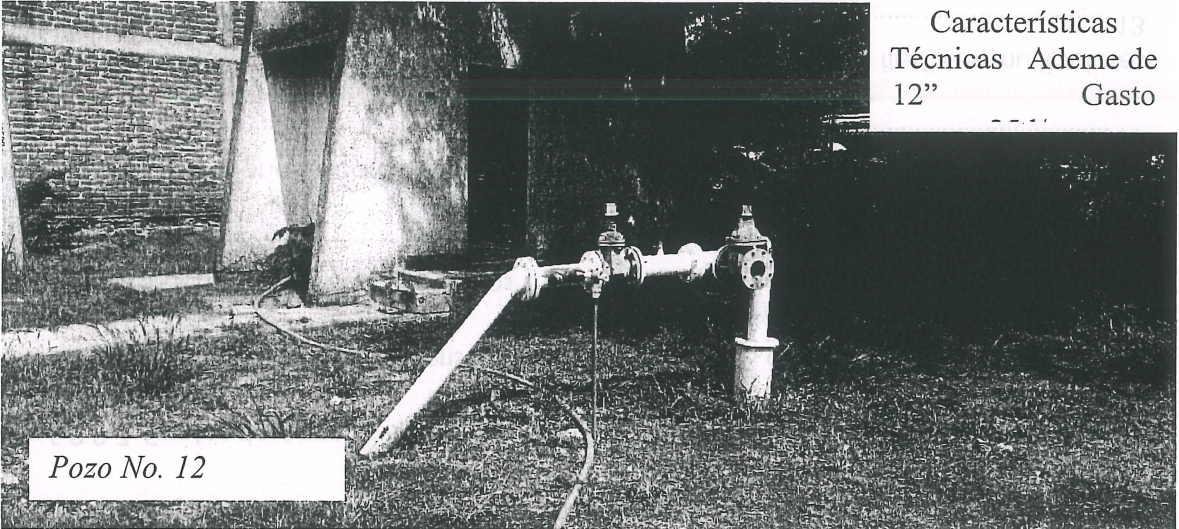

Pozo No. 12


Características  
Técnicas Ademe de  
12" Gasto



Pozo No.


*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

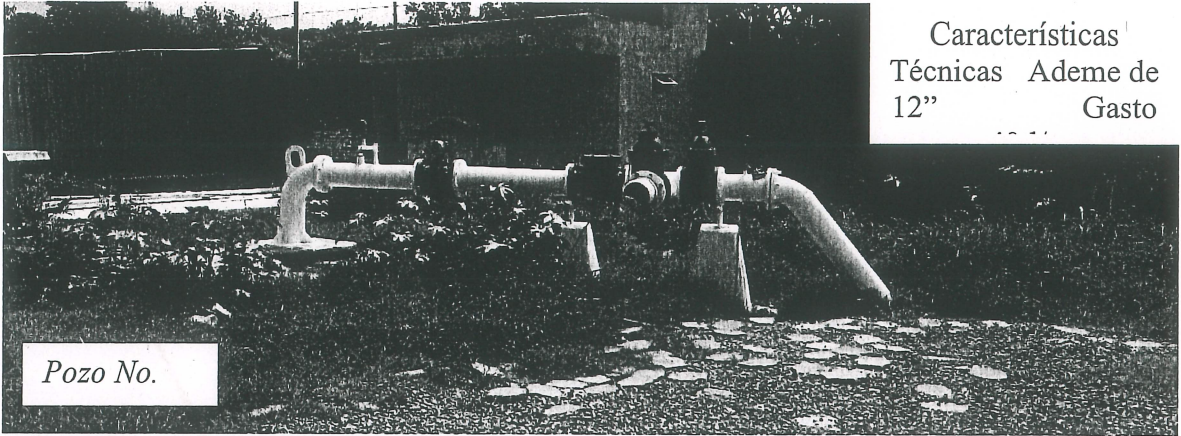


Pozo No.

Características Técnicas Ademe de 12" Gasto

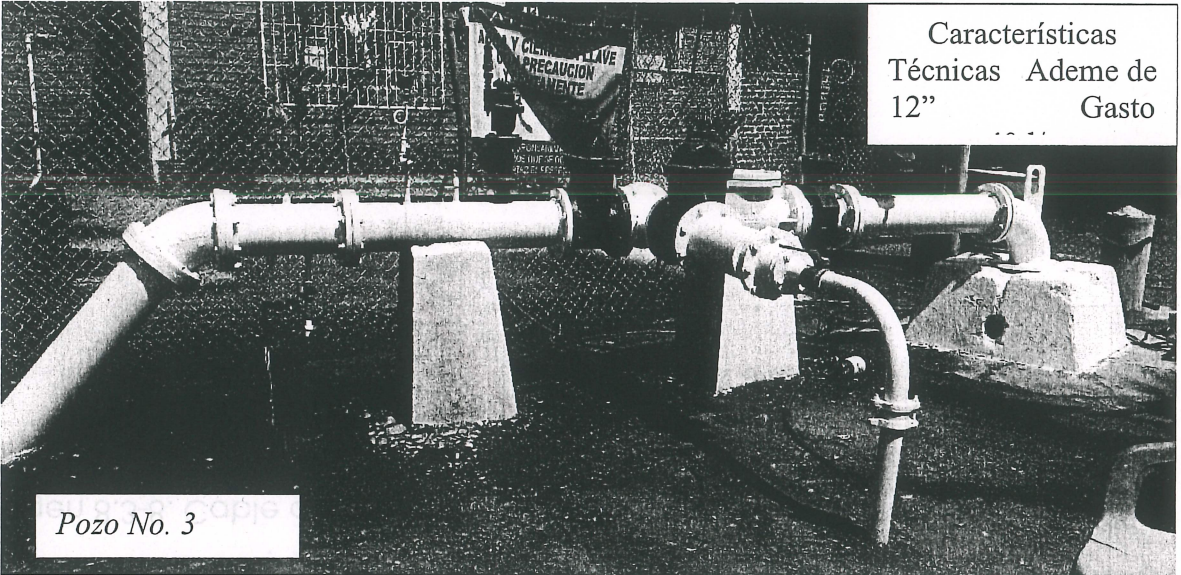

Pozo No. 3

Características Técnicas Ademe de 12" Gasto

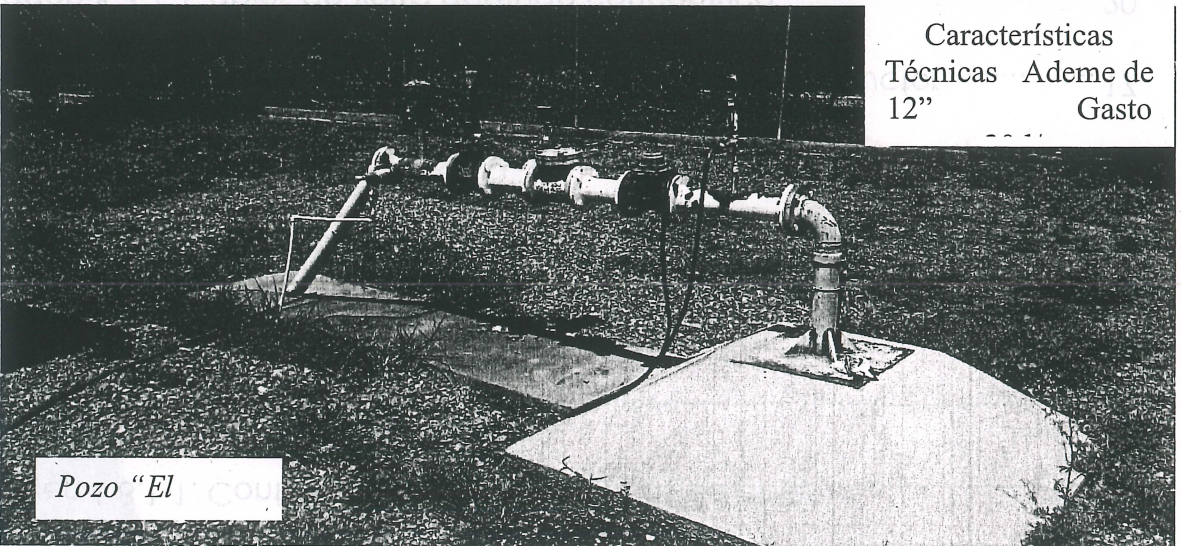


Pozo "El

Características Técnicas Ademe de 12" Gasto


*Handwritten signature or initials*

*Handwritten signature or initials*

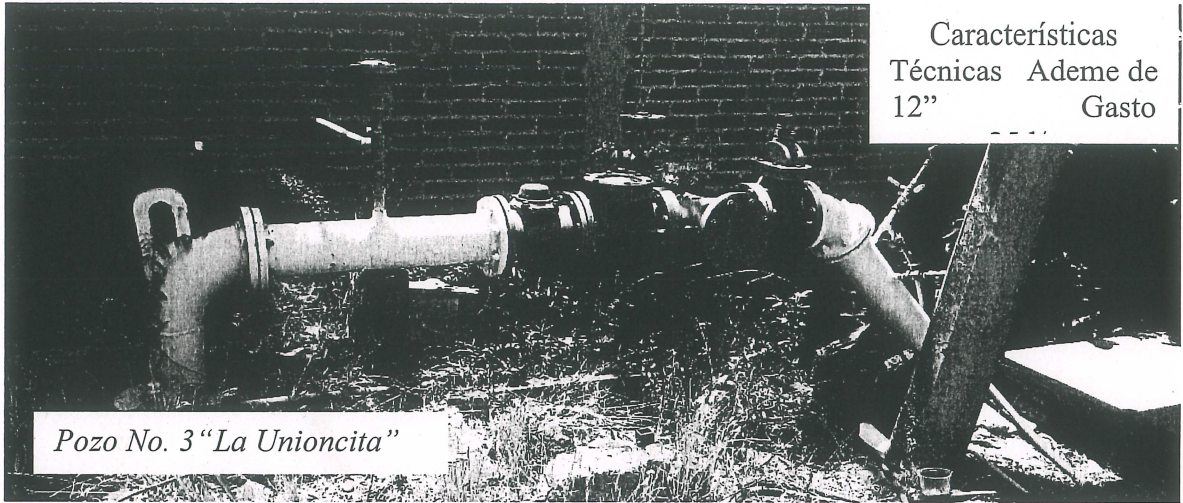


Características Técnicas Ademe de 12" Gasto

Pozo No. 3 "La Unioncita"

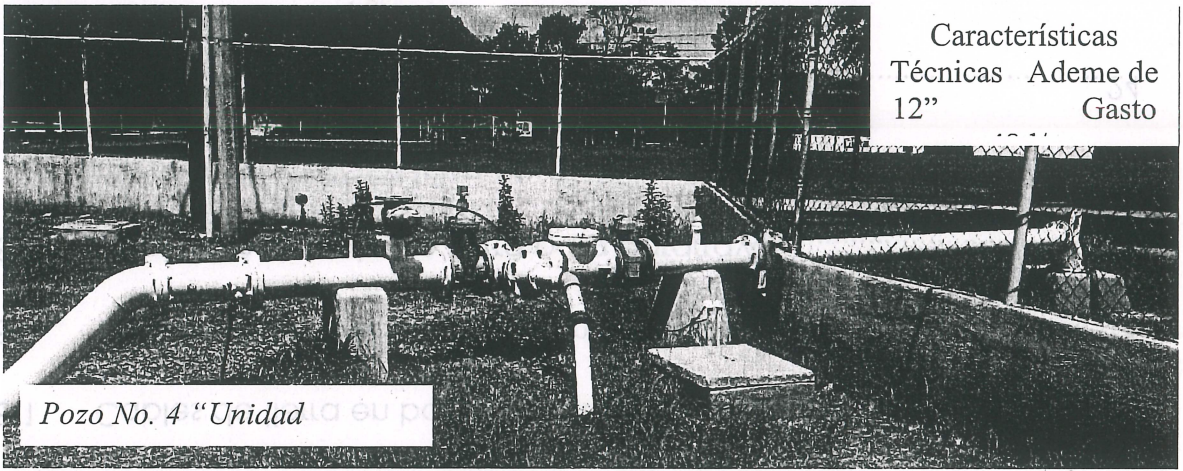

Características Técnicas Ademe de 12" Gasto

Pozo No. 4 "Unidad"

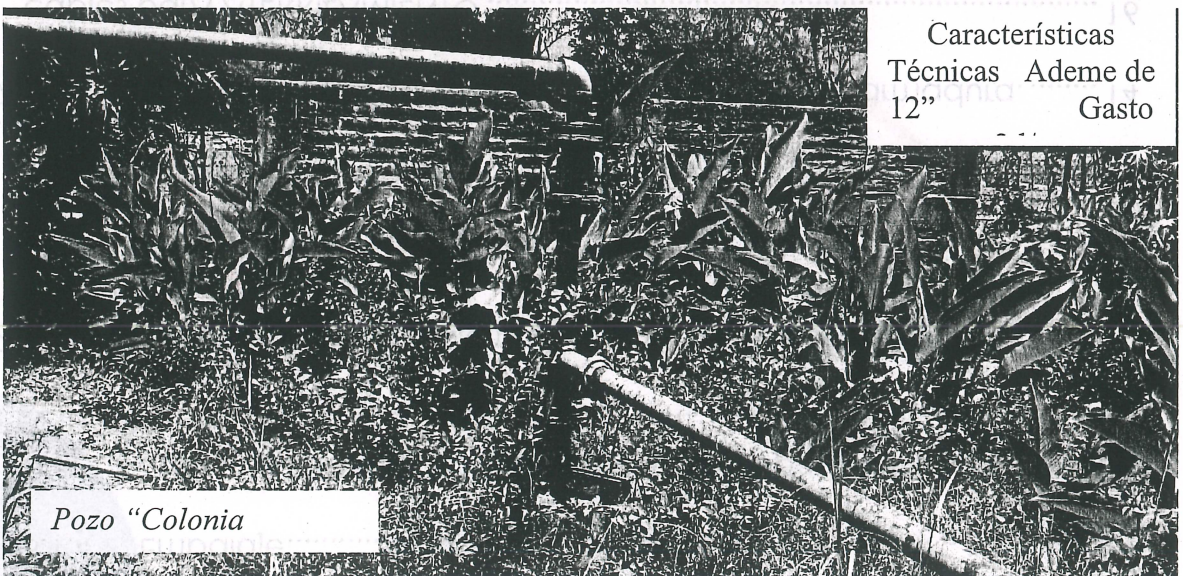


Características Técnicas Ademe de 12" Gasto

Pozo "Colonia"


Handwritten signature or initials



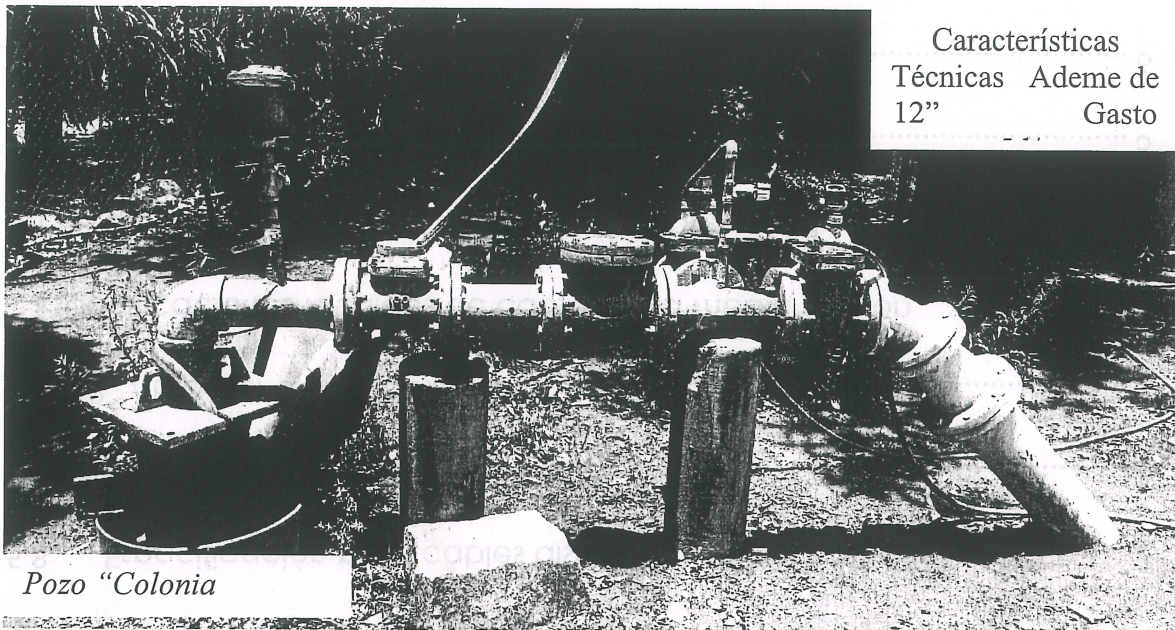


Características  
Técnicas Ademe de  
12" Gasto

Pozo "Colonia"

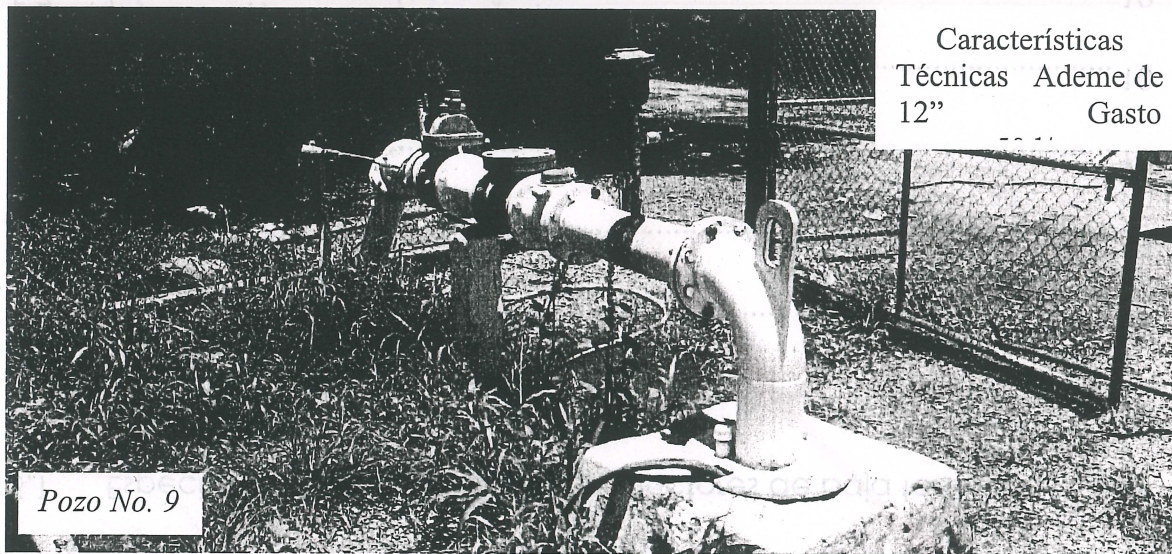

Características  
Técnicas Ademe de  
12" Gasto

Pozo No. 9

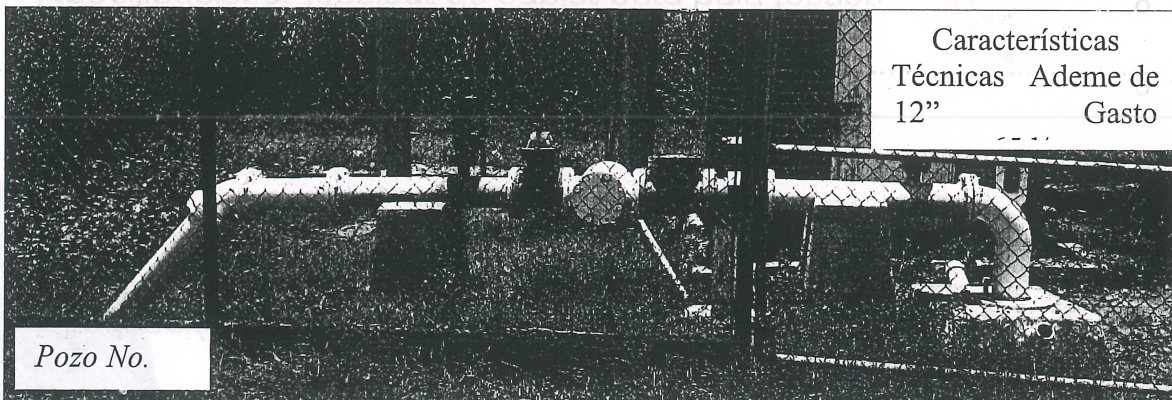

Características  
Técnicas Ademe de  
12" Gasto

Pozo No.

*Handwritten signature or initials.*

JOSE LUIS NUÑO GONZALEZ

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3

NUGL4210125X9

AVE. CARLOS SANTANA No. 337-  
Col: CENTRO C.P.: 48900  
AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO,  
JALISCO, MEXICO  
Tel: (317)3814767 Y 3812626 eMail:  
jose Luispuertadelacosta@hotmail.com

Folio Fiscal:  
6C06E96D-4C07-477E-8C6D-7B804878FD2A  
No. Certificado SAT:  
00001000000402846635  
No. Certificado:  
00001000000408558587  
Fecha Certificación:  
2019-07-08T19:10:17

Expedido en: AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, a 2019-07-08T19:10:16

Régimen: 621-Incorporación Fiscal  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 01-Efectivo

Tipo de Comprobante: I-Ingreso  
Moneda: MXN  
Tipo de Cambio: 1.0000

Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
R.F.C.: CEA070225JK4  
Domicilio: FRANCIA 1726-, C.P.: 44190  
Colonia: MODERNA  
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Localidad: GUADALAJARA  
Estado: JALISCO  
Municipio: GUADALAJARA  
País: MEXICO

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
90111800	1	E48 s/d	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 378.15	\$ 378.15

<b>CANTIDAD CON LETRA</b> (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN)	<b>Subtotal</b>	\$ 378.15
	<b>I.V.A. 16%</b>	\$ 60.51
	<b>I.S.H. 3%</b>	\$ 11.34
	<b>Total</b>	\$ 450.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE JOSE LUIS NUÑO GONZALEZ EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 08/07/2019 LA CANTIDAD DE \$ 450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA \_\_\_\_\_

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

b7d90in0UVDdl4AMxjLq7J2CCj/j8tvPX1ngIT8v0BQdMpADVADbsYpuWiQ8rdpb/574X6rHai/pCLyRc576eBqYvt14J7dooVeAeZnCaaUnyDGGHfezaZNEJ96+3hufj56zXUb8FdXMPxopEXLSjsMFjzyX1537HRoG0eSCXGLr/ZZOONXSa2k8ZqD75brmw1HNtDqfFUGoakT4u9DYrWCG3ap9kcUj6VHQuBfx84N2+5ziZWOCNPo95515z67q2obeA7e1sO/wLelp54h4FALJRPel3pCOVelbbwNME2KAHV/AIWE+aGd3+Kiv8mgNqYX3qx859oT+KkSqC4cDw==

Sello SAT

BKGDwdpd0zjHqplp8OJ/zf0RniXHn32uWMrk6FhtCymUVZZ5/Zj3XfhtFRXUevGuw+p/KB3GIOSIB80si1WAc61FbvH1c+T1fCwqvNEB+O00OFdyO+rzi275aUqmkaBM2uIjvT7lp/NCrxiAMA6MPRCbOVHnBjTy6xCdwOxPbHv+opu4bnHv6L8RWbDiul2dT9xPKkGA66Wmw5e2oCHMySkGP3z8qhOM4yMvSr7MygqfYlzwAwvy7JwiAgkX2+mwmnyz8cj5yqHOCoOXWmVqEU8YRvMmh8EcVY4V30X6u2WLqjzbe6JechcfXBT9jq8haeTdgxK1Mgfr/5StqjfrQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6C06E96D-4C07-477E-8C6D-7B804878FD2A|2019-07-08T19:10:17|SED1102088J7|b7d90in0UVDdl4AMxjLq7J2CCj/j8tvPX1ngIT8v0BQdMpADVADbsYpuWiQ8rdpb/574X6rHai/pCLyRc576eBqYvt14J7dooVeAeZnCaaUnyDGGHfezaZNEJ96+3hufj56zXUb8FdXMPxopEXLSjsMFjzyX1537HRoG0eSCXGLr/ZZOONXSa2k8ZqD75brmw1HNtDqfFUGoakT4u9DYrWCG3ap9kcUj6VHQuBfx84N2+5ziZWOCNPo95515z67q2obeA7e1sO/wLelp54h4FALJRPel3pCOVelbbwNME2KAHV/AIWE+aGd3+Kiv8mgNqYX3qx859oT+KkSqC4cDw==|00001000000402846635||



