



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	27/01/2020
Fecha Elab. Compro.	10/02/2020
Nº de Oficio	SPTAR / C-0058 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 10 2020 9:02AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	-------------------------------------	---------	---

### DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA


FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
27/01/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	SE ASISTE A OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA PARA REALIZACION DE OFICIOS DE COMICION Y COMPROVACION Y CARCAMO DE LA ALAMEDA			
28/01/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA Y SE PRESTA APOYO EN REVISION DE EQUIPOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGO			
29/01/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACAN			
30/01/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY, EL SALTO Y JUANACATLAN			
31/01/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN			
04/02/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY			
05/02/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA, OCOTLAN Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
06/02/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	La Barca \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA			
07/02/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	27/01/2020	VIÁTICOS \$	2,373.00	2,524.00	0.00	\$ -151.00	TIPO / OILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISION:	9	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	07/02/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Kmt.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB. P.	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,373.00 (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

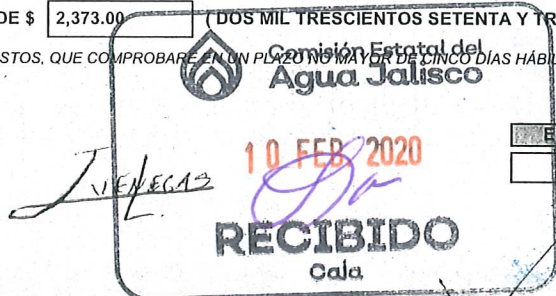

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.



EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,524.00  
MENOS ANTICIPO \$ 2,373.00  
SALDO \$ -151.00

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE VENEGAS LUMBRERAS	Nº OFICIO: SPTAR / C-0058 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>27/01/20</u> Hora: <u>12:38</u></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>29 ENE. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Ortlahuacán de los Membrillos</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>28 ENE. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento La Barca</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>05 FEB. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento La Barca</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>30 ENE. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>05 FEB. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>30 ENE. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento El Salto</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>05 FEB. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>30 ENE. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Juanacatlán</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>06 FEB. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento La Barca</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>31 ENE. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>07 FEB. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento La Barca</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>29 ENE. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>04 FEB. 2020</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>10/02/20</u> Hora: <u>08:16</u></p>	

VENEGAS  
Jalisco  
CEA





## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: SPTAR/C-0058/2020F**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 10 de febrero 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0058/2020 F del C. José Venegas lumbreras con nombramiento de: operador A comisionado a realizar: 29/01/2020 PTAR san Nicolas de Ibarra e Ixtlahuaca los membrillos, 30/01/2020 PTAR la barca, 05/02/2020 Ocotlan, 07/02/2020 Santa cruz de la soledad y Atequiza

Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedado de la siguiente manera:


29/01/2020 PTAR santa cruz de la soledad e Ixtlahuacan de los membrillos, 30/01/2020 PTAR jamay, el salto y Juanacatlan, 05/02/2020 la barca y Ocotlan, 07/02/2020 PTAR la barca: Estos días son los únicos q se modificaron y el día 05/02/2020 y 06/02/2020 se tuvo la necesidad de sacar viatico de almuerzo, comida y cena por que se alargaron las actividades.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

  
BIOLE, LUIS ACEVES MARTINEZ  
SUBDIRECTOR DE PTAR'S

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

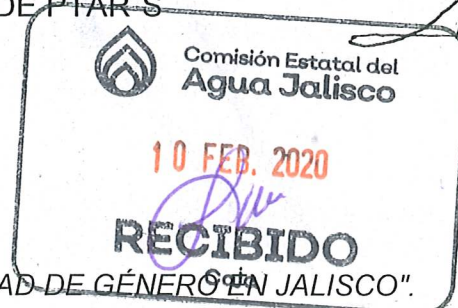

*VENEGAS*

COMISIONADO  
JOSE VENEGAS LUMBRERAS  
OPERADOR A

*[Signature]*  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REvisa COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0058 / 2020

DEL DÍA: 27/01/2020 AL DÍA: 07/02/2020

RESULTADO DE LA COMISION:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0058/2020 F

27/01/2020 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación y se asiste a carcamo de la alameda para instalar bomba sumergible.

28/01/2020 PTAR La barca equipos en funcionamiento trabajando normal y se recoge material. PTAR parque industrial colinas de lagos en lagos de moreno se elimina cortocircuito en líneas eléctricas de alimentación de sedimentador N°1 y se revisan el resto de los equipos los cuales los que están en funcionamiento trabajan normalmente.

29/01/2020 PTAR santa cruz de la soledad equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes amperajes y se deja carpeta de programación 2020 con fechas programadas. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran en carpeta equipos de filtro banda y se deja carpeta del 2020.

30/01/2020 PTAR jamay se deja bomba sumergible recién reparada de carcamo de influente y equipos en funcionamiento trabajando normal. PTAR El salto en se instala bomba N°1 recién reparada quedando trabajando normal. PTAR Juanacatlan se realiza cambio de equipos de aeracion N°8 y N°9 en su lugar se instalan otros de las mismas características de modulo N°2.

31/01/2020 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua se saca bomba N°3 de carcamo N°4 para revisar impulsor al cual se le retira basura, pero al probar su funcionamiento se escucha dañada de baleros por lo cual se desmonta y se traslada a taller a reparación y se revisan perillas de control de arranque y paro de bomba N°1 de mismo carcamo.

04/01/2020 PTAR jamay se revisa y registran en carpetas funcionamiento actual de equipos de aeracion y mezcladores y se instala bomba N°3 de carcamo de influente recién reparada probando su funcionamiento el cual es correcto quedando trabajando bajo observación.

05/02/2020 PTAR La barca se revisa y registra condiciones actuales de funcionamiento de equipos de aeracion modulo N°2. PTAR Ocotlan se auxilia a personal de constructora externa en conexiones de 110 v. PTAR San Antonio tlayacapan se revisan bombas de carcamo de san Antonio se eliminan botoneras de bombas N°1 y N°3 y la N°1 presenta consumo alto de amperaje y la N°3 no cuenta con perrillas de arranque y paro únicamente queda trabajando normalmente la N°2.

06/02/2020 PTAR La barca en coordinación con personal de raigoza se instala bomba nueva de 40 hp en carcamo de influente con arrancador nuevo dicha actividad se suspende debido por ser tarde en horario y la visibilidad no era correcta.

07/02/2020 PTAR La barca se sigue con actividad de instalación de bomba nueva en carcamo de influente con personal de raigoza quedando pendiente ya que requiere ajustes en descarga.

OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0058/2020 F

27/01/2020 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación y se asiste a carcamo de la alameda para instalar bomba sumergible.

28/01/2020 PTAR La barca equipos en funcionamiento trabajando normal y se recoge material. PTAR parque industrial colinas de lagos en lagos de moreno se elimina cortocircuito en líneas eléctricas de alimentación de sedimentador N°1 y se revisan el resto de los equipos los cuales los que están en funcionamiento trabajan normalmente.

29/01/2020 PTAR santa cruz de la soledad equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes amperajes y se deja carpeta de programación 2020 con fechas programadas. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran en carpeta equipos de filtro banda y se deja carpeta del 2020.

30/01/2020 PTAR jamay se deja bomba sumergible recién reparada de carcamo de influente y equipos en funcionamiento trabajando normal. PTAR El salto en se instala bomba N°1 recién reparada quedando trabajando normal. PTAR Juanacatlan se realiza cambio de equipos de aeracion N°8 y N°9 en su lugar se instalan otros de las mismas características de modulo N°2.

31/01/2020 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua se saca bomba N°3 de carcamo N°4 para revisar impulsor al cual se le retira basura, pero al probar su funcionamiento se escucha dañada de baleros por lo cual se desmonta y se traslada a taller a reparación y se revisan perillas

de control de arranque y paro de bomba N°1 de mismo carcamo.

04/01/2020 PTAR jamay se revisa y registran en carpetas funcionamiento actual de equipos de aeracion y mezcladores y se instala bomba N°3 de carcamo de influente recién reparada probando su funcionamiento el cual es correcto quedando trabajando bajo observación.

05/02/2020 PTAR La barca se revisa y registra condiciones actuales de funcionamiento de equipos de aeracion modulo N°2. PTAR Ocotlan se auxilia a personal de constructora externa en conexiones de 110 v. PTAR San Antonio tlayacapan se revisan bombas de carcamo de san Antonio se eliminan botoneras de bombas N°1 y N°3 y la N°1 presenta consumo alto de amperaje y la N°3 no cuenta con perrillas de arranque y paro únicamente queda trabajando normalmente la N°2.

06/02/2020 PTAR La barca en coordinación con personal de raigoza se instala bomba nueva de 40 hp en carcamo de influente con arrancador nuevo dicha actividad se suspende debido por ser tarde en horario y la visibilidad no era correcta.

07/02/2020 PTAR La barca se sigue con actividad de instalación de bomba nueva en carcamo de influente con personal de raigoza quedando pendiente ya que requiere ajuates en descarga.

J. VENEGAS

