

Fecha Pago Anticipo	10/02/2020
Fecha Elab. Compro.	21/02/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0099 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 21 2020 9:51AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/02/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTAS DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/02/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTAS DE LA BARCA	La Barca \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/02/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTAS DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y SAN NICOLAS DE IBARRA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/02/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTAS DE SAN ANTONIO TLAYCAPAN	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/02/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTAS DE CHAPALA VILLA EMILIANO ZAPATA Y TUXCUECA	Tizapán el Alto \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.	Tuxcucua \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/02/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTAS DE SAN ANTONIO TLAYCAPAN Y JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/02/2020	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTAS DE TIZAPAN Y JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/02/2020	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTAS DE JOCTEPEC Y SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS
FECHA SALIDA: 11/02/2020	VIÁTICOS \$	2,350.00	2,763.00	0.00	\$ -413.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA: 7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍA(S) COMISIÓN: 8	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO: 20/02/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO: 18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN: Otros	PROGRAMA: GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020					COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB. 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:						GASOLINA POR KM RECORRIDO 0.00
						SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
						\$ VALES A REGRESAR 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,350.00 (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 2,763.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,350.00
SALDO	\$ -413.00

COMISIONADO
J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS N° OFICIO: SPTAR / C-0099 / 2020

DEL DÍA: 11/02/2020 AL DÍA: 20/02/2020

RESULTADO DE LA COMISION:

OFICIO DE COMISION SPTAR/C-0098/2020

11/02/2020

EN COORDINACION CON CAMION GRUA SE ACOMPAÑA EN ACTIVIDADES CON EL ING RAIGOZA NE INSTALACION DE COMBA NUEVA EL CARCAMO NUMERO 2 DE 100 HP QUEDA COSUMIENDO UN PROMEDIO 117 AMP TAMBIEN SE HABILITA ARRANCADOR NUMERO 3 DEL CARCAMO UNO PARA SU USO

12/02/2020

SE REALIZA CAMBIO DE MEZCLADOR NUMERO 1 DE REACTOR BIOLOGICO QUEDA OPERANDO CONSUMIENDO UN NPROMEDIO DE 20 AMP BAJO DE LA PLANTA Y EN PERSONAL EN TURNO LAS ACTIVIDADES SE COORDINARON CON CAMION GRUA Y PERSONAL DE LA PLANTA

13/02/2020

REBISION DE BOMBAS DEL CARCAMO DE INFLUENTE NUMERO DOS SE LOMPIAN Y SE DEJAN TRABAJANDO SE REBISAN BOMBAS BARQUEÑAS SE LES DA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN SE REvisa AMPERAJES SE DEJA TRABAJANDO EN BUEN ESTADO

14/02/2020

SE INSTALA BOMA DE CARCAMO DE INFLUENTE DE AJIJI NUMERO DOS SE CHECAN AMPERAJES SE REvisa LINEAS CONTROLES LA BOMBA SE EGRESA POR GARANTIA POR COESTINES DE FUGA DE ACEITE Y ESTA ATERRIZA LA BOMBA SE REGRESA POR GARANTIA AL TALLER

17-02-2020

CHAPALA.- REVISION DE CONTROL DE BOMBA DE LAVADO DE BANDAS.

VILLA EMILIANO ZAPATA.- REVISION DE BOMBAS DE INFLUENTE Y ALUMBRADO.

TUXCUECA.- REVISION DE BOMBAS DE INFLUENTE

18-02-2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE RECOGE BOMBA BARNES SERIE 22515 CON TUBERIA DE DESCARGA, VALVULA CHECK Y COMPUERTA Y SE LLEVA A PLANTA DE JOCOTEPEC.

JOCOTEPEC.- SE INSTALA BOMBA PARA ACHICAR CARCAMO DE LODO A FILTRO BANDA. SE REvisa DOSIFICADORA DE FILTRO BANDA.

19-02-2020

TIZAPAN EL ALTO.- SE RECOGE EQUIPO DE CORTE (SOPLATE) Y SE LLEVA A PLANTA DE JOCOTEPEC.

JOCOTEPEC.- SE HACEN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA Y SE INSTALA BOMBA BARNES SERIE 22515 CON TUBERIA DE DESCARGA, VALVULA CHECK Y COMPUERTA EN CARCAMO DE LODOS A FILTRO BANDA.

20-02-2020

JOCOTEPEC.- SE SACA BOMBA NUMERO DOS DE INFLUENTE Y SE DA LIMPIEZA AL IMPULSOR, SE VUELVE A INSTALAR. SE ANOTA MATERIAL QUE SE NECESITA PARA REPARAR MEZCLADORA DE POLIMERO.

SAN JUAN COSALA.- SE DEJA BOMBA DE RETORNO DE LODOS REPARA POR TALLER SERIE 13057, SE SACA BOMBA PARA ACHIQUE EN CARCAMO DE LODOS Y SE INSTALA EN LABERINTO.

OBSERVACIONES:

OFICIO DE COMISION SPTAR/C-0098/2020

11/02/2020

EN COORDINACION CON CAMION GRUA SE ACOMPAÑA EN ACTIVIDADES CON EL ING RAIGOZA NE INSTALACION DE COMBA NUEVA EL CARCAMO NUMERO 2 DE 100 HP QUEDA COSUMIENDO UN PROMEDIO 117 AMP TAMBIEN SE HABILITA ARRANCADOR NUMERO 3 DEL CARCAMO UNO PARA SU USO

12/02/2020

SE REALIZA CAMBIO DE MEZCLADOR NUMERO 1 DE REACTOR BIOLOGICO QUEDA OPERANDO CONSUMIENDO UN NPROMEDIO DE 20 AMP BAJO DE LA PLANTA Y EN PERSONAL EN TURNO LAS ACTIVIDADES SE COORDINARON CON CAMION GRUA Y PERSONAL DE LA PLANTA

13/02/2020

REBISIÓN DE BOMBAS DEL CARCAMO DE INFLUENTE NUMERO DOS SE LOMPIAN Y SE DEJAN TRABAJANDO SE REBISAN BOMBAS BARQUEÑAS SE LES DA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN SE REVISA AMPERAJES SE DEJA TRABAJANDO EN BUEN ESTADO

14/02/2020

SE INSTALA BOMA DE CARCAMO DE INFLUENTE DE AJIJI NUMERO DOS SE CHECAN AMPERAJES SE REVISA LINEAS CONTROLES LA BOMBA SE EGRESA POR GARANTIA POR COESTINES DE FUGA DE ACEITE Y ESTA ATERRIZA LA BOMBA SE REGRESA POR GARANTIA AL TALLER

17-02-2020

CHAPALA.- REVISION DE CONTROL DE BOMBA DE LAVADO DE BANDAS.

VILLA EMILIANO ZAPATA.- REVISION DE BOMBAS DE INFLUENTE Y ALUMBRADO.

TUXCUECA.- REVISION DE BOMBAS DE INFLUENTE

18-02-2020

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE RECOGE BOMBA BARNES SERIE 22515 CON TUBERIA DE DESCARGA, VALVULA CHECK Y COMPUERTA Y SE LLEVA A PLANTA DE JOCOTEPEC.

JOCOTEPEC.- SE INSTALA BOMBA PARA ACHICAR CARCAMO DE LODO A FILTRO BANDA. SE REVISA DOSIFICADORA DE FILTRO BANDA.

19-02-2020


TIZAPAN EL ALTO.- SE RECOGE EQUIPO DE CORTE (SOPLETE) Y SE LLEVA A PLANTA DE JOCOTEPEC.

JOCOTEPEC.- SE HACEN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA Y SE INSTALA BOMBA BARNES SERIE 22515 CON TUBERIA DE DESCARGA, VALVULA CHECK Y COMPUERTA EN CARCAMO DE LODOS A FILTRO BANDA.



20-02-2020

JOCOTEPEC.- SE SACA BOMBA NUMERO DOS DE INFLUENTE Y SE DA LIMPIEZA AL IMPULSOR, SE VUELVE A INSTALAR. SE ANOTA MATERIAL QUE SE NECESITA PARA REPARAR MEZCLADORA DE POLIMERO.

SAN JUAN COSALA.- SE DEJA BOMBA DE RETORNO DE LODOS REPARA POR TALLER SERIE 13057, SE SACA BOMBA PARA ACHIQUE EN CARCAMO DE LODOS Y SE INSTALA EN LABERINTO.

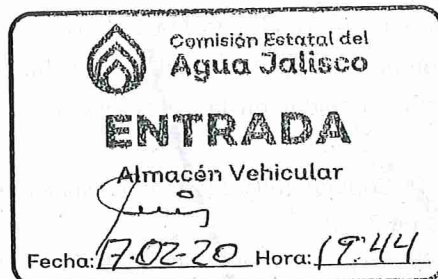

[Handwritten signature]

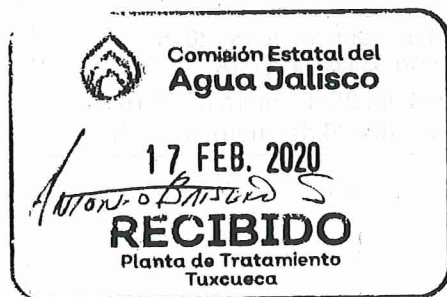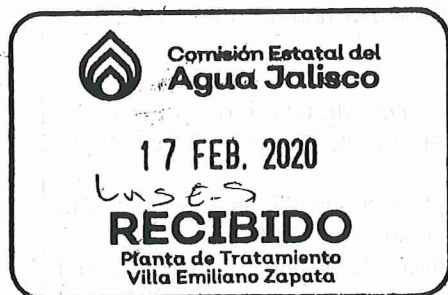

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS N° OFICIO: SPTAR / C-0099 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

7:00 Al macen Lauda canache



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

11 FEB. 2020

Ornelas Segura B.

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ocotlán



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

14 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
San Antonio Tlayacapan



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

19 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Jocotepec



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

12 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Jamay



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

Fecha: 18/02/20 Hora: 07:10



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

20 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Jocotepec



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

12 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
La Barca



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

18 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
San Antonio Tlayacapan



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

20 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
San Juan Cosalá



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

13 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
San Nicolás de Ibarra



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

18 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Jocotepec



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

13 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Santa Cruz de la Soledad



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

19 FEB. 2020

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Tizapán El Alto



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/c-0099/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 21 de FEBRERO del 2020

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0099/2020 del C. j. margarito Covarrubias Covarrubias con nombramiento de: técnico en mantenimiento comisionado a realizar las actividades en camión grúa placas js29-309 y por las necesidades del mantenimiento técnico y limpieza de las plantas de los municipios de la barca, Ocotlán, Jocotepec, chapala, san Antonio Tlayacapan, san Nicolás de Ibarra santa cruz de la soledad Tuxcueca san Luis Soyatlán Juanacatlán 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 y 21

Al respecto le informo que, por las necesidades de mantenimiento técnico y limpieza de las plantas de los municipios queda de la siguiente manera

11/02/2020 la barca - Ocotlán

12/02/2020 Ocotlán - Jamay y la barca

13/02/2020 Jocotepec – san Nicolás de Ibarra santa cruz de la soledad

14/02/2020 san juan cósala – san Antonio Tlayacapan

17/02/2020 chapala y san Antonio Tlayacapan – chapala villa Emiliano y Tuxcueca


18/02/2020 santa cruz de la soledad y san Nicolás de barra – Jocotepec

19/02/2020 Jamay y Ocotlán – Tizapán el alto Jocotepec

20/02/2020 Tuxcueca y san Luis Soyatlán –san juan cósala

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

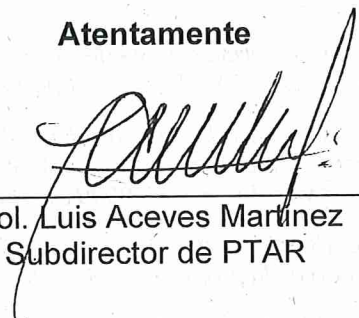
Biol. Luis Aceves Martínez
Subdirector de PTAR

