



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	27/02/2020
Fecha Elab. Compro.	19/03/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0131 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 19 2020 2:07PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN	PUESTO:	Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
COMISIONADO:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	LUIS ACEVES MARTINEZ - Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	STATUS:	Oficio Comprobado. Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/02/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RECORRIDO CON EL SECRETARIO DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA PARA SUPERVISAR LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZICAN DEL MPIO DE PONCITLAN	Poncitlán \$ 239.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	20/02/2020	VIÁTICOS \$:	0.00	239.00	0.00	\$ -239.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	20/02/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =:	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 239.00
MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
SALDO	\$ -239.00

COMISIONADO
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(*) Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

LUIS ACEVES MARTINEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0131 / 2020

DEL DÍA: 20/02/2020 AL DÍA: 20/02/2020

RESULTADO DE LA COMISION:

En atención a las instrucciones del Director de Saneamiento y Operación de PTAR se acudió en compañía del Biól. Eduardo Demi, Supervisor de Normatividad, al municipio de Poncitlán para integrarnos a la gira de trabajo del Secretario de la Gestión Integral del Agua y el Director General de la CEA, para revisar las condiciones operativas de la PTAR de la localidad de San Pedro Itzicán y realizar un recorrido por las descargas de agua residual sin tratamiento que son vertidas en tres sitio de la población hacia el lago de Chapala, debido a la falta de conexiones con la infraestructura de alcantarillado y drenaje existentes.

Además, se realizó un recorrido por la ribera del Lago para verificar el estado que guarda el colector principal existente, mismo que se encuentra inundado por el lago de Chapala debido a los niveles del agua actuales.

Posteriormente se realizó el traslado a la cabecera municipal de Jocotepec, para estar presentes en el evento de inauguración y puesta en marcha del nuevo Organismo Operador de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de dicho municipio.



OBSERVACIONES:

comisión terminada

8




Oficio Comisión para asistir a la localidad de San Pedro Itzacán, en el municipio de Poncitlán, Jalisco.
Actividades realizadas el día jueves 20 de febrero de 2020 bajo el oficio de comisión SPTAR/C-131/2020.

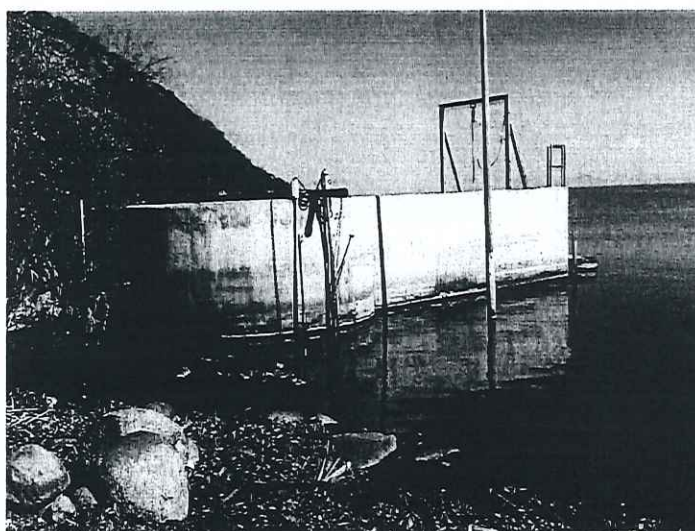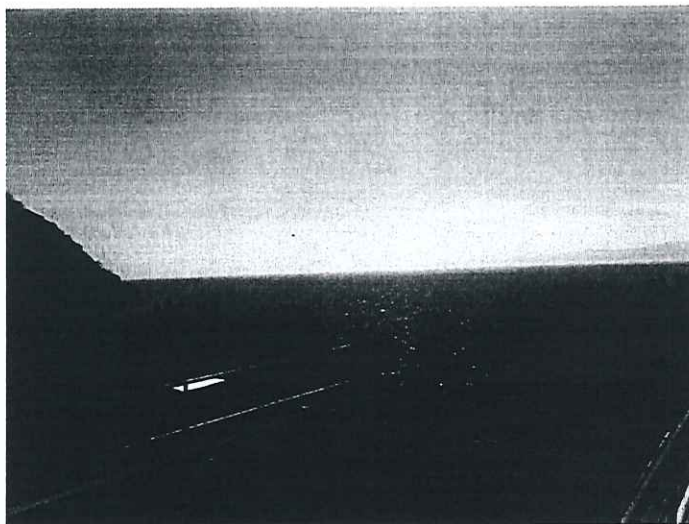


Vo. Bo.


Ocean. J. Trinidad Martínez Sahagún
Director de Saneamiento y Operación de PTAR

Biol. Luis Aceves Martínez
Subdirector de Plantas de Tratamiento de AR.

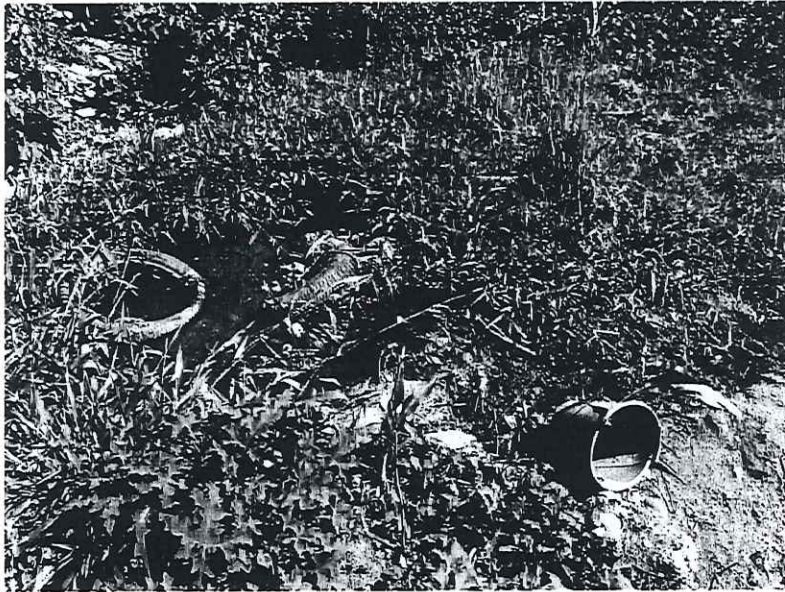

Vo. Bo.


Ocean. J. Trinidad Martínez Sahagún
Director de Saneamiento y Operación de PTAR

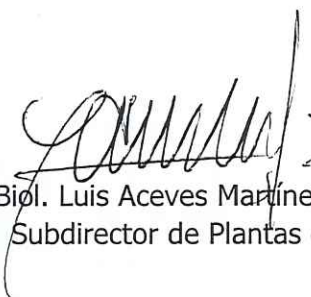
Biol. Luis Aceves Martínez
Subdirector de Plantas de Tratamiento de AR.